

扬州务园再生资源有限公司
2026 年泄漏检测与修复项目
检测与评估报告
(2026 年第二季度)

检测单位：上海华工环境工程技术有限公司

报告编制：泰科环保科技扬州有限公司

二〇二六年六月

项目概况

扬州务园再生资源有限公司（以下简称“扬州务园”）LDAR 项目自 2026 年 06 月 03 日检测工作，至 2026 年 06 月 12 日完成现场检测工作。总点数 2200 点，其中不可达点数 0 点。本轮应检测 2200 点，实际检测 2200 点。

依据《江苏省泄漏检测与修复 LDAR 技术指南》、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）、《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）等规范，本轮检测未发现泄漏点。

依据本轮检测结果，经计算得出：企业第 2 季度排放量约 11.26 千克，减排量约 0 千克。2026 年排放量估算：45.15 千克，减排量：0 千克。

企业名称		扬州务园再生资源有限公司	装置名称	扬州务园
检测频次		半年/次	年检测次数	2
检测周期	检测点数	维修前排放量（千克）	维修后排放量（千克）	减排量（千克）
第 2 季度	2200	11.26	11.26	0

目 录

第一章 企业概述	1
1.1 基本介绍	1
2.2 实施主体工程	1
2.3 产品方案与工艺流程	3
2.4 公辅及环保工程	4
第二章 法规依据	5
2.1 法律法规及规范性文件	5
2.2 相关设计规范及标准	5
第三章 实施范围和内容	6
3.1 实施范围	6
3.2 工作内容	8
第四章 项目实施概述	10
4.1 工作流程	10
4.2 项目建立	11
4.2.1 项目人员配置	11
4.2.2 进厂前安全培训记录	11
4.2.3 资料收集与分析	11
4.2.5 组件标识及描述规范性	12
4.2.4 实施范围完整性	13
4.3 本轮 LDAR 检测与维修情况	18
4.3.1 检测 SOP 操作规程	18
4.3.2 装置环境本底值	19
4.3.3 气象参数及装备清单	22
4.3.4 检测数据有效性	28
4.3.5 检测数据准确性	29
4.4 维修与延迟修复	33
4.4.1 泄漏点告知、维修与延迟修复条件	33
4.4.2 排放量与减排量	43
4.4.3 申报与汇总表	48
4.5 LDAR 运行与管理平台	53

4.5.1 软件知识产权	53
4.5.2 软件常规使用介绍	54
4.5.3 企业平台账号	56
4.6 投入仪器及辅材校准与保养记录	56
4.6.1 投入仪器信息	56
4.6.2 仪器出厂证书	57
4.6.3 仪器校准证书	60
4.6.4 仪器保养记录	69
4.6.5 仪器精密度校正记录表	87
4.6.6 四合一气体检测仪产品合格证	90
第五章 长效管理机制	91
第六章 环境绩效与现状评估	97
6.1 总体检测和泄漏点情况	97
6.2 环境绩效评估	99
6.3 现状评估与整治建议	101
第八章 附件	102
附件 1 LDAR 泄漏检测仪器现场检查及校正记录表	102
附件 2 LDAR 目测组件记录表	106
附件 3 难以（险于）检测点位清单	108
附件 4 标准物质证书	109
附件 5 检测台账	115

第一章 企业概述

1.1 基本介绍

扬州务园再生资源有限公司以扬州化学工业园区的化工废料为原材料，共投资 15064 万元，回收再生 60000 吨/年乙二醇（EG）、二甘醇（DEG）、三甘醇（TEG）、1,3-丙二醇（PDO）、丙三醇（GL）、1,4-丁二醇（BDO）六种重要的多元醇。这六种多元醇类产品主要来源于 4 种废液，废液的主要成分为水、多元醇类物质和重组分等组成，该类废液对于产生企业来说属于危险废物 HW06（有机溶剂废物，261-005-06，261-006-06）、HW42（废有机溶剂，261-076-42，261-077-42，900-499-42），本项目通过将此类废液收集后通过厂内精馏装置处理后，分离出来 6 种多元醇类产品，投入市场中再利用。本项目主要服务对象为扬州化学工业园区，原料主要来源于扬州化学工业园区内，每批来料的组分组成会存在一定波动，主要成分为多元醇类和水。产品方案详见表 1.1-1。

表 1.1-1 产品方案表

生产线	产品名称	生产能力(t/a)		年运行时数
		一期	二期	
多元醇生产线（一期 1 条，废液处置能力 2.27 万 t/a，产能 2 万 t/a；二期 1 条，废液处置能力 4.53 万 t/a，产能 4 万 t/a）	乙二醇（EG）	5000	10000	7200 小时
	二甘醇（DEG）	3000	6000	
	三甘醇（TEG）	2500	5000	
	1,3-丙二醇（PDO）	3000	6000	
	丙三醇（GL）	5000	10000	
	1,4-丁二醇（BDO）	1500	3000	
合计		20000	40000	/

公司占地面积约 17.88 亩，工程定员共计 79 人，生产工作时间为三班制，年工作日 300 天，每班工作 8 小时，全年共 7200 小时。

2.2 实施主体工程

企业 LDAR 实施主体工程为 3#回收车间及罐区。其他区域暂未纳入此轮 LDAR 档案。

表 2.2-1 企业主体及辅助工程

序号	项目组成	建设内容		建设时间
1	主体工程	生产区	包括生产车间等	生产车间一期建设，设备分两期安装
2	公辅工程	给水	新鲜水来源于园区内水厂，日供水能力达 65 万吨，能满足本项目用水要求。	厂内管网一期建设
		排水	采用雨污分流、污污分流排水系统；生活废水和生产废水经厂内预处理后，通过园区污水管网排入青山污水处理厂集中处理，处理达标的尾水排入长江	厂内管网一期建设
		供电	厂区用电由扬州化学工业园变电所供应。本项目实施后，厂区总用电负荷为 319.27kVA，厂区购置 1 台 SCB11 干式变压器，容量为 400kVA 变压器，可满足本项目负荷的生产需要。	一期建设
		蒸汽	本项目 4.0MPa 蒸汽年消耗量为 51600 吨，由园区内热电厂提供。	厂内管网一期建设
		氮气	厂区一共购置 3 台制氮机，一期使用 1 台，制氮能力为 10m ³ /h，一期项目氮气的消耗量为 8.26m ³ /h；二期使用 2 台，制氮总能力为 20m ³ /h，二期项目氮气的消耗为 16.53m ³ /h。	一期 1 台，二期 2 台
		循环冷却塔	全厂循环冷却水循环量为 120t/h，循环冷却水的设计能力为 528t/h，能够满足项目需求。	一期建设
		动力厂房	包括：水泵房、通风和排风系统、消防、配电间等。	一期建设
		办公生活配套	综合楼，共 5 层	一期建设

3	贮运工程	仓库	仓库占地面积为 1018m ² ，用于存放桶装产品和固体废物。	一期建设
		储罐区	建设 8 个 200 立方储罐，4 个用于存放原料，4 个用于存放产品。储罐材质 304 不锈钢，储罐尺寸：内径 6600mm，直筒段 6350mm，含拱顶总高度 7087mm。装载系数 0.8	一期建设
		运输	本项目原辅料厂外运输主要依靠有资质的社会车辆运输，成品运输全部委托社会运输车队和客户方的车辆。	
4	环保工程	废气处理	生产过程中产生的预热废气、精馏废气、真空废气等有机废气通过管道接入废气处理区，通过 1 套水吸收+1 座活性炭吸附装置两级处理后，通过 1 座 15 米高排气筒排放。一期、二期共用一套废气处理装置。食堂油烟通过配套的油烟净化器处理后排放。	一期建设，二期管道接至一期
		废水	厂区生产废水和生活污水经过厂内预处理（预处理能力为	
		处理	4t/h）后，通过园区污水管网排入青山污水处理厂处理，	一期建设
			处理达标的尾水排入长江。	
		固废	废物分类收集后，委托有资质单位回收或处置。固废仓库	
		处理	面积为 40m ²	固废堆场一期建设
		噪声	采用低噪设备，并用室内隔声、加消声罩(器)、防震	
		治理	垫等措施降噪。	/
		消防水池	建设 1 座 400m ³ 消防水池。	一期建设
		事故应急	建设 1 座 330m ³ 事故应急池，1 座 100m ³ 初期雨水池	一期建设

2.3 产品方案与工艺流程

公司产品有 6 种，其中 EG、DEG、TEG 三种产品来源于同一种混合废料。PDO、GL、BDO 三种产品分别来源于三种单独废料。

精馏是利用混合物中各组分挥发能力的差异，通过液相和气相的回流，使气、液两相逆向多级接触，在热能驱动和相平衡关系的约束下，使得易挥发组分（轻组分）不断从液相往气相中转移，而难挥发组分却由气相向液相中迁移，使混合物得到不断分离。各废料通过精馏分离，分别得到合格的 EG、DEG、TEG、PDO、GL、BDO 六种产品，同时在最初的时候分离出混合废料中的水，作为废水；最终精馏釜底为精馏残渣，作为危险废物收集处置。

含 EG、DEG、TEG 的废料处理工艺描述如下：

1、含 EG、DEG、TEG 废液从储罐区或者原料桶泵入预热槽，用蒸汽凝结水做热源预热备用。预热的时间约为 6 小时，预热槽常压，经计算，精馏废液所产生蒸汽凝水可将同等数量的原料废液从常温预热到接近 100℃，为防止预热槽中物料挥发，预热槽的放空设置回流冷凝器。

2、将预热槽中经过预热的原料废液泵入精馏釜，投料量为精馏釜容积的 75-80%。一期建两套精馏装置，其精馏釜的容积分别为 25M³ 和 15M³；二期建设四套精馏装置，两套 25M³ 和两套 15M³ 的精馏釜。

3、按顺序开启循环冷却水系统和真空系统，开启蒸汽加热釜中物料，直至釜中物料沸腾。

4、釜中物料沸腾后，物料蒸汽沿精馏塔上升，逐渐至塔顶，经冷凝器冷凝后回流入精馏塔，建立全回流。

5、待全回流稳定后，塔顶开始采出产品，最初采出的是含少乙二醇的废水，然后依次为 EG、DEG、TEG 产品，少量精馏残液留在釜底，因为一个批次精馏残渣量较少，并不需要每次排放、清洗。

6、精馏结束，关闭加热蒸汽，此时釜内温度较高，不可漏入空气，可及时投入下一批预热好的原料降温，同时也节约了能源。

7、在各馏分之间有一定数量的中间馏分（H₂O-EG、EG-DEG、DEG-TEG），收集后投入下一个批次的原料中，循环套用。操作人员要精心操作，尽量减少中间馏分的数量。

8、随着操作批次的增多，釜中残渣逐渐积累增多，到达一定数量后，尽量提高真空度，将釜中有价值的物料蒸出，提高物料的回收率，然后降温放出

釜残，作为废物处理，同时清洗精馏釜，洗釜的废水排至污水处理装置 进行集中处理。含 PDO 废液、含 GL 废液、含 BDO 废液的处理工艺与上 述工艺类似。

2.4 公辅及环保工程

参照表“2.2-1 企业主体及辅助工程”，前文已叙述，此处不在重述。

第二章 法规依据

2.1 法律法规及规范性文件

- (1) 《泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则》（HJ 733-2014）
- (2) 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）
- (3) 《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）

2.2 相关设计规范及标准

- (1) 《江苏省泄漏检测与修复（LDAR）项目评估技术指南》（苏环办[2018]492号-附件2）
- (2) 《石化企业 VOCs 污染源排查工作指南》（环办〔2015〕104 号附件 1）
- (3) 《石化企业泄漏检测与修复工作指南》（环办〔2015〕104 号附件 3）
- (4) 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

第三章 实施范围和内容

3.1 实施范围

(1) VOCs 评判标准（审查设备与组件内流体）

表 3.1-1 VOCs 定义

标准名称	具体内容
《江苏省泄漏检测与修复（LDAR）实施技术指南》	满足以下任一条件的有机化合物：（1）在太阳光紫外线存在下，可与氮氧化物发生反应产生光化学氧化物；（2）20℃下蒸汽压大于 10Pa；（3）标准大气压下（101.3kPa）下沸点不高于 260℃。
《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）	参与大气光化学反应的有机化合物，或者根据规定的方法测量或核算确定的有机化合物。

(2) 涉 VOCs 物料分类及标准

表 3.1-2 涉 VOCs 物料分类及标准

项目	文字说明	要点
挥发性有机液体	含 VOCs 成分 10%（重量比）以上的液体。	质量比 10%
气体/蒸汽	指在正常的作业条件下，设备管线中的工艺流体为气态。	是否属于 VOCs
轻质液（轻液体）	指在正常的作业条件下，设备管线中的工艺流体为液态，且满足：293.15K 时，有机组分蒸汽压大于 300Pa；293.15K 时，流体中含蒸汽压大于 300Pa 的 VOCs 成分占其重量百分比不低于 20%。	是否属于 VOCs；百分含量是否符合要求
重质液（重液体）	除气体/蒸汽或轻质液以外的介质。	是否符合要求
标准出处：《江苏省泄漏检测与修复（LDAR）实施技术指南》		
项目	文字说明	要点
挥发性有机液体	任何能向大气释放挥发性有机物的符合以下条件之一的有机液体：（1）20℃时，有机液体的真实蒸气压大于 0.3kPa；（2）20℃时，混合	是否属于 VOCs；百分含量是否符合要求

项目	文字说明		要点
		物中，真实蒸气压大于 0.3kPa 的纯有机化合物的总浓度等于或高于 20%（重量比）。	
标准出处：《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）			

（3）受控设备组件范围

表 3.1-3 受控范围审核要点

项目	具体要求	评估要点及依据
泄漏源识别	挥发性有机物流经以下设备与管件时，应进行泄漏检测与控制：a）泵；b）压缩机；c）阀门；d）开口阀或开口管线；e）法兰及其他连接件；f）泄压设备；g）取样连接系统；h）其他密封设备。	出处：《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）； 审核要点：有无错误类型划分。
泄漏源识别	分析装置涉及的原料、中间产品、最终产品和各类助剂的组分和含量，确定需要实施泄漏检测与修复装置。泄漏检测对象应包括作业流体为 VOCs 含量占比不低于 10%(重量百分比)的设备，或 OHAPs 含量占比不低于 5%(重量百分比)的设备。流体作业负压（指绝对压力低于 96.3kPa，以下同）运行或年作业时间不大于 15 天的设备、屏蔽泵、磁力泵、泄放口接入装置管网的泄压设备（安全阀），可免于检测，但应记录并申报。	出处：《江苏省泄漏检测与修复（LDAR）实施技术指南》； 审核要点：有无错误类型划分。
难于检测的设备与管线组件	不易采用监测仪器进行定量检测的设备与管线组件，包括从地面进行检测时，位于高于地面 5m 以上的设备与管线组件；或从平台进行检测时，位于高于该平台 2m 以上的设备与管线组件。在检测时有安全顾虑的设备与管线组件。	出处：《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）； 审核要点：难于检测原因是否合规。

3.2 工作内容

满足以下条件的设备、设备元件、管线等应纳入 LDAR 工作内容：

(1) ①在太阳光紫外线存在下，可与氮氧化物发生反应产生光化学氧化物；②20℃下蒸汽压大于 10Pa；③标准大气压下（101.3kPa）下沸点不高于 260℃。

(2) 已知或疑似引起癌症或其他严重影响身体健康，如生殖影响和生理缺陷及严重恶化环境的有机空气污染物。

(3) 在工艺条件下呈液态，且蒸汽压大于 0.3 kPa（20℃时）的 VOCs 组分质量分数之和不低于 20%的物料。

(4) 除气体和轻液体以外的含 VOCs 物料。

(5) 参与大气光化学反应的有机化合物，或者根据规定的方法测量或核算确定的有机化合物。

实施对象为涉 VOCs 的阀门、法兰等 10 类，如下：

表 3.2-1 LDAR 检测对象：组件和介质类型

序号	组件类型及代码	介质类型
1	阀门（V）	气体（G）
		轻质液（L）
		重质液（H）
2	法兰（F）	气体（G）
		轻质液（L）
		重质液（H）
3	连接件（C）	气体（G）
		轻质液（L）
		重质液（H）
4	开口阀或管线（O）	气体（G）
		轻质液（L）
		重质液（H）
5	取样连接系统（S）	气体（G）
		轻质液（L）
		重质液（H）
6	泄压设备（R）	气体（G）
7	压缩机（Y）	气体（G）

8	泵 (P)	轻质液 (L)
		重质液 (H)
9	搅拌器 (A)	轻质液 (L)
		重质液 (H)
10	其他 (Q)	气体 (G)
		轻质液 (L)
		重质液 (H)


第四章 项目实施概述

4.1 工作流程

企业废气排放包括如下三方面：（1）有组织废气排放；（2）投料、物料转移、储运过程等产生的无组织废气排放（宏观无组织排放）；（3）通过静、动密封处的无组织排放（微观无组织排放）。

本次工作，拟在在建档检测期间，对扬州务园再生资源有限公司分析和现场核查，通过仪器检测，初步分析企业宏观无组织排放影响程度，以及有组织废气防治措施的工艺合理性，并提出是否进行进一步工作的建议。

本次 LDAR 建档与检测工作按照以下流程展开：

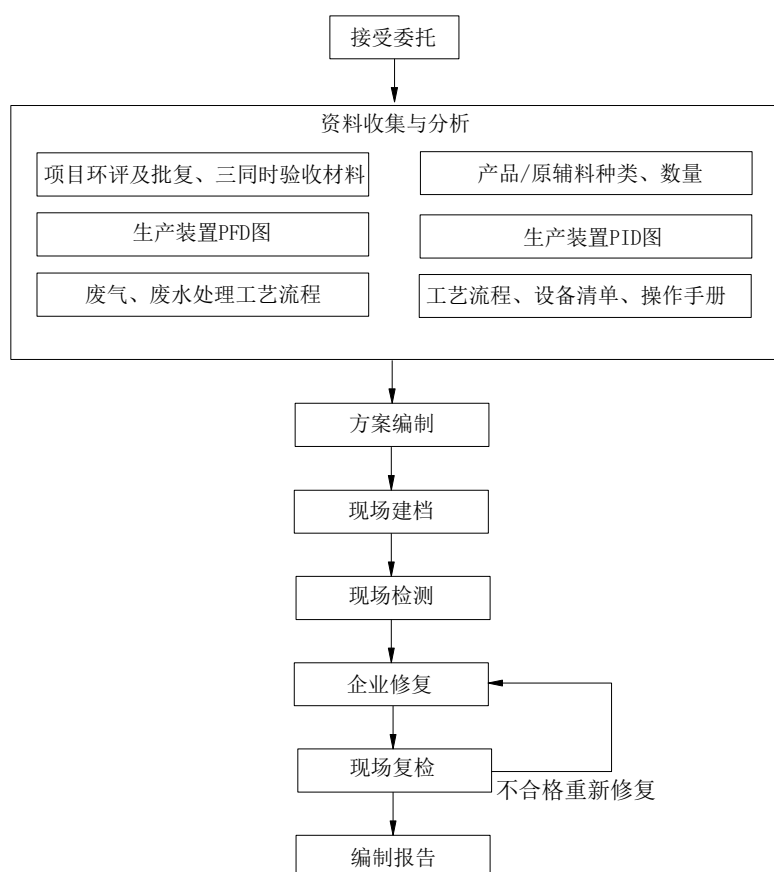

4.2 项目建立

4.2.1 项目人员配置

本轮 LDAR 现场工作，安排 3 人进行，人员信息如下：

表 4.2-1 LDAR 检测人员

序 号	姓 名	学 历	职 位
1	肖李	大学	项目负责人
2	施印杰	大学	工程师
3	袁维建	大学	工程师

4.2.2 进厂前安全培训记录

表 4.2-2 安全培训

序号	培训时间	施工单位	姓名	培训地点	授课人	考核情况
1	2026/06/03	上海华工	肖李	会议室	HSE	合格
2	2026/06/03	上海华工	施印杰	会议室	HSE	合格
3	2026/06/03	上海华工	袁维建	会议室	HSE	合格

4.2.3 资料收集与分析

在扬州务园再生资源有限公司 LDAR 工作展开之前，根据园区最新要求，在跟企业充分沟通后，收集了相关资料，确保能按照最新要求完成 2026 年的检漏与评估工作，清单如下：

- ☞基本情况
- ☞地理位置与厂区布置
- ☞企业生产工艺
- ☞生产装置
- ☞原辅材料
- ☞产品及规模
- ☞现有废气处理装置概况
- ☞现有废水处理站概况
- ☞现有固废处理站概况


4.2.5 组件标识及描述规范性

扬州务园再生资源有限公司 LDAR 项目采用时下先进的图像建档与 LDAR 系统管理平台方式相结合的方式来对设备元件进行系统的信息录入和保存。

其主要优点如下：

- ☞清楚明了：图像的辨识度对比标牌、PID 更好。
- ☞位置说明：对于检测位置标识更准确、直观。
- ☞建档落实：完成建档后，易于客户审核确认，无需现场核查完成。
- ☞随时更新：如发生管路更改，可随时修改档案，形成新的工作任务。
- ☞图档排序：按检测路线进行排序，快捷高效进行检测工作，避免漏测。
- ☞检测路线：在建档时就规划好检测路线，易于项目经理每日派工。
- ☞经济实惠：无需标牌等硬件投入和老化替换等情况。
- ☞快速效率：可以较快速度实现建档工作，效率更高。
- ☞无高度限制：区别其他建档方式，没有高度标识限制，全部实现原位标识。
- ☞图档具有永久性：电脑存档，永久在档。
- ☞维护成本低：无需硬件投入。
- ☞组件群挂牌：符合规范要求，结合图档更直观，更易定位。

元件编码说明如下：（YZWY0100020HF01D 为例）

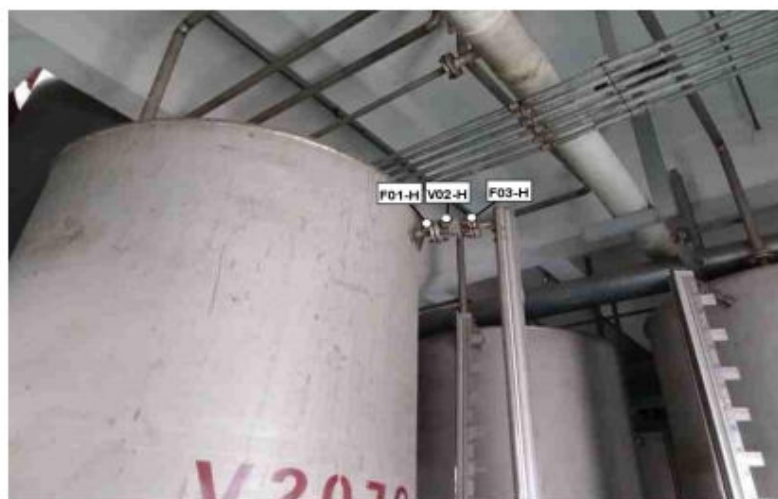

图像编号：YZWY0100020 位置：3#回收车间F1-V207C
组件介质：多元醇

图 4.2-1 元件编码说明（示例图）

YZWY：前 4 码代表示例公司所有装置代码（为方便管理，采用统一代码）

0100020：第 5 至第 11 码代表该装置图像流水编号，其中 01 代表区域“一

区”，第 11 码数字 0 为预备码以备图像增加，流水编号依检测路径依序编号，即 0010 代表该区域第 1 张建档图片，该区理论建档图片数最大张数为 99999 张。

L：代表介质类型为轻质液，H 代表重液，G 代表气体。

F：第 13 码代表元件型式法兰。

01：第 14 及 15 码代表该图像该类元件之流水号，及该连接件在该图片的点位顺序号。

D：第 16 码代表密封点检测类型。D 为定检，即表示可达密封点，可采用 TVA2020 常规检测方法。H 为难检，即表示不可达密封点，可采用目视（OGI 红外成像仪检测）或搭建检测平台检测。（D：定检，H：难检）

图像位置说明：3#回收车间 F1-V207C

3#回收车间：代表受控密封点所在车间区域为 3#回收车间。V207C：代表主要设备。（该设备为示例公司内部设备编号，方便甲方自我辨识）

4.2.4 实施范围完整性

4.2.4.1 装置适应性分析及检测对象的确定

结合企业实际生产情况，现阶段对工厂主体车间及部分附属设备纳入本轮 LDAR 建档与检测范围。装置基本信息如下：

表 4.2-3 装置基本信息

生产线	产品名称	生产能力(t/a)		年运行时数
		一期	二期	
多元醇生产线 (一期 1 条，废液处置能力 2.27 万 t/a，产能 2 万 t/a；二期 1 条，废液处置能力 4.53 万 t/a 产能 4 万 t/a)	乙二醇（EG）	5000	10000	7200 小时
	二甘醇（DEG）	3000	6000	
	三甘醇（TEG）	2500	5000	
	1,3-丙二醇（PDO）	3000	6000	
	丙三醇（GL）	5000	10000	
	1,4-丁二醇（BDO）	1500	3000	
合计		20000	40000	/

根据企业危险化学品 MSDS、环评资料等信息，物料判定过程如下：

企业原辅材料、中间品及产品物理性质及 VOCs 判定见表 4.2-4:

表 4.2-4 主要原辅料、中间产品及产品的判定

序号	物料名称	物料属性	是否 VOCs	判定依据
1	丙二醇	有毒有害	是	《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）
2	多元醇	有毒有害	是	《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）
3	三甘醇	有毒有害	是	《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）
4	三乙二醇	有毒有害	是	《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）
5	乙二醇	有毒有害	是	《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）
6	重组分	有毒有害	是	《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）

4.2.4.2 设备适合性分析

依据《江苏省泄漏检测与修复（LDAR）实施技术指南》对物料判定和豁免设备的要求，前文已经对企业装置及原辅材料进行了 VOCs 判定，确定了那些装置和物料需要纳入企业 VOCs 档案，现根据文件要求的要求的 10 大类组件类型，对装置中流经以上物料的设备进行分析，如下所示：

表 4.2-5 设备适应性分析

设备位号	物料	是否 VOCs	是否纳入
P101	多元醇	是	是
P102AB	重组分	是	是
P103	多元醇	是	是
P104AB	多元醇	是	是
P105	多元醇	是	是
P106A	废气	是	是
P106B	废气	是	是
P201	多元醇	是	是
P202AB	重组分	是	是
P203	多元醇	是	是
P204AB	多元醇	是	是
P206A	废气	是	是
P206B	废气	是	是
P701	多元醇	是	是
P702	多元醇	是	是
P703	多元醇	是	是
P704	多元醇	是	是
P705	多元醇	是	是
P706	多元醇	是	是
P707	多元醇	是	是
P708	多元醇	是	是
R101	多元醇	是	是
R201	多元醇	是	是
V103	多元醇	是	是

V104	多元醇	是	是
V105A	多元醇	是	是
V105B	多元醇	是	是
V106	多元醇	是	是
V107A	多元醇	是	是
V107B	多元醇	是	是
V107C	多元醇	是	是
V201	多元醇	是	是
V202	多元醇	是	是
V203	多元醇	是	是
V204	多元醇	是	是
V205A	多元醇	是	是
V205B	多元醇	是	是
V206	多元醇	是	是
V207A	多元醇	是	是
V207B	多元醇	是	是
V207C	多元醇	是	是
V701	三乙二醇	是	是
V702	三甘醇	是	是
V703	丙二醇	是	是
V704	多元醇	是	是
V705	多元醇	是	是
V706	多元醇	是	是
V707	多元醇	是	是
V708	多元醇	是	是

VOCs 档案完成后，企业 VOCs 密封点分布情况如下所示：

表 4.2-6 各装置密封点分布统计

装置名称	区域代码	分区	密封点	可达点	难以检测	主要 VOCs 名称
扬州务园 (3#回收车间)	YZWY	1 区	1350	1350	0	重组分、废气、多元醇

扬州务园 (罐区)	YZWY	2 区	850	850	0	多元醇、乙二醇、 三乙二醇、三甘 醇、丙二醇
合计			2200	2200	0	/


根据拍照建档过程中建立的所有需检测点的信息,按照组件类型差异对扬州务园再生资源有限公司装置纳入 LDAR 项目的检测点进行了统计分析,结果显示如下:

表 4.2-7 检测点组件类型

序号	组件类型	数量	占比
1	法兰	1360	61.82%
2	阀门	600	27.27%
3	连接件	121	5.50%
4	开口	77	3.50%
5	泵	23	1.05%
6	搅拌器	1	0.05%
7	泄压装置	7	0.32%
8	压缩机	11	0.50%



4.3 本轮 LDAR 检测与维修情况

4.3.1 检测 SOP 操作规程

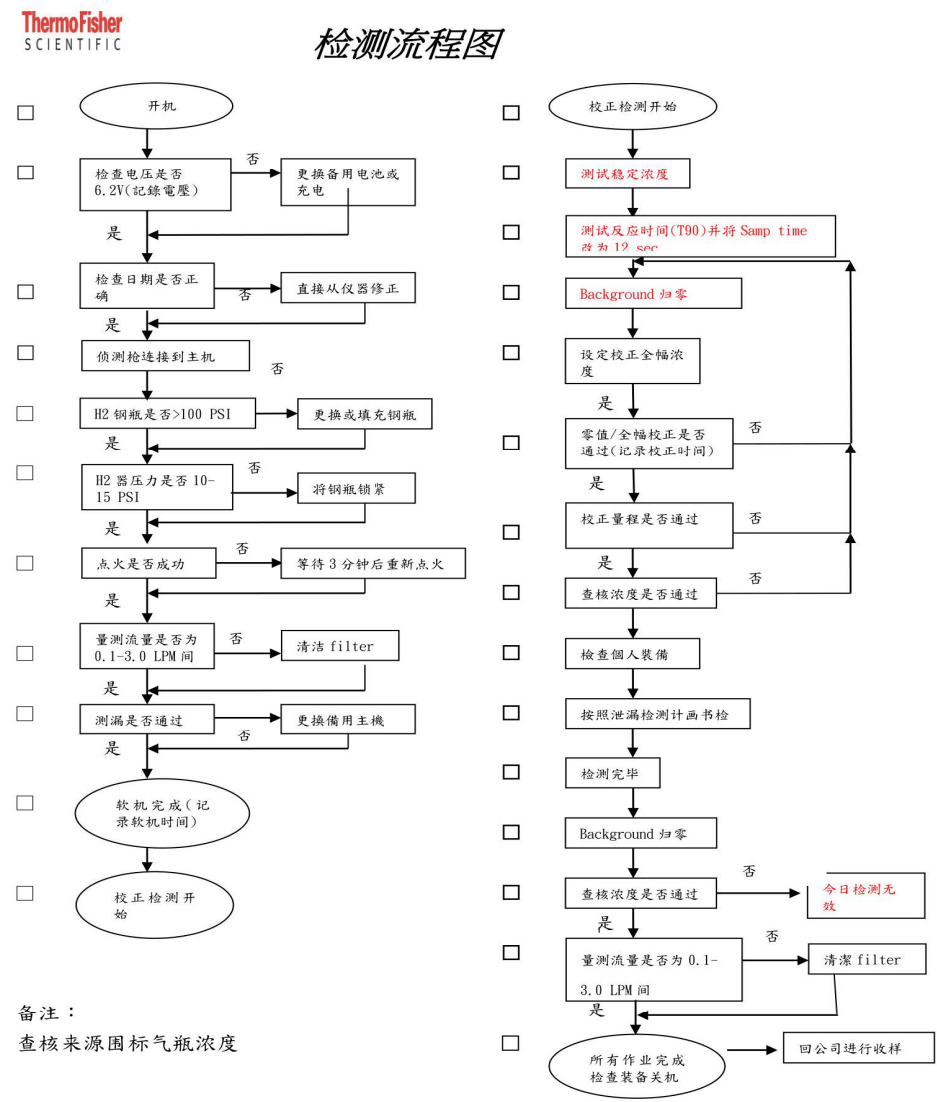

4.3.2 装置环境本底值

检测周期内，每日环境本底值汇总如下：

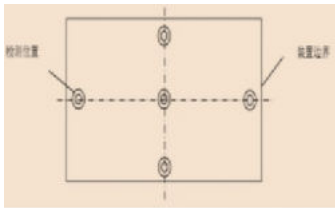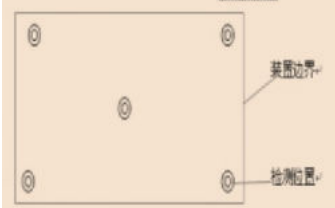LDAR 泄漏检测环境本底值一览表	
参照标准:《石化企业泄漏检测与修复工作指南》，6.5.2 环境本底值检测	
HJ 733《泄漏与敞开页面排放的挥发性有机物检测技术导则》	
江苏省泄漏检测与修复（LDAR）实施技术指南	
	
方案一、国家通用环境本底值测值方法 方案二、江苏省标环境本底值测值方法 ☒	
备注：1、每天检测过程中，每套装置或单元至少进行一次环境本底值测试。 2、每套装置或单元若有多层，宜每层进行一次环境本底值测试。 3、环境本底值测试由当天检测工程师测试并记录	

任务本底值								
检测人	所属区域	日期	东检测值	西检测值	南检测值	北检测值	中检测值	背景值
肖李	3#回收车间	2026-06-12	0.40	0.10	0.20	0.10	0.90	0.34
肖李	罐区	2026-06-12	0.30	0.10	0.40	0.20	0.80	0.36
肖李	罐区	2026-06-12	0.10	0.30	0.20	0.40	0.50	0.30
肖李	罐区	2026-06-12	0.60	0.10	0.40	0.30	0.20	0.32
袁维建	罐区	2026-06-04	0.30	0.20	0.40	1.00	0.40	0.46
袁维建	罐区	2026-06-04	1.30	0.10	0.10	0.10	0.12	0.34
袁维建	罐区	2026-06-04	0.12	0.20	0.14	0.50	0.10	0.21
袁维建	罐区	2026-06-04	0.50	0.80	0.40	1.60	0.70	0.80
袁维建	罐区	2026-06-04	1.20	1.20	1.10	3.60	1.00	1.62
袁维建	罐区	2026-06-04	0.10	0.10	0.13	0.30	0.12	0.15
施印杰	3#回收车间	2026-06-04	2.00	1.60	1.30	2.90	1.50	1.86
施印杰	3#回收车间	2026-06-04	1.00	1.10	0.80	1.80	0.90	1.12
施印杰	3#回收车间	2026-06-04	1.90	3.00	1.60	4.00	2.00	2.50
施印杰	3#回收车间	2026-06-04	1.50	1.00	0.90	1.80	1.30	1.30

施印杰	3#回收车间	2026-06-04	0.30	0.20	0.20	0.90	0.20	0.36
施印杰	3#回收车间	2026-06-04	0.40	0.90	1.00	1.30	0.60	0.84
施印杰	3#回收车间	2026-06-04	0.40	0.40	0.40	0.30	0.40	0.38
施印杰	3#回收车间	2026-06-04	1.40	2.00	1.60	2.30	1.50	1.76
施印杰	3#回收车间	2026-06-04	1.10	1.00	1.20	2.90	0.90	1.42
施印杰	3#回收车间	2026-06-04	0.30	0.10	0.10	0.30	0.10	0.18
施印杰	3#回收车间	2026-06-03	0.85	1.30	1.10	2.00	1.50	1.35
施印杰	3#回收车间	2026-06-03	1.10	2.00	1.60	3.80	1.90	2.08
施印杰	3#回收车间	2026-06-03	1.00	1.30	1.40	1.60	0.50	1.16

4.3.3 气象参数及装备清单

安全检查表

LDAR 现场作业安全检查表

企业名称	扬州务园再生资源有限公司				
检查日期	2026.06.03	检查人员	施印杰	确认人员	施印杰
	检	查	项	目	
				是	否 不适用
现场环境检测记录	O ₂ :	20.3	% (19.5% < 测值 < 22.5%), 是否可进行采样?	✓	
	H ₂ S:	0	ppm (<10ppm), 是否可进行采样?	✓	
	LEL:	0	% (<10%), 是否可进行采样?	✓	
	CO:	0	ppm (<35ppm), 是否可进行采样?	✓	
	上午风速:	2.5	m/s 风向: 南	✓	
	下午风速:	2.8	m/s 风向: 南	✓	
	温度:	33.3	°C 湿度:	66	% 气压:
一般作业环境	安全帽外观是否完整? 扣环是否正常?			✓	
	护目镜是否可以紧密包覆眼睛?			✓	
	泄漏源是否具毒性及危险性?			✓	
	泄漏源是否为热源?			✓	
	爬梯及护栏是否安全?			✓	
	执行高处采样时是否配戴安全带? (设备组件所在位置高于地面 2m 以上或有坠落风险时必须配戴)				✓
有害腐蚀性局限	正压全密封式或头套连身式化学防护服外观是否完整、可用?				✓
	面罩式人工呼吸器或防毒面具外观是否完整、可用?				✓
	化学防护手套外观是否完整、可用?				✓
	化学防护鞋外观是否完整、可用?			✓	
	防护装备穿戴是否确实? 连接处密合性是否良好?			✓	
其他					

LDAR 现场作业安全检查表

企业名称	扬州国再再生资源有限公司			
检查日期	2026.06.14	检查人员	李维建	
		确认人员	施印杰	
检 查 项 目	是	否	不适用	
现场环境检测记录	O ₂ : 19.8 % (19.5% < 测值 < 22.5%), 是否可进行采样?	✓		
	HS: 0 ppm (<10ppm), 是否可进行采样?	✓		
	LEL: 0 % (<10%), 是否可进行采样?	✓		
	CO: 0 ppm (<35ppm), 是否可进行采样?	✓		
	上午风速: 2.6 m/s 风向: 东北	✓		
	下午风速: 2.3 m/s 风向: 东北	✓		
	温度: 24.27℃ 湿度: 56 % 气压: 1004 百帕	✓		
一般作业环境	安全帽外观是否完整? 扣环是否正常?	✓		
	护目镜是否可以紧密包覆眼睛?	✓		
	泄漏源是否具毒性及危险性?	✓		
	泄漏源是否为热源?	✓		
	爬梯及护栏是否安全?	✓		
	执行高处采样时是否配戴安全带? (设备组件所在位置高于地面 2m 以上或有坠落风险时必须配戴)			✓
有害腐蚀性 & 局限	正压全密封式或头套连身式化学防护服外观是否完整、可用?			✓
	面罩式人工呼吸器或防毒面具外观是否完整、可用?			✓
	化学防护手套外观是否完整、可用?			✓
	化学防护鞋外观是否完整、可用?	✓		
	防护装备穿戴是否确实? 连接处密合性是否良好?	✓		
其他				

LDAR 现场作业安全检查表

企业名称	扬州务园再生资源有限公司				
检查日期	2026.6.12	检查人员	张东	确认人员	张东
检 查 项 目	是	否	不适用		
现场环境检测记录	O ₂ : 20.1% (19.5% < 测值 < 22.5%), 是否可进行采样?	✓			
	H ₂ S: 0 ppm (<10ppm), 是否可进行采样?	✓			
	LEL: 0 % (<10%), 是否可进行采样?	✓			
	CO: 0 ppm (<35ppm), 是否可进行采样?	✓			
	上午风速: 5.2 m/s 风向: 东	✓			
	下午风速: 4.2 m/s 风向: 东	✓			
	温度: 18-32 湿度: 40 % 气压: 1029 百帕	✓			
一般作业环境	安全帽外观是否完整? 扣环是否正常?	✓			
	护目镜是否可以紧密包覆眼睛?	✓			
	泄漏源是否具毒性及危险性?	✓			
	泄漏源是否为热源?	✓			
	爬梯及护栏是否安全?	✓			
	执行高处采样时是否配戴安全带? (设备组件所在位置高于地面 2m 以上或有坠落风险时必须配戴)			✓	
有害腐蚀性 & 局限	正压全密封式或头套连身式化学防护服外观是否完整、可用?			✓	
	面罩式人工呼吸器或防毒面具外观是否完整、可用?			✓	
	化学防护手套外观是否完整、可用?			✓	
	化学防护鞋外观是否完整、可用?	✓			
	防护装备穿戴是否确实? 连接处密合性是否良好?	✓			
其他					

装备清单

LDAR 作业设备及装备清单

企业名称：杭州各国再生资源有限公司

携带日期：2026.06.03

设备名称			携出	携入	功能是否正常 是 否	装备名称	携出	携入	不适用
检测仪器	15011052		1	1	✓	滤纸	1	1	
						安全鞋	1	1	
						安全帽	1	1	
						护目镜	1	1	
						棉手套（盒）	1	1	
浮子流量计	F01		1	1	✓	口罩（盒）	1	1	
						工具（组）	1	1	
						安全带			✓
四合一气体检测器	EM-4		1	1	✓	正压全密封式化学防护服（A）			✓
						头套连身式化学防护服（B C）			✓
						面罩式人工呼吸器（A B）			✓
						面罩式人工呼吸器（A B）			✓
						全面式防毒面具（C）			✓
风速风向计 <u>NK550</u>			1	1	✓	半面式防毒面具（C）			✓
氢气罐			1	1	✓	乳胶防护手套（盒）			✓
相机						有机防护手套（盒）			✓
对讲机						耐热手套（盒）			✓
						LDAR 项目告示牌			✓
						急救箱			✓
						灭火器			✓
校准气体	气体种类	钢瓶编号	气体浓度值（ppm）			压力读值（psi）	有效期限		
	氧气	18626025088	0			1458	2027.5.7		
	CH4	GPD09168	505			1460	2027.5.7		
	CH4	D00285	9999			1462	2027.5.7		

携出人员：施印杰 携出确认人员：施印杰

携入人员：施印杰 携入确认人员：施印杰

LDAR 作业设备及装备清单

企业名称: 扬州务园再生资源有限公司

携带日期: 2026.06.04

设 备 名 称		携出	携入	功能是否 正常是 否	装 备 名 称	携出	携入	不适用
检测仪器	15011052 15010676	2	2	✓	滤纸	2	2	
					安全鞋	2	2	
					安全帽	2	2	
					护目镜	2	2	
					棉手套（盒）	2	2	
浮子流量计	F04	1	1	✓	口罩（盒）	2	2	
					工具（组）	2	2	
					安全带			✓
四合一气体检测器	Em-4	2	2	✓	正压全密封式化学防护服（A）			✓
					头套连身式化学防护服（B C）			✓
					面罩式人工呼吸器（A B）			✓
					面罩式人工呼吸器（A B）			✓
					全面式防毒面具（C）			✓
风速风向计 <u>NK5500</u>		1	1	✓	半面式防毒面具（C）			✓
氢气罐		2	2	✓	乳胶防护手套（盒）			✓
相机					有机防护手套（盒）			✓
对讲机					耐热手套（盒）			✓
					LDAR 项目告示牌			✓
					急救箱			✓
					灭火器			✓
校准气体	气体种类	钢瓶编号		气体浓度值（ppm）	压力读值（psi）	有效期限		
	零气	186260125088		0	1452	2027.5.7		
	G14	G109168		505	1454	2027.5.7		
	CH4	100285		9999	1456	2027.5.7		

携出人员: 施印杰 携出确认人员: 袁印建

携入人员: 施印杰 携入确认人员: 袁印建

LDAR 作业设备及装备清单

企业名称: 杭州分公司 浙江华源环保

携带日期: 2026.6.12

设备名称		携出	携入	功能是否 正常是 否	装备名称	携出	携入	不适用
检测仪器	15011045	1	1	✓	滤纸	1	1	
					安全鞋	1	1	
					安全帽	1	1	
					护目镜	1	1	
					棉手套（盒）	1	1	
浮子流量计	70-1	1	1	✓	口罩（盒）	1	1	
					工具（组）	1	1	
					安全带			✓
四合一气体检测器	E-m-y	1	1	✓	正压全密封式化学防护服（A）			✓
					头套连身式化学防护服（B C）			✓
					面罩式人工呼吸器（A B）			✓
					面罩式人工呼吸器（A B）			✓
					全面式防毒面具（C）			✓
风速风向计 17K5500		1	1	✓	半面式防毒面具（C）			✓
氢气罐		1	1	✓	乳胶防护手套（盒）			✓
相机					有机防护手套（盒）			✓
对讲机					耐热手套（盒）			✓
					LDAR 项目告示牌			✓
					急救箱			✓
					灭火器			✓
校准气体	气体种类	钢瓶编号		气体浓度值（ppm）	压力读值（psi）	有效期限		
	氢气	186260125088		0	14.11	2027.5.6		
	CH4	62009168		505	14.16	2027.5.6		
	CH4	0000285		9999	14.10	2027.5.6		

携出人员: 张 携出确认人员: 张

携入人员: 张 携入确认人员: 张

4.3.4 检测数据有效性

《泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则》中对检测数据有效性的做了如下规定：

综合分析仪器检测开始时间（年/月/日/时/分/秒）、检测结束时间（年/月/日/时/分/秒）、检测仪器名称及代号、检测人员，评估检测最小停留时间及检测时间是否合规。

质量控制和保证

1) 检测数据记录

现场检测数据及仪器校准数据应通过手持移动终端采用全过程电子化方式进行记录，避免纸质记录检测数据。



图 4.3-1 LDAR 检测人员现场作业照片

2) 检测前准备

仪器开始检测前，应按照本技术方案要求，进行“开机预热”和“零点和示值检测”。

3) 漂移修正

在每日检测结束后，对 FID 检测仪进行漂移修正，使用的气体仍用当天的

标准气和零气，按以下公式计算仪器漂移：

$$D_r = \frac{A_{ie} - A_i}{\bar{A}} \times 100\%$$

式中： D_r —仪器漂移，100%；

$\bar{A}_{ie}$ —每天检测结束后，对校准气平均示值， $\mu\text{mol/mol}$ ；

$\bar{A}_i$ —每天开始检测前，对同一校准气的平均示值， $\mu\text{mol/mol}$ 。

漂移 D_r 负漂超过“-10%”，则应重新校正仪器并重新检测单日净检测值高于 $LDC \times (1 + D_r)$ 的检测点。


注：完整校准记录见附件。

4.3.5 检测数据准确性

科学的检测方法与严谨的检测态度是确保检测数据的基本条件。

1)检测环境条件：现场检测应在仪器使用说明书规定的能正常工作环境条件下实施。超出使用环境条件，应获得仪器制造商对使用条件的书面认可。雨雪或大风天气（地面风速超过 10m/s）应禁止作业。

2)环境本底值检测：每套装置或单元至少每天进行一次环境本底值测试。每次测试至少取 5 点，测试点位如下图所示，测试点距受控密封点最近不小于 25 厘米，将 5 个测试值取平均值作为当日装置环境本底值。在检测过程中发现受控密封点或群组附近的仪器读数与装置环境本底值无明显变化（仪器读数低于 3 倍装置环境本底值），以装置环境本底值作为该受控密封点或群组的环境本底值。在检测过程中发现受控密封点或群组附近的仪器读数与装置环境本底值有明显变化，应按照 HJ 733 中 4.2.3.1 测试该受控密封点或群组的环境本底值。

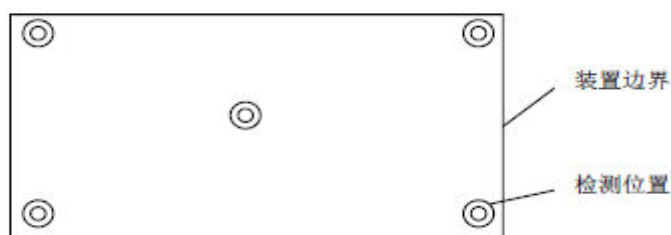

检测环境本底值

3)检测与读数：将仪器采样探头在密封点表面移动，采样探头与密封点边线保持垂直，采样探头移动速度不超过 10cm/s。如果发现指示值上升或仪器报警，放慢采样探头移动速度直至测得最大读数，并将采样探头保持在出现最大读数的位置，在该位置的检测时间不少于 2 倍仪器响应时间。

检测的最小停留时间按照组件的尺寸和结构在 LDAR 系统内进行设置，确保数据的有

效性。


4)检测位置:

对于常规检测点, 采用便携式 TVA2020C 进行检测

阀门


闸阀如下图所示, 通常应检测的部位:

- 阀杆与填料压盖之间密封;
- 填料压盖或压板与阀盖之间密封;
- 阀盖与阀体之间的密封。

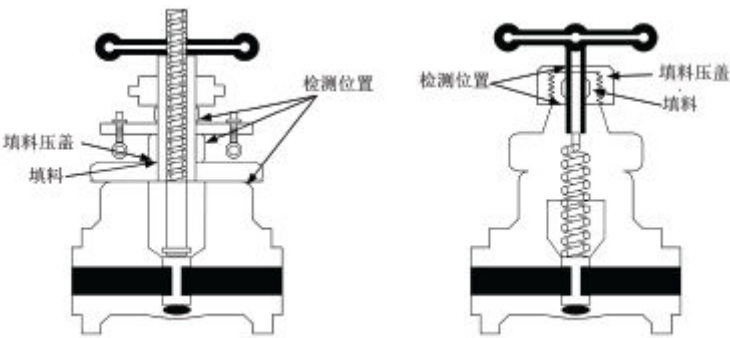

阀门检测位置 A


其它阀门检测位置如下图所示。

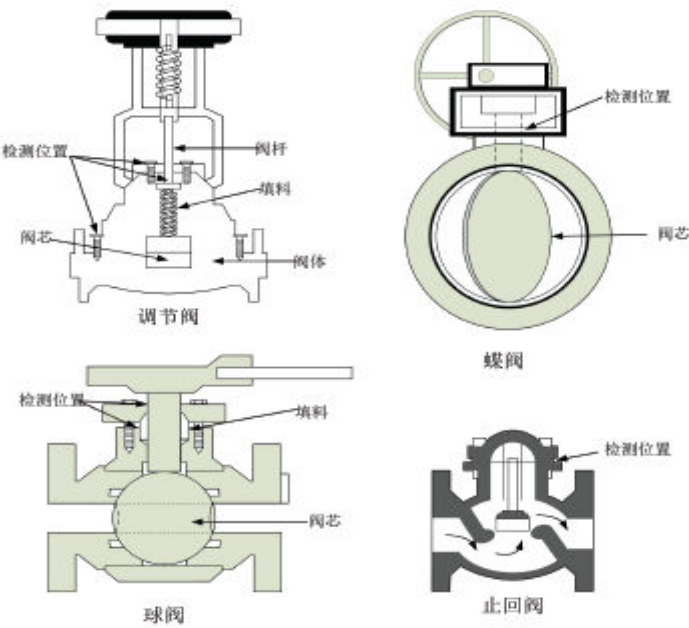

阀门检测位置 B

泵、压缩机、搅拌器

按照动密封的检测要求对泵、压缩机或搅拌器的轴封实施检测。其中泵的位置如下图所示。如果由于其构造、外壳或周围设备设施阻碍而无法完整地对轴封进行检测，则应对所有可以采样的轴封部位进行检测。另外，还应检测泵、压缩机或搅拌器其它受控密封点（如机壳密封等）。

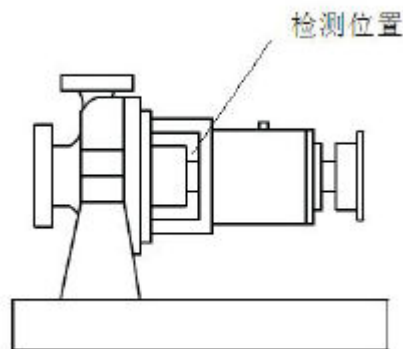


离心泵检测位置

泄压设备（安全阀）

直接泄放到大气的泄压设备（安全阀），在泄放管开口的中央位置进行检测。泄放口高度超过检测人员触及范围 2 米或以上的泄压设备（安全阀），可选择泄放管线的排凝口检测，下图为弹簧安全阀的检测点位。


对于泄放口接入装置（如瓦斯管网）的泄压设备（安全阀），无法按图中位置检测判断阀座泄漏的，可以免于检测。

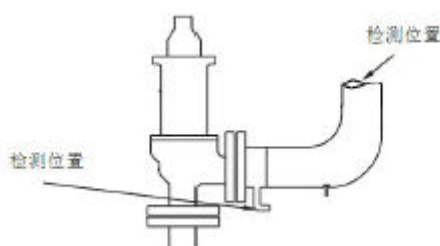

安全阀检测位置

法兰和连接件

法兰连接：采样探头应尽可能插入两法兰之间的缝隙进行检测。如果采样探头直径超过缝隙宽度，则应将采样探头紧贴两法兰之间的缝隙，并与两法兰侧面垂直；连接件（螺纹接头）：采样探头与密封边线垂直，并于管线呈 $30^{\circ} \sim 60^{\circ}$ ，紧贴密封边线。对于活接头，接头两侧都应检测。

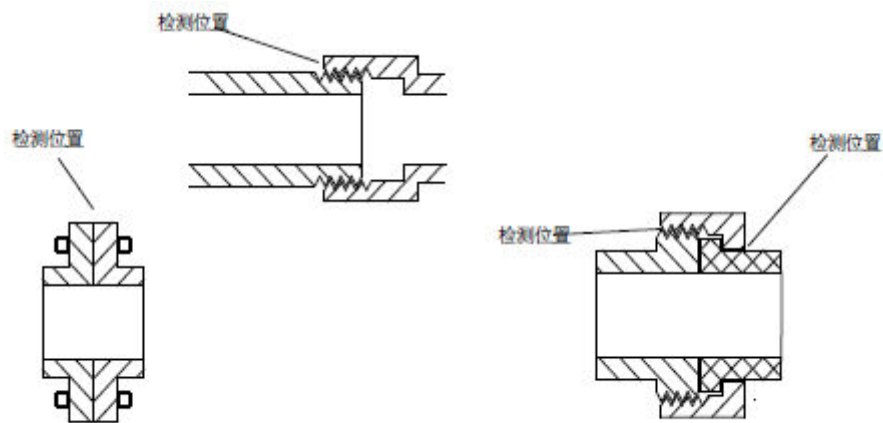


法兰检测位置

开口管线

开口管线检测时,探杆应与开口面垂直。依据管线的公称直径分为三种情况(见图 4-23)。

- 公称直径 $\leq$ DN25, 检测开口中心位置;
- DN25< 公称直径 $\leq$ DN150, 检测开口中心, 并检测开口边缘, 取最大值;
- 公称直径 $>$ DN150, 除检测中心和边缘外, 还应在径向每 7cm~8cm 检测一圈, 取最大值。

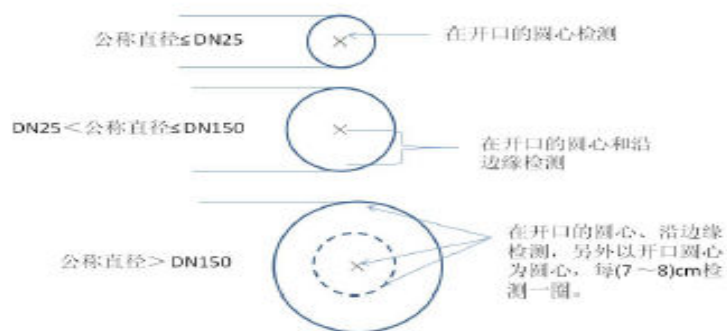

开口管线检测位置

4.4 维修与延迟修复

4.4.1 泄漏点告知、维修与延迟修复条件

扬州务园再生资源有限公司装置共有 VOCs 档案点 2200 个，其中可达点数 2200 个，难以检测点数 0 个。本轮检测点数 2200 个，本轮检测未发现泄漏点。

泄漏图档

无	无
无	无
无	无

企业 LDAR 检测泄漏点告知书

我方于检测过程中，发现泄漏值超标点位共计 0 点，现告知检测企业，请于 5 到 15 个工作之内完成修复。

注：如无法及时完成，请告知我方，
另附泄漏图档及维修记录表。

检测企业：扬州务园再生资源有限公司

检测机构：上海华工环境工程技术有限公司

告知日期：2026 年 6 月 12 日




表 4.4-1 维修建议


修复方法		注意事项
A 紧固	使用扳手或者其他紧固工具 拧紧泄漏位置螺丝或卡扣等 阀门未拧紧	易使螺丝滑丝或者绷断,注意 用力的大小
B 密封	使用胶带绕密封点缠绕 使用黄油或者快速凝固胶 加入螺帽	需要注意密封点是否有缝隙, 导致二次泄漏
C 克漏	增加密封圈加入化学剂	成本较高
D 更换零件	更换泄漏密封点的元件	需要在停车或设备停止且确 保更换元件内无残存物料
E 其他	焊死泄漏密封点	在设备损坏后不易更换
本次检测未发现泄漏点。		

表 4.4-2 常见组件的维修方法

序号	泄漏源的组件类型	泄漏源照片	消漏/堵漏常规方法
	控制阀		控制阀比较容易泄漏的部位为控制阀的阀杆，一般的处理方法为紧固两旁的压紧螺栓。
	开口 管线 管帽 堵头	  	通常的处理方法是将阀门紧固，或者在开口管线端增加一个堵头来阻止其继续泄漏。如果属于阀门内漏，根本的处理方法是解决阀门的内漏问题，同时为了保险，应该给开口管线端添加一个易于拆卸的管帽或者堵头
	仪表放空 阀		当此类组件发生泄漏时，处理方法一般为将阀门把紧或者在开口管线的部位增加一个管帽或者堵头来解决阀门的泄漏问题。如果是由于阀门内漏引起的泄漏，最根本的处理方法是修理或是更换阀门

	排污阀		此类组件比较容易泄漏的部位是管帽的丝扣连接部分，一般的处理方法为跟换新的生料带，并且将管帽紧固，如果是阀门内漏引起的泄漏，最根本的处理方法是将阀门的内漏问题处理掉
	活接		活接属于仪表类的组件中比较容易泄漏的组件，并且一旦发生泄漏，泄漏量都比较大，通常的处理方法是对该活接进行紧固或者跟换新的连接件。
	取样器		取样器比较容易泄漏的部位包括取样口以及相关连接的丝扣等，常用的处理方法为更换活接，或者在丝扣位置用新的生料带紧固，由于取样器开关比较频繁，应该提高此类组件的检测频率
	闸阀		阀杆是闸阀比较容易泄漏的部位，处理方法跟控制阀阀杆泄漏的处理方法一样，即紧固两旁的压紧螺栓
	视镜		视镜两端的法兰连接比较容易泄漏，暂时的处理方法是对法兰进行紧固，如果是视镜玻璃片出现问题，则需要跟换玻璃片

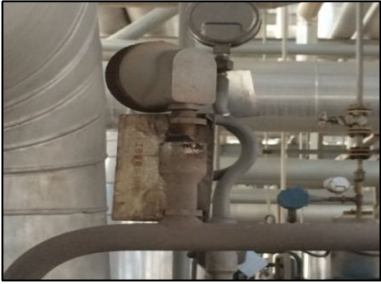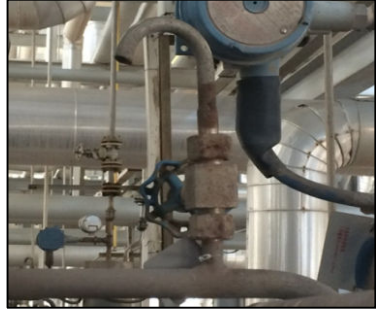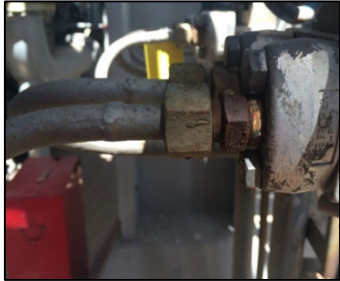	仪表 仪表开口 管线	 	由于管线内温度和压力都比较高，导致仪表丝扣连接部分比较容易泄漏，通常的处理方法是把紧螺丝或者添加生料带来阻止其泄漏
	换热器		换热器容易泄漏得部位为封头部分，通常的修复方法是拧紧两头的螺栓或者更换新的垫片。
	仪表引压 线活接		仪表引出管线的丝扣连接，也是比较容易泄漏的部位，此类泄漏部位的处理方法是拧紧丝扣和增加生料带来组织其进一步泄漏
	仪表排污 阀		仪表阀门排污口比较容易泄漏的部位是相关的连接丝扣，暂时的处理方法是将管帽拧紧或者是在管帽上重新缠上新的生料带，重新紧一下

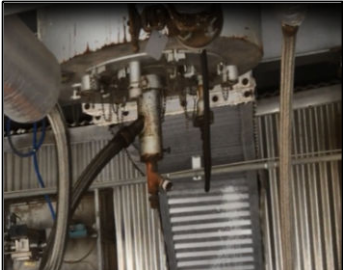	泵机封		泵的机封也是潜在的泄漏点，通常处理方法为更换新的机封。
	空冷器		空冷器排气孔位置比较容易出现泄漏，处理方法是 将堵头拧紧，辅助使用生料带来处理效果会更好
	量油孔		罐顶量油孔下面的连接法兰和顶端开口的位置比较容易出现泄漏，因为经常要使用量油孔，所以此位置比较容易泄漏，目前暂时没有好的处理方法。
	呼吸阀		储罐顶部呼吸口上底部法兰比较容易泄漏，在收付油的过程中，呼吸口也会有一定程度的排放
	火嘴		火嘴比较容易泄漏的部位是火嘴上的活接部位，目前比较好的处理方法是对火嘴头进行紧固处理，通过生料带来增强密封的效果

企业实施了维修，包括：采用更换倒淋帽或增加倒淋帽、择机更换垫片或法兰紧固、螺纹连接紧固或更换密封件、阀门填料压盖紧固等措施，目前已修复成功 0 个点，0 个点申请延期修复。维修工单延期修复申请见下表：

表 4.4-3 维修记录表

维修记录表														
企业名称：		扬州务园再生资源有限公司						装置名称：		车间罐区				
序号	组件编号	检测日期	净检测值	检测人员	第一次修复					第二次修复				延期修复 [是/否]
					修复日期	修复后浓度	复测人员	修复方法	维修人员	修复日期	修复后浓度	修复方法	维修人员	
备注：修复方法请以代码说明：A:紧固 B:密封 C：更换零件 D：克漏 E：其他（请填写修复方法）														
	以下空白													

《石化企业泄漏检测与修复工作指南 20151215》中 10.2 对延迟修复进行了严格的规定：

延迟维修

符合以下条件之一的泄漏点可延迟修复：

若检测到泄漏后，在不关闭工艺单元的条件下，在 15 日内进行维修技术上不可行；

立即维修存在安全风险；

泄漏密封点立即维修引发的 VOCs 排放量大于泄漏点延迟修复造成的排放量。应尽可能回收泄漏点延迟修复过程中排放的涉 VOCs 物料。

延迟修复的泄漏点应在最近一次检修完成前完成修复。延迟修复的泄漏点仍应执行本规范关于检测频率的规定，并记录检测浓度值。

扬州务园再生资源有限公司 0 个点延迟修复情况。

延期修复申请原因如下：

表 4.4-4 LDAR 延期修复申请表

企业名称：扬州务园再生资源有限公司

装置名称：车间罐区

装置编号：CJGQ

序号	组件编号	检测日期	净检测值	检测人员	第一次修复				第二次修复				延期 修復 時長	最近一次停 車時間
					修复日期	修复后 浓度	修复 方法	维修人员	修复日期	修复后 浓度	修復 方 法	維修 人員		
	以下空白													
申请理由及相关资料														
序号	申请延期修复理由			第二次修复资料(照片)					泄漏源修复措施(照片)					
1	不涉及			/					/					

修复图档

无	无
无	无
无	无

4.4.2 排放量与减排量

排放量计算为 LDAR 系统内嵌模块，点击后即可生成排放量报告。内嵌的计算公式为国标要求使用的相关曲线方程法。相关曲线方程法是基于现场提供较详细的检测数据提出的。即根据现场检测出的不同的 ppm 值，采用不同的排放因子计算。每个不同 ppm 值下的每个检测读数被用于计算排放率，因此得出的无组织排放计算值精度最高。

本次检测，对于可达密封点的排放量计算采用以下表格中石油化工有限公司排放量的计算方法如下所示：

表 4.4-5 相关方程排放系数法

相关方程法					
计算方法：		$e_{TOC} = \begin{cases} e_0 & (0 \leq SV < 1) \\ e_p & (SV \geq 50000) \\ e_f & (1 \leq SV < 50000) \end{cases}$		×操作时数	
组件		泄漏浓度 (SV)			备注
		0(含负值) ≤SV<1	1 ≤SV<50000	SV ≥50000	
石油炼制业					
F (法兰)	全部	3.1×10^{-7}	$4.61 \times 10^{-6} * SV^{0.703}$	0.084	
V (阀)	全部	7.8×10^{-6}	$2.29 \times 10^{-6} * SV^{0.746}$	0.14	
O (开口阀或开口管线)	全部	2.0×10^{-6}	$2.20 \times 10^{-6} * SV^{0.704}$	0.079	
P (泵及轴封)	全部	2.4×10^{-5}	$5.03 \times 10^{-5} * SV^{0.610}$	0.16	
R (泄压设备)	全部	4.0×10^{-6}	$1.36 \times 10^{-5} * SV^{0.589}$	0.11	
N (连接件)	全部	7.5×10^{-6}	$1.53 \times 10^{-6} * SV^{0.735}$	0.03	
C (压缩机)	全部	4.0×10^{-6}	$1.36 \times 10^{-5} * SV^{0.589}$	0.11	
A (搅拌器)	全部	4.0×10^{-6}	$1.36 \times 10^{-5} * SV^{0.589}$	0.11	
S (采样连接系统)	全部	2.0×10^{-6}	$2.20 \times 10^{-6} * SV^{0.704}$	0.079	
Q (其他)	全部	4.0×10^{-6}	$1.36 \times 10^{-5} * SV^{0.589}$	0.11	
石油化工 (含各行业)					
F (法兰)	全部	6.1×10^{-7}	$3.05 \times 10^{-6} * SV^{0.885}$	0.22	
V (阀)	G (气体)	6.6×10^{-7}	$1.87 \times 10^{-6} * SV^{0.873}$	0.11	
V (阀)	L (轻质液)	4.9×10^{-7}	$6.41 \times 10^{-6} * SV^{0.797}$	0.15	
O (开口阀或开口管线)	全部	2.0×10^{-6}	$2.20 \times 10^{-6} * SV^{0.704}$	0.079	
P (泵及轴封)	全部	7.5×10^{-6}	$1.90 \times 10^{-5} * SV^{0.824}$	0.62	
R (泄压设备)	全部	7.5×10^{-6}	$1.90 \times 10^{-5} * SV^{0.824}$	0.62	
C (连接件)	全部	6.1×10^{-7}	$3.05 \times 10^{-6} * SV^{0.885}$	0.22	
Y (压缩机)	全部	7.5×10^{-6}	$1.90 \times 10^{-5} * SV^{0.824}$	0.62	
A (搅拌器)	全部	7.5×10^{-6}	$1.90 \times 10^{-5} * SV^{0.824}$	0.62	
S (采样连接系统)	全部	2.0×10^{-6}	$2.20 \times 10^{-6} * SV^{0.704}$	0.079	
Q (其他)	全部	4.0×10^{-6}	$1.36 \times 10^{-5} * SV^{0.589}$	0.11	

例如：若法兰 1 的检测值为 0.1ppm（小于 1ppm），其每小时的排放量即为： 6.1×10^{-6} kg；法兰 2 的检测值为 10ppm（1~50000ppm），其每小时的排放量即为：

$3.05 \times 10^{-6} * 100.0885 = 2.34 \times 10^{-5}$ kg；法兰 3 的检测值为 52000ppm（大于等于 50000ppm），其排放量为 0.22kg。其他组件的排放量计算方法参照以上方法即可。

对于不可达点的计算方法采用下表格石油化工行业的平均系数法排放系数，如下表所示：

表 4.4-6 平均排放系数法

平均排放系数法			
计算方法：组件形式数量×对应的排放系数×操作时数			
组件形式	流体种类	不可达密封点（难以检测或险于检测）	备注
石油炼制业			
F（法兰）	全部	0.00025	
V（阀）	G（气体）	0.0268	
V（阀）	L（轻质液）	0.0109	
V（阀）	H（重质液）	0.00023	
O（开口阀或开口管线）	全部	0.0023	
P（泵及轴封）	L（轻质液）	0.114	
P（泵及轴封）	H（重质液）	0.021	
R（泄压设备）	G（气体）	0.16	
C（连接件）	全部	0.00025	
Y（压缩机）	G（气体）	0.636	
A（搅拌器）	全部	0.114	
S（采样连接系统）	全部	0.015	
Q（其他）	全部	0.0268	
石油化工（含各行业）			
F（法兰）	全部	0.00183	
V（阀）	G（气体）	0.00597	
V（阀）	L（轻质液）	0.00403	
V（阀）	H（重质液）	0.00023	
O（开口阀或开口管线）	全部	0.0017	
P（泵及轴封）	L（轻质液）	0.0199	
P（泵及轴封）	H（重质液）	0.00862	
R（泄压设备）	G（气体）	0.104	
C（连接件）	全部	0.00183	
Y（压缩机）	G（气体）	0.228	
A（搅拌器）	全部	0.0199	
S（采样连接系统）	全部	0.015	
Q（其他）	全部	0.00597	

例：对于不可达的法兰，每小时的排放量即为 0.00183kg；不可达的气态阀门即为 0.00597kg，其他不可达密封点排放量参照以上表格。

扬州务园再生资源有限公司排放量如下：

表 4.4-7 LDAR 排放量估算表

企业名称		扬州务园再生资源有限公司		装置名称		YZWY	
检测时间		2026-06-03 至 2026-06-12		当季排放总量 (kg)		11.26	
检测排放量 (kg)		11.26		最大减排量 (kg)		0.00	
检测周期		2026-04-01 至 2026-06-30		实际减排量 (kg)		0.00	
组件类型	介质类型	未超标 点数	一般排放 量	泄漏点数	泄漏排放 量	难检点 数	难检测排 放量
泵	气体/蒸汽	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	轻液	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	重液体	23	0.90	0	0.00	0	0.00
压缩机	气体/蒸汽	11	0.21	0	0.00	0	0.00
搅拌器	气体/蒸汽	1	0.02	0	0.00	0	0.00
	轻液	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	重液体	0	0.00	0	0.00	0	0.00
法兰	气体/蒸汽	178	0.38	0	0.00	0	0.00
	轻液	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	重液体	1182	4.73	0	0.00	0	0.00
泄压设备	气体/蒸汽	7	0.11	0	0.00	0	0.00
	轻液	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	重液体	0	0.00	0	0.00	0	0.00
开口管线	气体/蒸汽	23	0.10	0	0.00	0	0.00
	轻液	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	重液体	54	0.27	0	0.00	0	0.00
取样连接 系统	气体/蒸汽	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	轻液	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	重液体	0	0.00	0	0.00	0	0.00

阀门	气体/蒸汽	47	0.10	0	0.00	0	0.00
	轻液	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	重液体	553	3.90	0	0.00	0	0.00
连接件	气体/蒸汽	6	0.03	0	0.00	0	0.00
	轻液	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	重液体	115	0.51	0	0.00	0	0.00
其他	气体/蒸汽	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	轻液	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	重液体	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合计		2200	11.26	0	0	0	0
检测排放量：一般排放量+泄漏超标排放量							
预估最大减排量：泄漏排放量+难检排放量							
排放量计算方法：							
常规检测： ☐ 实测法 ☒ 相关方程法 ☐ 筛选范围法 ☐ 平均排放系数法							
难于检测： ☐ 实测法 ☐ 相关方程法 ☐ 筛选范围法 ☒ 平均排放系数法							

4.4.3 申报与汇总表

为了确保资料完整性，我们依照《石化企业泄漏检测与修复工作指南 20151215》、《江苏省泄漏检测与修复 LDAR 技术指南》、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）等规范要求，汇总了以下表格：

表 4.4-8 申报清单

序号	报表名称
1	首轮普查表-汇总
2	首轮普查表-装置统计
3	LDAR 普查表
4	LDAR 普查表-多次严重泄漏点
5	LDAR 普查表-多次严重泄漏点整治跟踪

表 4.4-9 首轮普查表-汇总

基本信息	企业名称	扬州务园再生资源有限公司		
	LDAR 主管部门	安环部		
	联系人	徐总	电话	18112132692
	邮箱	/		
完成时间	2026 年 6 月			
项目	起始日期	06 月 03 日	完成日期	06 月 12 日
	受控装置套数	1 套	受控密封点总数	2200 点
	不可达密封点数	泵	0	
		压缩机	0	
		阀门	0	
		泄压设备	0	
		取样连接系统	0	
		开口阀或开口管	0	
		法兰	0	
		连接件	0	
		搅拌器	0	
现场检测	起始日期	06 月 03 日	完成日期	06 月 12 日
	检测密封点数	2200	泄漏点数	0
	其中严重泄漏点数	0		
修复	至今修复密封点数	0		
	延迟修复	0		

表 4.4-10 首轮普查表：装置统计

装置名称	扬州务园			装置编码	YZWY				年加工/生 产能力	/
密封点类 别	项目建立		现场未检	现场检测			泄漏维修			
	受控密封 点	不可达点 数	停产点数	检测点数	泄漏总点 数	严重泄漏 点数	5 日内首次 维修修复 密封点数	15 日内实 质性维修 修复泄漏 点数	至今修复 泄漏点数	除已修复的泄漏 点，6 个月内计划 修复的泄漏点
泵	23	0	0	23	0	0	0	0	0	0
阀门	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0
法兰	1360	0	0	1360	0	0	0	0	0	0
搅拌器	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
开口	77	0	0	77	0	0	0	0	0	0
连接件	121	0	0	121	0	0	0	0	0	0
泄压装置	7	0	0	7	0	0	0	0	0	0
压缩机	11	0	0	11	0	0	0	0	0	0
合计	2200	0	0	2200	0	0	0	0	0	0

表 4.4-11 LDAR 普查表

基本信息	企业名称		扬州务园再生资源有限公司						
	LDAR 部门主管		安环部						
	联系人		徐总						
	电话		18112132692						
	邮箱		/						
年度	2026 年								
检测统计								修复统计	
装置名称	密封点数量	检测密封点次 a	泄漏点次 b	严重泄漏点次 c	多次严重泄漏点 d	平均泄漏率%	严重平均泄漏率%	累计修复泄漏点	累计延迟修复泄漏点数
车间罐区 2026Q2	2200	2200	0	0	0	0	0	0	0
合计	2200	2200	0	0	0	0	0	0	0
a 为某装置一年各次检测密封点总和； b 为某装置一年各次检测发现泄漏点总和，未修复或归为延迟修复后的泄漏点数，应重复计算； c 为某装置一年各次检测发现严重泄漏点总和，未修复或归为延迟修复后的严重泄漏点数，应重复计算； d 指泄漏点修复后，在本年度再次复发为严重泄漏点。									

表 4.4-12 LDAR 普查表-多次严重泄漏点

基本信息						泄漏及维修历史						整治方案定制与实施	
装置	密封点 编码	密封点 类别	群组位置/ 工艺描述	密封点位置/ 工艺描述	物料名称	第 1 次发现 泄漏日期	第 1 次净检 测值	第 1 次修复 日期	第 2 次发现 泄漏日期	第 2 次净检 测值	第 2 次修复 日期	整治方案 简介	计划实施 日期
以下空白													

表 4.4-13 LDAR 普查表-多次严重泄漏点整治跟踪

基本信息						整治情况		整治后检测信息				泄漏历史		
装置	密封点 编码	密封点 类别	群组位 置/工艺 描述	密封点 位置/工 艺描述	物料名 称	整治方 案	实施日 期	第 1 次 检测日 期	第 1 次 净检测 值	第 2 次 检测日 期	第 2 次 净检测 值	首次发 现严重 泄漏日 期	首次严 重泄漏 净检测 值	自首次 严重泄 漏后,修 复严重 泄漏循 环次数
以下空白														

4.5 LDAR 运行与管理平台

4.5.1 软件知识产权



4.5.2 软件常规使用介绍

（1）组件信息管理和维护

扬州务园再生资源有限公司 LDAR 项目组件信息的管理和维护通过可视化的 LDAR 管理平台实现。

管理平台可针对企业客户量身打造出可行、适用、方便、效率并与环保单位达成对数据监管的共识，软件功能具备：

- ☞图档标点功能。
- ☞检测数据上传下载。
- ☞元件资料查询。
- ☞图档巡检打印。
- ☞TVA 连接。
- ☞数据控管。
- ☞泄漏图档及泄漏明细产出。
- ☞泄漏追踪。
- ☞申报系统。
- ☞LDAR 排放量统计。
- ☞LDAR 项目的备份还原功能。

完善的可视化 LDAR 管理平台，不但能有效的处理日常 LDAR 建档、检测等基本操作需求，并且具有核心的资料备份还原功能，定期的备份资料可以有效的防止资料的丢失，从而可以实现资料的永久保存和日常管理。

（2）LDAR 管理系统台

软件管理平台具有以下优点：

- ☞功能齐全
- ☞操作简单，通俗易懂。
- ☞保留数据完整性和准确性
- ☞效率高
- ☞建档图像清晰

以下是 LDAR 软件管理平台的部分功能展示说明：



图 4. 5-1 LDAR 管理平台统计分析图下载页面

4.5.3 企业平台账号

服务器地址：http://47.100.136.34:7779/#/dashboard/analysis

授权码：/

企业账号：/

密码：/

4.6 投入仪器及辅材校准与保养记录

4.6.1 投入仪器信息

扬州务园再生资源有限公司 LDAR 项目共投入 3 台 TVA2020C 检测仪器，相关信息如下：

表 4.6-1 投入仪器信息

序号	内部编码	仪器序列号	仪器生产厂家
1	H	15010676	Thermo Fisher
2	AI	15011052	Thermo Fisher
3	AL	15011045	Thermo Fisher

4.6.2 仪器出厂证书



Model TVA2020 Customer Quality Assurance Data	
Calibration Technician	jk
Date	08-31-15 1014
Model	DUAL
Serial Number	202015010676
Battery Date Code	0215
Firmware Ver	45s
Hydrogen Pressure Setting (PSI)	11.5

Calibration & Linearity Performed using Methane (FID) and Isobutylene (PID)	
All Methane Sample Gas Concentrations are +/-1% Max Tolerance, NIST Traceable	
All Isobutylene Sample Gas Concentrations are +/-2% Max Tolerance, NIST Traceable	

Performance Test	Sample Gas Conc	Meas Units	Allowable Tolerance	Instrument Reading
Pressure Gauge Zero Offset	N/A	PSI	0/+1	0
FID Detector				
FID Zero Lin Chk (Zero Cal)	<0.1 THC	PPM	+/- 1PPM	0.0
500 PPM Me Linearity (FID Span Cal)	501.5	PPM	+/- 10%	499.0
10 PPM Me Linearity (FID)	10.09	PPM	+/- 10%	10.0
10KPPM Me Linearity (FID)	9986	PPM	+/- 10%	9707.0
PID Detector (Option)				
PID Zero Lin Chk (Zero Cal)	<0.1 THC	PPM	+/- 1PPM	0.0
100 PPM Iso Linearity (PID Span Cal)	100.5	PPM	+/- 20%	100.0
5 PPM Iso Linearity (PID)	4.862	PPM	+/- 20%	5.1
500 PPM Iso Linearity (PID)	502	PPM	+/- 20%	499.0

Test Operator Signature: _____

ALL MEASUREMENT STANDARDS ARE CALIBRATED AT SCHEDULED INTERVALS BY THE NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY (NIST) OR AGAINST CERTIFIED STANDARDS WHICH ARE TRACEABLE TO NIST.

Thermo

SCIENTIFIC

Model TVA2020 Customer Quality Assurance Data	
Calibration Technician	jk
Date	12-23-15 0834
Model	DUAL
Serial Number	202015011052
Battery Date Code	4715
Firmware Ver	45s
Hydrogen Pressure Setting (PSI)	12

Calibration & Linearity Performed using Methane (FID) and Isobutylene (PID)
All Methane Sample Gas Concentrations are +/-1% Max Tolerance, NIST Traceable
All Isobutylene Sample Gas Concentrations are +/-2% Max Tolerance, NIST Traceable

Performance Test	Sample Gas Conc	Meas Units	Allowable Tolerance	Instrument Reading
Pressure Gauge Zero Offset	N/A	PSI	0/+1	0
FID Detector				
FID Zero Lin Chk (Zero Cal)	<0.1 THC	PPM	+/- 1PPM	0.0
500 PPM Me Linearity (FID Span Cal)	510.1	PPM	+/- 10%	510.0
10 PPM Me Linearity (FID)	10.04	PPM	+/- 10%	9.7
10KPPM Me Linearity (FID)	9986	PPM	+/- 10%	10000.0
PID Detector (Option)				
PID Zero Lin Chk (Zero Cal)	<0.1 THC	PPM	+/- 1PPM	0.0
100 PPM Iso Linearity (PID Span Cal)	100.5	PPM	+/- 20%	100.0
5 PPM Iso Linearity (PID)	4.862	PPM	+/- 20%	5.0
500 PPM Iso Linearity (PID)	502	PPM	+/- 20%	500.0

Test Operator Signature: _____

ALL MEASUREMENT STANDARDS ARE CALIBRATED AT SCHEDULED INTERVALS BY THE NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY (NIST) OR AGAINST CERTIFIED STANDARDS WHICH ARE TRACEABLE TO NIST.

Thermo SCIENTIFIC

Model TVA2020 Customer Quality Assurance Data	
Calibration Technician	jk
Date	12-22-15 0707
Model	DUAL
Serial Number	202015011045
Battery Date Code	4715
Firmware Ver	45s
Hydrogen Pressure Setting (PSI)	11.8

Calibration & Linearity Performed using Methane (FID) and Isobutylene (PID)
All Methane Sample Gas Concentrations are +/-1% Max Tolerance, NIST Traceable
All Isobutylene Sample Gas Concentrations are +/-2% Max Tolerance, NIST Traceable

Performance Test	Sample Gas Conc	Meas Units	Allowable Tolerance	Instrument Reading
Pressure Gauge Zero Offset	N/A	PSI	0/+1	0
FID Detector				
FID Zero Lin Chk (Zero Cal)	<0.1 THC	PPM	+/- 1PPM	0.0
500 PPM Me Linearity (FID Span Cal)	510.1	PPM	+/- 10%	501.0
10 PPM Me Linearity (FID)	10.04	PPM	+/- 10%	9.7
10KPPM Me Linearity (FID)	9986	PPM	+/- 10%	10000.0
PID Detector (Option)				
PID Zero Lin Chk (Zero Cal)	<0.1 THC	PPM	+/- 1PPM	0.0
100 PPM Iso Linearity (PID Span Cal)	100.5	PPM	+/- 20%	100.0
5 PPM Iso Linearity (PID)	4.862	PPM	+/- 20%	4.6
500 PPM Iso Linearity (PID)	502	PPM	+/- 20%	497.0

Test Operator Signature: _____

ALL MEASUREMENT STANDARDS ARE CALIBRATED AT SCHEDULED INTERVALS BY THE NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY (NIST) OR AGAINST CERTIFIED STANDARDS WHICH ARE TRACEABLE TO NIST.

4.6.3 仪器校准证书



上海市质量监督检验技术研究院有限公司

Shanghai Institute of Quality Inspection and Technical Research Co., Ltd.

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: J25319S01666

Certificate No.



客户名称 Customer	上海华工环境工程技术有限公司
联络信息 Contact information	/
器具名称 Name of instrument	有毒气体分析仪
型号/规格 Type/Specification	TVA2020
出厂编号 Serial No.	202015010676
制造单位 Manufacturer	Thremo Scientific



批准人 Approved by	李萌
核验员 Checked by	杨曦
校准员 Calibrated by	孙凤

校准日期 2025 年 12 月 31 日
Date for calibration Year Month Day

地址(Address): 上海市闵行区江月路900号(计量检测)
电话(Telephone): 021-54336149;64372125
邮编(Post Code): 201114

传真(Fax): 021-62892960
电子邮件(Email): jls@sqi.org.cn
网址(Web site): www.sqi.org.cn

第 1 页 共 3 页
Page of total pages

上海市质量监督检验技术研究院有限公司

Shanghai Institute of Quality Inspection and Technical Research Co., Ltd.

证书编号: J25319S01666

Certificate No.

本次校准所依据的技术文件(代号、名称):

Reference documents for the calibration (code、name)

JJG 693-2011 可燃气体检测报警器检定规程

校准地点及环境条件:

Location and environmental condition for the calibration

地点: 江月路900号5号楼506室

Location

其他: /

Others

环境温度: 19 °C

Ambient temperature

湿度: 40 %RH

Humidity

收样日期: 2025 年 12 月 31 日

Received date Year Month Day

发布日期: 2026 年 1 月 4 日

Issue date Year Month Day

本次校准所使用的主要计量器具:

Measuring instrument used in this calibration

名称 Name	型号 Model	编号 Number	测量范围 Measurement range	不确定度或准确度等级或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/Maximum Permissible Error	证书编号/有效期至 Certificate No./Date of expiry	溯源机构名称 Name of traceability institution
空气中甲烷标准物质	GBW (E) 063066	310104-2012-220306042	500 $\mu\text{mol/mol}$	$U_{\text{rel}} = 1\% (k=2)$	PQ25040002609 / 2026-04-08	上海伟创标准气体分析技术有限公司
空气中甲烷标准物质	GBW (E) 063066	310104-1803-81007050	2006 $\mu\text{mol/mol}$	$U_{\text{rel}} = 1\% (k=2)$	PQ25040002610 / 2026-04-08	上海伟创标准气体分析技术有限公司

以上计量标准器具的量值溯源至国家基准/测量标准。

Quantity values of above measurement standards used in this calibration are traced to the national primary standards of P.R. China/national measurement standards.

备注: /

Note

本证书提供的结果仅对本次被检(校)样品有效, 未经本院许可, 不得部分采用本证书的内容。

The data are valid only for the Sample(s).Partly using this certificate will not be admitted unless allowed.

证书首页专用
Certificate homepage
SQI/JL-JL/JZ-01/1

第 2 页 共 3 页
Page of total pages

2
准专用

Shanghai Institute of Quality Inspection and Technical Research Co., Ltd.

Certificate No.

结果 /说明:

Results and additional explanation

仪器用零点气

空气

标气浓度	清洁空气	500 $\mu\text{mol/mol}$	2006 $\mu\text{mol/mol}$
仪器显示浓度	0.4 $\mu\text{mol/mol}$	504 $\mu\text{mol/mol}$	1989 $\mu\text{mol/mol}$

校准结果的不确定度： $U_{\text{rel}}=2.7\%$ ($k=2$)

校准内容结束.

以下空白。



证书续页专用

Continued page of certificate

SQT/JL-JL/JZ-02/1

第 3 页 共 3 页

Page of total pages



上海市质量监督检验技术研究院有限公司

Shanghai Institute of Quality Inspection and Technical Research Co., Ltd.

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: J25319S01664

Certificate No.



客户名称
Customer 上海华工环境工程技术有限公司

联络信息
Contact information /

器具名称
Name of instrument 有毒气体分析仪

型号/规格
Type/Specification TVA2020

出厂编号
Serial No. 202015011052

制造单位
Manufacturer Thremo Scientific



批准人 李萌

Approved by

核验员 杨曦

Checked by

校准员 孙凤

Calibrated by

校准日期 2025 年 12 月 31 日

Date for calibration Year Month Day

地址(Address): 上海市闵行区江月路900号(计量检测)

电话(Telephone): 021-54336149;64372125

邮编(Post Code): 201114

传真(Fax): 021-62892960

电子邮件(Email): jls@sqi.org.cn

网址(Web site): www.sqi.org.cn

第 1 页 共 3 页
Page of total pages

上海市质量监督检验技术研究院有限公司

Shanghai Institute of Quality Inspection and Technical Research Co., Ltd.

证书编号: J25319S01664

Certificate No.

本次校准所依据的技术文件(代号、名称):

Reference documents for the calibration (code - name)

JJG 693-2011 可燃气体检测报警器检定规程

校准地点及环境条件:

Location and environmental condition for the calibration

地点: 江月路900号5号楼506室

Location

其他: /

Others

环境温度: 19 °C

Ambient temperature

湿度: 40 %RH

Humidity

收样日期: 2025 年 12 月 31 日

Received date

Year

Month

Day

发布日期: 2025 年 1 月 4 日

Issue date

Year

Month

Day

本次校准所使用的主要计量器具:

Measuring instrument used in this calibration

名称 Name	型号 Model	编号 Number	测量范围 Measurement range	不确定度或准确度等级或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/Maximum Permissible Error	证书编号/有效期至 Certificate No./Date of expiry	溯源机构名称 Name of traceability institution
空气中甲烷标准物质	GBW(E)063066	310104-2012-220306042	500 μmol/mol	$U_{rel} = 1\% (k=2)$	PQ23040002009 / 2025-04-08	上海伟创标准气体分析技术有限公司
空气中甲烷标准物质	GBW(E)063066	310104-1803-81007030	2006 μmol/mol	$U_{rel} = 1\% (k=2)$	PQ23040002010 / 2025-04-08	上海伟创标准气体分析技术有限公司

以上计量标准器具的量值溯源至国家基准/测量标准。

Quantity values of above measurement standards used in this calibration are traced to the national primary standards of P.R. China/national measurement standards.

备注: /

Note

本证书提供的结果仅对本次被检(校)样品有效,未经本院许可,不得部分采用本证书的内容。

The data are valid only for the Sample(s).Partly using this certificate will not be admitted unless allowed.

证书首页专用
Certificate homepage
SQIBL-JLJZ-01/1

第 2 页 共 3 页
Page of total pages

2
准专用

上海市质量监督检验技术研究院有限公司

Shanghai Institute of Quality Inspection and Technical Research Co., Ltd.

证书编号: J25319S01664

Certificate No.

结果 / 说明:

Results and additional explanation

仪器用零点气

空气

标气浓度	清洁空气	500 $\mu\text{mol/mol}$	2006 $\mu\text{mol/mol}$
仪器显示浓度	0.2 $\mu\text{mol/mol}$	509 $\mu\text{mol/mol}$	2013 $\mu\text{mol/mol}$

校准结果的不确定度: $U_{\text{rel}}=2.7\%$ ($k=2$)

校准内容结束,

以下空白。



证书续页专用

Continued page of certificate

SQI/IL-JL/JZ-02/1

第 3 页 共 3 页

Page of total pages



上海市质量监督检验技术研究院有限公司

Shanghai Institute of Quality Inspection and Technical Research Co., Ltd.

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: J25319S01667

Certificate No.



客户名称
Customer 上海华工环境工程技术有限公司

联络信息
Contact information /

器具名称
Name of instrument 有毒气体分析仪

型号/规格
Type/Specification TVA2020

出厂编号
Serial No. 202015011045

制造单位
Manufacturer Thremo Scientific



批准人 李萌 李萌
Approved by

核验员 杨曦 杨曦
Checked by

校准员 孙凤 孙凤
Calibrated by

校准日期 2025 年 12 月 31 日
Date for calibration Year Month Day

地址(Address): 上海市闵行区江月路900号(计量检测)
电话(Telephone): 021-54336149;64372125
邮编(Post Code): 201114

传真(Fax): 021-62892960
电子邮件(Email): jls@sqi.org.cn
网址(Web site): www.sqi.org.cn

第 1 页 共 3 页
Page of total pages

上海市质量监督检验技术研究院有限公司

Shanghai Institute of Quality Inspection and Technical Research Co., Ltd.

证书编号: J25319S01667

Certificate No.

本次校准所依据的技术文件(代号、名称):

Reference documents for the calibration (code, name)

JJG 693-2011 可燃气体检测报警器检定规程

校准地点及环境条件:

Location and environmental condition for the calibration

地点: 江月路900号5号楼506室

Location

其他: /

Others

环境温度: 19 °C

Ambient temperature

湿度: 40 %RH

Humidity

收样日期: 2025 年 12 月 31 日
Received date Year Month Day

发布日期: 2026 年 1 月 4 日
Issue date Year Month Day

本次校准所使用的主要计量器具:

Measuring instrument used in this calibration

名称 Name	型号 Model	编号 Number	测量范围 Measurement range	不确定度或准确度等级或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/Maximum Permissible Error	证书编号/有效期至 Certificate No./Date of expiry	溯源机构名称 Name of traceability institution
空气中甲烷标准物质	GBW (E)063066	310104-2012-220306042	500 µmol/mol	$U_{95} = 1\% (k=2)$	PQ25040002609 / 2026-04-08	上海伟创标准气体分析技术有限公司
空气中甲烷标准物质	GBW (E)063066	310104-1803-81007050	2006 µmol/mol	$U_{95} = 1\% (k=2)$	PQ25040002610 / 2026-04-08	上海伟创标准气体分析技术有限公司

以上计量标准器具的量值溯源至国家基准/测量标准。

Quantity values of above measurement standards used in this calibration are traced to the national primary standards of P.R. China/national measurement standards.

备注: /
Note

本证书提供的结果仅对本次被检(校)样品有效, 未经本院许可, 不得部分采用本证书的内容。
The data are valid only for the Sample(s). Partly using this certificate will not be admitted unless allowed.

证书首页专用
Certificate homepage
SQI/JL-JL/JZ-01/1

第 2 页 共 3 页
Page of total pages

2
准专

上海市质量监督检验技术研究院有限公司

Shanghai Institute of Quality Inspection and Technical Research Co., Ltd.

证书编号: J25319S01667

Certificate No.

结果 / 说明:

Results and additional explanation

仪器用零点气

空气

标气浓度	清洁空气	500 $\mu\text{mol/mol}$	2006 $\mu\text{mol/mol}$
仪器显示浓度	0.2 $\mu\text{mol/mol}$	500 $\mu\text{mol/mol}$	2020 $\mu\text{mol/mol}$

校准结果的不确定度: $U_{\text{rel}}=2.7\%$ ($k=2$)

校准内容结束.

以下空白。



证书续页专用

Continued page of certificate

SQI/JL-JL/JZ-02/1

第 3 页 共 3 页

Page of total pages

4.6.4 仪器保养记录

每月，我们都会对使用仪器进行保养，本项目使用的 3 台仪器，截止检测结束维保情况：

维保日期: 2026.1.1		维保人员: 施印杰	
仪器名称: TVA-2020 (编号: 15010676)			
维保项目		检查结果	
采样端口(检查是否损坏)		☒ 符合 ☐ 不符合	
滤纸(检查是否脏污?若脏污须进行更换)		☒ 符合 ☐ 不符合	
测漏(检查组装密封度)		☒ 符合 ☐ 不符合	
采样管线(检查是否脏污)		☒ 符合 ☐ 不符合	
金属滤网(检查是否堵塞)		☒ 符合 ☐ 不符合	
泵流量(检查流量是否符合 0.1~3.0L/分钟)		☒ 符合 ☐ 不符合	
灭焰器(检查是否有水气或通气不良)		☒ 符合 ☐ 不符合	
点火装置(检查是否点火不易)		☒ 符合 ☐ 不符合	
采样屏幕(检查是否损坏)		☒ 符合 ☐ 不符合	
主机屏幕(检查是否损坏)		☒ 符合 ☐ 不符合	
仪器配件(检查是否缺损)		☒ 符合 ☐ 不符合	
仪器线路(检查讯号是否传输不良)		☒ 符合 ☐ 不符合	
内建记忆电池(检查是否无法记忆时间、校正等)		☒ 符合 ☐ 不符合	
氢气钢瓶(检查压力表是否正常)		☒ 符合 ☐ 不符合	
校正(检查是否符合仪器灵敏度 160~260 之间)		☒ 符合 ☐ 不符合	
电池(检查充电后续航能力)		☒ 符合 ☐ 不符合	
外观(检查是否破损)		☒ 符合 ☐ 不符合	
不符合内容说明及后续处理结果说明			
 施印杰			
厂商维修保养人员签名			

维保日期: 2026.2.1		维保人员: 施印杰	
仪器名称: TVA-2020 (编号: 15010676)			
维保项目		检查结果	
采样端口(检查是否损坏)		☒ 符合 ☐ 不符合	
滤纸(检查是否脏污?若脏污须进行更换)		☒ 符合 ☐ 不符合	
测漏(检查组装密封度)		☒ 符合 ☐ 不符合	
采样管线(检查是否脏污)		☒ 符合 ☐ 不符合	
金属滤网(检查是否堵塞)		☒ 符合 ☐ 不符合	
泵流量(检查流量是否符合 0.1~3.0L/分钟)		☒ 符合 ☐ 不符合	
灭焰器(检查是否有水气或通气不良)		☒ 符合 ☐ 不符合	
点火装置(检查是否点火不易)		☒ 符合 ☐ 不符合	
采样屏幕(检查是否损坏)		☒ 符合 ☐ 不符合	
主机屏幕(检查是否损坏)		☒ 符合 ☐ 不符合	
仪器配件(检查是否缺损)		☒ 符合 ☐ 不符合	
仪器线路(检查讯号是否传输不良)		☒ 符合 ☐ 不符合	
内建记忆电池(检查是否无法记忆时间、校正等)		☒ 符合 ☐ 不符合	
氢气钢瓶(检查压力表是否正常)		☒ 符合 ☐ 不符合	
校正(检查是否符合仪器灵敏度 160~260 之间)		☒ 符合 ☐ 不符合	
电池(检查充电后续航力)		☒ 符合 ☐ 不符合	
外观(检查是否破损)		☒ 符合 ☐ 不符合	
不符合内容说明及后续处理结果说明			
无			
厂商维修保养人员签名		施印杰	

维保日期: 2024.3.1	维保人员: 施柳杰
仪器名称: TVA-2020 (编号: 15010676)	
维保项目	检查结果
采样端口(检查是否损坏)	☒ 符合 ☐ 不符合
滤纸(检查是否脏污?若脏污须进行更换)	☒ 符合 ☐ 不符合
测漏(检查组装密封度)	☒ 符合 ☐ 不符合
采样管线(检查是否脏污)	☒ 符合 ☐ 不符合
金属滤网(检查是否堵塞)	☒ 符合 ☐ 不符合
泵流量(检查流量是否符合 0.1~3.0L/分钟)	☒ 符合 ☐ 不符合
灭焰器(检查是否有水气或通气不良)	☒ 符合 ☐ 不符合
点火装置(检查是否点火不易)	☒ 符合 ☐ 不符合
采样屏幕(检查是否损坏)	☒ 符合 ☐ 不符合
主机屏幕(检查是否损坏)	☒ 符合 ☐ 不符合
仪器配件(检查是否缺损)	☒ 符合 ☐ 不符合
仪器线路(检查讯号是否传输不良)	☒ 符合 ☐ 不符合
内建记忆电池(检查是否无法记忆时间、校正等)	☒ 符合 ☐ 不符合
氢气钢瓶(检查压力表是否正常)	☒ 符合 ☐ 不符合
校正(检查是否符合仪器灵敏度 160~260 之间)	☒ 符合 ☐ 不符合
电池(检查充电后续航力)	☒ 符合 ☐ 不符合
外观(检查是否破损)	☒ 符合 ☐ 不符合
不符合内容说明及后续处理结果说明	
 	
厂商维修保养人员签名	

维保日期:	2026 4.1	维保人员:	张东
仪器名称: TVA-2020 (编号:	15010676	)	
维保项目	检查结果		
采样端口(检查是否损坏)	☒ 符合 ☐ 不符合		
滤纸(检查是否脏污?若脏污须进行更换)	☒ 符合 ☐ 不符合		
测漏(检查组装密合度)	☒ 符合 ☐ 不符合		
采样管线(检查是否脏污)	☒ 符合 ☐ 不符合		
金属滤网(检查是否堵塞)	☒ 符合 ☐ 不符合		
泵流量(检查流量是否符合 0.1~3.0L/分钟)	☐ 符合 ☐ 不符合		
灭焰器(检查是否有水气或通气不良)	☒ 符合 ☐ 不符合		
点火装置(检查是否点火不易)	☐ 符合 ☐ 不符合		
采样屏幕(检查是否损坏)	☐ 符合 ☐ 不符合		
主机屏幕(检查是否损坏)	☒ 符合 ☐ 不符合		
仪器配件(检查是否缺损)	☒ 符合 ☐ 不符合		
仪器线路(检查讯号是否传输不良)	☒ 符合 ☐ 不符合		
内建记忆电池(检查是否无法记忆时间、校正等)	☐ 符合 ☐ 不符合		
氢气钢瓶(检查压力表是否正常)	☒ 符合 ☐ 不符合		
校正(检查是否符合仪器灵敏度 160~260 之间)	☒ 符合 ☐ 不符合		
电池(检查充电后续航力)	☒ 符合 ☐ 不符合		
外观(检查是否破损)	☒ 符合 ☐ 不符合		
不符合内容说明及后续处理结果说明			
无			
厂商维修保养人员签名 施印杰			


维保日期:	2020.5.1	维保人员:	黄
仪器名称: TVA-2020 (编号: 15010676)			
维保项目	检查结果		
采样端口(检查是否损坏)	☒ 符合 ☐ 不符合		
滤纸(检查是否脏污?若脏污须进行更换)	☒ 符合 ☐ 不符合		
测漏(检查组装密封度)	☒ 符合 ☐ 不符合		
采样管线(检查是否脏污)	☒ 符合 ☐ 不符合		
金属滤网(检查是否堵塞)	☒ 符合 ☐ 不符合		
泵流量(检查流量是否符合 0.1~3.0L/分钟)	☒ 符合 ☐ 不符合		
灭焰器(检查是否有水气或通气不良)	☒ 符合 ☐ 不符合		
点火装置(检查是否点火不易)	☒ 符合 ☐ 不符合		
采样屏幕(检查是否损坏)	☒ 符合 ☐ 不符合		
主机屏幕(检查是否损坏)	☒ 符合 ☐ 不符合		
仪器配件(检查是否缺损)	☒ 符合 ☐ 不符合		
仪器线路(检查讯号是否传输不良)	☒ 符合 ☐ 不符合		
内建记忆电池(检查是否无法记忆时间、校正等)	☒ 符合 ☐ 不符合		
氢气钢瓶(检查压力表是否正常)	☒ 符合 ☐ 不符合		
校正(检查是否符合仪器灵敏度 160~260 之间)	☒ 符合 ☐ 不符合		
电池(检查充电后续航力)	☒ 符合 ☐ 不符合		
外观(检查是否破损)	☒ 符合 ☐ 不符合		
不符合内容说明及后续处理结果说明			
FV			
厂商维修保养人员签名 施邦杰			

维保日期: 2026.6.1	维保人员: 张宇
仪器名称: TVA-2020 (编号: 15010676)	
维保项目	检查结果
采样端口(检查是否损坏)	☒ 符合 ☐ 不符合
滤纸(检查是否脏污?若脏污须进行更换)	☒ 符合 ☐ 不符合
测漏(检查组装密合度)	☒ 符合 ☐ 不符合
采样管线(检查是否脏污)	☒ 符合 ☐ 不符合
金属滤网(检查是否堵塞)	☒ 符合 ☐ 不符合
泵流量(检查流量是否符合 0.1~3.0L/分钟)	☒ 符合 ☐ 不符合
灭焰器(检查是否有水气或通气不良)	☒ 符合 ☐ 不符合
点火装置(检查是否点火不易)	☒ 符合 ☐ 不符合
采样屏幕(检查是否损坏)	☒ 符合 ☐ 不符合
主机屏幕(检查是否损坏)	☒ 符合 ☐ 不符合
仪器配件(检查是否缺损)	☒ 符合 ☐ 不符合
仪器线路(检查讯号是否传输不良)	☒ 符合 ☐ 不符合
内建记忆电池(检查是否无法记忆时间、校正等)	☒ 符合 ☐ 不符合
氢气钢瓶(检查压力表是否正常)	☒ 符合 ☐ 不符合
校正(检查是否符合仪器灵敏度 160~260 之间)	☒ 符合 ☐ 不符合
电池(检查充电后续航力)	☒ 符合 ☐ 不符合
外观(检查是否破损)	☒ 符合 ☐ 不符合
不符合内容说明及后续处理结果说明	
7.2	
厂商维修保养人员签名 张印杰	

维保日期: 2024.1.1		维保人员: 张印杰	
仪器名称: TVA-2020 (编号: 15011052)			
维保项目		检查结果	
采样端口(检查是否损坏)		☒ 符合 ☐ 不符合	
滤纸(检查是否脏污?若脏污须进行更换)		☒ 符合 ☐ 不符合	
测漏(检查组装密封度)		☒ 符合 ☐ 不符合	
采样管线(检查是否脏污)		☒ 符合 ☐ 不符合	
金属滤网(检查是否堵塞)		☒ 符合 ☐ 不符合	
泵流量(检查流量是否符合 0.1~3.0L/分钟)		☒ 符合 ☐ 不符合	
灭焰器(检查是否有水气或通气不良)		☒ 符合 ☐ 不符合	
点火装置(检查是否点火不易)		☒ 符合 ☐ 不符合	
采样屏幕(检查是否损坏)		☒ 符合 ☐ 不符合	
主机屏幕(检查是否损坏)		☒ 符合 ☐ 不符合	
仪器配件(检查是否缺损)		☒ 符合 ☐ 不符合	
仪器线路(检查讯号是否传输不良)		☒ 符合 ☐ 不符合	
内建记忆电池(检查是否无法记忆时间、校正等)		☒ 符合 ☐ 不符合	
氢气钢瓶(检查压力表是否正常)		☒ 符合 ☐ 不符合	
校正(检查是否符合仪器灵敏度 160~260 之间)		☒ 符合 ☐ 不符合	
电池(检查充电后续航力)		☒ 符合 ☐ 不符合	
外观(检查是否破损)		☒ 符合 ☐ 不符合	
不符合内容说明及后续处理结果说明			
 张印杰			
厂商维修保养人员签名			

维保日期: 2021.2.1		维保人员: 施印杰	
仪器名称: TVA-2020 (编号: 15011052)			
维保项目		检查结果	
采样端口(检查是否损坏)		☒ 符合 ☐ 不符合	
滤纸(检查是否脏污?若脏污须进行更换)		☒ 符合 ☐ 不符合	
测漏(检查组装密封度)		☒ 符合 ☐ 不符合	
采样管线(检查是否脏污)		☒ 符合 ☐ 不符合	
金属滤网(检查是否堵塞)		☒ 符合 ☐ 不符合	
泵流量(检查流量是否符合 0.1-3.0L/分钟)		☒ 符合 ☐ 不符合	
灭焰器(检查是否有水气或通气不良)		☒ 符合 ☐ 不符合	
点火装置(检查是否点火不易)		☒ 符合 ☐ 不符合	
采样屏幕(检查是否损坏)		☒ 符合 ☐ 不符合	
主机屏幕(检查是否损坏)		☒ 符合 ☐ 不符合	
仪器配件(检查是否缺损)		☒ 符合 ☐ 不符合	
仪器线路(检查讯号是否传输不良)		☒ 符合 ☐ 不符合	
内建记忆电池(检查是否无法记忆时间、校正等)		☒ 符合 ☐ 不符合	
氢气钢瓶(检查压力表是否正常)		☒ 符合 ☐ 不符合	
校正(检查是否符合仪器灵敏度 160-260 之间)		☐ 符合 ☐ 不符合	
电池(检查充电后续航力)		☒ 符合 ☐ 不符合	
外观(检查是否破损)		☒ 符合 ☐ 不符合	
不符合内容说明及后续处理结果说明			
厂商维修保养人员签名			

维保日期: 2024.3.1		维保人员: 陈郁忠	
仪器名称: TVA-2020 (编号: 15611052)			
维保项目		检查结果	
采样端口(检查是否损坏)		☒ 符合 ☐ 不符合	
滤纸(检查是否脏污?若脏污须进行更换)		☒ 符合 ☐ 不符合	
测漏(检查组装密封度)		☒ 符合 ☐ 不符合	
采样管线(检查是否脏污)		☒ 符合 ☐ 不符合	
金属滤网(检查是否堵塞)		☒ 符合 ☐ 不符合	
泵流量(检查流量是否符合 0.1~3.0L/分钟)		☒ 符合 ☐ 不符合	
灭焰器(检查是否有水气或通气不良)		☒ 符合 ☐ 不符合	
点火装置(检查是否点火不易)		☒ 符合 ☐ 不符合	
采样屏幕(检查是否损坏)		☒ 符合 ☐ 不符合	
主机屏幕(检查是否损坏)		☒ 符合 ☐ 不符合	
仪器配件(检查是否缺损)		☒ 符合 ☐ 不符合	
仪器线路(检查讯号是否传输不良)		☒ 符合 ☐ 不符合	
内建记忆电池(检查是否无法记忆时间、校正等)		☒ 符合 ☐ 不符合	
氢气钢瓶(检查压力表是否正常)		☒ 符合 ☐ 不符合	
校正(检查是否符合仪器灵敏度 160~260 之间)		☒ 符合 ☐ 不符合	
电池(检查充电后续航力)		☒ 符合 ☐ 不符合	
外观(检查是否破损)		☒ 符合 ☐ 不符合	
不符合内容说明及后续处理结果说明			
			
厂商维修保养人员签名			

维保日期:	2016. 4. 1	维保人员:	
仪器名称: TVA-2020 (编号: 15011052)			
维保项目	检查结果		
采样端口(检查是否损坏)	☒ 符合 ☐ 不符合		
滤纸(检查是否脏污?若脏污须进行更换)	☒ 符合 ☐ 不符合		
测漏(检查组装密封度)	☐ 符合 ☐ 不符合		
采样管线(检查是否脏污)	☒ 符合 ☐ 不符合		
金属滤网(检查是否堵塞)	☒ 符合 ☐ 不符合		
泵流量(检查流量是否符合 0.1~3.0L/分钟)	☒ 符合 ☐ 不符合		
灭焰器(检查是否有水气或通气不良)	☒ 符合 ☐ 不符合		
点火装置(检查是否点火不易)	☒ 符合 ☐ 不符合		
采样屏幕(检查是否损坏)	☒ 符合 ☐ 不符合		
主机屏幕(检查是否损坏)	☒ 符合 ☐ 不符合		
仪器配件(检查是否缺损)	☒ 符合 ☐ 不符合		
仪器线路(检查讯号是否传输不良)	☒ 符合 ☐ 不符合		
内建记忆电池(检查是否无法记忆时间、校正等)	☒ 符合 ☐ 不符合		
氢气钢瓶(检查压力表是否正常)	☒ 符合 ☐ 不符合		
校正(检查是否符合仪器灵敏度 160~260 之间)	☒ 符合 ☐ 不符合		
电池(检查充电后续航力)	☒ 符合 ☐ 不符合		
外观(检查是否破损)	☒ 符合 ☐ 不符合		
不符合内容说明及后续处理结果说明			
无			
厂商维修保养人员签名 			

维保日期:	2026.5.1	维保人员:	张李
仪器名称: TVA-2020 (编号: 15011052)			
维保项目	检查结果		
采样端口(检查是否损坏)	☒ 符合 ☐ 不符合		
滤纸(检查是否脏污?若脏污须进行更换)	☒ 符合 ☐ 不符合		
测漏(检查组装密封度)	☒ 符合 ☐ 不符合		
采样管线(检查是否脏污)	☒ 符合 ☐ 不符合		
金属滤网(检查是否堵塞)	☒ 符合 ☐ 不符合		
泵流量(检查流量是否符合 0.1~3.0L/分钟)	☒ 符合 ☐ 不符合		
灭焰器(检查是否有水气或通气不良)	☒ 符合 ☐ 不符合		
点火装置(检查是否点火不易)	☒ 符合 ☐ 不符合		
采样屏幕(检查是否损坏)	☒ 符合 ☐ 不符合		
主机屏幕(检查是否损坏)	☒ 符合 ☐ 不符合		
仪器配件(检查是否缺损)	☒ 符合 ☐ 不符合		
仪器线路(检查讯号是否传输不良)	☒ 符合 ☐ 不符合		
内建记忆电池(检查是否无法记忆时间、校正等)	☒ 符合 ☐ 不符合		
氢气钢瓶(检查压力表是否正常)	☒ 符合 ☐ 不符合		
校正(检查是否符合仪器灵敏度 160~260 之间)	☒ 符合 ☐ 不符合		
电池(检查充电后续航力)	☒ 符合 ☐ 不符合		
外观(检查是否破损)	☒ 符合 ☐ 不符合		
不符合内容说明及后续处理结果说明			
Fc			
厂商维修保养人员签名 施印杰			


维保日期: 2026.6.1		维保人员: 高志	
仪器名称: TVA-2020 (编号: 15011052)			
维保项目		检查结果	
采样端口(检查是否损坏)		☒ 符合 ☐ 不符合	
滤纸(检查是否脏污?若脏污须进行更换)		☒ 符合 ☐ 不符合	
测漏(检查组装密封度)		☒ 符合 ☐ 不符合	
采样管线(检查是否脏污)		☒ 符合 ☐ 不符合	
金属滤网(检查是否堵塞)		☒ 符合 ☐ 不符合	
泵流量(检查流量是否符合 0.1~3.0L/分钟)		☐ 符合 ☐ 不符合	
灭焰器(检查是否有水气或通气不良)		☒ 符合 ☐ 不符合	
点火装置(检查是否点火不易)		☒ 符合 ☐ 不符合	
采样屏幕(检查是否损坏)		☒ 符合 ☐ 不符合	
主机屏幕(检查是否损坏)		☒ 符合 ☐ 不符合	
仪器配件(检查是否缺损)		☒ 符合 ☐ 不符合	
仪器线路(检查讯号是否传输不良)		☒ 符合 ☐ 不符合	
内建记忆电池(检查是否无法记忆时间、校正等)		☒ 符合 ☐ 不符合	
氢气钢瓶(检查压力表是否正常)		☒ 符合 ☐ 不符合	
校正(检查是否符合仪器灵敏度 160~260 之间)		☒ 符合 ☐ 不符合	
电池(检查充电后续航力)		☒ 符合 ☐ 不符合	
外观(检查是否破损)		☒ 符合 ☐ 不符合	
不符合内容说明及后续处理结果说明			
			
厂商维修保养人员签名 张印杰			

维保日期: 2026.1.11		维保人员: 姚印杰	
仪器名称: TVA-2020 (编号: 15011045)			
维保项目		检查结果	
采样端口(检查是否损坏)		☒ 符合 ☐ 不符合	
滤纸(检查是否脏污?若脏污须进行更换)		☒ 符合 ☐ 不符合	
测漏(检查组装密封度)		☒ 符合 ☐ 不符合	
采样管线(检查是否脏污)		☒ 符合 ☐ 不符合	
金属滤网(检查是否堵塞)		☒ 符合 ☐ 不符合	
泵流量(检查流量是否符合 0.1~3.0L/分钟)		☒ 符合 ☐ 不符合	
灭焰器(检查是否有水气或通气不良)		☒ 符合 ☐ 不符合	
点火装置(检查是否点火不易)		☒ 符合 ☐ 不符合	
采样屏幕(检查是否损坏)		☒ 符合 ☐ 不符合	
主机屏幕(检查是否损坏)		☒ 符合 ☐ 不符合	
仪器配件(检查是否缺损)		☒ 符合 ☐ 不符合	
仪器线路(检查讯号是否传输不良)		☒ 符合 ☐ 不符合	
内建记忆电池(检查是否无法记忆时间、校正等)		☒ 符合 ☐ 不符合	
氢气钢瓶(检查压力表是否正常)		☒ 符合 ☐ 不符合	
校正(检查是否符合仪器灵敏度 160~260 之间)		☒ 符合 ☐ 不符合	
电池(检查充电后续航力)		☒ 符合 ☐ 不符合	
外观(检查是否破损)		☒ 符合 ☐ 不符合	
不符合内容说明及后续处理结果说明			
			
厂商维修保养人员签名			

维保日期: 2026.2.1		维保人员: 施印杰
仪器名称: TVA-2020 (编号: 15011045)		
维保项目	检查结果	
采样端口(检查是否损坏)	☒ 符合 ☐ 不符合	
滤纸(检查是否脏污?若脏污须进行更换)	☒ 符合 ☐ 不符合	
测漏(检查组装密封度)	☒ 符合 ☐ 不符合	
采样管线(检查是否脏污)	☒ 符合 ☐ 不符合	
金属滤网(检查是否堵塞)	☒ 符合 ☐ 不符合	
泵流量(检查流量是否符合 0.1~3.0L/分钟)	☒ 符合 ☐ 不符合	
灭焰器(检查是否有水气或通气不良)	☒ 符合 ☐ 不符合	
点火装置(检查是否点火不易)	☒ 符合 ☐ 不符合	
采样屏幕(检查是否损坏)	☒ 符合 ☐ 不符合	
主机屏幕(检查是否损坏)	☒ 符合 ☐ 不符合	
仪器配件(检查是否缺损)	☒ 符合 ☐ 不符合	
仪器线路(检查讯号是否传输不良)	☒ 符合 ☐ 不符合	
内建记忆电池(检查是否无法记忆时间、校正等)	☒ 符合 ☐ 不符合	
氢气钢瓶(检查压力表是否正常)	☒ 符合 ☐ 不符合	
校正(检查是否符合仪器灵敏度 160~260 之间)	☒ 符合 ☐ 不符合	
电池(检查充电后续航力)	☒ 符合 ☐ 不符合	
外观(检查是否破损)	☒ 符合 ☐ 不符合	
不符合内容说明及后续处理结果说明		
天		
厂商维修保养人员签名		

维保日期: 2026.3.1		维保人员: 施仰杰
仪器名称: TVA-2020 (编号: 15011045)		
维保项目	检查结果	
采样端口(检查是否损坏)	☒ 符合 ☐ 不符合	
滤纸(检查是否脏污?若脏污须进行更换)	☒ 符合 ☐ 不符合	
测漏(检查组装密封度)	☒ 符合 ☐ 不符合	
采样管线(检查是否脏污)	☒ 符合 ☐ 不符合	
金属滤网(检查是否堵塞)	☒ 符合 ☐ 不符合	
泵流量(检查流量是否符合 0.1~3.0L/分钟)	☒ 符合 ☐ 不符合	
灭焰器(检查是否有水气或通气不良)	☒ 符合 ☐ 不符合	
点火装置(检查是否点火不易)	☒ 符合 ☐ 不符合	
采样屏幕(检查是否损坏)	☒ 符合 ☐ 不符合	
主机屏幕(检查是否损坏)	☒ 符合 ☐ 不符合	
仪器配件(检查是否缺损)	☒ 符合 ☐ 不符合	
仪器线路(检查讯号是否传输不良)	☒ 符合 ☐ 不符合	
内建记忆电池(检查是否无法记忆时间、校正等)	☒ 符合 ☐ 不符合	
氢气钢瓶(检查压力表是否正常)	☒ 符合 ☐ 不符合	
校正(检查是否符合仪器灵敏度 160~260 之间)	☒ 符合 ☐ 不符合	
电池(检查充电后续航力)	☒ 符合 ☐ 不符合	
外观(检查是否破损)	☒ 符合 ☐ 不符合	
不符合内容说明及后续处理结果说明		
 厂商维修保养人员签名		

维保日期: 2022.4.1	维保人员: 高
仪器名称: TVA-2020 (编号: 15011045)	
维保项目	检查结果
采样端口(检查是否损坏)	☒ 符合 ☐ 不符合
滤纸(检查是否脏污?若脏污须进行更换)	☒ 符合 ☐ 不符合
测漏(检查组装密封度)	☒ 符合 ☐ 不符合
采样管线(检查是否脏污)	☒ 符合 ☐ 不符合
金属滤网(检查是否堵塞)	☒ 符合 ☐ 不符合
泵流量(检查流量是否符合 0.1~3.0L/分钟)	☒ 符合 ☐ 不符合
灭焰器(检查是否有水气或通气不良)	☒ 符合 ☐ 不符合
点火装置(检查是否点火不易)	☒ 符合 ☐ 不符合
采样屏幕(检查是否损坏)	☒ 符合 ☐ 不符合
主机屏幕(检查是否损坏)	☒ 符合 ☐ 不符合
仪器配件(检查是否缺损)	☒ 符合 ☐ 不符合
仪器线路(检查讯号是否传输不良)	☒ 符合 ☐ 不符合
内建记忆电池(检查是否无法记忆时间、校正等)	☒ 符合 ☐ 不符合
氢气钢瓶(检查压力表是否正常)	☒ 符合 ☐ 不符合
校正(检查是否符合仪器灵敏度 160~260 之间)	☒ 符合 ☐ 不符合
电池(检查充电后续航力)	☒ 符合 ☐ 不符合
外观(检查是否破损)	☒ 符合 ☐ 不符合
不符合内容说明及后续处理结果说明	
无	
厂商维修保养人员签名: 施印杰	

维保日期:	2016.5.1	维保人员:	张
仪器名称: TVA-2020 (编号:	15011045)		
维保项目	检查结果		
采样端口(检查是否损坏)	☒ 符合 ☐ 不符合		
滤纸(检查是否脏污?若脏污须进行更换)	☒ 符合 ☐ 不符合		
测漏(检查组装密合度)	☒ 符合 ☐ 不符合		
采样管线(检查是否脏污)	☒ 符合 ☐ 不符合		
金属滤网(检查是否堵塞)	☒ 符合 ☐ 不符合		
泵流量(检查流量是否符合 0.1~3.0L/分钟)	☒ 符合 ☐ 不符合		
灭焰器(检查是否有水气或通气不良)	☒ 符合 ☐ 不符合		
点火装置(检查是否点火不易)	☒ 符合 ☐ 不符合		
采样屏幕(检查是否损坏)	☒ 符合 ☐ 不符合		
主机屏幕(检查是否损坏)	☒ 符合 ☐ 不符合		
仪器配件(检查是否缺损)	☒ 符合 ☐ 不符合		
仪器线路(检查讯号是否传输不良)	☒ 符合 ☐ 不符合		
内建记忆电池(检查是否无法记忆时间、校正等)	☒ 符合 ☐ 不符合		
氢气钢瓶(检查压力表是否正常)	☒ 符合 ☐ 不符合		
校正(检查是否符合仪器灵敏度 160~260 之间)	☒ 符合 ☐ 不符合		
电池(检查充电后续航力)	☒ 符合 ☐ 不符合		
外观(检查是否破损)	☒ 符合 ☐ 不符合		
不符合内容说明及后续处理结果说明			
			
厂商维修保养人员签名 			

维保日期: 2016.6.1	维保人员: 肖安
仪器名称: TVA-2020 (编号: 15011045)	
维保项目	检查结果
采样端口(检查是否损坏)	☒ 符合 ☐ 不符合
滤纸(检查是否脏污?若脏污须进行更换)	☒ 符合 ☐ 不符合
测漏(检查组装密封度)	☒ 符合 ☐ 不符合
采样管线(检查是否脏污)	☒ 符合 ☐ 不符合
金属滤网(检查是否堵塞)	☒ 符合 ☐ 不符合
泵流量(检查流量是否符合 0.1~3.0L/分钟)	☒ 符合 ☐ 不符合
灭焰器(检查是否有水气或通气不良)	☒ 符合 ☐ 不符合
点火装置(检查是否点火不易)	☒ 符合 ☐ 不符合
采样屏幕(检查是否损坏)	☒ 符合 ☐ 不符合
主机屏幕(检查是否损坏)	☒ 符合 ☐ 不符合
仪器配件(检查是否缺损)	☒ 符合 ☐ 不符合
仪器线路(检查讯号是否传输不良)	☒ 符合 ☐ 不符合
内建记忆电池(检查是否无法记忆时间、校正等)	☒ 符合 ☐ 不符合
氢气钢瓶(检查压力表是否正常)	☒ 符合 ☐ 不符合
校正(检查是否符合仪器灵敏度 160~260 之间)	☒ 符合 ☐ 不符合
电池(检查充电后续航力)	☒ 符合 ☐ 不符合
外观(检查是否破损)	☒ 符合 ☐ 不符合
不符合内容说明及后续处理结果说明	
7/	
厂商维修保养人员签名: 施印东	

4.6.5 仪器精密度校正记录表

仪器精密度校正记录表

仪器型号: T1A 2020				检测器类型: FID		序列号: 15210676	
校正日期: 2016 年 4 月 1 日				校正人员: 张安			
校 正 气 体	零点标气浓度值 (ppm)	0	钢瓶编号	452814	压力 (psi)	740	有效日期
	跨点标气浓度值 (ppm)	502	钢瓶编号	1222440	压力 (psi)	747	有效日期
	跨点标气浓度值 (ppm)		钢瓶编号		压力 (psi)		有效日期
	跨点标气浓度值 (ppm)		钢瓶编号		压力 (psi)		有效日期

精密度测试 (测试频率: 每三个月)

测试点	标准浓度 (ppm)	序号	仪器读数 (ppm)	差异值 (±ppm)	平均误差 (±ppm)	精密度 (%)	测试结果 (<±10%)
零点 (Zero)	0	1	0.6	*	*	*	☒ 符合 ☐ 不符合
		2	0.4				
		3	1.1				
跨点 (Span)	502	1	504	+2	+3	0.6	☒ 符合 ☐ 不符合
		2	509	+7			
		3	503	+1			
零点 (Zero)		1		*	*	*	☐ 符合 ☐ 不符合
		2					
		3					
跨点 (Span)		1					☐ 符合 ☐ 不符合
		2					
		3					
零点 (Zero)		1		*	*	*	☐ 符合 ☐ 不符合
		2					
		3					
跨点 (Span)		1					☐ 符合 ☐ 不符合
		2					
		3					

备注: 1. 精密度 = (平均误差值 / 跨点标气浓度值) * 100%
 2. 跨点标气浓度值须接近当地 LDAR 技术规范要求的泄漏阈值。

审查人员: 张印木

仪器精密度校正记录表

仪器型号: <u>TU1420</u>				检测器类型: FID		序列号: <u>1501/052</u>	
校正日期: <u>2020</u> 年 <u>4</u> 月 <u>1</u> 日				校正人员: <u>张</u>			
校 正 气 体	零点标气浓度值 (ppm)	<u>0</u>	钢瓶编号	<u>4508141</u>	压力 (psi)	<u>720</u>	有效日期
	跨点标气浓度值 (ppm)	<u>502</u>	钢瓶编号	<u>22202140</u>	压力 (psi)	<u>730</u>	有效日期
	跨点标气浓度值 (ppm)		钢瓶编号		压力 (psi)		有效日期
	跨点标气浓度值 (ppm)		钢瓶编号		压力 (psi)		有效日期

精密度测试 (测试频率: 每三个月)

测试点	标准浓度 (ppm)	序号	仪器读数 (ppm)	差异值 (± ppm)	平均误差 (± ppm)	精密度 (%)	测试结果 (< ± 10%)
零点 (Zero)	0	1	0.6	*	*	*	☒ 符合 ☐ 不符合
		2	0.1				
		3	0.3				
跨点 (Span)	502	1	507	+5	+4	0.8	☐ 符合 ☐ 不符合
		2	501	-1			
		3	509	+7			
零点 (Zero)		1		*	*	*	☐ 符合 ☐ 不符合
		2					
		3					
跨点 (Span)		1					☐ 符合 ☐ 不符合
		2					
		3					
零点 (Zero)		1		*	*	*	☐ 符合 ☐ 不符合
		2					
		3					
跨点 (Span)		1					☐ 符合 ☐ 不符合
		2					
		3					

备注: 1. 精密度 = (平均误差值 / 跨点标气浓度值) * 100%
 2. 跨点标气浓度值须接近当地 LDAR 技术规范要求的泄漏阈值。

审查人员: 张印杰

仪器精密度校正记录表

仪器型号: T1142020			检测器类型: FID		序列号: 15011045			
校正日期: 2020 年 4 月 1 日			校正人员: 张					
校 正 气 体	零点标气浓度值 (ppm)	0	钢瓶编号	61508141	压力 (psi)	73.2	有效日期	2020.9.19
	跨点标气浓度值 (ppm)	502	钢瓶编号	122212140	压力 (psi)	74.0	有效日期	2020.9.2
	跨点标气浓度值 (ppm)		钢瓶编号		压力 (psi)		有效日期	
	跨点标气浓度值 (ppm)		钢瓶编号		压力 (psi)		有效日期	

精密度测试 (测试频率: 每三个月)

测试点	标准浓度 (ppm)	序号	仪器读数 (ppm)	差异值 (±ppm)	平均误差 (±ppm)	精密度 (%)	测试结果 (<±10%)
零点 (Zero)	0	1	1.4	*	*	*	☒ 符合 ☐ 不符合
		2	2.6				
		3	2.1				
跨点 (Span)	502	1	516	+14	10	2.0	☐ 符合 ☐ 不符合
		2	514	+12			
		3	507	+5			
零点 (Zero)		1		*	*	*	☐ 符合 ☐ 不符合
		2					
		3					
跨点 (Span)		1					☐ 符合 ☐ 不符合
		2					
		3					
零点 (Zero)		1		*	*	*	☐ 符合 ☐ 不符合
		2					
		3					
跨点 (Span)		1					☐ 符合 ☐ 不符合
		2					
		3					

备注: 1. 精密度 = (平均误差值 / 跨点标气浓度值) * 100%

2. 跨点标气浓度值须接近当地 LDAR 技术规范要求的泄漏阈值。

审查人员: 张印杰

4.6.6 四合一气体检测仪产品合格证

澳洲新仪器集团（香港）有限公司

检 验 报 告

产品名称	四合一气体检测仪	型 号	EM-4
		商 标	AIKE
生产编号	15150370		
测量范围	CO:0-1000ppm, O ₂ :0-30%vol, H ₂ S:0-100PPM ,CH ₄ :0-4%LEL		
报警值	CO:24PPM, O ₂ :18%VOL, H ₂ S:10PPM, CH ₄ :1%vol		
报警方式	声光报警		
响应时间	≤20秒		
测量方式	扩散式测量		
电源	3.6V充电电池		
/	/		
检验结果	检验合格准予出厂  签发日期2015年 8 月 20 日		

批准：赵工

审核：王工

制表：王工

第五章 长效管理机制

扬州务园再生资源有限公司

设备泄漏检测与修复 (LDAR) 管理规定

1 基本要求

1.1 内容界定

本规定适用于涉及挥发性有机物的生产设施密封点的泄漏检测与修复 (以下简称 LDAR) 管理。

1.1.1 挥发性有机化合物

参与大气光化学反应的有机化合物, 根据规定的方法测量或核算确定的有机化合物, 简称 VOCs。

1.1.2 泄漏排放源

各种内部含有挥发性有机物料的装置和设备, 包括泵 (轴封)、搅拌器 (轴封)、压缩机 (轴封)、阀门、连接件、法兰、开口阀或开口管线、泄压设备、取样连接系统等设备。

1.1.3 有机气体/蒸气

工艺条件下, 设备管线中的工艺流体为气态的有机物料。其中瓦斯、干气、乙烯、丙烯及其他气态有机物料按气体介质统计; 循环氢 (烃含量一般超过 10%) 要统计。

1.1.4 轻液

设备管线内工况条件下, 工艺流体为液体, 满足以下任一条件的介质服务状态定义为轻液:

- 1) 20℃ 时, 有机液体的真实蒸气压大于 0.3 kPa;
- 2) 20℃ 时, 真实蒸气压大于 0.3KPa 有机物组分在所有介质中的质量分数不低于 20%。
- 3) 采用《石油产品常压蒸馏特性测定法》(GB/T 6536-2010) 进行实沸点蒸馏, 蒸馏流出 10% 时的温度小于 150℃ 的组分。

1.1.5 重液

除气体/蒸气或轻液以外的涉 VOCs 物料。胺液系统的富液、贫液均划入重液进行统计。

1.1.6 不可达点

由于空间距离、隔离等物理因素或安全因素, 难以或无法实施常规检测的密封点。

密封点不可达的物理因素包括但不限于:

- 1) 空间因素, 密封点所在部位超出操作人员触及范围 2m 以上;
- 2) 埋地、设备阻挡或空间过于狭窄等物理隔离导致难以实施常规检测;

密封点不可达的安全因素包括但不限于：

A) 密封点位于《化学品生产单位受限空间安全规范》(AQ 3028-2008) 3.1 定义的受限空间内；

B) 密封点 5m 附近范围内或到达该密封点的路径上存在氧气浓度低于 19.5%或高于 23.5% (体积分数) 的环境，可能导致 LDAR 实施人员暴露于缺氧或富环境；

C) 密封点 5m 附近范围内或到达该密封点的路径上存在有毒有害介质，且按照《有毒作业场所危害程度分级》(AQ/T4208-2010)，上述环境中，“BTWA、BSTEL 或 BMC”中至少一项超标；

D) 密封点 5m 附近范围内或到达该密封点的路径上，可燃物质以气体、蒸气或薄雾与空气混合形成的长期存在、连续或频繁出现爆炸性环境：（《爆炸危险场所防爆安全导则》(GB/T29304-2012)）；

E) 密封点 5m 附近范围内或到达该密封点的路径上存在电离辐射，且超过《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002) A2 规定的可豁免的源与豁免水平的环境；由于工作环境因素（如环境温度过高）导致氢离子火焰（FID）检测设备无法进行检测的场合。

F) 国家或地方政府明确规定，或经过企业主管部门辨识，地方政府确认，其他不可接受风险。

1.2 管理原则

通过 LDAR 信息管理平台，开展生产设施无组织排放源的检测、漏点修复、再检测的周期性工作，实现泄漏检测与修复的闭环管理，以达到降低挥发性有机物排放量的目的。

2 职责

2.1 安全环保部

2.1.1 制订公司 LDAR 工作总体规划以及相应的管理制度。

2.1.2 负责审核、提报一级检测计划。

2.1.3 提报装置临时检测需求计划。

2.1.4 负责 LDAR 技术应用工作的管理和考核。

2.1.5 负责 LDAR 技术应用工作的效果评估。

2.1.6 落实泄漏点处理过程中的 HSE 工作。

2.2 技术发展部

2.2.1 负责装置 LDAR 数据库中 PID 图/PFD 图的审核。

2.2.2 负责 LDAR 数据库中工艺流程、物料的审核。

2.3 生产管理部

2.3.1 协调落实装置实施泄漏修复的条件。

2.4 机动工程部

2.4.1 负责 LDAR 检测漏点的维修管理和考核。

2.4.2 落实泄漏维修资金。

2.4.3 组织泄漏维修。

2.4.4 负责装置泄漏维修过程中关于延迟修复的审核。

2.5 生产车间

2.5.1 制订车间级 LDAR 工作管理制度，负责车间级 LDAR 技术应用工作的管理和考核。

2.5.2 负责建立在运或新建装置及区域内挥发性有机物排放源档案，标识出所管辖区内的所有排放源并编号，建立 VOCs 排放清单。

2.5.3 负责对泄漏点进行修复，需停工处理的泄漏点要及时汇报生产管理部、机动工程部，并落实该区域的安全防范、环境保护及个人防护措施。

2.5.4 组织检测人员进行 LDAR 现场检测。

2.5.5 完成 LDAR 信息管理系统信息的录入（包括项目建立和泄漏维修两个基础模块的维护）

2.5.6 配合完成 VOCs 核算（包括 LDAR 核算）的数据采集工作。

3 管理内容和方法

3.1 项目建立

3.1.1 基础资料收集与绘制

各车间对开展 LDAR 工作所需的基础资料如 PID 图、PFD 图、物料平衡表、设备台账、装置平面布置图，工艺操作手册等进行收集；部分老生产装置的 PID 图、PFD 图缺失的必须补齐。

3.1.2 LDAR 受控设备及管线筛选

根据物料平衡表了解装置所涉及的 VOCs 化学品种类以及各自组成百分比对 PID 图/PFD 图进行设备及管线筛选审核，确定 LDAR 项目的适用范围并在 PID 图/PFD 图上标注清楚。

3.1.3 现场标识与密封组件基础信息采集，完成设备管阀件 VOCs 排放清单，制作 LDAR 标识图。

根据 PID 图对筛选出的设备密封组件进行标识，采用拍照形式，对每一个密封组件进

行基础信息采集，建立 VOC 排放清单。

3.1.3.1 信息采集原则：路径最短。首先按照空间顺序、相邻相近原则，由上至下，由南到北，由东向西，大型设备可分层标注。其次按照工艺流程，物料走向的原则，从入口到出口，先主线后副线。

3.1.3.2 对每一个密封组件进行现场拍照，并将照片号与组件标签号关联。

3.1.3.3 对照片进行编辑，给每一个密封点进行编号，并进行信息描述。

3.2 泄漏维修与复测

3.2.1 泄漏控制浓度值

3.2.1.1 FID 检测仪：净检测值超过泄漏控制浓度值，泄漏控制浓度值应执行表 1 的规定。

表 1：泄漏浓度控制限值表（单位：ppm，以甲烷计）

设备分类	泄漏浓度值
动静	500ppm

泄漏设备应悬挂显著带有编码的标识牌，且应根据要求及时记录并进入修复工序。

3.2.1.2 目视观察：发现设备和管线组件泄漏液滴频率大于每分钟 3 滴。

3.2.2 检测频率

3.2.2.1 每季度对动密封点进行一次检测，每半年对静密封点进行一次检测。泄漏检测频率应执行表 2 的规定。

表 2 泄漏检测频率表

序号	设备	检测频率（FID 检测仪定量检测）		不可达密封点
		每 3 个月	每 6 个月	
	泵	1 次	/	
	压缩机	1 次	/	
	搅拌器	1 次	/	
	阀门	1 次	/	
	开口阀或开口管线	1 次	/	
	气体/蒸气泄压设备	1 次	/	
	取样连接系统	1 次	/	
	法兰及其他连接件	/	1 次	
	其他密封设备	/	1 次	

序号	设备	检测频率（FID 检测仪定量检测）		不可达密封点
		每 3 个月	每 6 个月	
备注： 对于挥发性有机物流经初次开工转动的设备和管线的密封点，应在开工 30 日内对其进行一次检测； (2) 每周，对挥发性有机液体流经的密封点进行一次目视检查，观察是否有液体滴落。				

3.2.2.2 对于泄漏频率高、风险大的密封点相应增加检测频次。

3.2.2.3 初次开工装置或停工检修后重新开工的装置，一个月内进行一次全面检测。

3.2.3 泄漏点维修过程及复测要求

3.2.3.1 首次尝试维修：检测过程中，发现有密封点净检测值超过泄漏控制浓度，车间必须在发现泄漏之日起 5 日内采取首次尝试维修措施，维修后在两个工作日内车间通知检测组进行复测，确认是否修复。若泄漏浓度超过 $10000\mu\text{mol}/\text{mol}$ ，车间必须在 48 小时内进行首次尝试维修。

3.2.3.2 实质性维修：在首次尝试维修后泄漏仍未消除，需进行实质性维修。实质性维修的期限为自发现泄漏之日起 15 天内，维修后立即进行检测，确认是否修复。

3.2.3.3 检测过程发现漏点由检测组填写泄漏标识牌信息（包括漏点信息及泄漏量），由车间负责悬挂泄漏标识牌；泄漏标识应悬挂在检测时发现泄漏的密封点上，修复后由车间摘下，不需要长期悬挂。

3.2.4 泄漏点延迟修复的管理规定

3.2.4.1 延迟修复

如由于生产条件限制或因缺乏备件等特殊原因，泄漏维修时间超过 15 个工作日，经机动工程部同意后，可将漏点组件移入延迟维修清单中。

3.2.4.2 符合以下条件之一的泄漏点可延迟修复：

- 1) 若检测到泄漏后，在不关闭工艺单元的条件下，在 15 日内进行维修技术上不可行；
- 2) 立即维修存在安全风险；
- 3) 泄漏密封点立即维修引发的 VOCs 排放量大于泄漏点延迟修复造成的排放量。应尽可能回收泄漏点延迟修复过程中排放的涉 VOCs 物料。

3.2.4.3 延迟修复的泄漏点应在最近一次检修完成前完成修复。延迟修复的泄漏点仍应执行本规范关于检测频率的规定，并记录检测浓度值。

3.3 LDAR 信息管理系统管理要求

3.3.1 大修（含改、扩建）的装置应在装置正常生产之日起一个月内由项目建立组组员

将大修工艺流程改造部分的 LDAR 组件信息更新清单导入 LDAR 信息管理系统。

3.3.2 检测过程中发现有密封点净检测值超过泄漏控制浓度，泄漏维修组组长必须在发现泄漏之日当天在 LDAR 信息管理系统下达维修任务，泄漏维修组组员接到任务后展开维修工作，维修结束后将泄漏点维修情况录入 LDAR 信息管理系统；在 2 天内通知检测组进场复测。

3.3.3 经车间泄漏维修组确认无法维修的泄漏点需纳入 LDAR 信息管理系统的延迟修复模块。

4 检查与考核

4.1 安全环保部负责 LDAR 技术应用的管理和考核。

4.2 机动工程部负责 LDAR 泄漏点维修的管理和考核。

5 相关记录

5.1 LDAR 信息管理系统 <http://www.ldarsoft.com/#>

6 附加说明

本办法起草人：

本办法审核人：

本办法批准人：

第六章 环境绩效与现状评估

6.1 总体检测和泄漏点情况

本轮 LDAR 工作建档密封点 2200 处，常规检测点 2200 处，不可达密封点 0 处，停产 0 处，泄漏 0 处，泄漏率 0%。根据相关方程法计算得出减少 VOCs 排放约 0kg/a。各组件检测情况详见下表：

表 6.1-1 LDAR 申报摘要表

企业名称		扬州务园再生资源有限公司		装置名称		YZWY	
申报周期		2026-04-01 至 2026-06-30		总体泄漏率		0.00%	
检测周期		2026-06-03 至 2026-06-12		泄漏点数		0	
建档点数		2200		检测点数		2200	
组件类型		介质类型	未超标	一般泄漏	严重泄漏	难检测点数	泄漏率
泵	23	气体/蒸汽	0	0	0	0	0.00%
		轻液	0	0	0	0	0.00%
		重液体	23	0	0	0	0.00%
压缩机	11	气体/蒸汽	11	0	0	0	0.00%
搅拌器	1	气体/蒸汽	1	0	0	0	0.00%
		轻液	0	0	0	0	0.00%
		重液体	0	0	0	0	0.00%
法兰	1360	气体/蒸汽	178	0	0	0	0.00%
		轻液	0	0	0	0	0.00%
		重液体	1182	0	0	0	0.00%
泄压设备	7	气体/蒸汽	7	0	0	0	0.00%
		轻液	0	0	0	0	0.00%
		重液体	0	0	0	0	0.00%
开口管线	77	气体/蒸汽	23	0	0	0	0.00%

		轻液	0	0	0	0	0.00%
		重液体	54	0	0	0	0.00%
取样连接系统	0	气体/蒸汽	0	0	0	0	0.00%
		轻液	0	0	0	0	0.00%
		重液体	0	0	0	0	0.00%
阀门	600	气体/蒸汽	47	0	0	0	0.00%
		轻液	0	0	0	0	0.00%
		重液体	553	0	0	0	0.00%
连接件	121	气体/蒸汽	6	0	0	0	0.00%
		轻液	0	0	0	0	0.00%
		重液体	115	0	0	0	0.00%
其他	0	气体/蒸汽	0	0	0	0	0.00%
		轻液	0	0	0	0	0.00%
		重液体	0	0	0	0	0.00%
合计			2200	0	0	0	0.00%
注：每个装置单元填写一份。							
总体泄漏率=泄漏总点数/生产点数*100%							
泄漏定义值：净检值大于等于当地 LDAR 规范泄漏定义值							
严重泄漏：净检值大于等于 10000ppm							

6.2 环境绩效评估

依据《石化企业泄漏检测与修复工作指南 20151215》、《江苏省泄漏检测与修复 LDAR 技术指南》、《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019) 等规范，我们对扬州务园再生资源有限公司厂区装置涉 VOCs 的设备、管线进行 LDAR 建档与检测工作，检测和修复情况如下：

表 6.2-1 环境绩效评估表

项目名称	2026 年扬州务园再生资源有限公司泄漏检测与修复（LDAR）工作
检测范围	扬州务园工厂
检测单位	上海华工环境工程技术有限公司
项目负责人	施印杰
仪器类型	TVA2020
检测起始时间	LDAR 定检起始时间：2026 年 06 月 03 日-2026 年 06 月 12 日
检测概况	扬州务园再生资源有限公司（以下简称“扬州务园”）LDAR 项目自 2026 年 06 月 03 日检测工作，至 2026 年 06 月 12 日完成现场检测工作。总点数 2200 点，其中不可达点数 0 点。本轮应检测 2200 点，实际检测 2200 点。 依据《江苏省泄漏检测与修复 LDAR 技术指南》、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）、《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）等规范，本轮检测未发现泄漏点。 依据本轮检测结果，经计算得出：企业第 2 季度排放量约 11.26 千克，减排量约 0 千克。2026 年排放量估算：45.15 千克，减排量：0 千克。

扬州务园再生资源有限公司生产现场设备布置较整齐、管理较规范，生产方式为间歇性生产，泄漏，参照《石化行业 VOCs 污染源排查工作指南》里推荐的美国 EPA 相关方程法，取石油化工业系数计算得到，修复后的 VOCs 排放

与原来情况对比见表 6.2-2。

表 6.2-2 VOCs 泄漏检测与修复绩效评估 （单位：kg/a）

（一）环境绩效			
主要原辅材料（kg/年）	VOCs		/
项目实施前排放量	45.15		
项目实施后排放量（全部修复完成后）	45.15		
原辅材料泄漏减量（全部修复完成后）	0		
主要污染物名称（kg/年）			
项目实施前排放量			
项目实施后排放量（全部修复完成后）			
污染物泄漏减量			
（二）社会、经济效益			
通过本轮 VOCs 检漏、评估工作，是企业更加了解了全厂密封点的泄漏情况，全厂空气环境值情况，大幅度改善了企业和周边环境现状，将无组织废气因子降到最低。不仅对园区的废气治理提供了积极的帮助，同时也改善了现场员工的工作环境和安全系数。 经济效益：根据江苏省挥发性有机物排污收费试点实施办法（苏财综 2016 91 号）的通知得出：每年可减少排污费 0 元人民币。			

6.3 现状评估与整治建议

扬州务园再生资源有限公司生产类型为连续性生产，此轮 VOCs 检漏过程中，企业积极配合。此轮检测结果显示有 0 处点位超标。

本轮现场工作未发现泄漏点

针对以上问题，我们建议企业继续保持现有检测频次安排第三方进行检测工作，通过多次反复多次检测工作，及时排查出轻微泄漏及接近泄漏阈值的密封点，及早修复，减少因物料的挥发造成不必要的经济损失，同时也可减少物料逸散对环境造成的影响，确保达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）要求：在抽测 100 点情形下，泄漏点不超过 2 个或 2 个以上（不含）。

第八章 附件

附件 1 LDAR 泄漏检测仪器现场检查及校正记录表

仪器序号: 15011052		设备编号:		校正日期: 2026.06.03		工厂: 名园																	
仪器型号: TVA-2020		检测器类型: FID ☒ PID ☐		校正人员: 施印杰		确认人员: 施印杰																	
检查项目		是		否		检查项目		是		否													
滤纸是否更换 (滤纸污损即需更换)				☒		主机时间与标准时间是否一致		☒															
主机及探头屏幕显示是否正常		☒				氢气罐压力是否大于 100psi		☒															
主机电池电压是否大于 6.2v		☒				点火后是否漏气 (压力急速下降)				☒													
采样管路检漏、流量及响应时间测试																							
仪器暖机时间		06:06 ~ 06:42																					
管路检漏及流量测试						管路检漏及流量测试 (使用延伸杆)																	
		测试时间		是否漏气		抽气流量 L/min				测试时间		是否漏气		抽气流量 L/min									
采样前		06:43 ~ 06:46		是 ☐ 否 ☒		1.2		采样前		06:47 ~ 06:50		是 ☐ 否 ☒		1.2									
采样后		17:17 ~ 17:20		是 ☐ 否 ☒		1.2		采样后		17:21 ~ 17:24		是 ☐ 否 ☒		1.2									
抽气流量 ±10%																							
响应时间测试						响应时间测试 (使用延伸杆)																	
测试时间		06:51 ~ 06:54										测试时间		06:55 ~ 06:58									
稳定浓度值 (ppm)		响应时间 (sec)										稳定浓度值 (ppm)		响应时间 (sec)									
		序号		T1		T2		T3		平均值				序号		T1		T2		T3		平均值	
1009		时间		3		3		2		3		1026		时间		6		6		5		6	
反应时间 ≤10s																							
检测前校正 (量程 1)						检测前校正 (量程 2)																	
测试时间		06:59 ~ 07:09										测试时间		07:10 ~ 07:20									
项目		标气浓度值 (ppm)		仪器计数值		检测器灵敏度 (计数值/ppm)		项目		标气浓度值 (ppm)		仪器计数值		检测器灵敏度 (计数值/ppm)									
零点		0		3835				零点		0		3835											
跨点		505		105450		201		跨点		9999		2002440		200									
示值检查		跨点标气浓度值 (ppm)		仪器读数		检测前平均示值 (ppm)		仪器示值误差 (%)		示值检查		跨点标气浓度值 (ppm)		仪器读数		检测前平均示值 (ppm)		仪器示值误差 (%)					
1				531						1		10031											
2		505		514		518		2.6		2		9999		10024		10023		0.2					
3				509						3		10013											
检测后漂移修正						检测后漂移修正																	
测试时间		17:25 ~ 17:32										测试时间		17:33 ~ 17:41									
漂移修正		检测前平均示值 (ppm)		仪器读数		检测后平均示值 (ppm)		仪器漂移 (%)		漂移修正		检测前平均示值 (ppm)		仪器读数		检测后平均示值 (ppm)		仪器漂移 (%)					
1				512						1		10037											
2		518		508		507		-2.1		2		10023		10004		10005		-0.2					
3				500						3		9994											
检测器灵敏度 160 ~ 260; 仪器示值误差 ≤±10%; 仪器漂移 ≤±10%																							

LDAR 检测仪器现场检查及校正记录表

仪器序号: 15010676		设备编号:		校正日期: 2026.6.4		工厂: 韦国					
仪器型号: TVA-2020		检测器类型: FID ☒ PID ☐		校正人员: 李永建		确认人员: 张印杰					
检查项目		是	否	检查项目		是	否				
滤纸是否更换 (滤纸污损即需更换)			☒	主机时间与标准时间是否一致		☒					
主机及探头屏幕显示是否正常		☒		氢气罐压力是否大于 100psi		☒					
主机电池电压是否大于 6.2v		☒		点火后是否漏气 (压力急速下降)			☒				
采样管路检漏、流量及响应时间测试											
仪器暖机时间		6:06 ~ 6:36									
管路检漏及流量测试				管路检漏及流量测试 (使用延伸杆)							
	测试时间	是否漏气	抽气流量 L/min		测试时间	是否漏气	抽气流量 L/min				
采样前	6:37 ~ 6:39	是 ☐ 否 ☒	1.1	采样前	6:40 ~ 6:43	是 ☐ 否 ☒	1.1				
采样后	17:30 ~ 17:32	是 ☐ 否 ☒	1.1	采样后	17:33 ~ 17:36	是 ☐ 否 ☒	1.1				
抽气流量 $\pm 10\%$											
响应时间测试				响应时间测试 (使用延伸杆)							
测试时间	6:44 ~ 6:46			测试时间	6:47 ~ 6:50						
稳定浓度值 (ppm)	响应时间 (sec)			稳定浓度值 (ppm)	响应时间 (sec)						
	序号	T1	T2	T3	平均值	序号	T1	T2	T3	平均值	
10016	时间	2	5	3	3	10009	时间	6	5	6	6
反应时间 $\leq 10s$											
检测前校正 (量程 1)				检测前校正 (量程 2)							
测试时间	6:11 ~ 7:01			测试时间	7:02 ~ 7:12						
项目	标气浓度值 (ppm)	仪器计数值	检测器灵敏度 (计数值/ppm)	项目	标气浓度值 (ppm)	仪器计数值	检测器灵敏度 (计数值/ppm)				
零点	0	3874	195	零点	0	3874	200				
跨点	505	102349		跨点	9999	2003674					
示值检查	跨点标气浓度值 (ppm)	仪器读值	检测前平均示值 (ppm)	仪器示值误差 (%)	示值检查	跨点标气浓度值 (ppm)	仪器读值	检测前平均示值 (ppm)	仪器示值误差 (%)		
1		527		4.4	1		10027		6.3		
2	505	525	527		2	9999	10023	10025			
3		529			3		10025				
检测后漂移修正				检测后漂移修正							
测试时间	17:37 ~ 17:45			测试时间	17:46 ~ 17:54						
漂移修正	检测前平均示值 (ppm)	仪器读值	检测后平均示值 (ppm)	仪器漂移 (%)	漂移修正	检测前平均示值 (ppm)	仪器读值	检测后平均示值 (ppm)	仪器漂移 (%)		
1		502		-4.7	1		10009		-0.2		
2	527	504	502		2	10025	10027	10007			
3		500			3		10007				
检测器灵敏度 160 ~ 260; 仪器示值误差 $\leq \pm 10\%$; 仪器漂移 $\leq \pm 10\%$											

LDAR 检测仪器现场检查及校正记录表

仪器序号: 15011052		设备编号:		校正日期: 2026.06.04		工厂: 李同	
仪器型号: TVA-2020		检测器类型: FID ☒ PID ☐		校正人员: 张印杰		确认人员: 李同	
检查项目		是		否		检查项目	
滤纸是否更换 (滤纸污损即需更换)				☒		主机时间与标准时间是否一致	
主机及探头屏幕显示是否正常		☒				氢气罐压力是否大于 100psi	
主机电池电压是否大于 6.2v		☒				点火后是否漏气 (压力急速下降)	
采样管路检漏、流量及响应时间测试							
仪器暖机时间		06:06		~ 06:40			
管路检漏及流量测试				管路检漏及流量测试 (使用延伸杆)			
测试时间		是否漏气		抽气流量 L/min		测试时间	
采样前 06:41 ~ 06:44		是 ☐ 否 ☒		1.1		采样前 06:45 ~ 06:48	
采样后 17:15 ~ 17:18		是 ☐ 否 ☒		1.1		采样后 17:19 ~ 17:22	
				抽气流量 $\pm 10\%$			
响应时间测试				响应时间测试 (使用延伸杆)			
测试时间		06:49 ~ 06:52		测试时间		06:53 ~ 06:56	
稳定浓度值 (ppm)		响应时间 (sec)		稳定浓度值 (ppm)		响应时间 (sec)	
1039		序号 T1 T2 T3 平均值		10014		序号 T1 T2 T3 平均值	
		时间 3 3 2 3				时间 6 6 5 6	
				反应时间 $\leq 10s$			
检测前校正 (量程 1)				检测前校正 (量程 2)			
测试时间		06:57 ~ 07:07		测试时间		07:08 ~ 07:18	
项目		标气浓度值 (ppm)		项目		标气浓度值 (ppm)	
零点		0		零点		0	
跨点		505		跨点		9999	
仪器计数值		3697		仪器计数值		3697	
检测器灵敏度 (计数值/ppm)		187		检测器灵敏度 (计数值/ppm)		198	
示值检查		跨点标气浓度值 (ppm)		示值检查		跨点标气浓度值 (ppm)	
1		519		1		10074	
2		514		2		10052	
3		518		3		10021	
仪器读数		517		仪器读数		10049	
检测前平均示值 (ppm)		2.4		检测前平均示值 (ppm)		0.5	
仪器示值误差 (%)				仪器示值误差 (%)			
检测后漂移修正				检测后漂移修正			
测试时间		17:23 ~ 17:31		测试时间		17:32 ~ 17:40	
漂移修正		检测前平均示值 (ppm)		漂移修正		检测前平均示值 (ppm)	
1		511		1		10031	
2		509		2		10012	
3		501		3		10002	
仪器读数		507		仪器读数		10015	
检测后平均示值 (ppm)		-1.9		检测后平均示值 (ppm)		-0.3	
仪器漂移 (%)				仪器漂移 (%)			
检测器灵敏度 160 ~ 260; 仪器示值误差 $\leq \pm 10\%$; 仪器漂移 $\leq \pm 10\%$							

LDAR 检测仪器现场检查及校正记录表

仪器序号: 15011045		设备编号:		校正日期: 2020.6.12		工厂: 802	
仪器型号: TVA-2020		检测器类型: FID ☒ PID ☐		校正人员: 885		确认人员: 885	
检查项目		是		否		检查项目	
滤纸是否更换 (滤纸污损即需更换)				☒		主机时间与标准时间是否一致	
主机及探头屏幕显示是否正常		☒				氢气罐压力是否大于 100psl	
主机电池电压是否大于 6.2v		☒				点火后是否漏气 (压力急速下降)	
采样管路检漏、流量及响应时间测试							
仪器暖机时间		6:04		~		6:35	
管路检漏及流量测试				管路检漏及流量测试 (使用延伸杆)			
测试时间		是否漏气		抽气流量 L/min		测试时间	
采样前 6:37 ~ 6:41		是 ☐ 否 ☒		1.2		采样前 6:42 ~ 6:45	
采样后 16:11 ~ 16:15		是 ☐ 否 ☒		1.2		采样后 16:16 ~ 16:20	
抽气流量 $\pm 10\%$							
响应时间测试				响应时间测试 (使用延伸杆)			
测试时间		6:46 ~ 6:49		测试时间		6:50 ~ 6:53	
稳定浓度值 (ppm)		响应时间 (sec)		稳定浓度值 (ppm)		响应时间 (sec)	
1007		序号 T1 T2 T3 平均值		9426		序号 T1 T2 T3 平均值	
时间		3 3 3 3		时间		6 7 7 7	
反应时间 $\leq 10s$							
检测前校正 (量程 1)				检测前校正 (量程 2)			
测试时间		6:54 ~ 6:57		测试时间		6:58 ~ 7:01	
项目		标气浓度值 (ppm)		仪器计数值		检测器灵敏度 (计数值/ppm)	
零点		0		3776		179	
跨点		505		9407		189	
示值检查		跨点标气浓度值 (ppm)		仪器读数		检测前平均示值 (ppm)	
1		521		520		3.0	
2		516		520		3.0	
3		525		529		3.0	
检测后漂移修正				检测后漂移修正			
测试时间		16:21 ~ 16:24		测试时间		16:25 ~ 16:30	
漂移修正		检测前平均示值 (ppm)		仪器读数		检测后平均示值 (ppm)	
1		521		520		-3.5	
2		516		520		-3.5	
3		525		529		-3.5	
检测器灵敏度 160 ~ 260; 仪器示值误差 $\leq \pm 10\%$; 仪器漂移 $\leq \pm 10\%$							

附件 2 LDAR 目测组件记录表

LDAR 目测组件记录表																		
每周专人目测检查一次；正常打○ 异常打 ×																		
				4 月份				5 月份					6 月份					
序号	组件编号	组件形态	介质状态	第一周	第二周	第三周	第四周	第一周	第二周	第三周	第四周	第五周	第一周	第二周	第三周	第四周	泄漏定义 (ppm)	检测结果(是否泄漏)
1	YZWY0100320LP01D	P	L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				否
2	YZWY0100340LP01D	P	L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				否
3	YZWY0100420LP01D	P	L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				否
4	YZWY0100430LP07D	P	L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				否
5	YZWY0100440LP02D	P	L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				否
6	YZWY0100440LP17D	P	L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				否
7	YZWY0100540LP22D	P	L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				否
8	YZWY0100550LP13D	P	L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				否
9	YZWY0100940LP06D	P	L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				否
10	YZWY0101100LP01D	P	L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				否

11	YZWY0101120LP01D	P	L	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				否
12	YZWY0101160LP01D	P	L	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				否
13	YZWY0101290LP01D	P	L	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				否
14	YZWY0101320LP01D	P	L	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				否
15	YZWY0101350LP01D	P	L	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				否
16	YZWY0200010LP01D	P	L	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				否
17	YZWY0200060LP01D	P	L	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				否
18	YZWY0200090LP01D	P	L	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				否
19	YZWY0200140LP01D	P	L	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				否
20	YZWY0200190LP01D	P	L	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				否
21	YZWY0200250LP04D	P	L	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				否
22	YZWY0200290LP01D	P	L	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				否
23	YZWY0200350LP01D	P	L	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				否

附件 3 难以（险于）检测点位清单

LDAR 检测报告（难以检测）

装置名称：

扬州务园

序号	标签	组件 类型	图像位置	组件介质	介质状态		
						计算公式	逸散速率
	以下空白						

附件 4 标准物质证书

证书编号: 202605070169

国家标准物质 (NCRM)
标准物质编号: GBW(E)063066
Code.

标准物质证书
Reference Material Certificate

空气中甲烷
气体标准物质
Gas Reference Materials

批次编号: 26-050210-000285
Batch Number
气瓶编号: 000285
Cylinder Number
定值日期: 2026-5-7
Certification Date
有效期至: 2027-5-6
Valid Until
钢瓶体积: 4L
Cylinder Volume
充装压力: 10MPa
Filling Pressure

研制 (生产) 单位:
Reference Material Producer
单位地址:
Address
电子邮箱:
E-mail
联系电话:
Telephone
版本号:
Version

上海伟创标准气体分析技术有限公司
上海市闵行区浦江镇万康路290号
postmaster@wetry-sh.com
021-37820693
A/1

检验专用章


上海伟创公众号

一、概述

该气体标准物质是进行分析量值传递的计量器具,用于校准气体分析仪器,评价和检验分析方法,保证测量结果的溯源性和可靠性的国家二级标准物质。

二、原材料来源和制备工艺

该标准物质采用重量法制备,在充入一定重量的已知纯度的不同气体组分之前后,分别称量气瓶的质量,两次称量质量之差即为充入气瓶中各组分的质量。混合气体中组分的含量由下式计算: $X_i = m_i / n$ 其中 X_i : 组分 i 的摩尔分数 (mol/mol); m_i : 组分 i 的物质的量 (mol); n : 混合气体中各组分的总的物质的量 (mol)。

三、特性量值及不确定度

样品编号: 000285

组分	标准值	相对扩展不确定度 $k=2$
甲烷 空气	9999 ± mol/mol 余量	1%

四、均匀性和稳定性检验

该标准物质制备依据 GB/T 5274.1-2018《气体分析校准用混合气体的制备 第一部分:称量法制备一级混合气体》,称量法是以国际单位制中7个基本量之一的质量作为基准的绝对方法,是国际公认的基准方法。对该标准物质均匀性进行了检验、稳定性进行了考察,结果表明均匀性和稳定性良好。

五、特性量值的测量方法与溯源性描述

该气体标准物质通过称量法配制,其配制值作为标准物质的认定值,采用仪器分析法对配制值进行核验,建立有效验证比对,过程中采用的所有计量器具,均经过检定或校准方式建立溯源链,保证溯源至国家计量基标准。

六、正确使用说明

建议使用时要确保通风。为确保量值准确,使用过程中应严格防止系统的泄漏和玷污,对取样阀门和管线要进行充分置换。当瓶内气体含有有毒、腐蚀性组分时,禁止采用乳胶管取样,建议使用不锈钢管或特氟龙管,同时选择合适的减压设备。组分中含有亲水性物质时,使用前需用高纯惰性气体对出气阀口处充分吹扫,结束后及时拧紧金属阀头。

注:压力使用下限为0.5MPa(不包括充装压力低于1MPa的产品)液化气体气瓶应留有不少于1.0%规定充装量的剩余气体在此温度范围之外,发生冷凝和/或反应都可能使气体或混合气的组分严重偏离标定的组成。

七、贮存及运输

气瓶一般在5℃~40℃,相对湿度不超过85%,通风良好的条件下贮存。同时应避免阳光直射、雨淋、远离热源,防止泄露,防止撞击。严禁将容易起化学反应而引起爆炸、燃烧、毒性、腐蚀危害的异种气体气瓶同仓运输或贮存。

八、安全警示

压缩、无毒气体

声明:1、收到后请在一周内核对品种、数量、压力和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
2、仅对加盖“上海伟创标准气体分析技术有限公司检验专用章”的完整证书负责,请妥善保管此证书。

国家标准物质 (NCRM)

标准物质编号: GBW(E) 063066

Code.

标准物质证书

Reference Material Certificate

空气中甲烷

气体标准物质

Gas Reference Materials

批次编号: 26-050210 -GD09168

Batch Number

气瓶编号: GD09168

Cylinder Number

定值日期: 2026-5-7

Certification Date

有效期至: 2027-5-6

Valid Until

钢瓶体积: 4L

Cylinder Volume

充装压力: 10MPa

Filling Pressure



研制(生产)单位:

Reference Material Producer

单位地址:

Address

电子邮箱:

E-mail

联系电话:

Telephone

版本号:

Version

上海伟创标准气体分析技术有限公司

上海市闵行区浦江镇万康路290号

postmaster@wetry-sh.com

021-37820693

A/1



上海伟创公众号

一、概述

该气体标准物质是进行分析量值传递的计量器具,用于校准气体分析仪器,评价和检验分析方法,保证测量结果的溯源性和可靠性的国家二级标准物质。

二、原材料来源和制备工艺

该标准物质采用重量法制备,在充入一定重量的已知纯度的不同气体组分之前后,分别称量气瓶的质量,两次称量质量之差即为充入气瓶中各组分的质量。混合气体中组分的含量由下式计算: $X_i = n_i / n$ 其中 X_i :组分 i 的摩尔分数(mol/mol); n_i :组分 i 的物质的量(mol); n :混合气体中各组分的总的物质的量(mol)。

三、特性量值及不确定度

样品编号: G009168

组分	标准值	相对扩展不确定度 $k=2$
甲烷	505 μ mol/mol	1%
空气	余量	

四、均匀性和稳定性检验

该标准物质制备依据GB/T5274.1-2018《气体分析校准用混合气体的制备第一部分:称量法制备一级混合气体》,称量法是以国际单位制中7个基本量之一的质量作为基准的绝对方法,是国际公认的基准方法。对该标准物质均匀性进行了检验、稳定性进行了考察,结果表明均匀性和稳定性良好。

五、特性量值的测量方法与溯源性描述

该气体标准物质通过称量法配制,其配制值作为标准物质的认定值,采用仪器分析法对配制值进行核验,建立有效验证比对,过程中采用的所有计量器具,均经过检定或校准方式建立溯源链,保证溯源至国家计量基标准。

六、正确使用说明

建议使用时要确保通风。为确保量值准确,使用过程中应严格防止系统的泄漏和玷污,对取样阀门和管线要进行充分置换。当瓶内气体含有有毒、腐蚀性组分时,禁止采用乳胶管取样,建议使用不锈钢管或特氟龙管,同时选择合适的减压设备。组分中含有亲水性物质时,使用前需用高纯惰性气体对出气阀口处充分吹扫,结束后及时拧紧金属闷头。

注:压力使用下限为0.5MPa(不包括充装压力低于1MPa的产品)液化气体气瓶应留有不少于1.0%规定充装量的剩余气体在此温度范围之外,发生冷凝和/或反应都可能使气体或混合气的组分严重偏离标定的组成。

七、贮存及运输

气瓶一般在5℃~40℃,相对湿度不超过85%,通风良好的条件下贮存。同时应避免阳光直射、雨淋、远离热源,防止泄露,防止撞击。严禁将容易起化学反应而引起爆炸、燃烧、毒性、腐蚀危害的异种气体气瓶同仓运输或贮存。

八、安全警示

压缩、无毒气体

声明:1、收到后请在一周内核对品种、数量、压力和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。

2、仅对加盖“上海伟创标准气体分析技术有限公司检验专用章”的完整证书负责,请妥善保管此证书。

标准物质编号:
Code.

标准物质证书

Reference Material Certificate

气体标准物质
Gas Reference Materials

批次编号: 26-050210 -186260125088

Batch Number

气瓶编号: 186260125088

Cylinder Number

定值日期: 2026-5-7

Certification Date

有效期至: 2027-5-6

Valid Until

钢瓶体积: 4L

Cylinder Volume

充装压力: 10MPa

Filling Pressure



研制(生产)单位:

Reference Material Producer

单位地址:

Address

电子邮箱:

E-mail

联系电话:

Telephone

版本号:

Version

上海伟创标准气体分析技术有限公司

上海市闵行区浦江镇万康路290号

postmaster@wetry-sh.com

021-37820693

A/1



上海伟创公众号

一、概述

该气体标准物质是进行分析量值传递的计量器具,用于校准气体分析仪器,评价和检验分析方法,保证测量结果的溯源性和可靠性的国家二级标准物质。

二、原材料来源和制备工艺

该标准物质采用重量法制备,在充入一定重量的已知纯度的不同气体组分之前后,分别称量气瓶的质量,两次称量质量之差即为充入气瓶中各组分的质量。混合气体中组分的含量由下式计算: $X_i = n_i / n$ 其中 X_i :组分i的摩尔分数(mol/mol); n_i :组分i的物质的量(mol); n :混合气体中各组分的总的物质的量(mol)。

三、特性量值及不确定度

样品编号: 186260125088

组分	标准值	相对扩展不确定度 $k=2$
高纯空气		1%

四、均匀性和稳定性检验

该标准物质制备依据GB/T5274.1-2018《气体分析校准用混合气体的制备第一部分:称量法制备一级混合气体》,称量法是以国际单位制中7个基本量之一的质量作为基准的绝对方法,是国际公认的基准方法。对该标准物质均匀性进行了检验、稳定性进行了考察,结果表明均匀性和稳定性良好。

五、特性量值的测量方法与溯源性描述

该气体标准物质通过称量法配制,其配制值作为标准物质的认定值,采用仪器分析法对配制值进行核验,建立有效验证比对,过程中采用的所有计量器具,均经过检定或校准方式建立溯源链,保证溯源至国家计量基标准。

六、正确使用说明

建议使用时要确保通风。为确保量值准确,使用过程中应严格防止系统的泄漏和玷污,对取样阀门和管线要进行充分置换。当瓶内气体含有有毒、腐蚀性组分时,禁止采用乳胶管取样,建议使用不锈钢管或特氟龙管,同时选择合适的减压设备。组分中含有亲水性物质时,使用前后需用高纯惰性气体对出气阀门处充分吹扫,结束后及时拧紧金属闷头。

注:压力使用下限为0.5MPa(不包括充装压力低于1MPa的产品)液化气体气瓶应留有不少于1.0%规定充装量的剩余气体在此温度范围之外,发生冷凝和/或反应都可能使气体或混合气的组分严重偏离标定的组成。

七、贮存及运输

气瓶一般在5℃~40℃,相对湿度不超过85%,通风良好的条件下贮存。同时应避免阳光直射、雨淋、远离热源,防止泄露,防止撞击。严禁将容易起化学反应而引起爆炸、燃烧、毒性、腐蚀危害的异种气体气瓶同仓运输或贮存。

八、安全警示

压缩、无毒气体

声明:1、收到后请在一周内核对品种、数量、压力和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。

2、仅对加盖“上海伟创标准气体分析技术有限公司检验专用章”的完整证书负责,请妥善保管此证书。

附件 5 检测台账

任务检测组件清单

所属装置	所属区域	所属设备	标签号	扩展号	PID图号	组件类型	尺寸(mm)	介质状态	不可达	泄漏阈值(μmol/mol)	检测日期	检测开始日期	检测结束日期	检测人	检测仪器	净测值(μmol/mol)	复测值(μmol/mol)	逸散速率(kg/h)	背景值(μmol/mol)	是否泄漏	归属公司
YZWY	3#回收车间	V207C	L-0100010	01	YZWY0100010LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:25:52	2026-06-03 13:26:54	施印杰	15011052	1.72		4.92882E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V207C	L-0100010	02	YZWY0100010LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:26:57	2026-06-03 13:27:10	施印杰	15011052	1.72		4.92882E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V207C	L-0100010	03	YZWY0100010LV03D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:27:13	2026-06-03 13:27:26	施印杰	15011052	1.72		9.87584E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V207C	L-0100010	04	YZWY0100010LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:27:29	2026-06-03 13:27:42	施印杰	15011052	1.62		4.67434E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V207C	L-0100010	05	YZWY0100010LF05D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:27:45	2026-06-03 13:27:59	施印杰	15011052	1.62		4.67434E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V207C	L-0100010	06	YZWY0100010LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:28:02	2026-06-03 13:28:15	施印杰	15011052	1.72		4.92882E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V207C	L-0100010	07	YZWY0100010LV07D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:28:18	2026-06-03 13:28:31	施印杰	15011052	1.62		9.41546E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V207C	L-0100010	08	YZWY0100010LF08D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:28:34	2026-06-03 13:28:47	施印杰	15011052	1.72		4.92882E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V207C	L-0100010	09	YZWY0100010LV09D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:28:50	2026-06-03 13:29:03	施印杰	15011052	1.62		9.41546E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V207C	L-0100010	10	YZWY0100010LO10D	开口管线	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:29:06	2026-06-03 13:29:19	施印杰	15011052	1.52		2.95421E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V207C	L-0100010	11	YZWY0100010LF11D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:29:22	2026-06-03 13:29:35	施印杰	15011052	1.52		4.41806E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V207C	L-0100010	12	YZWY0100010LV12D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:29:38	2026-06-03 13:29:52	施印杰	15011052	1.42		8.4768E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V207C	L-0100010	13	YZWY0100010LF13D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:29:55	2026-06-03 13:30:08	施印杰	15011052	1.52		4.41806E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V207C	L-0100010	14	YZWY0100010LF14D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:30:11	2026-06-03 13:30:24	施印杰	15011052	1.52		4.41806E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V207C	L-0100010	16	YZWY0100010LV16D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:30:27	2026-06-03 13:30:43	施印杰	15011052	1.52		8.94927E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V207C	L-0100010	18	YZWY0100010LF18D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:30:47	2026-06-03 13:31:00	施印杰	15011052	1.52		4.41806E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V207C	L-0100010	19	YZWY0100010LV19D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:31:04	2026-06-03 13:31:18	施印杰	15011052	1.52		8.94927E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V207C	L-0100010	20	YZWY0100010LF20D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:31:22	2026-06-03 13:31:35	施印杰	15011052	1.42		4.15983E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V207C	L-0100020	01	YZWY0100020HF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:31:38	2026-06-03 13:31:52	施印杰	15011052	1.32		3.89949E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V207C	L-0100020	02	YZWY0100020HV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:31:55	2026-06-03 13:32:08	施印杰	15011052	1.42		8.4768E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V207C	L-0100020	03	YZWY0100020HF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:32:11	2026-06-03 13:32:24	施印杰	15011052	1.42		4.15983E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V207C	L-0100030	01	YZWY0100030LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:32:27	2026-06-03 13:32:41	施印杰	15011052	1.32		3.89949E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V207C	L-0100040	01	YZWY0100040LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:32:44	2026-06-03 13:32:57	施印杰	15011052	1.32		3.89949E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V207A	L-0100050	02	YZWY0100050LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:33:00	2026-06-03 13:33:14	施印杰	15011052	1.32		7.99752E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V207A	L-0100050	04	YZWY0100050LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:33:17	2026-06-03 13:33:31	施印杰	15011052	1.42		4.15983E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V207A	L-0100050	05	YZWY0100050LF05D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:33:34	2026-06-03 13:33:47	施印杰	15011052	1.32		3.89949E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V207A	L-0100050	06	YZWY0100050LV06D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:33:50	2026-06-03 13:34:03	施印杰	15011052	1.32		7.99752E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V207A	L-0100050	07	YZWY0100050LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:34:06	2026-06-03 13:34:20	施印杰	15011052	1.32		3.89949E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V207A	L-0100050	08	YZWY0100050LF08D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:34:23	2026-06-03 13:34:36	施印杰	15011052	1.42		4.15983E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V207A	L-0100050	09	YZWY0100050LV09D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:34:39	2026-06-03 13:34:52	施印杰	15011052	1.32		7.99752E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V207A	L-0100050	10	YZWY0100050LF10D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:34:55	2026-06-03 13:35:08	施印杰	15011052	1.32		3.89949E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V207A	L-0100050	11	YZWY0100050LV11D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:35:11	2026-06-03 13:35:24	施印杰	15011052	1.32		7.99752E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V207A	L-0100050	12	YZWY0100050LO12D	开口管线	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:35:27	2026-06-03 13:35:40	施印杰	15011052	1.32		2.6749E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V207A	L-0100050	13	YZWY0100050LF13D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:35:43	2026-06-03 13:35:56	施印杰	15011052	1.32		3.89949E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V207A	L-0100050	14	YZWY0100050LV14D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:35:59	2026-06-03 13:36:12	施印杰	15011052	1.32		7.99752E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V207A	L-0100050	15	YZWY0100050LF15D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:36:15	2026-06-03 13:36:28	施印杰	15011052	1.32		3.89949E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V207A	L-0100060	01	YZWY0100060LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:36:31	2026-06-03 13:36:44	施印杰	15011052	1.22		3.63687E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V207A	L-0100060	02	YZWY0100060LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:36:47	2026-06-03 13:37:00	施印杰	15011052	1.32		7.99752E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V207A	L-0100060	03	YZWY0100060LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:37:03	2026-06-03 13:37:16	施印杰	15011052	1.12		3.37177E-06	2.08	否	扬州务园

所属装置	所属区域	所属设备	标签号	扩展号	PID图号	组件类型	尺寸(mm)	介质状态	不可达	泄漏阈值(μmol/mol)	检测日期	检测开始日期	检测结束日期	检测人	检测仪器	净检值(μmol/mol)	复测值(μmol/mol)	逸散速率(kg/h)	背景值(μmol/mol)	是否泄漏	归属公司
YZWY	3#回收车间	V207A	L-0100070	01	YZWY0100070LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:37:21	2026-06-03 13:38:21	施印杰	15011052	1.32		3.89949E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V207A	L-0100070	02	YZWY0100070LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:38:24	2026-06-03 13:38:38	施印杰	15011052	1.22		3.63687E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V207A	L-0100070	03	YZWY0100070LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:38:41	2026-06-03 13:38:54	施印杰	15011052	1.22		3.63687E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V207A	L-0100070	04	YZWY0100070LV04D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:38:57	2026-06-03 13:39:11	施印杰	15011052	1.22		7.51081E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V207A	L-0100070	05	YZWY0100070LF05D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:39:14	2026-06-03 13:39:27	施印杰	15011052	1.12		3.37177E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V207B	L-0100080	01	YZWY0100080LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:39:33	2026-06-03 13:39:46	施印杰	15011052	1.12		3.37177E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V207B	L-0100080	02	YZWY0100080LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:39:49	2026-06-03 13:40:02	施印杰	15011052	1.22		7.51081E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V207B	L-0100080	03	YZWY0100080LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:40:05	2026-06-03 13:40:19	施印杰	15011052	1.32		3.89949E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V207B	L-0100080	04	YZWY0100080LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:40:22	2026-06-03 13:41:23	施印杰	15011052	1.32		3.89949E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V207B	L-0100080	05	YZWY0100080LF05D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:41:26	2026-06-03 13:41:39	施印杰	15011052	1.22		3.63687E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V207B	L-0100080	06	YZWY0100080LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:41:42	2026-06-03 13:41:56	施印杰	15011052	1.02		3.10392E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V207B	L-0100080	07	YZWY0100080LV07D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:41:59	2026-06-03 13:42:12	施印杰	15011052	1.12		7.01592E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V207B	L-0100080	08	YZWY0100080LF08D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:42:15	2026-06-03 13:42:28	施印杰	15011052	1.12		3.37177E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V207B	L-0100080	09	YZWY0100080LV09D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:42:31	2026-06-03 13:42:44	施印杰	15011052	1.02		6.51197E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V207B	L-0100080	10	YZWY0100080LV10D	开口管线	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:42:47	2026-06-03 13:43:00	施印杰	15011052	1.12		2.38272E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V207B	L-0100090	01	YZWY0100090LV01D	开口管线	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:43:13	2026-06-03 13:43:26	施印杰	15011052	1.02		2.23089E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V207B	L-0100090	02	YZWY0100090LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:43:29	2026-06-03 13:43:43	施印杰	15011052	1.12		7.01592E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V207B	L-0100090	03	YZWY0100090LV03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:43:46	2026-06-03 13:43:59	施印杰	15011052	1.02		3.10392E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V207B	L-0100090	04	YZWY0100090LV04D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:44:02	2026-06-03 13:44:15	施印杰	15011052	1.02		6.51197E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V207B	L-0100090	05	YZWY0100090LV05D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:44:18	2026-06-03 13:44:31	施印杰	15011052	1.02		3.10392E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V207B	L-0100090	06	YZWY0100090LV06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:44:34	2026-06-03 13:44:48	施印杰	15011052	1.02		3.10392E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V207B	L-0100090	07	YZWY0100090LV07D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:44:51	2026-06-03 13:45:04	施印杰	15011052	1.02		6.51197E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V207B	L-0100090	08	YZWY0100090LV08D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:45:07	2026-06-03 13:45:21	施印杰	15011052	1.12		3.37177E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V207B	L-0100090	09	YZWY0100090LV09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:45:24	2026-06-03 13:45:37	施印杰	15011052	1.02		3.10392E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V207B	L-0100090	11	YZWY0100090LV11D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:45:40	2026-06-03 13:45:53	施印杰	15011052	1.02		6.51197E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V207B	L-0100100	01	YZWY0100100LV01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:45:56	2026-06-03 13:46:09	施印杰	15011052	1.22		3.63687E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V207B	L-0100100	02	YZWY0100100LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:46:13	2026-06-03 13:46:26	施印杰	15011052	1.02		6.51197E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V207B	L-0100100	03	YZWY0100100LV03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:46:29	2026-06-03 13:46:43	施印杰	15011052	1.12		3.37177E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V107C	L-0100110	01	YZWY0100110LV01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:46:47	2026-06-03 13:47:01	施印杰	15011052	1.12		3.37177E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V107C	L-0100110	02	YZWY0100110LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:47:04	2026-06-03 13:47:18	施印杰	15011052	1.02		6.51197E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V107C	L-0100110	03	YZWY0100110LV03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:47:21	2026-06-03 13:47:34	施印杰	15011052	1.02		3.10392E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V107C	L-0100120	01	YZWY0100120LV01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:47:42	2026-06-03 13:47:55	施印杰	15011052	0.92		6.1E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V107C	L-0100120	02	YZWY0100120LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:47:58	2026-06-03 13:48:11	施印杰	15011052	1.02		6.51197E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V107C	L-0100120	03	YZWY0100120LV03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:48:14	2026-06-03 13:48:27	施印杰	15011052	1.02		3.10392E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V107C	L-0100120	04	YZWY0100120LV04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:48:30	2026-06-03 13:48:43	施印杰	15011052	1.02		3.10392E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V107C	L-0100120	05	YZWY0100120LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:48:46	2026-06-03 13:48:59	施印杰	15011052	1.12		7.01592E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V107C	L-0100120	06	YZWY0100120LV06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:49:02	2026-06-03 13:49:16	施印杰	15011052	1.12		3.37177E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V107C	L-0100120	07	YZWY0100120LV07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:49:19	2026-06-03 13:49:33	施印杰	15011052	0.92		6.1E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V107C	L-0100120	09	YZWY0100120LV09D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:49:36	2026-06-03 13:49:49	施印杰	15011052	0.82		4.9E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V107C	L-0100120	11	YZWY0100120LV11D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:49:52	2026-06-03 13:50:52	施印杰	15011052	0.82		6.1E-07	2.08	否	扬州务园

所属装置	所属区域	所属设备	标签号	扩展号	PID图号	组件类型	尺寸(mm)	介质状态	不可达	泄漏阈值(μmol/mol)	检测日期	检测开始日期	检测结束日期	检测人	检测仪器	净检值(μmol/mol)	复测值(μmol/mol)	逸散速率(kg/h)	背景值(μmol/mol)	是否泄漏	归属公司
YZWY	3#回收车间	V107C	L-0100120	12	YZWY0100120LF12D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:50:55	2026-06-03 13:51:10	施印杰	15011052	1.02		3.10392E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V107C	L-0100120	13	YZWY0100120LV13D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:51:13	2026-06-03 13:51:26	施印杰	15011052	1.02		6.51197E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V107C	L-0100120	14	YZWY0100120LF14D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:51:29	2026-06-03 13:51:42	施印杰	15011052	0.72		6.1E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V107C	L-0100120	15	YZWY0100120LF15D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:51:45	2026-06-03 13:51:58	施印杰	15011052	0.72		6.1E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V107C	L-0100120	16	YZWY0100120LV16D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:52:01	2026-06-03 13:52:15	施印杰	15011052	0.82		4.9E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V107C	L-0100120	17	YZWY0100120LF17D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:52:18	2026-06-03 13:52:31	施印杰	15011052	0.92		6.1E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V107C	L-0100120	18	YZWY0100120LV18D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:52:34	2026-06-03 13:52:47	施印杰	15011052	1.02		6.51197E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V107C	L-0100120	19	YZWY0100120LV019D	开口管线	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:52:50	2026-06-03 13:53:03	施印杰	15011052	0.72		2E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V107C	L-0100130	01	YZWY0100130LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:53:07	2026-06-03 13:53:20	施印杰	15011052	0.72		6.1E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V107C	L-0100130	02	YZWY0100130LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:53:23	2026-06-03 13:53:37	施印杰	15011052	0.72		4.9E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V107C	L-0100130	03	YZWY0100130LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:53:40	2026-06-03 13:53:54	施印杰	15011052	0.72		6.1E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V107B	L-0100140	01	YZWY0100140LO01D	开口管线	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:54:01	2026-06-03 13:54:15	施印杰	15011052	0.72		2E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V107B	L-0100140	02	YZWY0100140LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:54:18	2026-06-03 13:54:32	施印杰	15011052	0.62		4.9E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V107B	L-0100140	03	YZWY0100140LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:54:35	2026-06-03 13:54:48	施印杰	15011052	0.72		6.1E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V107B	L-0100140	04	YZWY0100140LV04D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:54:51	2026-06-03 13:55:04	施印杰	15011052	0.72		4.9E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V107B	L-0100140	05	YZWY0100140LF05D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:55:07	2026-06-03 13:55:20	施印杰	15011052	0.72		6.1E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V107B	L-0100140	06	YZWY0100140LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:55:23	2026-06-03 13:56:24	施印杰	15011052	0.82		6.1E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V107B	L-0100140	07	YZWY0100140LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:56:27	2026-06-03 13:56:52	施印杰	15011052	0.72		6.1E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V107B	L-0100140	08	YZWY0100140LV08D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:56:55	2026-06-03 13:57:08	施印杰	15011052	0.62		4.9E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V107B	L-0100140	09	YZWY0100140LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:57:11	2026-06-03 13:57:25	施印杰	15011052	0.62		6.1E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V107B	L-0100140	10	YZWY0100140LF10D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:57:28	2026-06-03 13:57:42	施印杰	15011052	0.72		6.1E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V107B	L-0100140	11	YZWY0100140LV11D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:58:23	2026-06-03 13:58:37	施印杰	15011052	0.52		4.9E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V107B	L-0100140	12	YZWY0100140LF12D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:58:40	2026-06-03 13:58:54	施印杰	15011052	0.52		6.1E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V107B	L-0100140	13	YZWY0100140LF13D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:58:57	2026-06-03 13:59:10	施印杰	15011052	0.62		6.1E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V107B	L-0100140	15	YZWY0100140LV15D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:59:13	2026-06-03 13:59:26	施印杰	15011052	0.62		4.9E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V107B	L-0100150	01	YZWY0100150LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:59:30	2026-06-03 13:59:43	施印杰	15011052	0.62		6.1E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V107B	L-0100150	02	YZWY0100150LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 13:59:46	2026-06-03 13:59:59	施印杰	15011052	0.52		4.9E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V107B	L-0100150	03	YZWY0100150LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:00:02	2026-06-03 14:00:16	施印杰	15011052	0.52		6.1E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V107B	L-0100160	01	YZWY0100160LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:00:27	2026-06-03 14:00:41	施印杰	15011052	0.52		6.1E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V107B	L-0100160	02	YZWY0100160LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:00:44	2026-06-03 14:00:57	施印杰	15011052	0.62		6.1E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V107B	L-0100160	03	YZWY0100160LV03D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:01:00	2026-06-03 14:01:13	施印杰	15011052	0.62		4.9E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V107B	L-0100160	04	YZWY0100160LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:01:16	2026-06-03 14:01:30	施印杰	15011052	0.72		6.1E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V107A	L-0100170	01	YZWY0100170LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:01:33	2026-06-03 14:01:46	施印杰	15011052	0.62		6.1E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V107A	L-0100170	02	YZWY0100170LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:01:49	2026-06-03 14:02:02	施印杰	15011052	0.72		4.9E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V107A	L-0100170	03	YZWY0100170LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:02:05	2026-06-03 14:02:18	施印杰	15011052	0.72		6.1E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V107A	L-0100170	04	YZWY0100170LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:02:21	2026-06-03 14:02:34	施印杰	15011052	0.72		6.1E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V107A	L-0100170	05	YZWY0100170LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:02:37	2026-06-03 14:02:50	施印杰	15011052	0.62		4.9E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V107A	L-0100170	06	YZWY0100170LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:02:53	2026-06-03 14:03:06	施印杰	15011052	0.62		6.1E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V107A	L-0100180	01	YZWY0100180LO01D	开口管线	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:03:10	2026-06-03 14:03:24	施印杰	15011052	0.52		2E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V107A	L-0100180	02	YZWY0100180LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:03:27	2026-06-03 14:03:40	施印杰	15011052	0.42		4.9E-07	2.08	否	扬州务园

所属装置	所属区域	所属设备	标签号	扩展号	PID图号	组件类型	尺寸(mm)	介质状态	不可达	泄漏阈值(μmol/mol)	检测日期	检测开始日期	检测结束日期	检测人	检测仪器	净检值(μmol/mol)	复测值(μmol/mol)	逸散速率(kg/h)	背景值(μmol/mol)	是否泄漏	归属公司
YZWY	3#回收车间	V107A	L-0100180	03	YZWY0100180LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:03:43	2026-06-03 14:04:00	施印杰	15011052	0.42		6.1E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V107A	L-0100180	04	YZWY0100180LV04D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:04:03	2026-06-03 14:04:16	施印杰	15011052	0.52		4.9E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V107A	L-0100180	05	YZWY0100180LF05D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:04:19	2026-06-03 14:04:32	施印杰	15011052	0.52		6.1E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V107A	L-0100180	06	YZWY0100180LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:04:35	2026-06-03 14:05:36	施印杰	15011052	0.52		6.1E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V107A	L-0100180	07	YZWY0100180LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:05:39	2026-06-03 14:05:53	施印杰	15011052	0.52		6.1E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V107A	L-0100180	08	YZWY0100180LV08D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:05:56	2026-06-03 14:06:09	施印杰	15011052	0.42		4.9E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V107A	L-0100180	09	YZWY0100180LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:06:12	2026-06-03 14:06:25	施印杰	15011052	0.52		6.1E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V107A	L-0100180	10	YZWY0100180LF10D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:06:28	2026-06-03 14:06:42	施印杰	15011052	0.62		6.1E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V107A	L-0100180	11	YZWY0100180LV11D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:06:45	2026-06-03 14:06:58	施印杰	15011052	0.62		4.9E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V107A	L-0100180	12	YZWY0100180LF12D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:07:01	2026-06-03 14:07:14	施印杰	15011052	0.62		6.1E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V107A	L-0100180	13	YZWY0100180LF13D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:07:17	2026-06-03 14:07:34	施印杰	15011052	0.62		6.1E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V107A	L-0100180	15	YZWY0100180LV15D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:07:37	2026-06-03 14:07:50	施印杰	15011052	0.82		4.9E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V107A	L-0100190	01	YZWY0100190LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:07:53	2026-06-03 14:08:07	施印杰	15011052	0.82		6.1E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V107A	L-0100190	02	YZWY0100190LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:08:10	2026-06-03 14:08:24	施印杰	15011052	0.52		4.9E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V107A	L-0100190	03	YZWY0100190LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:08:27	2026-06-03 14:08:40	施印杰	15011052	0.52		6.1E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P106A	L-0100200	01	YZWY0100200GF01D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:08:54	2026-06-03 14:09:07	施印杰	15011052	0.42		6.1E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P106A	L-0100200	02	YZWY0100200GF02D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:09:10	2026-06-03 14:09:23	施印杰	15011052	0.42		6.1E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P106A	L-0100200	03	YZWY0100200GF03D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:09:26	2026-06-03 14:09:41	施印杰	15011052	0.52		6.1E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P106A	L-0100200	04	YZWY0100200GF04D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:09:44	2026-06-03 14:09:57	施印杰	15011052	0.42		6.1E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P106A	L-0100200	05	YZWY0100200GV05D	阀门	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:10:00	2026-06-03 14:10:13	施印杰	15011052	0.62		6.6E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P106A	L-0100200	06	YZWY0100200GF06D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:10:16	2026-06-03 14:10:30	施印杰	15011052	0.42		6.1E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P106A	L-0100200	07	YZWY0100200GF07D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:10:33	2026-06-03 14:10:51	施印杰	15011052	0.42		6.1E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P106A	L-0100200	08	YZWY0100200GF08D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:11:07	2026-06-03 14:11:21	施印杰	15011052	0.42		6.1E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P106A	L-0100200	09	YZWY0100200GY09D	压缩机	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:11:24	2026-06-03 14:11:37	施印杰	15011052	0.32		7.5E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P106A	L-0100210	01	YZWY0100210GF01D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:11:41	2026-06-03 14:11:54	施印杰	15011052	0.32		6.1E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P106A	L-0100210	02	YZWY0100210GY02D	压缩机	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:11:57	2026-06-03 14:12:10	施印杰	15011052	0.32		7.5E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P106A	L-0100210	03	YZWY0100210GF03D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:12:13	2026-06-03 14:12:26	施印杰	15011052	0.32		6.1E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P106A	L-0100210	04	YZWY0100210GF04D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:12:29	2026-06-03 14:12:42	施印杰	15011052	0.22		6.1E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P106A	L-0100210	05	YZWY0100210GF05D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:12:45	2026-06-03 14:12:58	施印杰	15011052	0.32		6.1E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P106A	L-0100210	06	YZWY0100210GF06D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:13:01	2026-06-03 14:13:14	施印杰	15011052	0.32		6.1E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P106A	L-0100210	07	YZWY0100210GV07D	阀门	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:13:17	2026-06-03 14:13:30	施印杰	15011052	0.22		6.6E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P106A	L-0100210	08	YZWY0100210G08D	开口管线	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:13:33	2026-06-03 14:13:46	施印杰	15011052	0.42		2E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P106A	L-0100210	09	YZWY0100210GY09D	压缩机	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:13:49	2026-06-03 14:14:02	施印杰	15011052	0.22		7.5E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P106A	L-0100210	10	YZWY0100210GF10D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:14:05	2026-06-03 14:14:19	施印杰	15011052	0.32		6.1E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P106A	L-0100210	11	YZWY0100210GF11D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:14:22	2026-06-03 14:14:35	施印杰	15011052	0.22		6.1E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P106A	L-0100210	12	YZWY0100210GV12D	阀门	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:14:38	2026-06-03 14:14:51	施印杰	15011052	0.32		6.6E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P106A	L-0100220	01	YZWY0100220GV01D	阀门	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:14:54	2026-06-03 14:15:07	施印杰	15011052	0.32		6.6E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P106B	L-0100230	01	YZWY0100230GF01D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:15:10	2026-06-03 14:15:24	施印杰	15011052	0.52		6.1E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P106B	L-0100230	02	YZWY0100230GF02D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:15:27	2026-06-03 14:15:40	施印杰	15011052	0.22		6.1E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P106B	L-0100230	03	YZWY0100230GF03D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:15:43	2026-06-03 14:15:56	施印杰	15011052	0.22		6.1E-07	2.08	否	扬州务园

所属装置	所属区域	所属设备	标签号	扩展号	PID图号	组件类型	尺寸(mm)	介质状态	不可达	泄漏阈值(μmol/mol)	检测日期	检测开始日期	检测结束日期	检测人	检测仪器	净检值(μmol/mol)	复测值(μmol/mol)	逸散速率(kg/h)	背景值(μmol/mol)	是否泄漏	归属公司
YZWY	3#回收车间	P106B	L-0100230	04	YZWY0100230GF04D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:15:59	2026-06-03 14:16:13	施印杰	15011052	0.22		6.1E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P106B	L-0100230	05	YZWY0100230GV05D	阀门	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:16:16	2026-06-03 14:16:29	施印杰	15011052	0.42		6.6E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P106B	L-0100230	06	YZWY0100230GF06D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:16:32	2026-06-03 14:16:45	施印杰	15011052	0.42		6.1E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P106B	L-0100230	07	YZWY0100230GF07D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:16:48	2026-06-03 14:17:01	施印杰	15011052	0.22		6.1E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P106B	L-0100230	08	YZWY0100230GY08D	压缩机	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:17:05	2026-06-03 14:17:18	施印杰	15011052	0.22		7.5E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P106B	L-0100230	09	YZWY0100230GF09D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:17:21	2026-06-03 14:17:34	施印杰	15011052	0.22		6.1E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P106B	L-0100240	01	YZWY0100240GF01D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:17:37	2026-06-03 14:17:51	施印杰	15011052	0.22		6.1E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P106B	L-0100240	02	YZWY0100240GY02D	压缩机	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:17:54	2026-06-03 14:18:07	施印杰	15011052	0.22		7.5E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P106B	L-0100240	03	YZWY0100240GF03D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:18:10	2026-06-03 14:18:23	施印杰	15011052	0.22		6.1E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P106B	L-0100240	04	YZWY0100240GF04D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:18:26	2026-06-03 14:18:39	施印杰	15011052	0.22		6.1E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P106B	L-0100250	01	YZWY0100250GV01D	阀门	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:18:42	2026-06-03 14:18:55	施印杰	15011052	0.22		6.6E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P106B	L-0100250	02	YZWY0100250GF02D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:18:58	2026-06-03 14:19:11	施印杰	15011052	0.22		6.1E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P106B	L-0100250	03	YZWY0100250GV03D	阀门	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:19:15	2026-06-03 14:19:28	施印杰	15011052	0.22		6.6E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P106B	L-0100250	04	YZWY0100250G004D	开口管线	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:19:31	2026-06-03 14:19:44	施印杰	15011052	0.12		2E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P106B	L-0100250	05	YZWY0100250GY05D	压缩机	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:19:47	2026-06-03 14:20:00	施印杰	15011052	0.12		7.5E-06	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P106B	L-0100250	06	YZWY0100250GF06D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:20:03	2026-06-03 14:20:16	施印杰	15011052	0.12		6.1E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P106B	L-0100250	07	YZWY0100250GF07D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:20:19	2026-06-03 14:20:32	施印杰	15011052	0.12		6.1E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P106B	L-0100250	08	YZWY0100250GV08D	阀门	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:20:35	2026-06-03 14:20:48	施印杰	15011052	0.22		6.6E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P106B	L-0100250	09	YZWY0100250GF09D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:20:51	2026-06-03 14:21:04	施印杰	15011052	0.12		6.1E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P106B	L-0100250	10	YZWY0100250GF10D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:21:07	2026-06-03 14:21:21	施印杰	15011052	0.12		6.1E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P106B	L-0100250	11	YZWY0100250GF11D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:21:25	2026-06-03 14:21:38	施印杰	15011052	0.12		6.1E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P106B	L-0100250	12	YZWY0100250GF12D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:21:41	2026-06-03 14:21:54	施印杰	15011052	0.22		6.1E-07	2.08	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P206B	L-0100260	01	YZWY0100260GF01D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:22:01	2026-06-03 14:22:14	施印杰	15011052	0.95		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P206B	L-0100260	02	YZWY0100260GF02D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:22:32	2026-06-03 14:22:45	施印杰	15011052	0.85		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P206B	L-0100260	03	YZWY0100260GF03D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:22:48	2026-06-03 14:23:01	施印杰	15011052	0.75		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P206B	L-0100260	04	YZWY0100260GV04D	阀门	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:23:04	2026-06-03 14:23:18	施印杰	15011052	0.85		6.6E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P206B	L-0100260	05	YZWY0100260GF05D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:23:21	2026-06-03 14:23:34	施印杰	15011052	0.75		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P206B	L-0100260	06	YZWY0100260GF06D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:23:37	2026-06-03 14:23:50	施印杰	15011052	0.75		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P206B	L-0100260	07	YZWY0100260GF07D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:23:53	2026-06-03 14:24:07	施印杰	15011052	0.65		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P206B	L-0100260	08	YZWY0100260GY08D	压缩机	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:24:10	2026-06-03 14:24:23	施印杰	15011052	0.75		7.5E-06	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P206B	L-0100260	09	YZWY0100260GF09D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:24:26	2026-06-03 14:24:39	施印杰	15011052	0.75		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P206B	L-0100260	10	YZWY0100260GF10D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:24:42	2026-06-03 14:24:55	施印杰	15011052	0.75		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P206B	L-0100260	11	YZWY0100260GV11D	阀门	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:24:58	2026-06-03 14:25:11	施印杰	15011052	0.75		6.6E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P206B	L-0100260	12	YZWY0100260GF12D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:25:14	2026-06-03 14:25:28	施印杰	15011052	0.75		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P206B	L-0100270	01	YZWY0100270GF01D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:25:31	2026-06-03 14:25:45	施印杰	15011052	0.75		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P206B	L-0100270	02	YZWY0100270GY02D	压缩机	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:25:48	2026-06-03 14:26:01	施印杰	15011052	0.85		7.5E-06	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P206B	L-0100270	03	YZWY0100270GF03D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:26:04	2026-06-03 14:26:17	施印杰	15011052	0.75		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P206B	L-0100270	04	YZWY0100270GF04D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:26:20	2026-06-03 14:26:33	施印杰	15011052	0.75		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P206B	L-0100280	01	YZWY0100280G001D	开口管线	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:26:36	2026-06-03 14:26:50	施印杰	15011052	0.65		2E-06	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P206B	L-0100280	02	YZWY0100280GV02D	阀门	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:26:53	2026-06-03 14:27:06	施印杰	15011052	0.65		6.6E-07	1.35	否	扬州务园

所属装置	所属区域	所属设备	标签号	扩展号	PID图号	组件类型	尺寸(mm)	介质状态	不可达	泄漏阈值(μmol/mol)	检测日期	检测开始日期	检测结束日期	检测人	检测仪器	净检值(μmol/mol)	复测值(μmol/mol)	逸散速率(kg/h)	背景值(μmol/mol)	是否泄漏	归属公司
YZWY	3#回收车间	P206B	L-0100280	03	YZWY0100280GF03D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:27:09	2026-06-03 14:27:22	施印杰	15011052	0.85		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P206B	L-0100280	04	YZWY0100280GY04D	压缩机	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:27:25	2026-06-03 14:27:38	施印杰	15011052	1.05		1.97794E-05	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P206B	L-0100280	05	YZWY0100280GV05D	阀门	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:27:41	2026-06-03 14:27:55	施印杰	15011052	1.65		2.89538E-06	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P206B	L-0100280	06	YZWY0100280GF06D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:27:58	2026-06-03 14:28:11	施印杰	15011052	1.35		3.97782E-06	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P206B	L-0100280	07	YZWY0100280GF07D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:28:14	2026-06-03 14:28:27	施印杰	15011052	1.05		3.18458E-06	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P206B	L-0100280	08	YZWY0100280GV08D	阀门	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:28:30	2026-06-03 14:28:43	施印杰	15011052	0.75		6.6E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P206B	L-0100280	09	YZWY0100280GF09D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:28:46	2026-06-03 14:28:59	施印杰	15011052	0.75		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P206A	L-0100290	01	YZWY0100290G001D	开口管线	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:29:03	2026-06-03 14:29:16	施印杰	15011052	0.75		2E-06	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P206A	L-0100290	02	YZWY0100290GV02D	阀门	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:29:20	2026-06-03 14:29:33	施印杰	15011052	0.75		6.6E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P206A	L-0100290	03	YZWY0100290GF03D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:29:36	2026-06-03 14:29:49	施印杰	15011052	0.75		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P206A	L-0100290	04	YZWY0100290GY04D	压缩机	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:29:53	2026-06-03 14:30:06	施印杰	15011052	0.75		7.5E-06	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P206A	L-0100290	05	YZWY0100290GV05D	阀门	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:30:10	2026-06-03 14:30:23	施印杰	15011052	1.35		2.43009E-06	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P206A	L-0100290	06	YZWY0100290GF06D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:30:26	2026-06-03 14:30:39	施印杰	15011052	1.35		3.97782E-06	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P206A	L-0100290	07	YZWY0100290GF07D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:30:42	2026-06-03 14:30:55	施印杰	15011052	0.95		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P206A	L-0100290	08	YZWY0100290GV08D	阀门	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:30:59	2026-06-03 14:31:12	施印杰	15011052	0.85		6.6E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P206A	L-0100290	09	YZWY0100290GF09D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:31:16	2026-06-03 14:31:29	施印杰	15011052	0.75		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P206A	L-0100290	10	YZWY0100290GF10D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:31:32	2026-06-03 14:31:45	施印杰	15011052	0.75		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P206A	L-0100300	01	YZWY0100300GF01D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:31:49	2026-06-03 14:32:03	施印杰	15011052	0.65		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P206A	L-0100300	02	YZWY0100300GV02D	压缩机	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:32:06	2026-06-03 14:32:19	施印杰	15011052	0.75		7.5E-06	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P206A	L-0100300	03	YZWY0100300GF03D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:32:22	2026-06-03 14:32:36	施印杰	15011052	0.75		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P206A	L-0100310	01	YZWY0100310GF01D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:32:39	2026-06-03 14:32:52	施印杰	15011052	0.65		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P206A	L-0100310	02	YZWY0100310GV02D	阀门	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:32:55	2026-06-03 14:33:08	施印杰	15011052	0.75		6.6E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P206A	L-0100310	03	YZWY0100310GF03D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:33:11	2026-06-03 14:33:24	施印杰	15011052	0.75		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P206A	L-0100310	04	YZWY0100310GF04D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:33:27	2026-06-03 14:33:41	施印杰	15011052	0.75		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P206A	L-0100310	05	YZWY0100310GF05D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:33:44	2026-06-03 14:33:58	施印杰	15011052	0.75		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P206A	L-0100310	06	YZWY0100310GV06D	阀门	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:34:01	2026-06-03 14:34:14	施印杰	15011052	0.65		6.6E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P206A	L-0100310	07	YZWY0100310GF07D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:34:17	2026-06-03 14:34:31	施印杰	15011052	0.65		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P206A	L-0100310	08	YZWY0100310GF08D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:34:34	2026-06-03 14:34:48	施印杰	15011052	0.85		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P206A	L-0100310	09	YZWY0100310GF09D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:34:51	2026-06-03 14:35:04	施印杰	15011052	0.75		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100320	01	YZWY0100320LP01D	泵	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:35:13	2026-06-03 14:35:26	施印杰	15011052	0.75		7.5E-06	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100320	02	YZWY0100320LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:35:29	2026-06-03 14:35:42	施印杰	15011052	0.85		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100320	03	YZWY0100320LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:35:45	2026-06-03 14:35:58	施印杰	15011052	0.75		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100320	04	YZWY0100320LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:36:01	2026-06-03 14:36:14	施印杰	15011052	0.75		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100320	05	YZWY0100320LF05D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:36:17	2026-06-03 14:36:30	施印杰	15011052	0.75		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100320	06	YZWY0100320LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:36:33	2026-06-03 14:36:46	施印杰	15011052	0.75		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100320	07	YZWY0100320LV07D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:36:49	2026-06-03 14:37:02	施印杰	15011052	0.65		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100320	08	YZWY0100320LF08D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:37:05	2026-06-03 14:37:18	施印杰	15011052	0.65		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100320	10	YZWY0100320LV10D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:37:58	2026-06-03 14:38:12	施印杰	15011052	0.65		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100320	13	YZWY0100320LF13D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:37:38	2026-06-03 14:37:51	施印杰	15011052	0.75		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100320	14	YZWY0100320LV14D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:38:16	2026-06-03 14:38:30	施印杰	15011052	0.85		4.9E-07	1.35	否	扬州务园

所属装置	所属区域	所属设备	标签号	扩展号	PID图号	组件类型	尺寸(mm)	介质状态	不可达	泄漏阈值(μmol/mol)	检测日期	检测开始日期	检测结束日期	检测人	检测仪器	净检值(μmol/mol)	复测值(μmol/mol)	逸散速率(kg/h)	背景值(μmol/mol)	是否泄漏	归属公司
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100320	15	YZWY0100320LF15D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:38:33	2026-06-03 14:38:46	施印杰	15011052	0.75		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100330	01	YZWY0100330LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:38:49	2026-06-03 14:39:03	施印杰	15011052	0.75		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100330	02	YZWY0100330LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:39:06	2026-06-03 14:39:19	施印杰	15011052	0.85		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100330	03	YZWY0100330LV03D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:39:22	2026-06-03 14:39:35	施印杰	15011052	0.75		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100330	04	YZWY0100330LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:39:38	2026-06-03 14:39:51	施印杰	15011052	0.75		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100330	05	YZWY0100330LF05D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:39:54	2026-06-03 14:40:07	施印杰	15011052	0.75		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100330	06	YZWY0100330LV06D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:40:10	2026-06-03 14:40:23	施印杰	15011052	0.85		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100330	07	YZWY0100330LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:40:26	2026-06-03 14:40:39	施印杰	15011052	0.75		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100330	08	YZWY0100330LF08D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:40:42	2026-06-03 14:40:55	施印杰	15011052	0.75		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100330	09	YZWY0100330LV09D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:40:58	2026-06-03 14:41:11	施印杰	15011052	0.75		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100330	10	YZWY0100330LF10D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:41:14	2026-06-03 14:41:27	施印杰	15011052	0.65		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100330	11	YZWY0100330LF11D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:41:30	2026-06-03 14:41:43	施印杰	15011052	0.85		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100330	12	YZWY0100330LV12D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:41:46	2026-06-03 14:42:00	施印杰	15011052	0.85		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100330	13	YZWY0100330LF13D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:42:03	2026-06-03 14:42:18	施印杰	15011052	0.75		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100330	14	YZWY0100330LF14D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:42:21	2026-06-03 14:42:34	施印杰	15011052	0.65		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100340	01	YZWY0100340LP01D	泵	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:42:37	2026-06-03 14:42:51	施印杰	15011052	0.85		7.5E-06	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100340	02	YZWY0100340LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:42:54	2026-06-03 14:43:07	施印杰	15011052	0.75		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100340	03	YZWY0100340LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:43:10	2026-06-03 14:43:23	施印杰	15011052	0.75		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100340	04	YZWY0100340LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:43:26	2026-06-03 14:43:39	施印杰	15011052	0.65		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100340	05	YZWY0100340LF05D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:43:42	2026-06-03 14:43:55	施印杰	15011052	0.65		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100340	06	YZWY0100340LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:43:58	2026-06-03 14:44:11	施印杰	15011052	0.55		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100340	07	YZWY0100340LV07D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:44:14	2026-06-03 14:44:27	施印杰	15011052	0.65		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100340	08	YZWY0100340LF08D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:44:30	2026-06-03 14:44:43	施印杰	15011052	0.75		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100340	09	YZWY0100340LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:44:46	2026-06-03 14:44:59	施印杰	15011052	0.75		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100340	10	YZWY0100340LV10D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:45:02	2026-06-03 14:45:16	施印杰	15011052	0.85		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100340	11	YZWY0100340LF11D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:45:19	2026-06-03 14:45:32	施印杰	15011052	0.65		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100340	14	YZWY0100340LV14D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:45:36	2026-06-03 14:45:51	施印杰	15011052	0.65		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100350	01	YZWY0100350LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:45:54	2026-06-03 14:46:07	施印杰	15011052	0.75		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100350	02	YZWY0100350LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:46:10	2026-06-03 14:46:23	施印杰	15011052	0.65		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100350	03	YZWY0100350LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:46:26	2026-06-03 14:46:39	施印杰	15011052	0.55		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100350	04	YZWY0100350LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:46:42	2026-06-03 14:46:55	施印杰	15011052	0.55		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100350	05	YZWY0100350LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:46:58	2026-06-03 14:47:12	施印杰	15011052	0.65		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100350	06	YZWY0100350LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:47:16	2026-06-03 14:47:30	施印杰	15011052	0.65		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100350	07	YZWY0100350LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:47:33	2026-06-03 14:47:46	施印杰	15011052	0.55		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100350	08	YZWY0100350LV08D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:47:49	2026-06-03 14:48:02	施印杰	15011052	0.55		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100350	09	YZWY0100350LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:48:05	2026-06-03 14:48:19	施印杰	15011052	0.75		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100360	01	YZWY0100360LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:48:59	2026-06-03 14:49:12	施印杰	15011052	0.65		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100360	02	YZWY0100360LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:49:15	2026-06-03 14:49:29	施印杰	15011052	0.55		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100360	03	YZWY0100360LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:49:38	2026-06-03 14:49:52	施印杰	15011052	0.55		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100360	04	YZWY0100360LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:50:03	2026-06-03 14:50:16	施印杰	15011052	0.75		6.1E-07	1.35	否	扬州务园

所属装置	所属区域	所属设备	标签号	扩展号	PID图号	组件类型	尺寸(mm)	介质状态	不可达	泄漏阈值(μmol/mol)	检测日期	检测开始日期	检测结束日期	检测人	检测仪器	净检值(μmol/mol)	复测值(μmol/mol)	逸散速率(kg/h)	背景值(μmol/mol)	是否泄漏	归属公司
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100360	05	YZWY0100360LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:50:19	2026-06-03 14:50:33	施印杰	15011052	0.55		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100360	06	YZWY0100360LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:50:36	2026-06-03 14:50:50	施印杰	15011052	0.65		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100360	07	YZWY0100360LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:50:53	2026-06-03 14:51:06	施印杰	15011052	0.55		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100360	09	YZWY0100360LV09D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:51:09	2026-06-03 14:51:22	施印杰	15011052	0.55		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100360	11	YZWY0100360LF11D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:51:25	2026-06-03 14:51:39	施印杰	15011052	0.65		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100360	12	YZWY0100360LV12D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:51:42	2026-06-03 14:51:56	施印杰	15011052	0.65		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100360	13	YZWY0100360LF13D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:51:59	2026-06-03 14:52:12	施印杰	15011052	0.65		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100370	01	YZWY0100370LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:52:16	2026-06-03 14:52:29	施印杰	15011052	0.55		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100370	02	YZWY0100370LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:52:32	2026-06-03 14:52:45	施印杰	15011052	0.55		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100370	03	YZWY0100370LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:52:48	2026-06-03 14:53:02	施印杰	15011052	0.55		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100380	01	YZWY0100380LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:53:45	2026-06-03 14:54:46	施印杰	15011052	0.65		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100380	02	YZWY0100380LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:53:30	2026-06-03 14:53:43	施印杰	15011052	6.65		1.63116E-05	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100380	03	YZWY0100380LV03D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:54:49	2026-06-03 14:55:07	施印杰	15011052	0.55		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100380	04	YZWY0100380LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:55:10	2026-06-03 14:55:23	施印杰	15011052	0.65		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100380	05	YZWY0100380LF05D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:55:26	2026-06-03 14:55:39	施印杰	15011052	0.55		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100380	06	YZWY0100380LV06D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:55:42	2026-06-03 14:55:56	施印杰	15011052	0.55		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100380	07	YZWY0100380LV07D	开口管线	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:55:59	2026-06-03 14:56:12	施印杰	15011052	0.65		2E-06	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100390	01	YZWY0100390LV01D	开口管线	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:56:16	2026-06-03 14:56:30	施印杰	15011052	0.55		2E-06	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100390	02	YZWY0100390LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:56:33	2026-06-03 14:56:46	施印杰	15011052	0.55		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100390	03	YZWY0100390LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:56:49	2026-06-03 14:57:03	施印杰	15011052	0.55		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100390	04	YZWY0100390LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:57:07	2026-06-03 14:58:08	施印杰	15011052	7.65		1.84646E-05	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100390	05	YZWY0100390LF05D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:58:11	2026-06-03 14:58:24	施印杰	15011052	0.65		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100390	06	YZWY0100390LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:58:27	2026-06-03 14:58:41	施印杰	15011052	0.55		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100390	07	YZWY0100390LV07D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:58:44	2026-06-03 14:58:57	施印杰	15011052	0.55		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100390	08	YZWY0100390LF08D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:59:00	2026-06-03 14:59:13	施印杰	15011052	0.55		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100390	09	YZWY0100390LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:59:16	2026-06-03 14:59:30	施印杰	15011052	0.65		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100400	01	YZWY0100400LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:59:37	2026-06-03 14:59:51	施印杰	15011052	0.65		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100400	02	YZWY0100400LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 14:59:55	2026-06-03 15:00:08	施印杰	15011052	0.55		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100400	03	YZWY0100400LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:00:13	2026-06-03 15:00:26	施印杰	15011052	0.55		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100410	01	YZWY0100410LV01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:00:29	2026-06-03 15:00:43	施印杰	15011052	0.55		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100410	02	YZWY0100410LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:00:46	2026-06-03 15:00:59	施印杰	15011052	0.65		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100410	03	YZWY0100410LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:01:02	2026-06-03 15:01:16	施印杰	15011052	0.55		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100410	04	YZWY0100410LV04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:01:19	2026-06-03 15:01:32	施印杰	15011052	0.55		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P204AB	L-0100410	06	YZWY0100410LV06D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:01:35	2026-06-03 15:01:49	施印杰	15011052	0.55		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P202AB	L-0100420	01	YZWY0100420LP01D	泵	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:02:13	2026-06-03 15:02:26	施印杰	15011052	0.55		7.5E-06	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P202AB	L-0100420	02	YZWY0100420LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:02:38	2026-06-03 15:02:51	施印杰	15011052	0.45		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P202AB	L-0100420	03	YZWY0100420LV03D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:02:54	2026-06-03 15:03:08	施印杰	15011052	0.45		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P202AB	L-0100420	04	YZWY0100420LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:03:22	2026-06-03 15:03:36	施印杰	15011052	0.55		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P202AB	L-0100420	05	YZWY0100420LF05D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:03:40	2026-06-03 15:03:55	施印杰	15011052	0.55		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P202AB	L-0100420	06	YZWY0100420LV06D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:03:58	2026-06-03 15:04:12	施印杰	15011052	0.55		4.9E-07	1.35	否	扬州务园

所属装置	所属区域	所属设备	标签号	扩展号	PID图号	组件类型	尺寸(mm)	介质状态	不可达	泄漏阈值(μmol/mol)	检测日期	检测开始日期	检测结束日期	检测人	检测仪器	净检值(μmol/mol)	复测值(μmol/mol)	逸散速率(kg/h)	背景值(μmol/mol)	是否泄漏	归属公司
YZWY	3#回收车间	P202AB	L-0100420	07	YZWY0100420LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:04:15	2026-06-03 15:04:28	施印杰	15011052	0.55		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P202AB	L-0100420	08	YZWY0100420LF08D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:04:31	2026-06-03 15:04:44	施印杰	15011052	0.65		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P202AB	L-0100420	09	YZWY0100420LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:04:47	2026-06-03 15:05:02	施印杰	15011052	0.55		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P202AB	L-0100420	10	YZWY0100420LF10D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:05:05	2026-06-03 15:05:19	施印杰	15011052	0.55		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P202AB	L-0100420	11	YZWY0100420LF11D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:05:22	2026-06-03 15:05:36	施印杰	15011052	0.55		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P202AB	L-0100420	12	YZWY0100420LV12D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:05:44	2026-06-03 15:05:58	施印杰	15011052	0.45		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P202AB	L-0100420	13	YZWY0100420LF13D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:06:01	2026-06-03 15:06:14	施印杰	15011052	0.55		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P202AB	L-0100420	14	YZWY0100420LF14D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:06:17	2026-06-03 15:06:32	施印杰	15011052	0.65		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P202AB	L-0100420	15	YZWY0100420LV15D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:06:35	2026-06-03 15:06:48	施印杰	15011052	0.55		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P202AB	L-0100420	16	YZWY0100420LF16D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:06:51	2026-06-03 15:07:04	施印杰	15011052	0.45		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P202AB	L-0100420	17	YZWY0100420LF17D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:07:07	2026-06-03 15:07:20	施印杰	15011052	0.55		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P202AB	L-0100420	18	YZWY0100420LV18D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:07:23	2026-06-03 15:07:37	施印杰	15011052	0.55		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P202AB	L-0100420	19	YZWY0100420LF19D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:07:40	2026-06-03 15:07:53	施印杰	15011052	0.55		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P202AB	L-0100420	22	YZWY0100420LV22D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:07:56	2026-06-03 15:08:11	施印杰	15011052	0.45		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P202AB	L-0100430	01	YZWY0100430LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:08:19	2026-06-03 15:08:33	施印杰	15011052	0.55		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P202AB	L-0100430	02	YZWY0100430LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:08:36	2026-06-03 15:08:49	施印杰	15011052	0.45		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P202AB	L-0100430	03	YZWY0100430LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:08:52	2026-06-03 15:09:05	施印杰	15011052	0.55		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P202AB	L-0100430	04	YZWY0100430LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:09:08	2026-06-03 15:09:21	施印杰	15011052	0.55		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P202AB	L-0100430	05	YZWY0100430LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:09:24	2026-06-03 15:09:37	施印杰	15011052	0.45		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P202AB	L-0100430	06	YZWY0100430LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:09:40	2026-06-03 15:09:55	施印杰	15011052	0.55		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P202AB	L-0100430	07	YZWY0100430LP07D	泵	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:09:58	2026-06-03 15:10:11	施印杰	15011052	0.55		7.5E-06	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P202AB	L-0100430	08	YZWY0100430LF08D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:10:14	2026-06-03 15:10:29	施印杰	15011052	0.55		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P202AB	L-0100430	09	YZWY0100430LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:10:32	2026-06-03 15:10:47	施印杰	15011052	0.55		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P202AB	L-0100430	10	YZWY0100430LF10D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:10:50	2026-06-03 15:11:06	施印杰	15011052	0.55		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P202AB	L-0100430	11	YZWY0100430LF11D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:11:09	2026-06-03 15:11:25	施印杰	15011052	0.55		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P202AB	L-0100430	12	YZWY0100430LV12D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:11:28	2026-06-03 15:11:41	施印杰	15011052	0.55		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P202AB	L-0100430	13	YZWY0100430LF13D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:11:44	2026-06-03 15:11:57	施印杰	15011052	0.55		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P202AB	L-0100430	14	YZWY0100430LF14D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:12:01	2026-06-03 15:12:14	施印杰	15011052	0.45		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P202AB	L-0100430	15	YZWY0100430LV15D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:12:17	2026-06-03 15:12:31	施印杰	15011052	0.45		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P202AB	L-0100430	16	YZWY0100430LF16D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:12:34	2026-06-03 15:12:48	施印杰	15011052	0.45		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P202AB	L-0100430	17	YZWY0100430LF17D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:12:51	2026-06-03 15:13:04	施印杰	15011052	0.45		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P202AB	L-0100430	18	YZWY0100430LV18D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:13:07	2026-06-03 15:13:20	施印杰	15011052	0.45		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P202AB	L-0100430	19	YZWY0100430LF19D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:13:23	2026-06-03 15:13:37	施印杰	15011052	0.45		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P202AB	L-0100430	20	YZWY0100430LV20D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:13:40	2026-06-03 15:13:54	施印杰	15011052	0.45		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P202AB	L-0100430	21	YZWY0100430LF21D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:13:57	2026-06-03 15:14:10	施印杰	15011052	0.55		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P202AB	L-0100430	22	YZWY0100430LF22D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:14:13	2026-06-03 15:14:26	施印杰	15011052	0.45		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P202AB	L-0100430	24	YZWY0100430LV24D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:14:31	2026-06-03 15:14:44	施印杰	15011052	0.55		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100440	01	YZWY0100440LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:14:54	2026-06-03 15:15:07	施印杰	15011052	0.45		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100440	02	YZWY0100440LP02D	泵	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:15:10	2026-06-03 15:15:23	施印杰	15011052	0.45		7.5E-06	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100440	03	YZWY0100440LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:15:27	2026-06-03 15:15:40	施印杰	15011052	0.55		6.1E-07	1.35	否	扬州务园

所属装置	所属区域	所属设备	标签号	扩展号	PID图号	组件类型	尺寸(mm)	介质状态	不可达	泄漏阈值(μmol/mol)	检测日期	检测开始日期	检测结束日期	检测人	检测仪器	净检值(μmol/mol)	复测值(μmol/mol)	逸散速率(kg/h)	背景值(μmol/mol)	是否泄漏	归属公司
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100440	04	YZWY0100440LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:15:43	2026-06-03 15:15:56	施印杰	15011052	0.45		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100440	05	YZWY0100440LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:15:59	2026-06-03 15:16:12	施印杰	15011052	0.55		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100440	06	YZWY0100440LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:16:15	2026-06-03 15:16:28	施印杰	15011052	0.45		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100440	07	YZWY0100440LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:16:31	2026-06-03 15:16:44	施印杰	15011052	0.45		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100440	08	YZWY0100440LV08D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:16:47	2026-06-03 15:17:00	施印杰	15011052	0.45		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100440	09	YZWY0100440LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:17:03	2026-06-03 15:17:16	施印杰	15011052	0.55		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100440	10	YZWY0100440LF10D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:17:19	2026-06-03 15:17:33	施印杰	15011052	0.45		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100440	11	YZWY0100440LV11D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:17:39	2026-06-03 15:17:52	施印杰	15011052	0.45		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100440	12	YZWY0100440LF12D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:17:55	2026-06-03 15:18:08	施印杰	15011052	0.45		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100440	13	YZWY0100440LF13D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:18:11	2026-06-03 15:18:25	施印杰	15011052	0.45		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100440	14	YZWY0100440LV14D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:18:28	2026-06-03 15:18:42	施印杰	15011052	0.65		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100440	15	YZWY0100440LF15D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:18:45	2026-06-03 15:18:58	施印杰	15011052	0.55		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100440	16	YZWY0100440LF16D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:19:02	2026-06-03 15:19:15	施印杰	15011052	0.55		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100440	17	YZWY0100440LP17D	泵	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:19:18	2026-06-03 15:19:31	施印杰	15011052	0.55		7.5E-06	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100440	18	YZWY0100440LF18D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:19:34	2026-06-03 15:19:47	施印杰	15011052	0.55		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100450	01	YZWY0100450LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:19:53	2026-06-03 15:20:06	施印杰	15011052	0.55		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100450	02	YZWY0100450LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:20:09	2026-06-03 15:20:22	施印杰	15011052	0.55		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100450	03	YZWY0100450LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:20:26	2026-06-03 15:20:39	施印杰	15011052	0.45		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100450	04	YZWY0100450LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:20:42	2026-06-03 15:20:55	施印杰	15011052	0.45		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100450	05	YZWY0100450LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:20:58	2026-06-03 15:21:11	施印杰	15011052	0.45		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100450	06	YZWY0100450LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:21:15	2026-06-03 15:21:28	施印杰	15011052	0.45		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100450	07	YZWY0100450LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:21:31	2026-06-03 15:21:44	施印杰	15011052	0.45		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100450	08	YZWY0100450LF08D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:21:47	2026-06-03 15:22:01	施印杰	15011052	0.55		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100450	09	YZWY0100450LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:22:04	2026-06-03 15:22:17	施印杰	15011052	0.55		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100450	11	YZWY0100450LV11D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:22:20	2026-06-03 15:22:33	施印杰	15011052	0.55		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100450	16	YZWY0100450LV16D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:22:36	2026-06-03 15:22:49	施印杰	15011052	0.55		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100450	18	YZWY0100450LF18D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:22:53	2026-06-03 15:23:06	施印杰	15011052	0.45		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100450	19	YZWY0100450LF19D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:23:09	2026-06-03 15:23:22	施印杰	15011052	0.45		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100450	20	YZWY0100450LF20D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:23:25	2026-06-03 15:23:39	施印杰	15011052	0.45		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100450	21	YZWY0100450LF21D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:23:42	2026-06-03 15:23:55	施印杰	15011052	0.45		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100450	22	YZWY0100450LV22D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:23:58	2026-06-03 15:24:11	施印杰	15011052	0.45		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100450	23	YZWY0100450LF23D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:24:14	2026-06-03 15:24:28	施印杰	15011052	0.55		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100450	24	YZWY0100450LF24D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:24:31	2026-06-03 15:24:44	施印杰	15011052	0.45		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100450	25	YZWY0100450LV25D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:24:47	2026-06-03 15:25:00	施印杰	15011052	0.55		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100450	26	YZWY0100450LF26D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:25:03	2026-06-03 15:25:16	施印杰	15011052	0.45		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100460	01	YZWY0100460LV01D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:25:21	2026-06-03 15:25:34	施印杰	15011052	0.55		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100460	02	YZWY0100460LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:25:37	2026-06-03 15:25:50	施印杰	15011052	0.45		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100460	03	YZWY0100460LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:25:53	2026-06-03 15:26:07	施印杰	15011052	0.45		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100470	01	YZWY0100470LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:26:10	2026-06-03 15:26:24	施印杰	15011052	0.45		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100470	02	YZWY0100470LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:26:27	2026-06-03 15:26:40	施印杰	15011052	0.55		4.9E-07	1.35	否	扬州务园

所属装置	所属区域	所属设备	标签号	扩展号	PID图号	组件类型	尺寸(mm)	介质状态	不可达	泄漏阈值(μmol/mol)	检测日期	检测开始日期	检测结束日期	检测人	检测仪器	净检值(μmol/mol)	复测值(μmol/mol)	逸散速率(kg/h)	背景值(μmol/mol)	是否泄漏	归属公司
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100470	03	YZWY0100470LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:26:43	2026-06-03 15:26:56	施印杰	15011052	0.45		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100470	04	YZWY0100470LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:27:03	2026-06-03 15:27:19	施印杰	15011052	0.45		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100470	05	YZWY0100470LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:27:22	2026-06-03 15:27:35	施印杰	15011052	0.45		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100470	06	YZWY0100470LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:27:38	2026-06-03 15:27:51	施印杰	15011052	0.45		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100470	07	YZWY0100470LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:27:55	2026-06-03 15:28:09	施印杰	15011052	0.45		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100470	09	YZWY0100470LV09D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:28:42	2026-06-03 15:28:57	施印杰	15011052	0.55		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100470	11	YZWY0100470LF11D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:29:00	2026-06-03 15:29:13	施印杰	15011052	0.45		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100470	12	YZWY0100470LF12D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:29:16	2026-06-03 15:29:29	施印杰	15011052	0.35		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100470	13	YZWY0100470LV13D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:29:32	2026-06-03 15:29:48	施印杰	15011052	0.35		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100480	01	YZWY0100480LV01D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:29:52	2026-06-03 15:30:06	施印杰	15011052	0.35		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100480	02	YZWY0100480LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:30:09	2026-06-03 15:30:22	施印杰	15011052	0.35		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100480	03	YZWY0100480LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:30:25	2026-06-03 15:30:38	施印杰	15011052	0.45		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100490	01	YZWY0100490LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:30:47	2026-06-03 15:31:48	施印杰	15011052	0.45		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100490	02	YZWY0100490LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:31:51	2026-06-03 15:32:05	施印杰	15011052	0.35		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100490	03	YZWY0100490LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:32:08	2026-06-03 15:32:22	施印杰	15011052	0.35		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100490	04	YZWY0100490LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:32:25	2026-06-03 15:32:38	施印杰	15011052	0.45		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100490	05	YZWY0100490LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:32:41	2026-06-03 15:32:54	施印杰	15011052	0.35		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100490	06	YZWY0100490LV06D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:33:04	2026-06-03 15:33:17	施印杰	15011052	0.35		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100490	07	YZWY0100490LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:33:20	2026-06-03 15:33:33	施印杰	15011052	0.45		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100490	08	YZWY0100490LV08D	开口管线	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:33:36	2026-06-03 15:33:49	施印杰	15011052	0.35		2E-06	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100500	01	YZWY0100500LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:33:55	2026-06-03 15:34:08	施印杰	15011052	0.35		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100500	02	YZWY0100500LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:34:11	2026-06-03 15:34:24	施印杰	15011052	0.45		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100500	03	YZWY0100500LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:34:27	2026-06-03 15:34:40	施印杰	15011052	0.45		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100500	04	YZWY0100500LV04D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:34:43	2026-06-03 15:34:56	施印杰	15011052	0.45		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100510	01	YZWY0100510LV01D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:34:59	2026-06-03 15:35:13	施印杰	15011052	0.45		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100510	02	YZWY0100510LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:35:16	2026-06-03 15:35:29	施印杰	15011052	1.15		3.45158E-06	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100510	03	YZWY0100510LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:35:32	2026-06-03 15:35:45	施印杰	15011052	1.15		3.45158E-06	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100510	04	YZWY0100510LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:35:48	2026-06-03 15:36:49	施印杰	15011052	0.75		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100510	05	YZWY0100510LF05D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:36:52	2026-06-03 15:37:05	施印杰	15011052	0.55		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100510	06	YZWY0100510LV06D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:37:08	2026-06-03 15:37:21	施印杰	15011052	0.55		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100510	07	YZWY0100510LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:37:24	2026-06-03 15:37:37	施印杰	15011052	0.45		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100510	08	YZWY0100510LV08D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:37:40	2026-06-03 15:37:53	施印杰	15011052	0.45		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100510	09	YZWY0100510LV09D	开口管线	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:37:57	2026-06-03 15:38:10	施印杰	15011052	0.55		2E-06	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100520	01	YZWY0100520LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:38:14	2026-06-03 15:38:27	施印杰	15011052	0.45		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100520	02	YZWY0100520LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:38:30	2026-06-03 15:38:43	施印杰	15011052	0.45		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100520	03	YZWY0100520LV03D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:38:46	2026-06-03 15:38:59	施印杰	15011052	0.45		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100520	04	YZWY0100520LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:39:02	2026-06-03 15:39:16	施印杰	15011052	0.45		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100520	05	YZWY0100520LF05D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:39:19	2026-06-03 15:39:32	施印杰	15011052	0.35		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100520	08	YZWY0100520LV08D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:39:35	2026-06-03 15:39:50	施印杰	15011052	0.45		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100530	01	YZWY0100530LV01D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:39:53	2026-06-03 15:40:07	施印杰	15011052	0.45		4.9E-07	1.35	否	扬州务园

所属装置	所属区域	所属设备	标签号	扩展号	PID图号	组件类型	尺寸(mm)	介质状态	不可达	泄漏阈值(μmol/mol)	检测日期	检测开始日期	检测结束日期	检测人	检测仪器	净检值(μmol/mol)	复测值(μmol/mol)	逸散速率(kg/h)	背景值(μmol/mol)	是否泄漏	归属公司
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100530	02	YZWY0100530LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:40:10	2026-06-03 15:40:23	施印杰	15011052	0.45		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P104AB	L-0100530	03	YZWY0100530LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:40:26	2026-06-03 15:40:40	施印杰	15011052	0.35		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P102AB	L-0100540	01	YZWY0100540LV01D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:41:00	2026-06-03 15:41:13	施印杰	15011052	0.35		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P102AB	L-0100540	02	YZWY0100540LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:41:16	2026-06-03 15:41:30	施印杰	15011052	0.45		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P102AB	L-0100540	03	YZWY0100540LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:41:33	2026-06-03 15:41:47	施印杰	15011052	0.45		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P102AB	L-0100540	04	YZWY0100540LV04D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:41:50	2026-06-03 15:42:03	施印杰	15011052	0.45		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P102AB	L-0100540	05	YZWY0100540LF05D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:42:06	2026-06-03 15:42:19	施印杰	15011052	0.35		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P102AB	L-0100540	06	YZWY0100540LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:42:22	2026-06-03 15:42:36	施印杰	15011052	0.45		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P102AB	L-0100540	07	YZWY0100540LV07D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:42:39	2026-06-03 15:42:53	施印杰	15011052	0.45		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P102AB	L-0100540	08	YZWY0100540LF08D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:42:56	2026-06-03 15:43:09	施印杰	15011052	0.45		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P102AB	L-0100540	09	YZWY0100540LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:43:12	2026-06-03 15:43:25	施印杰	15011052	0.45		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P102AB	L-0100540	10	YZWY0100540LV10D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:43:28	2026-06-03 15:43:42	施印杰	15011052	0.45		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P102AB	L-0100540	11	YZWY0100540LF11D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:43:45	2026-06-03 15:43:58	施印杰	15011052	0.45		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P102AB	L-0100540	12	YZWY0100540LF12D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:44:01	2026-06-03 15:44:14	施印杰	15011052	0.55		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P102AB	L-0100540	13	YZWY0100540LV13D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:44:17	2026-06-03 15:44:30	施印杰	15011052	0.65		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P102AB	L-0100540	14	YZWY0100540LF14D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:44:33	2026-06-03 15:44:46	施印杰	15011052	0.45		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P102AB	L-0100540	15	YZWY0100540LF15D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:44:49	2026-06-03 15:45:03	施印杰	15011052	0.35		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P102AB	L-0100540	16	YZWY0100540LF16D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:45:06	2026-06-03 15:45:19	施印杰	15011052	0.45		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P102AB	L-0100540	17	YZWY0100540LF17D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:45:22	2026-06-03 15:45:37	施印杰	15011052	0.35		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P102AB	L-0100540	18	YZWY0100540LF18D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:45:40	2026-06-03 15:45:53	施印杰	15011052	0.45		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P102AB	L-0100540	19	YZWY0100540LV19D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:45:56	2026-06-03 15:46:09	施印杰	15011052	0.55		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P102AB	L-0100540	20	YZWY0100540LF20D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:46:12	2026-06-03 15:46:25	施印杰	15011052	0.55		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P102AB	L-0100540	21	YZWY0100540LF21D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:46:28	2026-06-03 15:46:41	施印杰	15011052	0.45		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P102AB	L-0100540	22	YZWY0100540LP22D	泵	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:46:44	2026-06-03 15:46:57	施印杰	15011052	0.45		7.5E-06	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P102AB	L-0100540	23	YZWY0100540LF23D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:47:00	2026-06-03 15:47:14	施印杰	15011052	0.45		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P102AB	L-0100540	24	YZWY0100540LV24D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:47:17	2026-06-03 15:47:30	施印杰	15011052	0.55		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P102AB	L-0100540	25	YZWY0100540LF25D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:47:33	2026-06-03 15:47:46	施印杰	15011052	0.35		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P102AB	L-0100550	01	YZWY0100550LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:47:51	2026-06-03 15:48:04	施印杰	15011052	0.45		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P102AB	L-0100550	02	YZWY0100550LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:48:07	2026-06-03 15:48:20	施印杰	15011052	0.55		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P102AB	L-0100550	03	YZWY0100550LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:48:23	2026-06-03 15:48:36	施印杰	15011052	0.45		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P102AB	L-0100550	04	YZWY0100550LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:48:39	2026-06-03 15:48:53	施印杰	15011052	0.45		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P102AB	L-0100550	05	YZWY0100550LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:48:56	2026-06-03 15:49:11	施印杰	15011052	0.55		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P102AB	L-0100550	06	YZWY0100550LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:49:14	2026-06-03 15:49:28	施印杰	15011052	0.55		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P102AB	L-0100550	07	YZWY0100550LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:49:31	2026-06-03 15:49:44	施印杰	15011052	0.45		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P102AB	L-0100550	08	YZWY0100550LV08D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:49:47	2026-06-03 15:50:00	施印杰	15011052	0.45		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P102AB	L-0100550	09	YZWY0100550LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:50:03	2026-06-03 15:50:16	施印杰	15011052	0.45		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P102AB	L-0100550	10	YZWY0100550LF10D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:50:19	2026-06-03 15:50:32	施印杰	15011052	0.45		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P102AB	L-0100550	11	YZWY0100550LF11D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:50:35	2026-06-03 15:50:48	施印杰	15011052	0.45		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P102AB	L-0100550	12	YZWY0100550LF12D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:50:51	2026-06-03 15:51:04	施印杰	15011052	0.35		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P102AB	L-0100550	13	YZWY0100550LP13D	泵	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:51:07	2026-06-03 15:51:20	施印杰	15011052	0.45		7.5E-06	1.35	否	扬州务园

所属装置	所属区域	所属设备	标签号	扩展号	PID图号	组件类型	尺寸(mm)	介质状态	不可达	泄漏阈值(μmol/mol)	检测日期	检测开始日期	检测结束日期	检测人	检测仪器	净检值(μmol/mol)	复测值(μmol/mol)	逸散速率(kg/h)	背景值(μmol/mol)	是否泄漏	归属公司
YZWY	3#回收车间	P102AB	L-0100550	14	YZWY0100550LF14D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:51:23	2026-06-03 15:51:36	施印杰	15011052	0.45		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P102AB	L-0100550	15	YZWY0100550LF15D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:51:39	2026-06-03 15:51:52	施印杰	15011052	0.35		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P102AB	L-0100550	16	YZWY0100550LV16D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:51:55	2026-06-03 15:52:08	施印杰	15011052	0.45		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P102AB	L-0100550	17	YZWY0100550LV17D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:52:11	2026-06-03 15:52:24	施印杰	15011052	1.05		6.66417E-06	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P102AB	L-0100550	18	YZWY0100550LF18D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:52:27	2026-06-03 15:52:40	施印杰	15011052	0.95		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P102AB	L-0100550	19	YZWY0100550LF19D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:52:43	2026-06-03 15:52:57	施印杰	15011052	0.45		6.1E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P102AB	L-0100550	21	YZWY0100550LV21D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:53:00	2026-06-03 15:53:13	施印杰	15011052	0.45		4.9E-07	1.35	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105A	L-0100560	01	YZWY0100560LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:55:28	2026-06-03 15:55:42	施印杰	15011052	0.54		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105A	L-0100560	02	YZWY0100560LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:55:45	2026-06-03 15:55:58	施印杰	15011052	0.54		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105A	L-0100560	03	YZWY0100560LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:56:01	2026-06-03 15:56:15	施印杰	15011052	0.54		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105A	L-0100560	04	YZWY0100560LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:56:18	2026-06-03 15:56:31	施印杰	15011052	0.54		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105A	L-0100560	05	YZWY0100560LF05D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:56:34	2026-06-03 15:56:47	施印杰	15011052	0.54		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105A	L-0100560	06	YZWY0100560LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:56:50	2026-06-03 15:57:03	施印杰	15011052	0.54		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105A	L-0100560	07	YZWY0100560LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:57:06	2026-06-03 15:57:20	施印杰	15011052	0.54		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105A	L-0100560	08	YZWY0100560LF08D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:57:23	2026-06-03 15:57:36	施印杰	15011052	0.54		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105A	L-0100560	09	YZWY0100560LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:57:39	2026-06-03 15:57:52	施印杰	15011052	0.54		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105A	L-0100560	10	YZWY0100560LF10D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:57:56	2026-06-03 15:58:09	施印杰	15011052	0.54		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105A	L-0100560	11	YZWY0100560LF11D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:58:12	2026-06-03 15:58:25	施印杰	15011052	0.54		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105A	L-0100560	12	YZWY0100560LF12D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:58:28	2026-06-03 15:58:41	施印杰	15011052	0.54		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105A	L-0100560	13	YZWY0100560LV13D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:58:44	2026-06-03 15:58:58	施印杰	15011052	0.64		4.9E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105A	L-0100560	14	YZWY0100560LV14D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:59:01	2026-06-03 15:59:15	施印杰	15011052	0.64		4.9E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105A	L-0100560	15	YZWY0100560LV15D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:59:18	2026-06-03 15:59:31	施印杰	15011052	0.64		4.9E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105A	L-0100560	16	YZWY0100560LV16D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:59:34	2026-06-03 15:59:47	施印杰	15011052	0.64		4.9E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105A	L-0100560	17	YZWY0100560LV17D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 15:59:50	2026-06-03 16:00:03	施印杰	15011052	0.54		4.9E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105A	L-0100560	18	YZWY0100560LV18D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:00:06	2026-06-03 16:00:19	施印杰	15011052	0.54		4.9E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105A	L-0100570	01	YZWY0100570LV01D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:00:23	2026-06-03 16:00:36	施印杰	15011052	0.54		4.9E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105A	L-0100570	02	YZWY0100570LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:00:39	2026-06-03 16:00:52	施印杰	15011052	0.64		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105A	L-0100570	03	YZWY0100570LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:00:55	2026-06-03 16:01:09	施印杰	15011052	0.64		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105A	L-0100580	01	YZWY0100580LO01D	开口管线	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:01:12	2026-06-03 16:01:26	施印杰	15011052	0.64		2E-06	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105A	L-0100580	02	YZWY0100580LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:01:29	2026-06-03 16:01:42	施印杰	15011052	0.64		4.9E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105A	L-0100580	03	YZWY0100580LV03D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:01:45	2026-06-03 16:01:58	施印杰	15011052	0.54		4.9E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105A	L-0100580	04	YZWY0100580LV04D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:02:01	2026-06-03 16:02:14	施印杰	15011052	0.54		4.9E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105A	L-0100580	05	YZWY0100580LF05D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:02:17	2026-06-03 16:02:31	施印杰	15011052	0.64		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105A	L-0100580	06	YZWY0100580LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:02:34	2026-06-03 16:02:47	施印杰	15011052	0.64		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105A	L-0100580	07	YZWY0100580LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:02:50	2026-06-03 16:03:03	施印杰	15011052	0.54		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105A	L-0100590	01	YZWY0100590LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:03:08	2026-06-03 16:03:21	施印杰	15011052	0.54		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105A	L-0100590	02	YZWY0100590LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:03:24	2026-06-03 16:03:37	施印杰	15011052	0.54		4.9E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105A	L-0100590	03	YZWY0100590LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:03:40	2026-06-03 16:03:53	施印杰	15011052	0.54		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105A	L-0100590	04	YZWY0100590LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:03:56	2026-06-03 16:04:10	施印杰	15011052	0.54		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105A	L-0100590	05	YZWY0100590LF05D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:04:13	2026-06-03 16:04:26	施印杰	15011052	0.64		6.1E-07	1.16	否	扬州务园

所属装置	所属区域	所属设备	标签号	扩展号	PID图号	组件类型	尺寸(mm)	介质状态	不可达	泄漏阈值(μmol/mol)	检测日期	检测开始日期	检测结束日期	检测人	检测仪器	净检值(μmol/mol)	复测值(μmol/mol)	逸散速率(kg/h)	背景值(μmol/mol)	是否泄漏	归属公司
YZWY	3#回收车间	V105A	L-0100590	06	YZWY0100590LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:04:29	2026-06-03 16:04:42	施印杰	15011052	0.64		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105A	L-0100590	07	YZWY0100590LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:04:45	2026-06-03 16:04:59	施印杰	15011052	0.54		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105A	L-0100590	08	YZWY0100590LV08D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:05:02	2026-06-03 16:05:15	施印杰	15011052	0.54		4.9E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105A	L-0100590	09	YZWY0100590LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:05:18	2026-06-03 16:05:31	施印杰	15011052	0.54		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105A	L-0100590	10	YZWY0100590LF10D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:05:34	2026-06-03 16:05:48	施印杰	15011052	0.64		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105A	L-0100590	11	YZWY0100590LV11D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:05:51	2026-06-03 16:06:04	施印杰	15011052	0.64		4.9E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105A	L-0100590	12	YZWY0100590LF12D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:06:07	2026-06-03 16:06:20	施印杰	15011052	0.64		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105A	L-0100590	13	YZWY0100590LF13D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:06:23	2026-06-03 16:06:37	施印杰	15011052	0.64		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105A	L-0100590	14	YZWY0100590LF14D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:06:40	2026-06-03 16:06:53	施印杰	15011052	0.64		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105A	L-0100590	15	YZWY0100590LF15D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:06:56	2026-06-03 16:07:10	施印杰	15011052	0.64		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105A	L-0100590	16	YZWY0100590LF16D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:07:13	2026-06-03 16:07:26	施印杰	15011052	0.64		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105A	L-0100590	17	YZWY0100590LV17D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:07:29	2026-06-03 16:07:43	施印杰	15011052	0.54		4.9E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105A	L-0100590	18	YZWY0100590LF18D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:07:46	2026-06-03 16:08:00	施印杰	15011052	0.64		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105A	L-0100590	19	YZWY0100590LF19D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:08:03	2026-06-03 16:08:16	施印杰	15011052	0.64		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105A	L-0100600	01	YZWY0100600LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:08:31	2026-06-03 16:08:44	施印杰	15011052	0.64		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105A	L-0100600	02	YZWY0100600LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:08:47	2026-06-03 16:09:01	施印杰	15011052	0.64		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105A	L-0100600	03	YZWY0100600LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:09:04	2026-06-03 16:09:17	施印杰	15011052	0.64		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105A	L-0100600	04	YZWY0100600LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:09:20	2026-06-03 16:09:34	施印杰	15011052	0.64		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105A	L-0100600	05	YZWY0100600LF05D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:09:37	2026-06-03 16:09:50	施印杰	15011052	0.64		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105A	L-0100600	06	YZWY0100600LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:09:53	2026-06-03 16:10:06	施印杰	15011052	0.74		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105A	L-0100600	07	YZWY0100600LV07D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:10:09	2026-06-03 16:10:22	施印杰	15011052	0.74		4.9E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105A	L-0100600	08	YZWY0100600LV08D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:10:28	2026-06-03 16:10:41	施印杰	15011052	0.74		4.9E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105A	L-0100600	09	YZWY0100600LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:10:44	2026-06-03 16:10:57	施印杰	15011052	0.74		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105A	L-0100600	10	YZWY0100600LF10D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:11:01	2026-06-03 16:11:14	施印杰	15011052	0.74		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105A	L-0100610	01	YZWY0100610GF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:11:43	2026-06-03 16:11:56	施印杰	15011052	0.84		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105A	L-0100610	02	YZWY0100610GF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:11:59	2026-06-03 16:12:13	施印杰	15011052	0.84		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105A	L-0100610	03	YZWY0100610GF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:12:16	2026-06-03 16:12:29	施印杰	15011052	0.74		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105A	L-0100610	04	YZWY0100610GV04D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:12:32	2026-06-03 16:12:45	施印杰	15011052	0.74		4.9E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105A	L-0100610	05	YZWY0100610G005D	开口管线	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:12:48	2026-06-03 16:13:02	施印杰	15011052	0.74		2E-06	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105A	L-0100610	07	YZWY0100610GV07D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:13:05	2026-06-03 16:13:18	施印杰	15011052	0.74		4.9E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105A	L-0100620	01	YZWY0100620LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:13:23	2026-06-03 16:13:36	施印杰	15011052	0.74		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105A	L-0100620	02	YZWY0100620LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:13:39	2026-06-03 16:13:53	施印杰	15011052	0.74		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105A	L-0100620	04	YZWY0100620LV04D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:13:56	2026-06-03 16:14:09	施印杰	15011052	0.84		4.9E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105A	L-0100620	05	YZWY0100620LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:14:12	2026-06-03 16:14:26	施印杰	15011052	0.94		4.9E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105B	L-0100630	01	YZWY0100630LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:14:33	2026-06-03 16:14:46	施印杰	15011052	0.84		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105B	L-0100630	02	YZWY0100630LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:14:49	2026-06-03 16:15:02	施印杰	15011052	0.84		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105B	L-0100630	04	YZWY0100630LV04D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:15:05	2026-06-03 16:15:18	施印杰	15011052	0.84		4.9E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105B	L-0100630	05	YZWY0100630LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:15:21	2026-06-03 16:15:34	施印杰	15011052	0.84		4.9E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105B	L-0100630	07	YZWY0100630LO07D	开口管线	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:15:37	2026-06-03 16:15:50	施印杰	15011052	0.94		2E-06	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105B	L-0100630	08	YZWY0100630LV08D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:15:53	2026-06-03 16:16:06	施印杰	15011052	1.04		6.61353E-06	1.16	否	扬州务园

所属装置	所属区域	所属设备	标签号	扩展号	PID图号	组件类型	尺寸(mm)	介质状态	不可达	泄漏阈值(μmol/mol)	检测日期	检测开始日期	检测结束日期	检测人	检测仪器	净检值(μmol/mol)	复测值(μmol/mol)	逸散速率(kg/h)	背景值(μmol/mol)	是否泄漏	归属公司
YZWY	3#回收车间	V105B	L-0100630	09	YZWY0100630LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:16:09	2026-06-03 16:16:22	施印杰	15011052	1.04		3.15773E-06	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105B	L-0100640	01	YZWY0100640GF01D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:16:27	2026-06-03 16:16:41	施印杰	15011052	1.04		3.15773E-06	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105B	L-0100640	02	YZWY0100640GV02D	阀门	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:16:44	2026-06-03 16:16:57	施印杰	15011052	0.94		6.6E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105B	L-0100640	03	YZWY0100640GF03D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:17:00	2026-06-03 16:17:14	施印杰	15011052	0.94		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105B	L-0100640	04	YZWY0100640GF04D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:17:17	2026-06-03 16:17:31	施印杰	15011052	0.94		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105B	L-0100640	05	YZWY0100640GF05D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:17:34	2026-06-03 16:17:47	施印杰	15011052	0.94		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105B	L-0100640	07	YZWY0100640GV07D	阀门	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:17:50	2026-06-03 16:18:04	施印杰	15011052	0.84		6.6E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105B	L-0100650	01	YZWY0100650G001D	开口管线	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:18:07	2026-06-03 16:18:21	施印杰	15011052	1.74		3.24915E-06	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105B	L-0100650	02	YZWY0100650GV02D	阀门	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:18:24	2026-06-03 16:18:37	施印杰	15011052	1.54		2.72613E-06	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105B	L-0100650	03	YZWY0100650GF03D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:18:40	2026-06-03 16:18:54	施印杰	15011052	0.84		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105B	L-0100650	04	YZWY0100650GF04D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:18:58	2026-06-03 16:19:12	施印杰	15011052	0.94		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105B	L-0100650	05	YZWY0100650GF05D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:19:15	2026-06-03 16:19:29	施印杰	15011052	0.94		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105B	L-0100650	06	YZWY0100650GV06D	阀门	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:19:32	2026-06-03 16:19:45	施印杰	15011052	0.84		6.6E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105B	L-0100660	01	YZWY0100660LV01D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:19:56	2026-06-03 16:20:10	施印杰	15011052	1.04		6.61353E-06	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105B	L-0100660	02	YZWY0100660LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:20:13	2026-06-03 16:20:26	施印杰	15011052	1.04		3.15773E-06	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105B	L-0100660	03	YZWY0100660LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:20:29	2026-06-03 16:20:42	施印杰	15011052	0.94		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105B	L-0100660	04	YZWY0100660LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:20:46	2026-06-03 16:20:59	施印杰	15011052	0.94		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105B	L-0100660	05	YZWY0100660LF05D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:21:02	2026-06-03 16:21:15	施印杰	15011052	1.04		3.15773E-06	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105B	L-0100660	06	YZWY0100660LV06D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:21:18	2026-06-03 16:21:32	施印杰	15011052	1.04		6.61353E-06	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105B	L-0100660	07	YZWY0100660LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:21:35	2026-06-03 16:21:49	施印杰	15011052	1.04		3.15773E-06	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105B	L-0100670	01	YZWY0100670LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:21:56	2026-06-03 16:22:10	施印杰	15011052	1.04		3.15773E-06	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105B	L-0100670	02	YZWY0100670LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:22:13	2026-06-03 16:22:26	施印杰	15011052	1.04		3.15773E-06	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105B	L-0100670	03	YZWY0100670LV03D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:22:29	2026-06-03 16:22:42	施印杰	15011052	1.04		6.61353E-06	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105B	L-0100670	06	YZWY0100670LV06D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:22:46	2026-06-03 16:22:59	施印杰	15011052	1.04		6.61353E-06	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105B	L-0100670	07	YZWY0100670LO07D	开口管线	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:23:02	2026-06-03 16:23:17	施印杰	15011052	1.04		2.26159E-06	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105B	L-0100670	08	YZWY0100670LV08D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:23:20	2026-06-03 16:23:33	施印杰	15011052	1.14		7.1156E-06	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V105B	L-0100670	09	YZWY0100670LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:23:36	2026-06-03 16:23:49	施印杰	15011052	1.04		3.15773E-06	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V106	L-0100680	01	YZWY0100680LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:24:05	2026-06-03 16:24:19	施印杰	15011052	1.04		3.15773E-06	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V106	L-0100680	02	YZWY0100680LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:24:22	2026-06-03 16:24:35	施印杰	15011052	1.04		3.15773E-06	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V106	L-0100680	03	YZWY0100680LV03D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:24:38	2026-06-03 16:24:51	施印杰	15011052	1.04		6.61353E-06	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V106	L-0100680	04	YZWY0100680LV04D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:24:54	2026-06-03 16:25:08	施印杰	15011052	0.94		4.9E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V106	L-0100680	05	YZWY0100680LF05D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:25:11	2026-06-03 16:25:24	施印杰	15011052	1.04		3.15773E-06	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V106	L-0100680	06	YZWY0100680LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:25:27	2026-06-03 16:25:41	施印杰	15011052	0.94		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V106	L-0100680	07	YZWY0100680LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:25:44	2026-06-03 16:25:58	施印杰	15011052	0.94		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V106	L-0100680	08	YZWY0100680LF08D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:26:02	2026-06-03 16:26:16	施印杰	15011052	0.94		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V106	L-0100680	09	YZWY0100680LV09D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:26:19	2026-06-03 16:26:32	施印杰	15011052	1.04		6.61353E-06	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V106	L-0100680	10	YZWY0100680LF10D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:26:35	2026-06-03 16:26:48	施印杰	15011052	1.04		3.15773E-06	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V106	L-0100680	12	YZWY0100680LV12D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:26:51	2026-06-03 16:27:05	施印杰	15011052	1.04		6.61353E-06	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V206	L-0100690	01	YZWY0100690LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:27:25	2026-06-03 16:27:38	施印杰	15011052	0.84		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V206	L-0100690	02	YZWY0100690LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:27:41	2026-06-03 16:27:55	施印杰	15011052	0.84		6.1E-07	1.16	否	扬州务园

所属装置	所属区域	所属设备	标签号	扩展号	PID图号	组件类型	尺寸(mm)	介质状态	不可达	泄漏阈值(μmol/mol)	检测日期	检测开始日期	检测结束日期	检测人	检测仪器	净检值(μmol/mol)	复测值(μmol/mol)	逸散速率(kg/h)	背景值(μmol/mol)	是否泄漏	归属公司
YZWY	3#回收车间	V206	L-0100690	04	YZWY0100690LV04D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:27:58	2026-06-03 16:28:11	施印杰	15011052	0.74		4.9E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V206	L-0100690	05	YZWY0100690LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:28:14	2026-06-03 16:28:27	施印杰	15011052	0.74		4.9E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V206	L-0100690	07	YZWY0100690LO07D	开口管线	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:28:30	2026-06-03 16:28:44	施印杰	15011052	0.74		2E-06	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V206	L-0100690	08	YZWY0100690LV08D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:28:47	2026-06-03 16:29:00	施印杰	15011052	0.84		4.9E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V206	L-0100690	09	YZWY0100690LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:29:03	2026-06-03 16:29:16	施印杰	15011052	0.74		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V206	L-0100700	01	YZWY0100700GF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:29:22	2026-06-03 16:29:35	施印杰	15011052	0.74		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V206	L-0100700	02	YZWY0100700GF02D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:29:38	2026-06-03 16:29:51	施印杰	15011052	0.74		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V206	L-0100700	03	YZWY0100700GV03D	阀门	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:29:54	2026-06-03 16:30:07	施印杰	15011052	0.74		6.6E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V206	L-0100700	04	YZWY0100700GV04D	阀门	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:30:10	2026-06-03 16:30:23	施印杰	15011052	0.84		6.6E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V206	L-0100700	05	YZWY0100700GF05D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:30:26	2026-06-03 16:30:40	施印杰	15011052	0.84		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V206	L-0100700	06	YZWY0100700GF06D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:30:43	2026-06-03 16:30:56	施印杰	15011052	6.84		1.67234E-05	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V206	L-0100700	07	YZWY0100700GF07D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:30:59	2026-06-03 16:31:13	施印杰	15011052	0.84		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V206	L-0100700	08	YZWY0100700GF08D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:31:16	2026-06-03 16:31:29	施印杰	15011052	0.74		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V206	L-0100700	09	YZWY0100700GV09D	阀门	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:31:32	2026-06-03 16:31:45	施印杰	15011052	0.74		6.6E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V206	L-0100700	10	YZWY0100700GF10D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:31:49	2026-06-03 16:32:02	施印杰	15011052	0.74		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V206	L-0100700	11	YZWY0100700GC11D	连接件	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:32:05	2026-06-03 16:32:18	施印杰	15011052	0.74		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V206	L-0100700	12	YZWY0100700GV12D	阀门	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:32:21	2026-06-03 16:32:34	施印杰	15011052	0.74		6.6E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V206	L-0100700	13	YZWY0100700GC13D	连接件	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:32:37	2026-06-03 16:32:50	施印杰	15011052	0.74		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205B	L-0100710	01	YZWY0100710GC01D	连接件	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:32:57	2026-06-03 16:33:11	施印杰	15011052	0.74		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205B	L-0100710	02	YZWY0100710GV02D	阀门	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:33:14	2026-06-03 16:33:27	施印杰	15011052	0.74		6.6E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205B	L-0100710	03	YZWY0100710GC03D	连接件	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:33:30	2026-06-03 16:33:43	施印杰	15011052	0.74		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205B	L-0100710	04	YZWY0100710GF04D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:33:46	2026-06-03 16:33:59	施印杰	15011052	0.84		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205B	L-0100710	05	YZWY0100710GF05D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:34:02	2026-06-03 16:34:15	施印杰	15011052	0.74		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205B	L-0100710	06	YZWY0100710GF06D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:34:19	2026-06-03 16:34:32	施印杰	15011052	0.74		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205B	L-0100710	07	YZWY0100710GF07D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:34:35	2026-06-03 16:34:48	施印杰	15011052	0.74		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205B	L-0100710	08	YZWY0100710GV08D	阀门	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:34:51	2026-06-03 16:35:04	施印杰	15011052	0.74		6.6E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205B	L-0100720	01	YZWY0100720G001D	开口管线	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:35:11	2026-06-03 16:35:25	施印杰	15011052	0.84		2E-06	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205B	L-0100720	02	YZWY0100720GV02D	阀门	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:35:33	2026-06-03 16:35:47	施印杰	15011052	0.84		6.6E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205B	L-0100720	03	YZWY0100720GF03D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:35:50	2026-06-03 16:36:03	施印杰	15011052	0.74		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205B	L-0100720	04	YZWY0100720GF04D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:36:06	2026-06-03 16:36:19	施印杰	15011052	0.74		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205B	L-0100720	05	YZWY0100720GF05D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:36:22	2026-06-03 16:36:36	施印杰	15011052	0.74		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205B	L-0100720	06	YZWY0100720GV06D	阀门	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:36:39	2026-06-03 16:36:52	施印杰	15011052	0.74		6.6E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205B	L-0100730	01	YZWY0100730LV01D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:37:03	2026-06-03 16:37:17	施印杰	15011052	0.74		4.9E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205B	L-0100730	02	YZWY0100730LC02D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:37:20	2026-06-03 16:37:33	施印杰	15011052	0.64		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205B	L-0100730	03	YZWY0100730LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:37:36	2026-06-03 16:37:49	施印杰	15011052	0.74		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205B	L-0100730	04	YZWY0100730LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:37:52	2026-06-03 16:38:05	施印杰	15011052	0.74		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205B	L-0100730	05	YZWY0100730LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:38:08	2026-06-03 16:38:21	施印杰	15011052	0.74		4.9E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205B	L-0100730	06	YZWY0100730LC06D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:38:24	2026-06-03 16:38:37	施印杰	15011052	0.74		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205B	L-0100730	07	YZWY0100730LO07D	开口管线	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:38:40	2026-06-03 16:38:53	施印杰	15011052	0.64		2E-06	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205B	L-0100730	08	YZWY0100730LV08D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:38:56	2026-06-03 16:39:09	施印杰	15011052	0.74		4.9E-07	1.16	否	扬州务园

所属装置	所属区域	所属设备	标签号	扩展号	PID图号	组件类型	尺寸(mm)	介质状态	不可达	泄漏阈值(μmol/mol)	检测日期	检测开始日期	检测结束日期	检测人	检测仪器	净检值(μmol/mol)	复测值(μmol/mol)	逸散速率(kg/h)	背景值(μmol/mol)	是否泄漏	归属公司
YZWY	3#回收车间	V205B	L-0100730	09	YZWY0100730LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:39:12	2026-06-03 16:39:26	施印杰	15011052	0.74		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100740	01	YZWY0100740LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:39:37	2026-06-03 16:39:50	施印杰	15011052	0.74		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100740	02	YZWY0100740LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:39:53	2026-06-03 16:40:07	施印杰	15011052	0.64		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100740	03	YZWY0100740LV03D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:40:10	2026-06-03 16:40:23	施印杰	15011052	0.74		4.9E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100740	04	YZWY0100740LC04D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:40:26	2026-06-03 16:40:39	施印杰	15011052	0.64		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100740	05	YZWY0100740LC05D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:40:42	2026-06-03 16:40:56	施印杰	15011052	0.74		6.1E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100740	06	YZWY0100740LV06D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-03	2026-06-03 16:40:59	2026-06-03 16:41:12	施印杰	15011052	0.74		4.9E-07	1.16	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100750	01	YZWY0100750GC01D	连接件	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:39:58	2026-06-04 08:40:12	施印杰	15011052	1.6		4.62324E-06	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100750	02	YZWY0100750GV02D	阀门	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:40:15	2026-06-04 08:40:28	施印杰	15011052	1.5		2.66422E-06	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100750	03	YZWY0100750GC03D	连接件	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:40:31	2026-06-04 08:40:45	施印杰	15011052	1.6		4.62324E-06	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100750	04	YZWY0100750GF04D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:40:48	2026-06-04 08:41:01	施印杰	15011052	1.5		4.36657E-06	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100750	05	YZWY0100750GF05D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:41:04	2026-06-04 08:41:18	施印杰	15011052	1.5		4.36657E-06	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100750	06	YZWY0100750GF06D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:41:21	2026-06-04 08:41:34	施印杰	15011052	1.5		4.36657E-06	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100750	07	YZWY0100750GF07D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:41:37	2026-06-04 08:41:50	施印杰	15011052	1.4		4.10793E-06	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100750	08	YZWY0100750LV08D	阀门	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:41:53	2026-06-04 08:42:07	施印杰	15011052	1.4		2.50848E-06	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100750	09	YZWY0100750LF09D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:42:10	2026-06-04 08:42:23	施印杰	15011052	1.4		4.10793E-06	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100750	10	YZWY0100750LF10D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:42:26	2026-06-04 08:42:40	施印杰	15011052	1.4		4.10793E-06	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100750	11	YZWY0100750LF11D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:42:43	2026-06-04 08:43:00	施印杰	15011052	1.3		3.84716E-06	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100750	12	YZWY0100750GF12D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:43:04	2026-06-04 08:43:17	施印杰	15011052	1.4		4.10793E-06	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100760	01	YZWY0100760GF01D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:43:27	2026-06-04 08:43:40	施印杰	15011052	1.3		3.84716E-06	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100760	02	YZWY0100760GF02D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:43:43	2026-06-04 08:43:56	施印杰	15011052	1.3		3.84716E-06	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100760	03	YZWY0100760GV03D	阀门	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:43:59	2026-06-04 08:44:13	施印杰	15011052	1.3		2.35133E-06	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100760	04	YZWY0100760GV04D	阀门	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:44:16	2026-06-04 08:44:29	施印杰	15011052	1.3		2.35133E-06	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100760	05	YZWY0100760GF05D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:44:32	2026-06-04 08:44:45	施印杰	15011052	1.2		3.58406E-06	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100760	06	YZWY0100760G006D	开口管线	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:44:48	2026-06-04 08:45:02	施印杰	15011052	1.3		2.6463E-06	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100770	01	YZWY0100770LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:45:07	2026-06-04 08:45:21	施印杰	15011052	1.3		3.84716E-06	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100770	02	YZWY0100770LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:45:24	2026-06-04 08:45:37	施印杰	15011052	1.3		3.84716E-06	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100770	03	YZWY0100770LV03D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:45:40	2026-06-04 08:45:53	施印杰	15011052	1.2		7.41251E-06	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100780	01	YZWY0100780LO01D	开口管线	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:45:57	2026-06-04 08:46:10	施印杰	15011052	1.2		2.5013E-06	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100780	02	YZWY0100780LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:46:13	2026-06-04 08:46:26	施印杰	15011052	1.2		7.41251E-06	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100780	03	YZWY0100780LV03D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:46:29	2026-06-04 08:46:42	施印杰	15011052	1.2		7.41251E-06	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100780	04	YZWY0100780LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:46:45	2026-06-04 08:46:58	施印杰	15011052	1.1		3.31843E-06	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100780	05	YZWY0100780LF05D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:47:01	2026-06-04 08:47:14	施印杰	15011052	1.2		3.58406E-06	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100780	06	YZWY0100780LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:47:17	2026-06-04 08:47:30	施印杰	15011052	1.1		3.31843E-06	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100780	07	YZWY0100780LV07D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:47:33	2026-06-04 08:47:46	施印杰	15011052	1.1		6.91589E-06	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100790	01	YZWY0100790LV01D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:47:52	2026-06-04 08:48:05	施印杰	15011052	1		6.41E-06	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100790	02	YZWY0100790LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:48:08	2026-06-04 08:48:21	施印杰	15011052	1.1		3.31843E-06	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100790	03	YZWY0100790LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:48:24	2026-06-04 08:48:37	施印杰	15011052	1		3.05E-06	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100790	04	YZWY0100790LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:48:40	2026-06-04 08:48:54	施印杰	15011052	1.1		3.31843E-06	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100790	05	YZWY0100790LF05D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:48:57	2026-06-04 08:49:11	施印杰	15011052	1		3.05E-06	2.5	否	扬州务园

所属装置	所属区域	所属设备	标签号	扩展号	PID图号	组件类型	尺寸(mm)	介质状态	不可达	泄漏阈值(μmol/mol)	检测日期	检测开始日期	检测结束日期	检测人	检测仪器	净检值(μmol/mol)	复测值(μmol/mol)	逸散速率(kg/h)	背景值(μmol/mol)	是否泄漏	归属公司
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100790	06	YZWY0100790LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:49:14	2026-06-04 08:49:30	施印杰	15011052	1.1		3.31843E-06	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100790	07	YZWY0100790LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:49:33	2026-06-04 08:49:46	施印杰	15011052	1		3.05E-06	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100790	08	YZWY0100790LF08D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:49:49	2026-06-04 08:50:03	施印杰	15011052	1.1		3.31843E-06	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100790	09	YZWY0100790LV09D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:50:06	2026-06-04 08:50:19	施印杰	15011052	1.1		6.91589E-06	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100790	10	YZWY0100790LV10D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:50:22	2026-06-04 08:50:35	施印杰	15011052	1		6.41E-06	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100790	11	YZWY0100790LF11D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:50:38	2026-06-04 08:50:51	施印杰	15011052	1		3.05E-06	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100790	12	YZWY0100790LF12D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:50:54	2026-06-04 08:51:07	施印杰	15011052	1		3.05E-06	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100790	13	YZWY0100790LF13D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:51:10	2026-06-04 08:51:24	施印杰	15011052	1		3.05E-06	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100790	14	YZWY0100790LF14D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:51:27	2026-06-04 08:51:40	施印杰	15011052	1		3.05E-06	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100790	15	YZWY0100790LF15D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:51:43	2026-06-04 08:51:56	施印杰	15011052	0.9		6.1E-07	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100790	16	YZWY0100790LF16D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:51:59	2026-06-04 08:52:12	施印杰	15011052	1		3.05E-06	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100790	17	YZWY0100790LV17D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:52:15	2026-06-04 08:52:29	施印杰	15011052	0.9		4.9E-07	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100800	01	YZWY0100800LV01D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:52:34	2026-06-04 08:52:48	施印杰	15011052	0.9		4.9E-07	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100800	02	YZWY0100800LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:52:51	2026-06-04 08:53:04	施印杰	15011052	0.8		6.1E-07	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100800	03	YZWY0100800LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:53:07	2026-06-04 08:53:21	施印杰	15011052	0.8		6.1E-07	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100800	04	YZWY0100800LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:53:24	2026-06-04 08:53:38	施印杰	15011052	0.8		6.1E-07	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100800	05	YZWY0100800LF05D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:53:41	2026-06-04 08:53:54	施印杰	15011052	0.8		6.1E-07	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100800	06	YZWY0100800LV06D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:53:57	2026-06-04 08:54:10	施印杰	15011052	0.8		4.9E-07	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100800	07	YZWY0100800LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:54:13	2026-06-04 08:54:26	施印杰	15011052	0.7		6.1E-07	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100810	01	YZWY0100810LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:54:30	2026-06-04 08:54:46	施印杰	15011052	0.8		6.1E-07	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100810	02	YZWY0100810LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:54:49	2026-06-04 08:55:02	施印杰	15011052	0.8		6.1E-07	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100810	03	YZWY0100810LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:55:05	2026-06-04 08:55:18	施印杰	15011052	0.7		6.1E-07	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100810	04	YZWY0100810LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:55:21	2026-06-04 08:55:34	施印杰	15011052	0.8		6.1E-07	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100810	05	YZWY0100810LF05D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:55:37	2026-06-04 08:55:51	施印杰	15011052	0.7		6.1E-07	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100810	06	YZWY0100810LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:55:54	2026-06-04 08:56:07	施印杰	15011052	0.6		6.1E-07	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100810	07	YZWY0100810LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:56:10	2026-06-04 08:56:23	施印杰	15011052	0.6		6.1E-07	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100810	08	YZWY0100810LF08D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:56:26	2026-06-04 08:56:40	施印杰	15011052	0.6		6.1E-07	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100810	09	YZWY0100810LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:56:43	2026-06-04 08:56:56	施印杰	15011052	0.6		6.1E-07	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100810	10	YZWY0100810LF10D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:56:59	2026-06-04 08:57:13	施印杰	15011052	0.6		6.1E-07	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100810	11	YZWY0100810LF11D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:57:16	2026-06-04 08:57:29	施印杰	15011052	0.6		6.1E-07	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100810	12	YZWY0100810LF12D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:57:33	2026-06-04 08:57:46	施印杰	15011052	0.7		6.1E-07	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100810	13	YZWY0100810LV13D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:57:49	2026-06-04 08:58:03	施印杰	15011052	0.6		4.9E-07	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100810	14	YZWY0100810LV14D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:58:06	2026-06-04 08:58:20	施印杰	15011052	0.6		4.9E-07	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100810	15	YZWY0100810LV15D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:58:23	2026-06-04 08:58:36	施印杰	15011052	0.6		4.9E-07	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100810	16	YZWY0100810LV16D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:58:39	2026-06-04 08:58:52	施印杰	15011052	0.5		4.9E-07	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100810	17	YZWY0100810LV17D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:58:55	2026-06-04 08:59:09	施印杰	15011052	0.5		4.9E-07	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V205A	L-0100810	18	YZWY0100810LV18D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:59:12	2026-06-04 08:59:26	施印杰	15011052	0.5		4.9E-07	2.5	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	R101	L-0100820	01	YZWY0100820LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:01:55	2026-06-04 09:02:55	施印杰	15011052	1.14		3.425E-06	1.86	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	R101	L-0100820	02	YZWY0100820LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:02:58	2026-06-04 09:03:11	施印杰	15011052	1.14		3.425E-06	1.86	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	R101	L-0100820	03	YZWY0100820LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:03:14	2026-06-04 09:03:27	施印杰	15011052	1.04		3.15773E-06	1.86	否	扬州务园

所属装置	所属区域	所属设备	标签号	扩展号	PID图号	组件类型	尺寸(mm)	介质状态	不可达	泄漏阈值(μmol/mol)	检测日期	检测开始日期	检测结束日期	检测人	检测仪器	净检值(μmol/mol)	复测值(μmol/mol)	逸散速率(kg/h)	背景值(μmol/mol)	是否泄漏	归属公司
YZWY	3#回收车间	R101	L-0100820	04	YZWY0100820LV04D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:03:30	2026-06-04 09:03:43	施印杰	15011052	1.04		6.61353E-06	1.86	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	R101	L-0100830	01	YZWY0100830LV01D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:03:57	2026-06-04 09:04:11	施印杰	15011052	1.14		7.1156E-06	1.86	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	R101	L-0100830	02	YZWY0100830LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:04:14	2026-06-04 09:04:27	施印杰	15011052	1.14		3.425E-06	1.86	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	R101	L-0100830	03	YZWY0100830LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:04:31	2026-06-04 09:04:45	施印杰	15011052	1.04		3.15773E-06	1.86	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	R101	L-0100840	01	YZWY0100840LO01D	开口管线	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:04:53	2026-06-04 09:05:06	施印杰	15011052	1.24		2.55972E-06	1.86	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	R101	L-0100840	02	YZWY0100840LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:05:09	2026-06-04 09:05:22	施印杰	15011052	1.14		7.1156E-06	1.86	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	R101	L-0100840	03	YZWY0100840LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:05:25	2026-06-04 09:05:38	施印杰	15011052	1.24		3.68959E-06	1.86	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	R101	L-0100840	04	YZWY0100840LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:05:41	2026-06-04 09:05:55	施印杰	15011052	1.14		3.425E-06	1.86	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	R101	L-0100840	05	YZWY0100840LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:05:58	2026-06-04 09:06:11	施印杰	15011052	1.14		7.1156E-06	1.86	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	R101	L-0100840	06	YZWY0100840LV06D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:06:14	2026-06-04 09:06:28	施印杰	15011052	1.04		6.61353E-06	1.86	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	R101	L-0100840	07	YZWY0100840LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:06:31	2026-06-04 09:06:44	施印杰	15011052	1.04		3.15773E-06	1.86	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	R101	L-0100840	08	YZWY0100840LF08D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:06:47	2026-06-04 09:07:00	施印杰	15011052	0.94		6.1E-07	1.86	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	R201	L-0100850	01	YZWY0100850LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:07:21	2026-06-04 09:07:34	施印杰	15011052	0.94		6.1E-07	1.86	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	R201	L-0100850	02	YZWY0100850LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:07:37	2026-06-04 09:07:50	施印杰	15011052	0.94		6.1E-07	1.86	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	R201	L-0100850	03	YZWY0100850LV03D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:07:53	2026-06-04 09:08:06	施印杰	15011052	0.84		4.9E-07	1.86	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	R201	L-0100850	04	YZWY0100850LV04D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:08:09	2026-06-04 09:08:22	施印杰	15011052	0.94		4.9E-07	1.86	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	R201	L-0100850	05	YZWY0100850LF05D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:08:25	2026-06-04 09:08:38	施印杰	15011052	0.84		6.1E-07	1.86	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	R201	L-0100850	06	YZWY0100850LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:08:41	2026-06-04 09:08:54	施印杰	15011052	0.84		6.1E-07	1.86	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	R201	L-0100860	01	YZWY0100860LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:08:58	2026-06-04 09:09:14	施印杰	15011052	0.94		6.1E-07	1.86	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	R201	L-0100860	02	YZWY0100860LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:09:17	2026-06-04 09:09:30	施印杰	15011052	0.84		6.1E-07	1.86	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	R201	L-0100860	03	YZWY0100860LV03D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:09:33	2026-06-04 09:09:47	施印杰	15011052	0.84		4.9E-07	1.86	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	R201	L-0100870	01	YZWY0100870LV01D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:09:58	2026-06-04 09:10:11	施印杰	15011052	0.74		4.9E-07	1.86	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	R201	L-0100870	02	YZWY0100870LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:10:14	2026-06-04 09:10:27	施印杰	15011052	0.74		6.1E-07	1.86	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	R201	L-0100870	03	YZWY0100870LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:10:31	2026-06-04 09:10:44	施印杰	15011052	0.84		6.1E-07	1.86	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	R201	L-0100870	04	YZWY0100870LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:10:47	2026-06-04 09:11:00	施印杰	15011052	0.94		6.1E-07	1.86	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	R201	L-0100870	05	YZWY0100870LF05D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:11:03	2026-06-04 09:11:16	施印杰	15011052	0.84		6.1E-07	1.86	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	R201	L-0100870	06	YZWY0100870LV06D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:11:19	2026-06-04 09:11:32	施印杰	15011052	0.84		4.9E-07	1.86	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	R201	L-0100870	07	YZWY0100870LV07D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:11:35	2026-06-04 09:11:49	施印杰	15011052	0.84		4.9E-07	1.86	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	R201	L-0100870	08	YZWY0100870LO08D	开口管线	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:11:52	2026-06-04 09:12:05	施印杰	15011052	0.74		2E-06	1.86	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	R201 (TOP)	L-0100880	01	YZWY0100880GC01D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:12:53	2026-06-04 09:13:06	施印杰	15011052	0.74		6.1E-07	1.86	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	R201 (TOP)	L-0100880	02	YZWY0100880GC02D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:13:09	2026-06-04 09:13:22	施印杰	15011052	0.74		6.1E-07	1.86	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	R201 (TOP)	L-0100880	03	YZWY0100880GV03D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:13:25	2026-06-04 09:13:38	施印杰	15011052	0.74		4.9E-07	1.86	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	R201 (TOP)	L-0100890	01	YZWY0100890GV01D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:13:43	2026-06-04 09:13:57	施印杰	15011052	0.74		4.9E-07	1.86	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	R201 (TOP)	L-0100890	02	YZWY0100890GF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:14:00	2026-06-04 09:14:14	施印杰	15011052	0.64		6.1E-07	1.86	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	R201 (TOP)	L-0100890	03	YZWY0100890GF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:14:17	2026-06-04 09:14:30	施印杰	15011052	0.64		6.1E-07	1.86	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	R201 (TOP)	L-0100890	04	YZWY0100890GF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:14:33	2026-06-04 09:14:46	施印杰	15011052	0.64		6.1E-07	1.86	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	R201 (TOP)	L-0100890	05	YZWY0100890GF05D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:14:49	2026-06-04 09:15:03	施印杰	15011052	0.64		6.1E-07	1.86	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	R201 (TOP)	L-0100890	06	YZWY0100890GV06D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:15:06	2026-06-04 09:15:19	施印杰	15011052	0.64		4.9E-07	1.86	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	R201 (TOP)	L-0100890	07	YZWY0100890GO07D	开口管线	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:15:22	2026-06-04 09:15:39	施印杰	15011052	0.64		2E-06	1.86	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	R201 (TOP)	L-0100890	08	YZWY0100890GF08D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:15:42	2026-06-04 09:16:43	施印杰	15011052	0.64		6.1E-07	1.86	否	扬州务园

所属装置	所属区域	所属设备	标签号	扩展号	PID图号	组件类型	尺寸(mm)	介质状态	不可达	泄漏阈值(μmol/mol)	检测日期	检测开始日期	检测结束日期	检测人	检测仪器	净值(μmol/mol)	复测值(μmol/mol)	逸散速率(kg/h)	背景值(μmol/mol)	是否泄漏	归属公司
YZWY	3#回收车间	R201(TOP)	L-0100890	09	YZWY0100890GF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:16:46	2026-06-04 09:16:59	施印杰	15011052	0.74		6.1E-07	1.86	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	R201(TOP)	L-0100900	01	YZWY0100900GF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:17:04	2026-06-04 09:17:17	施印杰	15011052	0.64		6.1E-07	1.86	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	R201(TOP)	L-0100900	02	YZWY0100900GF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:17:20	2026-06-04 09:17:33	施印杰	15011052	0.54		6.1E-07	1.86	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	R201(TOP)	L-0100900	03	YZWY0100900GF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:17:36	2026-06-04 09:17:50	施印杰	15011052	0.64		6.1E-07	1.86	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	R201(TOP)	L-0100900	04	YZWY0100900GV04D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:17:53	2026-06-04 09:18:06	施印杰	15011052	0.54		4.9E-07	1.86	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	R101(TOP)	L-0100910	01	YZWY0100910GC01D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:18:31	2026-06-04 09:18:45	施印杰	15011052	0.64		6.1E-07	1.86	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	R101(TOP)	L-0100910	02	YZWY0100910GV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:18:48	2026-06-04 09:19:02	施印杰	15011052	0.54		4.9E-07	1.86	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	R101(TOP)	L-0100910	03	YZWY0100910GC03D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:19:05	2026-06-04 09:19:19	施印杰	15011052	0.54		6.1E-07	1.86	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	R101(TOP)	L-0100910	04	YZWY0100910GF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:19:23	2026-06-04 09:19:37	施印杰	15011052	0.64		6.1E-07	1.86	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	R101(TOP)	L-0100910	05	YZWY0100910GF05D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:19:40	2026-06-04 09:19:53	施印杰	15011052	0.64		6.1E-07	1.86	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	R101(TOP)	L-0100910	06	YZWY0100910GV06D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:19:56	2026-06-04 09:20:10	施印杰	15011052	0.64		4.9E-07	1.86	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	R101(TOP)	L-0100910	07	YZWY0100910G007D	开口管线	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:20:13	2026-06-04 09:20:27	施印杰	15011052	1.04		2.26159E-06	1.86	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	R101(TOP)	L-0100910	08	YZWY0100910GF08D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:20:30	2026-06-04 09:20:43	施印杰	15011052	1.04		3.15773E-06	1.86	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	R101(TOP)	L-0100910	09	YZWY0100910GF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:20:46	2026-06-04 09:21:00	施印杰	15011052	0.84		6.1E-07	1.86	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	R101(TOP)	L-0100910	10	YZWY0100910GV10D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:21:03	2026-06-04 09:21:16	施印杰	15011052	0.64		4.9E-07	1.86	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	R101(TOP)	L-0100910	11	YZWY0100910GF11D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:21:19	2026-06-04 09:21:32	施印杰	15011052	0.64		6.1E-07	1.86	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	R101(TOP)	L-0100920	01	YZWY0100920GF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:21:36	2026-06-04 09:21:49	施印杰	15011052	1.04		3.15773E-06	1.86	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	R101(TOP)	L-0100920	02	YZWY0100920GF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:21:52	2026-06-04 09:22:05	施印杰	15011052	0.74		6.1E-07	1.86	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	R101(TOP)	L-0100920	03	YZWY0100920GF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:22:08	2026-06-04 09:22:21	施印杰	15011052	0.64		6.1E-07	1.86	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	R101(TOP)	L-0100920	04	YZWY0100920GV04D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:22:24	2026-06-04 09:22:37	施印杰	15011052	0.64		4.9E-07	1.86	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东 侧罐区	L-0100930	01	YZWY0100930LV01D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:25:27	2026-06-04 09:25:40	施印杰	15011052	0.54		4.9E-07	1.76	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东 侧罐区	L-0100930	02	YZWY0100930LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:25:43	2026-06-04 09:25:56	施印杰	15011052	0.44		4.9E-07	1.76	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东 侧罐区	L-0100930	03	YZWY0100930LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:25:59	2026-06-04 09:26:13	施印杰	15011052	0.44		6.1E-07	1.76	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东 侧罐区	L-0100930	04	YZWY0100930LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:26:16	2026-06-04 09:26:30	施印杰	15011052	0.54		6.1E-07	1.76	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东 侧罐区	L-0100930	05	YZWY0100930LF05D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:26:40	2026-06-04 09:26:53	施印杰	15011052	0.44		6.1E-07	1.76	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东 侧罐区	L-0100930	06	YZWY0100930LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:26:56	2026-06-04 09:27:09	施印杰	15011052	0.34		6.1E-07	1.76	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东 侧罐区	L-0100940	01	YZWY0100940LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:27:12	2026-06-04 09:27:26	施印杰	15011052	0.34		6.1E-07	1.76	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东 侧罐区	L-0100940	02	YZWY0100940LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:27:29	2026-06-04 09:27:42	施印杰	15011052	0.34		6.1E-07	1.76	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东 侧罐区	L-0100940	03	YZWY0100940LV03D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:27:45	2026-06-04 09:27:59	施印杰	15011052	0.34		4.9E-07	1.76	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东 侧罐区	L-0100940	04	YZWY0100940LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:28:02	2026-06-04 09:28:16	施印杰	15011052	0.34		6.1E-07	1.76	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东 侧罐区	L-0100940	05	YZWY0100940LF05D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:28:19	2026-06-04 09:28:32	施印杰	15011052	0.34		6.1E-07	1.76	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东 侧罐区	L-0100940	06	YZWY0100940LP06D	泵	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:28:35	2026-06-04 09:28:48	施印杰	15011052	0.34		7.5E-06	1.76	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东 侧罐区	L-0100950	01	YZWY0100950LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:28:57	2026-06-04 09:29:10	施印杰	15011052	0.34		6.1E-07	1.76	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东 侧罐区	L-0100950	02	YZWY0100950LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:29:13	2026-06-04 09:29:27	施印杰	15011052	0.24		4.9E-07	1.76	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东 侧罐区	L-0100950	03	YZWY0100950LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:29:30	2026-06-04 09:29:43	施印杰	15011052	0.24		6.1E-07	1.76	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东 侧罐区	L-0100950	04	YZWY0100950LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:29:46	2026-06-04 09:30:01	施印杰	15011052	0.24		6.1E-07	1.76	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东 侧罐区	L-0100950	05	YZWY0100950LC05D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:30:05	2026-06-04 09:30:21	施印杰	15011052	0.24		6.1E-07	1.76	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东 侧罐区	L-0100950	06	YZWY0100950LC06D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:30:24	2026-06-04 09:30:37	施印杰	15011052	0.24		6.1E-07	1.76	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东 侧罐区	L-0100950	07	YZWY0100950LV07D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:30:40	2026-06-04 09:30:54	施印杰	15011052	0.24		4.9E-07	1.76	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东 侧罐区	L-0100950	08	YZWY0100950LV08D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:30:57	2026-06-04 09:31:10	施印杰	15011052	0.14		4.9E-07	1.76	否	扬州务园

所属装置	所属区域	所属设备	标签号	扩展号	PID图号	组件类型	尺寸(mm)	介质状态	不可达	泄漏阈值(μmol/mol)	检测日期	检测开始日期	检测结束日期	检测人	检测仪器	净检值(μmol/mol)	复测值(μmol/mol)	逸散速率(kg/h)	背景值(μmol/mol)	是否泄漏	归属公司
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0100950	09	YZWY0100950LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:31:13	2026-06-04 09:31:26	施印杰	15011052	0.24		6.1E-07	1.76	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0100950	10	YZWY0100950LF10D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:31:29	2026-06-04 09:31:42	施印杰	15011052	0.14		6.1E-07	1.76	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0100950	11	YZWY0100950LF11D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:31:45	2026-06-04 09:31:58	施印杰	15011052	0.24		6.1E-07	1.76	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0100950	12	YZWY0100950LF12D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:32:01	2026-06-04 09:32:15	施印杰	15011052	0.14		6.1E-07	1.76	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0100950	13	YZWY0100950LV13D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:32:18	2026-06-04 09:32:31	施印杰	15011052	0.24		4.9E-07	1.76	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0100950	14	YZWY0100950LF14D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:32:34	2026-06-04 09:33:35	施印杰	15011052	0.24		6.1E-07	1.76	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0100970	01	YZWY0100970LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:33:52	2026-06-04 09:34:14	施印杰	15011052	0.7		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0100970	02	YZWY0100970LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:34:17	2026-06-04 09:34:30	施印杰	15011052	0.7		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0100970	03	YZWY0100970LV03D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:34:33	2026-06-04 09:34:47	施印杰	15011052	0.7		4.9E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0100970	04	YZWY0100970LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:34:50	2026-06-04 09:35:03	施印杰	15011052	0.5		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0100970	05	YZWY0100970LF05D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:35:07	2026-06-04 09:35:20	施印杰	15011052	0.5		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0100970	06	YZWY0100970LC06D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:35:23	2026-06-04 09:35:36	施印杰	15011052	0.5		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0100970	07	YZWY0100970LC07D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:35:39	2026-06-04 09:35:53	施印杰	15011052	0.5		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0100970	08	YZWY0100970LV08D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:35:56	2026-06-04 09:36:10	施印杰	15011052	0.5		4.9E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0100970	09	YZWY0100970LV09D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:36:13	2026-06-04 09:36:27	施印杰	15011052	0.4		4.9E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0100970	10	YZWY0100970LF10D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:36:30	2026-06-04 09:36:43	施印杰	15011052	0.4		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0100970	11	YZWY0100970LF11D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:36:46	2026-06-04 09:37:00	施印杰	15011052	0.5		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0100970	12	YZWY0100970LF12D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:37:03	2026-06-04 09:37:16	施印杰	15011052	0.5		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0100970	13	YZWY0100970LF13D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:37:22	2026-06-04 09:37:35	施印杰	15011052	0.4		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0100970	14	YZWY0100970LV14D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:37:39	2026-06-04 09:37:52	施印杰	15011052	0.5		4.9E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0100980	01	YZWY0100980LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:37:56	2026-06-04 09:38:10	施印杰	15011052	0.5		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0100980	02	YZWY0100980LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:38:13	2026-06-04 09:38:26	施印杰	15011052	0.5		4.9E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0100980	03	YZWY0100980LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:38:29	2026-06-04 09:38:42	施印杰	15011052	0.5		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0100980	04	YZWY0100980LV04D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:38:45	2026-06-04 09:38:59	施印杰	15011052	0.5		4.9E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0100980	05	YZWY0100980LF05D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:39:02	2026-06-04 09:39:15	施印杰	15011052	0.4		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101000	01	YZWY0101000LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:39:19	2026-06-04 09:39:33	施印杰	15011052	0.4		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101000	02	YZWY0101000LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:39:36	2026-06-04 09:39:49	施印杰	15011052	0.4		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101000	03	YZWY0101000LV03D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:39:52	2026-06-04 09:40:06	施印杰	15011052	0.4		4.9E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101000	04	YZWY0101000LV04D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:40:09	2026-06-04 09:40:23	施印杰	15011052	0.4		4.9E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101000	05	YZWY0101000LF05D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:40:26	2026-06-04 09:40:39	施印杰	15011052	0.4		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101000	06	YZWY0101000LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:40:43	2026-06-04 09:40:56	施印杰	15011052	0.4		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101000	07	YZWY0101000LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:40:59	2026-06-04 09:41:12	施印杰	15011052	0.5		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101000	08	YZWY0101000LF08D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:41:15	2026-06-04 09:41:30	施印杰	15011052	0.5		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101000	09	YZWY0101000LV09D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:41:33	2026-06-04 09:41:47	施印杰	15011052	0.5		4.9E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101010	01	YZWY0101010LV01D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:41:59	2026-06-04 09:42:15	施印杰	15011052	0.4		4.9E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101010	02	YZWY0101010LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:42:19	2026-06-04 09:42:32	施印杰	15011052	0.4		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101010	03	YZWY0101010LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:42:35	2026-06-04 09:42:48	施印杰	15011052	0.4		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101010	04	YZWY0101010LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:42:51	2026-06-04 09:43:05	施印杰	15011052	0.4		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101010	05	YZWY0101010LF05D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:43:08	2026-06-04 09:43:21	施印杰	15011052	0.4		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101010	06	YZWY0101010LV06D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:43:24	2026-06-04 09:43:38	施印杰	15011052	0.4		4.9E-07	1.3	否	扬州务园

所属装置	所属区域	所属设备	标签号	扩展号	PID图号	组件类型	尺寸(mm)	介质状态	不可达	泄漏阈值(μmol/mol)	检测日期	检测开始日期	检测结束日期	检测人	检测仪器	净检值(μmol/mol)	复测值(μmol/mol)	逸散速率(kg/h)	背景值(μmol/mol)	是否泄漏	归属公司
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101010	07	YZWY0101010LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:43:41	2026-06-04 09:43:54	施印杰	15011052	0.5		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101020	01	YZWY0101020LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:43:57	2026-06-04 09:44:11	施印杰	15011052	0.4		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101020	02	YZWY0101020LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:44:14	2026-06-04 09:44:44	施印杰	15011052	0.5		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101020	03	YZWY0101020LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:44:47	2026-06-04 09:45:02	施印杰	15011052	0.4		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101020	04	YZWY0101020LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:45:05	2026-06-04 09:45:19	施印杰	15011052	0.4		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101030	01	YZWY0101030LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:45:28	2026-06-04 09:45:41	施印杰	15011052	0.4		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101030	02	YZWY0101030LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:45:44	2026-06-04 09:45:57	施印杰	15011052	0.4		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101030	03	YZWY0101030LV03D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:46:00	2026-06-04 09:46:14	施印杰	15011052	0.4		4.9E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101030	04	YZWY0101030LV04D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:46:17	2026-06-04 09:46:30	施印杰	15011052	0.4		4.9E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101030	05	YZWY0101030LF05D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:46:33	2026-06-04 09:46:46	施印杰	15011052	0.4		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101030	06	YZWY0101030LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:46:49	2026-06-04 09:47:02	施印杰	15011052	0.4		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101030	07	YZWY0101030LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:47:05	2026-06-04 09:47:19	施印杰	15011052	0.4		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101030	08	YZWY0101030LF08D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:47:22	2026-06-04 09:47:35	施印杰	15011052	0.3		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101030	09	YZWY0101030LV09D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:47:38	2026-06-04 09:47:52	施印杰	15011052	0.4		4.9E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101030	10	YZWY0101030LV010D	开口管线	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:47:55	2026-06-04 09:48:09	施印杰	15011052	0.5		2E-06	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101030	11	YZWY0101030LF11D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:48:12	2026-06-04 09:48:26	施印杰	15011052	0.6		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101030	12	YZWY0101030LF12D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:48:29	2026-06-04 09:48:42	施印杰	15011052	0.5		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101030	13	YZWY0101030LV13D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:48:45	2026-06-04 09:48:58	施印杰	15011052	0.5		4.9E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101040	01	YZWY0101040LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:49:05	2026-06-04 09:49:19	施印杰	15011052	0.5		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101040	02	YZWY0101040LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:49:22	2026-06-04 09:49:35	施印杰	15011052	0.4		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101040	03	YZWY0101040LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:49:39	2026-06-04 09:49:52	施印杰	15011052	0.4		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101040	04	YZWY0101040LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:49:57	2026-06-04 09:50:11	施印杰	15011052	0.4		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101040	05	YZWY0101040LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:50:15	2026-06-04 09:50:28	施印杰	15011052	0.4		4.9E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101040	06	YZWY0101040LV06D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:50:32	2026-06-04 09:50:45	施印杰	15011052	0.3		4.9E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101040	07	YZWY0101040LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:50:48	2026-06-04 09:51:01	施印杰	15011052	0.3		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101040	08	YZWY0101040LF08D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:51:04	2026-06-04 09:51:17	施印杰	15011052	0.3		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101040	09	YZWY0101040LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:51:20	2026-06-04 09:51:33	施印杰	15011052	0.3		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101040	10	YZWY0101040LF10D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:51:37	2026-06-04 09:51:51	施印杰	15011052	0.4		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101040	11	YZWY0101040LF11D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:51:54	2026-06-04 09:52:24	施印杰	15011052	0.3		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101050	01	YZWY0101050LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:52:29	2026-06-04 09:52:43	施印杰	15011052	0.3		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101050	02	YZWY0101050LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:52:46	2026-06-04 09:52:59	施印杰	15011052	0.3		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101050	03	YZWY0101050LV03D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:53:02	2026-06-04 09:53:16	施印杰	15011052	0.3		4.9E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101060	01	YZWY0101060LV01D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:53:40	2026-06-04 09:53:53	施印杰	15011052	0.3		4.9E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101060	02	YZWY0101060LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:53:56	2026-06-04 09:54:09	施印杰	15011052	0.3		4.9E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101060	03	YZWY0101060LV03D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:54:12	2026-06-04 09:54:25	施印杰	15011052	0.3		4.9E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101060	04	YZWY0101060LV04D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:54:28	2026-06-04 09:54:41	施印杰	15011052	0.3		4.9E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101060	05	YZWY0101060LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:54:44	2026-06-04 09:54:57	施印杰	15011052	0.3		4.9E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101060	06	YZWY0101060LV06D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:55:00	2026-06-04 09:55:13	施印杰	15011052	0.3		4.9E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101060	07	YZWY0101060LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:55:16	2026-06-04 09:55:29	施印杰	15011052	0.2		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101060	08	YZWY0101060LF08D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:55:32	2026-06-04 09:55:45	施印杰	15011052	0.2		6.1E-07	1.3	否	扬州务园

所属装置	所属区域	所属设备	标签号	扩展号	PID图号	组件类型	尺寸(mm)	介质状态	不可达	泄漏阈值(μmol/mol)	检测日期	检测开始日期	检测结束日期	检测人	检测仪器	净检值(μmol/mol)	复测值(μmol/mol)	逸散速率(kg/h)	背景值(μmol/mol)	是否泄漏	归属公司
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101060	09	YZWY0101060LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:55:48	2026-06-04 09:56:01	施印杰	15011052	0.3		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101060	10	YZWY0101060LF10D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:56:04	2026-06-04 09:56:17	施印杰	15011052	0.3		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101060	11	YZWY0101060LF11D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:56:20	2026-06-04 09:56:34	施印杰	15011052	0.2		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101060	12	YZWY0101060LF12D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:56:37	2026-06-04 09:56:51	施印杰	15011052	0.2		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101060	13	YZWY0101060LF13D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:57:01	2026-06-04 09:57:14	施印杰	15011052	0.4		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101060	14	YZWY0101060LF14D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:57:17	2026-06-04 09:57:30	施印杰	15011052	0.3		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101060	15	YZWY0101060LF15D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:57:33	2026-06-04 09:57:47	施印杰	15011052	0.7		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101060	16	YZWY0101060LF16D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:57:50	2026-06-04 09:58:03	施印杰	15011052	0.7		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101060	17	YZWY0101060LF17D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:58:06	2026-06-04 09:58:19	施印杰	15011052	0.4		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101060	18	YZWY0101060LF18D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:58:22	2026-06-04 09:58:35	施印杰	15011052	0.4		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101060	19	YZWY0101060LF19D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:58:38	2026-06-04 09:58:52	施印杰	15011052	0.2		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101060	20	YZWY0101060LF20D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:58:55	2026-06-04 09:59:08	施印杰	15011052	0.3		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101070	01	YZWY0101070LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:59:13	2026-06-04 09:59:26	施印杰	15011052	0.3		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101070	02	YZWY0101070LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:59:29	2026-06-04 09:59:42	施印杰	15011052	0.2		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101070	03	YZWY0101070LV03D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:59:45	2026-06-04 10:00:01	施印杰	15011052	0.2		4.9E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101070	04	YZWY0101070LV04D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:00:04	2026-06-04 10:00:17	施印杰	15011052	0.3		4.9E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101070	05	YZWY0101070LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:00:20	2026-06-04 10:00:33	施印杰	15011052	0.3		4.9E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101070	06	YZWY0101070LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:00:36	2026-06-04 10:00:49	施印杰	15011052	0.2		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101070	07	YZWY0101070LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:00:52	2026-06-04 10:01:05	施印杰	15011052	0.2		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101070	08	YZWY0101070LF08D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:01:08	2026-06-04 10:01:22	施印杰	15011052	0.3		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101070	09	YZWY0101070LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:01:25	2026-06-04 10:01:38	施印杰	15011052	0.3		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101070	10	YZWY0101070LF10D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:01:41	2026-06-04 10:01:55	施印杰	15011052	0.3		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101070	11	YZWY0101070LF11D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:01:58	2026-06-04 10:02:11	施印杰	15011052	0.2		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101070	12	YZWY0101070LF12D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:02:14	2026-06-04 10:02:28	施印杰	15011052	0.3		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101070	13	YZWY0101070LF13D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:02:31	2026-06-04 10:02:44	施印杰	15011052	0.3		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101070	14	YZWY0101070LV14D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:02:47	2026-06-04 10:03:00	施印杰	15011052	0.2		4.9E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	3#回收车间东侧罐区	L-0101070	15	YZWY0101070LV15D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:03:03	2026-06-04 10:03:17	施印杰	15011052	0.3		4.9E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	TOP	L-0101080	01	YZWY0101080GF01D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:04:46	2026-06-04 10:05:47	施印杰	15011052	0.6		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	TOP	L-0101080	02	YZWY0101080GF02D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:05:50	2026-06-04 10:06:51	施印杰	15011052	0.4		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	TOP	L-0101080	03	YZWY0101080GF03D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:06:54	2026-06-04 10:07:09	施印杰	15011052	0.2		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	TOP	L-0101080	04	YZWY0101080GF04D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:07:12	2026-06-04 10:07:26	施印杰	15011052	0.2		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	TOP	L-0101080	05	YZWY0101080GA05D	搅拌器	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:07:29	2026-06-04 10:07:45	施印杰	15011052	0.3		7.5E-06	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	TOP	L-0101090	01	YZWY0101090GF01D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:07:51	2026-06-04 10:08:04	施印杰	15011052	0.5		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	TOP	L-0101090	02	YZWY0101090GF02D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:08:07	2026-06-04 10:08:20	施印杰	15011052	0.4		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	TOP	L-0101090	03	YZWY0101090GV03D	阀门	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:08:23	2026-06-04 10:08:36	施印杰	15011052	0.2		6.6E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	TOP	L-0101090	04	YZWY0101090GF04D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:08:39	2026-06-04 10:08:52	施印杰	15011052	0.3		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	TOP	L-0101090	05	YZWY0101090GF05D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:08:55	2026-06-04 10:09:09	施印杰	15011052	0.3		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	TOP	L-0101090	06	YZWY0101090GF06D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:09:12	2026-06-04 10:09:25	施印杰	15011052	0.3		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	TOP	L-0101090	07	YZWY0101090GV07D	阀门	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:09:28	2026-06-04 10:09:41	施印杰	15011052	0.3		6.6E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	TOP	L-0101090	08	YZWY0101090GF08D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:09:44	2026-06-04 10:09:57	施印杰	15011052	0.3		6.1E-07	1.3	否	扬州务园

所属装置	所属区域	所属设备	标签号	扩展号	PID图号	组件类型	尺寸(mm)	介质状态	不可达	泄漏阈值(μmol/mol)	检测日期	检测开始日期	检测结束日期	检测人	检测仪器	净检值(μmol/mol)	复测值(μmol/mol)	逸散速率(kg/h)	背景值(μmol/mol)	是否泄漏	归属公司
YZWY	3#回收车间	TOP	L-0101090	09	YZWY0101090GF09D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:10:00	2026-06-04 10:10:14	施印杰	15011052	0.4		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	TOP	L-0101090	10	YZWY0101090GF10D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:10:17	2026-06-04 10:10:30	施印杰	15011052	0.4		6.1E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	TOP	L-0101090	11	YZWY0101090GV11D	阀门	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:10:33	2026-06-04 10:10:46	施印杰	15011052	0.4		6.6E-07	1.3	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P701	L-0101100	01	YZWY0101100LP01D	泵	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:19:33	2026-06-04 10:19:59	施印杰	15011052	2.68		4.28092E-05	1.42	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P701	L-0101100	02	YZWY0101100LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:20:02	2026-06-04 10:20:19	施印杰	15011052	1.98		5.58276E-06	1.42	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P701	L-0101100	03	YZWY0101100LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:20:22	2026-06-04 10:20:36	施印杰	15011052	1.98		5.58276E-06	1.42	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P701	L-0101100	04	YZWY0101100LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:20:39	2026-06-04 10:20:52	施印杰	15011052	1.78		5.08068E-06	1.42	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P701	L-0101100	05	YZWY0101100LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:20:55	2026-06-04 10:21:08	施印杰	15011052	1.48		8.76106E-06	1.42	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P701	L-0101100	06	YZWY0101100LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:21:11	2026-06-04 10:21:27	施印杰	15011052	1.18		3.53114E-06	1.42	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P701	L-0101100	07	YZWY0101100LV07D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:21:30	2026-06-04 10:21:46	施印杰	15011052	0.78		4.9E-07	1.42	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P701	L-0101100	08	YZWY0101100LF08D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:21:49	2026-06-04 10:22:02	施印杰	15011052	0.38		6.1E-07	1.42	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P701	L-0101100	09	YZWY0101100LC09D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:22:05	2026-06-04 10:22:19	施印杰	15011052	0.28		6.1E-07	1.42	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P701	L-0101100	10	YZWY0101100LV10D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:22:22	2026-06-04 10:22:35	施印杰	15011052	0.28		4.9E-07	1.42	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P701	L-0101100	11	YZWY0101100LO11D	开口管线	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:22:38	2026-06-04 10:22:51	施印杰	15011052	0.18		2E-06	1.42	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P701	L-0101110	01	YZWY0101110LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:22:55	2026-06-04 10:23:08	施印杰	15011052	0.96		6.1E-07	0.84	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P701	L-0101110	02	YZWY0101110LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:23:11	2026-06-04 10:23:24	施印杰	15011052	0.86		4.9E-07	0.84	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P701	L-0101110	03	YZWY0101110LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:23:27	2026-06-04 10:23:40	施印杰	15011052	0.86		6.1E-07	0.84	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P701	L-0101110	04	YZWY0101110LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:23:45	2026-06-04 10:23:58	施印杰	15011052	0.86		6.1E-07	0.84	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P701	L-0101110	05	YZWY0101110LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:24:01	2026-06-04 10:24:14	施印杰	15011052	0.76		4.9E-07	0.84	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P701	L-0101110	06	YZWY0101110LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:24:17	2026-06-04 10:24:30	施印杰	15011052	0.66		6.1E-07	0.84	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P701	L-0101110	07	YZWY0101110LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:24:33	2026-06-04 10:24:47	施印杰	15011052	0.66		6.1E-07	0.84	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P701	L-0101110	08	YZWY0101110LV08D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:24:50	2026-06-04 10:25:03	施印杰	15011052	0.76		4.9E-07	0.84	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P701	L-0101110	09	YZWY0101110LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:25:06	2026-06-04 10:25:19	施印杰	15011052	0.76		6.1E-07	0.84	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P701	L-0101110	10	YZWY0101110LF10D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:25:22	2026-06-04 10:25:36	施印杰	15011052	0.66		6.1E-07	0.84	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P701	L-0101110	11	YZWY0101110LF11D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:25:39	2026-06-04 10:25:52	施印杰	15011052	0.56		6.1E-07	0.84	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P701	L-0101110	12	YZWY0101110LF12D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:25:55	2026-06-04 10:26:08	施印杰	15011052	0.56		6.1E-07	0.84	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P701	L-0101110	13	YZWY0101110LC13D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:26:11	2026-06-04 10:26:25	施印杰	15011052	0.46		6.1E-07	0.84	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P701	L-0101110	14	YZWY0101110LC14D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:26:28	2026-06-04 10:26:42	施印杰	15011052	0.56		6.1E-07	0.84	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P701	L-0101110	15	YZWY0101110LC15D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:26:45	2026-06-04 10:26:58	施印杰	15011052	0.46		6.1E-07	0.84	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P701	L-0101110	16	YZWY0101110LC16D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:27:01	2026-06-04 10:27:14	施印杰	15011052	0.46		6.1E-07	0.84	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P701	L-0101110	17	YZWY0101110LV17D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:27:39	2026-06-04 10:27:52	施印杰	15011052	0.46		4.9E-07	0.84	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P203	L-0101120	01	YZWY0101120LP01D	泵	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:27:56	2026-06-04 10:28:09	施印杰	15011052	0.46		7.5E-06	0.84	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P203	L-0101120	02	YZWY0101120LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:28:12	2026-06-04 10:28:29	施印杰	15011052	0.56		6.1E-07	0.84	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P203	L-0101120	03	YZWY0101120LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:28:32	2026-06-04 10:28:45	施印杰	15011052	0.76		6.1E-07	0.84	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P203	L-0101120	04	YZWY0101120LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:28:48	2026-06-04 10:29:02	施印杰	15011052	0.56		6.1E-07	0.84	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P203	L-0101120	05	YZWY0101120LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:29:05	2026-06-04 10:29:18	施印杰	15011052	0.56		4.9E-07	0.84	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P203	L-0101120	06	YZWY0101120LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:29:21	2026-06-04 10:29:34	施印杰	15011052	0.46		6.1E-07	0.84	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P203	L-0101120	07	YZWY0101120LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:29:37	2026-06-04 10:29:50	施印杰	15011052	0.56		6.1E-07	0.84	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P203	L-0101120	08	YZWY0101120LV08D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:29:53	2026-06-04 10:30:06	施印杰	15011052	0.46		4.9E-07	0.84	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P203	L-0101120	09	YZWY0101120LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:30:09	2026-06-04 10:30:22	施印杰	15011052	0.46		6.1E-07	0.84	否	扬州务园

所属装置	所属区域	所属设备	标签号	扩展号	PID图号	组件类型	尺寸(mm)	介质状态	不可达	泄漏阈值(μmol/mol)	检测日期	检测开始日期	检测结束日期	检测人	检测仪器	净检值(μmol/mol)	复测值(μmol/mol)	逸散速率(kg/h)	背景值(μmol/mol)	是否泄漏	归属公司
YZWY	3#回收车间	P203	L-0101130	01	YZWY0101130LC01D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:30:26	2026-06-04 10:30:40	施印杰	15011052	0.46		6.1E-07	0.84	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P203	L-0101130	02	YZWY0101130LC02D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:30:43	2026-06-04 10:30:57	施印杰	15011052	0.46		6.1E-07	0.84	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P203	L-0101130	03	YZWY0101130LV03D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:31:00	2026-06-04 10:31:14	施印杰	15011052	0.36		4.9E-07	0.84	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P203	L-0101130	04	YZWY0101130LC04D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:31:17	2026-06-04 10:31:30	施印杰	15011052	0.36		6.1E-07	0.84	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P203	L-0101130	05	YZWY0101130LF05D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:31:33	2026-06-04 10:31:46	施印杰	15011052	0.36		6.1E-07	0.84	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P203	L-0101130	06	YZWY0101130LV06D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:31:49	2026-06-04 10:32:03	施印杰	15011052	0.36		4.9E-07	0.84	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P203	L-0101130	07	YZWY0101130LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:32:06	2026-06-04 10:32:19	施印杰	15011052	0.36		6.1E-07	0.84	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P203	L-0101130	08	YZWY0101130LF08D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:32:22	2026-06-04 10:32:35	施印杰	15011052	0.26		6.1E-07	0.84	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P203	L-0101130	09	YZWY0101130LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:32:38	2026-06-04 10:32:52	施印杰	15011052	0.26		6.1E-07	0.84	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P203	L-0101130	10	YZWY0101130LF10D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:32:55	2026-06-04 10:33:08	施印杰	15011052	0.26		6.1E-07	0.84	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P203	L-0101140	01	YZWY0101140LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:33:12	2026-06-04 10:33:25	施印杰	15011052	0.26		6.1E-07	0.84	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P203	L-0101140	02	YZWY0101140LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:33:28	2026-06-04 10:33:41	施印杰	15011052	0.26		4.9E-07	0.84	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P203	L-0101140	03	YZWY0101140LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:33:44	2026-06-04 10:33:57	施印杰	15011052	0.16		6.1E-07	0.84	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P203	L-0101140	04	YZWY0101140LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:34:00	2026-06-04 10:34:13	施印杰	15011052	0.26		6.1E-07	0.84	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P203	L-0101140	05	YZWY0101140LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:34:16	2026-06-04 10:34:29	施印杰	15011052	0.26		4.9E-07	0.84	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P203	L-0101140	06	YZWY0101140LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:34:32	2026-06-04 10:34:45	施印杰	15011052	0.16		6.1E-07	0.84	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P203	L-0101140	07	YZWY0101140LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:34:48	2026-06-04 10:35:03	施印杰	15011052	0.16		6.1E-07	0.84	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P203	L-0101140	08	YZWY0101140LV08D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:35:07	2026-06-04 10:36:04	施印杰	15011052	3.26		1.64396E-05	0.84	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P203	L-0101140	09	YZWY0101140LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:36:08	2026-06-04 10:36:22	施印杰	15011052	0.26		6.1E-07	0.84	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P203	L-0101150	01	YZWY0101150LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:36:35	2026-06-04 10:36:49	施印杰	15011052	0.54		6.1E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P203	L-0101150	02	YZWY0101150LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:36:52	2026-06-04 10:37:06	施印杰	15011052	0.54		4.9E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P203	L-0101150	03	YZWY0101150LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:37:09	2026-06-04 10:37:22	施印杰	15011052	0.54		6.1E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P203	L-0101150	04	YZWY0101150LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:37:25	2026-06-04 10:37:38	施印杰	15011052	0.64		6.1E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P203	L-0101150	05	YZWY0101150LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:37:41	2026-06-04 10:37:54	施印杰	15011052	0.74		4.9E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P203	L-0101150	06	YZWY0101150LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:37:57	2026-06-04 10:38:11	施印杰	15011052	0.64		6.1E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P201	L-0101160	01	YZWY0101160LP01D	泵	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:38:14	2026-06-04 10:38:27	施印杰	15011052	0.54		7.5E-06	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P201	L-0101160	02	YZWY0101160LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:38:30	2026-06-04 10:38:44	施印杰	15011052	0.64		6.1E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P201	L-0101160	03	YZWY0101160LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:38:47	2026-06-04 10:39:01	施印杰	15011052	0.74		6.1E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P201	L-0101160	04	YZWY0101160LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:39:04	2026-06-04 10:39:17	施印杰	15011052	0.64		6.1E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P201	L-0101160	05	YZWY0101160LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:39:20	2026-06-04 10:39:33	施印杰	15011052	0.64		4.9E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P201	L-0101160	06	YZWY0101160LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:39:36	2026-06-04 10:39:49	施印杰	15011052	0.64		6.1E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P201	L-0101160	07	YZWY0101160LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:39:52	2026-06-04 10:40:05	施印杰	15011052	0.74		6.1E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P201	L-0101160	08	YZWY0101160LV08D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:40:08	2026-06-04 10:40:21	施印杰	15011052	0.64		4.9E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P201	L-0101160	09	YZWY0101160LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:40:24	2026-06-04 10:40:37	施印杰	15011052	0.54		6.1E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P201	L-0101170	01	YZWY0101170LC01D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:40:40	2026-06-04 10:40:53	施印杰	15011052	0.54		6.1E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P201	L-0101170	02	YZWY0101170LC02D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:40:56	2026-06-04 10:41:09	施印杰	15011052	0.64		6.1E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P201	L-0101170	03	YZWY0101170LV03D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:41:12	2026-06-04 10:41:25	施印杰	15011052	0.64		4.9E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P201	L-0101170	04	YZWY0101170LC04D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:41:28	2026-06-04 10:41:41	施印杰	15011052	0.54		6.1E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P201	L-0101170	05	YZWY0101170LF05D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:41:44	2026-06-04 10:41:57	施印杰	15011052	0.44		6.1E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P201	L-0101170	06	YZWY0101170LV06D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:42:00	2026-06-04 10:42:14	施印杰	15011052	0.44		4.9E-07	0.36	否	扬州务园

所属装置	所属区域	所属设备	标签号	扩展号	PID图号	组件类型	尺寸(mm)	介质状态	不可达	泄漏阈值(μmol/mol)	检测日期	检测开始日期	检测结束日期	检测人	检测仪器	净检值(μmol/mol)	复测值(μmol/mol)	逸散速率(kg/h)	背景值(μmol/mol)	是否泄漏	归属公司
YZWY	3#回收车间	P201	L-0101170	07	YZWY0101170LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:42:17	2026-06-04 10:42:31	施印杰	15011052	0.44		6.1E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P201	L-0101170	08	YZWY0101170LF08D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:42:38	2026-06-04 10:42:51	施印杰	15011052	0.44		6.1E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P201	L-0101170	09	YZWY0101170LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:42:54	2026-06-04 10:43:07	施印杰	15011052	0.44		6.1E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P201	L-0101170	10	YZWY0101170LF10D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:43:10	2026-06-04 10:43:24	施印杰	15011052	0.44		6.1E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P201	L-0101180	01	YZWY0101180LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:43:27	2026-06-04 10:43:41	施印杰	15011052	0.44		6.1E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P201	L-0101180	02	YZWY0101180LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:43:44	2026-06-04 10:43:57	施印杰	15011052	0.44		4.9E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P201	L-0101180	03	YZWY0101180LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:44:00	2026-06-04 10:44:13	施印杰	15011052	0.44		6.1E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P201	L-0101180	04	YZWY0101180LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:44:16	2026-06-04 10:44:30	施印杰	15011052	0.34		6.1E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P201	L-0101180	05	YZWY0101180LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:44:33	2026-06-04 10:44:46	施印杰	15011052	0.34		4.9E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P201	L-0101180	06	YZWY0101180LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:44:49	2026-06-04 10:45:03	施印杰	15011052	0.34		6.1E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101190	01	YZWY0101190LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:45:06	2026-06-04 10:45:19	施印杰	15011052	0.44		6.1E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101190	02	YZWY0101190LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:45:22	2026-06-04 10:45:35	施印杰	15011052	0.54		4.9E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101190	03	YZWY0101190LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:45:38	2026-06-04 10:45:51	施印杰	15011052	0.34		6.1E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101190	04	YZWY0101190LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:45:54	2026-06-04 10:46:07	施印杰	15011052	0.54		6.1E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101190	05	YZWY0101190LC05D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:46:10	2026-06-04 10:46:23	施印杰	15011052	0.34		6.1E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101190	06	YZWY0101190LV06D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:46:26	2026-06-04 10:46:39	施印杰	15011052	0.34		4.9E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101190	07	YZWY0101190LC07D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:46:42	2026-06-04 10:46:55	施印杰	15011052	0.34		6.1E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101200	01	YZWY0101200LC01D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:47:05	2026-06-04 10:47:18	施印杰	15011052	0.34		6.1E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101200	02	YZWY0101200LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:47:21	2026-06-04 10:47:34	施印杰	15011052	0.24		6.1E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101200	03	YZWY0101200LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:47:37	2026-06-04 10:47:51	施印杰	15011052	0.34		6.1E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101210	01	YZWY0101210LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:48:01	2026-06-04 10:48:14	施印杰	15011052	0.44		6.1E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101210	02	YZWY0101210LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:48:17	2026-06-04 10:48:30	施印杰	15011052	0.54		4.9E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101210	03	YZWY0101210LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:48:33	2026-06-04 10:48:46	施印杰	15011052	0.44		6.1E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101210	04	YZWY0101210LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:48:49	2026-06-04 10:49:02	施印杰	15011052	0.34		6.1E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101210	05	YZWY0101210LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:49:05	2026-06-04 10:49:18	施印杰	15011052	0.34		4.9E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101210	06	YZWY0101210LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:49:21	2026-06-04 10:49:34	施印杰	15011052	0.34		6.1E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101210	07	YZWY0101210LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:49:37	2026-06-04 10:49:50	施印杰	15011052	0.34		6.1E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101210	08	YZWY0101210LV08D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:49:53	2026-06-04 10:50:06	施印杰	15011052	0.44		4.9E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101210	09	YZWY0101210LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:50:09	2026-06-04 10:50:23	施印杰	15011052	0.34		6.1E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101210	10	YZWY0101210LF10D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:50:26	2026-06-04 10:50:39	施印杰	15011052	0.24		6.1E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101210	11	YZWY0101210LV11D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:50:42	2026-06-04 10:50:55	施印杰	15011052	0.24		4.9E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101210	12	YZWY0101210LF12D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:50:58	2026-06-04 10:51:11	施印杰	15011052	0.14		6.1E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101210	13	YZWY0101210LF13D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:51:14	2026-06-04 10:51:27	施印杰	15011052	0.24		6.1E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101210	14	YZWY0101210LV14D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:51:30	2026-06-04 10:51:44	施印杰	15011052	0.14		4.9E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101210	15	YZWY0101210LF15D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:51:47	2026-06-04 10:52:00	施印杰	15011052	0.34		6.1E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101210	16	YZWY0101210LF16D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:52:03	2026-06-04 10:52:16	施印杰	15011052	0.34		6.1E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101210	17	YZWY0101210LF17D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:52:19	2026-06-04 10:52:32	施印杰	15011052	0.24		6.1E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101210	18	YZWY0101210LV18D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:52:35	2026-06-04 10:52:48	施印杰	15011052	0.14		4.9E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101210	19	YZWY0101210LF19D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:52:51	2026-06-04 10:53:04	施印杰	15011052	0.14		6.1E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101220	01	YZWY0101220LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:53:07	2026-06-04 10:53:21	施印杰	15011052	0.24		6.1E-07	0.36	否	扬州务园

所属装置	所属区域	所属设备	标签号	扩展号	PID图号	组件类型	尺寸(mm)	介质状态	不可达	泄漏阈值(μmol/mol)	检测日期	检测开始日期	检测结束日期	检测人	检测仪器	净检值(μmol/mol)	复测值(μmol/mol)	逸散速率(kg/h)	背景值(μmol/mol)	是否泄漏	归属公司
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101220	02	YZWY0101220LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:53:24	2026-06-04 10:53:38	施印杰	15011052	0.24		4.9E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101220	03	YZWY0101220LO03D	开口管线	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:53:41	2026-06-04 10:53:54	施印杰	15011052	0.14		2E-06	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101230	01	YZWY0101230LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:53:58	2026-06-04 10:54:12	施印杰	15011052	0.24		6.1E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101230	02	YZWY0101230LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:54:15	2026-06-04 10:54:28	施印杰	15011052	0.44		4.9E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101230	03	YZWY0101230LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:54:31	2026-06-04 10:54:44	施印杰	15011052	0.34		6.1E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101230	04	YZWY0101230LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:54:47	2026-06-04 10:55:01	施印杰	15011052	0.24		6.1E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101230	05	YZWY0101230LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:55:04	2026-06-04 10:55:17	施印杰	15011052	0.24		4.9E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101230	06	YZWY0101230LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:55:20	2026-06-04 10:55:34	施印杰	15011052	0.14		6.1E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101230	07	YZWY0101230LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:55:38	2026-06-04 10:55:51	施印杰	15011052	0.14		6.1E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101230	08	YZWY0101230LV08D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:55:54	2026-06-04 10:56:08	施印杰	15011052	0.14		4.9E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101230	09	YZWY0101230LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:56:11	2026-06-04 10:56:24	施印杰	15011052	0.14		6.1E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101230	10	YZWY0101230LF10D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:56:27	2026-06-04 10:56:41	施印杰	15011052	0.14		6.1E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101230	11	YZWY0101230LV11D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:56:44	2026-06-04 10:56:57	施印杰	15011052	0.14		4.9E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101230	12	YZWY0101230LF12D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:57:00	2026-06-04 10:57:14	施印杰	15011052	0.04		6.1E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101230	13	YZWY0101230LF13D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:57:17	2026-06-04 10:57:31	施印杰	15011052	0.14		6.1E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101230	14	YZWY0101230LV14D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:57:34	2026-06-04 10:57:47	施印杰	15011052	0.04		4.9E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101230	15	YZWY0101230LF15D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:57:50	2026-06-04 10:58:03	施印杰	15011052	0.04		6.1E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101240	01	YZWY0101240LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:58:06	2026-06-04 10:58:31	施印杰	15011052	0.22		6.1E-07	0.18	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101240	02	YZWY0101240LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:58:52	2026-06-04 10:59:07	施印杰	15011052	0.22		4.9E-07	0.18	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101240	03	YZWY0101240LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:59:10	2026-06-04 10:59:25	施印杰	15011052	0.22		6.1E-07	0.18	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101240	04	YZWY0101240LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:59:30	2026-06-04 10:59:44	施印杰	15011052	0.32		6.1E-07	0.18	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101240	05	YZWY0101240LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:59:47	2026-06-04 11:00:02	施印杰	15011052	0.42		4.9E-07	0.18	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101240	06	YZWY0101240LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:00:05	2026-06-04 11:00:20	施印杰	15011052	0.32		6.1E-07	0.18	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101240	07	YZWY0101240LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:00:23	2026-06-04 11:00:37	施印杰	15011052	0.42		6.1E-07	0.18	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101240	08	YZWY0101240LV08D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:00:40	2026-06-04 11:00:53	施印杰	15011052	0.32		4.9E-07	0.18	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101240	09	YZWY0101240LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:00:56	2026-06-04 11:01:10	施印杰	15011052	0.22		6.1E-07	0.18	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101240	10	YZWY0101240LV10D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:01:14	2026-06-04 11:01:28	施印杰	15011052	0.22		4.9E-07	0.18	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101240	11	YZWY0101240LF11D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:01:31	2026-06-04 11:01:44	施印杰	15011052	0.22		6.1E-07	0.18	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101250	01	YZWY0101250LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:01:48	2026-06-04 11:02:01	施印杰	15011052	0.42		6.1E-07	0.18	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101250	02	YZWY0101250LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:02:05	2026-06-04 11:02:19	施印杰	15011052	0.42		4.9E-07	0.18	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101250	03	YZWY0101250LO03D	开口管线	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:02:22	2026-06-04 11:02:35	施印杰	15011052	0.22		2E-06	0.18	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101260	01	YZWY0101260LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:02:39	2026-06-04 11:02:52	施印杰	15011052	0.12		6.1E-07	0.18	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101260	02	YZWY0101260LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:02:55	2026-06-04 11:03:08	施印杰	15011052	0.32		4.9E-07	0.18	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101260	03	YZWY0101260LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:03:11	2026-06-04 11:03:24	施印杰	15011052	0.32		6.1E-07	0.18	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101260	04	YZWY0101260LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:03:27	2026-06-04 11:03:41	施印杰	15011052	0.22		6.1E-07	0.18	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101260	05	YZWY0101260LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:03:44	2026-06-04 11:03:57	施印杰	15011052	0.42		4.9E-07	0.18	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101260	06	YZWY0101260LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:04:00	2026-06-04 11:04:15	施印杰	15011052	0.32		6.1E-07	0.18	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101260	07	YZWY0101260LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:04:18	2026-06-04 11:04:32	施印杰	15011052	0.22		6.1E-07	0.18	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101260	08	YZWY0101260LV08D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:04:35	2026-06-04 11:04:48	施印杰	15011052	0.22		4.9E-07	0.18	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101260	09	YZWY0101260LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:04:51	2026-06-04 11:05:06	施印杰	15011052	0.22		6.1E-07	0.18	否	扬州务园

所属装置	所属区域	所属设备	标签号	扩展号	PID图号	组件类型	尺寸(mm)	介质状态	不可达	泄漏阈值(μmol/mol)	检测日期	检测开始日期	检测结束日期	检测人	检测仪器	净检值(μmol/mol)	复测值(μmol/mol)	逸散速率(kg/h)	背景值(μmol/mol)	是否泄漏	归属公司
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101260	10	YZWY0101260LF10D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:05:09	2026-06-04 11:05:22	施印杰	15011052	0.32		6.1E-07	0.18	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101260	11	YZWY0101260LV11D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:05:25	2026-06-04 11:05:38	施印杰	15011052	0.32		4.9E-07	0.18	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101260	12	YZWY0101260LF12D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:05:41	2026-06-04 11:05:54	施印杰	15011052	0.22		6.1E-07	0.18	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101260	13	YZWY0101260LF13D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:05:57	2026-06-04 11:06:11	施印杰	15011052	0.22		6.1E-07	0.18	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101260	14	YZWY0101260LV14D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:06:14	2026-06-04 11:06:27	施印杰	15011052	0.22		4.9E-07	0.18	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101260	15	YZWY0101260LF15D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:06:30	2026-06-04 11:06:43	施印杰	15011052	0.22		6.1E-07	0.18	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101270	01	YZWY0101270LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:06:46	2026-06-04 11:06:59	施印杰	15011052	0.32		6.1E-07	0.18	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101270	02	YZWY0101270LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:07:02	2026-06-04 11:07:15	施印杰	15011052	0.22		4.9E-07	0.18	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101270	03	YZWY0101270LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:07:18	2026-06-04 11:07:32	施印杰	15011052	0.22		6.1E-07	0.18	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101270	04	YZWY0101270LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:07:35	2026-06-04 11:07:48	施印杰	15011052	0.22		6.1E-07	0.18	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101270	05	YZWY0101270LF05D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:07:51	2026-06-04 11:08:04	施印杰	15011052	0.22		6.1E-07	0.18	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101270	06	YZWY0101270LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:08:07	2026-06-04 11:08:23	施印杰	15011052	0.22		6.1E-07	0.18	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101270	07	YZWY0101270LV07D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:08:26	2026-06-04 11:08:39	施印杰	15011052	0.22		4.9E-07	0.18	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101270	08	YZWY0101270LO08D	开口管线	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:08:42	2026-06-04 11:08:55	施印杰	15011052	0.22		2E-06	0.18	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V201	L-0101280	01	YZWY0101280LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:08:58	2026-06-04 11:09:12	施印杰	15011052	0.32		6.1E-07	0.18	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P105	L-0101290	01	YZWY0101290LP01D	泵	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:07:00	2026-06-12 08:07:15	肖李	15011045	3.76		5.65859E-05	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P105	L-0101290	02	YZWY0101290LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:07:18	2026-06-12 08:07:36	肖李	15011045	3.76		9.84784E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P105	L-0101290	03	YZWY0101290LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:07:39	2026-06-12 08:07:53	肖李	15011045	3.66		9.61569E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P105	L-0101290	04	YZWY0101290LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:07:56	2026-06-12 08:08:09	肖李	15011045	3.66		9.61569E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P105	L-0101290	05	YZWY0101290LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:08:12	2026-06-12 08:08:30	肖李	15011045	3.66		1.80282E-05	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P105	L-0101290	06	YZWY0101290LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:08:33	2026-06-12 08:08:54	肖李	15011045	3.56		9.38281E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P105	L-0101290	07	YZWY0101290LV07D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:08:57	2026-06-12 08:09:10	肖李	15011045	3.56		1.76345E-05	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P105	L-0101290	08	YZWY0101290LF08D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:09:13	2026-06-12 08:09:27	肖李	15011045	3.56		9.38281E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P105	L-0101300	01	YZWY0101300LO01D	开口管线	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:09:30	2026-06-12 08:09:45	肖李	15011045	3.46		5.37828E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P105	L-0101300	02	YZWY0101300LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:09:48	2026-06-12 08:10:04	肖李	15011045	3.46		1.72386E-05	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P105	L-0101300	03	YZWY0101300LC03D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:10:07	2026-06-12 08:10:20	肖李	15011045	3.36		8.91477E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P105	L-0101300	04	YZWY0101300LC04D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:10:23	2026-06-12 08:10:36	肖李	15011045	3.36		8.91477E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P105	L-0101300	05	YZWY0101300LC05D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:10:39	2026-06-12 08:10:52	肖李	15011045	3.26		8.67955E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P105	L-0101300	06	YZWY0101300LC06D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:10:55	2026-06-12 08:11:10	肖李	15011045	3.26		8.67955E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P105	L-0101300	07	YZWY0101300LV07D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:11:13	2026-06-12 08:11:28	肖李	15011045	3.26		1.64396E-05	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P105	L-0101300	08	YZWY0101300LF08D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:11:31	2026-06-12 08:11:44	肖李	15011045	3.16		8.44351E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P105	L-0101300	09	YZWY0101300LV09D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:11:47	2026-06-12 08:12:00	肖李	15011045	3.26		1.64396E-05	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P105	L-0101300	10	YZWY0101300LF10D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:12:03	2026-06-12 08:12:16	肖李	15011045	3.16		8.44351E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P105	L-0101300	11	YZWY0101300LF11D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:12:19	2026-06-12 08:12:32	肖李	15011045	3.16		8.44351E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P105	L-0101300	12	YZWY0101300LF12D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:12:35	2026-06-12 08:12:48	肖李	15011045	3.26		8.67955E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P105	L-0101300	13	YZWY0101300LF13D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:12:51	2026-06-12 08:13:04	肖李	15011045	3.26		8.67955E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P105	L-0101310	01	YZWY0101310LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:13:07	2026-06-12 08:13:20	肖李	15011045	3.26		8.67955E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P105	L-0101310	02	YZWY0101310LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:13:23	2026-06-12 08:13:36	肖李	15011045	3.26		1.64396E-05	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P105	L-0101310	03	YZWY0101310LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:13:39	2026-06-12 08:13:52	肖李	15011045	3.26		8.67955E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P105	L-0101310	04	YZWY0101310LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:13:55	2026-06-12 08:14:09	肖李	15011045	3.06		8.2066E-06	0.34	否	扬州务园

所属装置	所属区域	所属设备	标签号	扩展号	PID图号	组件类型	尺寸(mm)	介质状态	不可达	泄漏阈值(μmol/mol)	检测日期	检测开始日期	检测结束日期	检测人	检测仪器	净检值(μmol/mol)	复测值(μmol/mol)	逸散速率(kg/h)	背景值(μmol/mol)	是否泄漏	归属公司
YZWY	3#回收车间	P105	L-0101310	05	YZWY0101310LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:14:12	2026-06-12 08:14:25	肖李	15011045	3.06		1.56307E-05	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P105	L-0101310	06	YZWY0101310LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:14:28	2026-06-12 08:14:42	肖李	15011045	3.06		8.2066E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P103	L-0101320	01	YZWY0101320LP01D	泵	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:14:46	2026-06-12 08:15:01	肖李	15011045	2.96		4.6462E-05	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P103	L-0101320	02	YZWY0101320LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:15:04	2026-06-12 08:15:17	肖李	15011045	2.96		7.9688E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P103	L-0101320	03	YZWY0101320LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:15:20	2026-06-12 08:15:33	肖李	15011045	2.96		7.9688E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P103	L-0101320	04	YZWY0101320LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:15:36	2026-06-12 08:15:52	肖李	15011045	2.96		7.9688E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P103	L-0101320	05	YZWY0101320LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:15:55	2026-06-12 08:16:11	肖李	15011045	2.96		1.52222E-05	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P103	L-0101320	06	YZWY0101320LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:16:17	2026-06-12 08:16:30	肖李	15011045	2.86		7.73008E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P103	L-0101320	07	YZWY0101320LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:16:33	2026-06-12 08:16:52	肖李	15011045	2.86		7.73008E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P103	L-0101320	08	YZWY0101320LV08D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:16:58	2026-06-12 08:17:11	肖李	15011045	2.86		1.48109E-05	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P103	L-0101320	09	YZWY0101320LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:17:14	2026-06-12 08:17:27	肖李	15011045	2.86		7.73008E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P103	L-0101330	01	YZWY0101330LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:17:30	2026-06-12 08:17:43	肖李	15011045	2.76		7.49039E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P103	L-0101330	02	YZWY0101330LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:17:46	2026-06-12 08:17:59	肖李	15011045	2.76		1.43967E-05	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P103	L-0101330	03	YZWY0101330LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:18:02	2026-06-12 08:18:15	肖李	15011045	2.76		7.49039E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P103	L-0101330	04	YZWY0101330LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:18:18	2026-06-12 08:18:33	肖李	15011045	2.66		7.2497E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P103	L-0101330	05	YZWY0101330LF05D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:18:36	2026-06-12 08:18:49	肖李	15011045	2.66		7.2497E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P103	L-0101330	06	YZWY0101330LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:18:52	2026-06-12 08:19:05	肖李	15011045	2.66		7.2497E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P103	L-0101330	07	YZWY0101330LC07D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:19:14	2026-06-12 08:19:30	肖李	15011045	2.56		7.00797E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P103	L-0101330	08	YZWY0101330LC08D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:19:33	2026-06-12 08:19:46	肖李	15011045	2.56		7.00797E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P103	L-0101330	09	YZWY0101330LV09D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:19:49	2026-06-12 08:20:02	肖李	15011045	2.56		1.35589E-05	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P103	L-0101330	10	YZWY0101330LC10D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:20:05	2026-06-12 08:20:19	肖李	15011045	2.56		7.00797E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P103	L-0101340	01	YZWY0101340LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:20:23	2026-06-12 08:20:37	肖李	15011045	2.56		7.00797E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P103	L-0101340	02	YZWY0101340LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:20:40	2026-06-12 08:20:53	肖李	15011045	2.46		1.31351E-05	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P103	L-0101340	03	YZWY0101340LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:20:58	2026-06-12 08:21:12	肖李	15011045	2.46		6.76515E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P103	L-0101340	04	YZWY0101340LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:21:15	2026-06-12 08:21:28	肖李	15011045	2.46		6.76515E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P103	L-0101340	05	YZWY0101340LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:21:31	2026-06-12 08:21:45	肖李	15011045	2.46		1.31351E-05	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P103	L-0101340	06	YZWY0101340LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:21:48	2026-06-12 08:22:01	肖李	15011045	2.36		6.52119E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P103	L-0101340	07	YZWY0101340LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:22:04	2026-06-12 08:22:17	肖李	15011045	2.46		6.76515E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P103	L-0101340	08	YZWY0101340LV08D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:22:20	2026-06-12 08:22:33	肖李	15011045	2.36		1.27078E-05	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P103	L-0101340	09	YZWY0101340LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:22:36	2026-06-12 08:22:49	肖李	15011045	2.36		6.52119E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P103	L-0101340	10	YZWY0101340LF10D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:22:52	2026-06-12 08:23:06	肖李	15011045	2.36		6.52119E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P103	L-0101340	11	YZWY0101340LV11D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:23:09	2026-06-12 08:23:22	肖李	15011045	2.36		1.27078E-05	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P103	L-0101340	12	YZWY0101340LF12D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:23:25	2026-06-12 08:23:38	肖李	15011045	2.36		6.52119E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P103	L-0101340	13	YZWY0101340LF13D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:23:41	2026-06-12 08:23:54	肖李	15011045	2.36		6.52119E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P103	L-0101340	14	YZWY0101340LV14D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:23:57	2026-06-12 08:24:11	肖李	15011045	2.26		1.22767E-05	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P103	L-0101340	15	YZWY0101340LF15D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:24:14	2026-06-12 08:24:27	肖李	15011045	2.36		6.52119E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101350	01	YZWY0101350LP01D	泵	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:24:33	2026-06-12 08:24:47	肖李	15011045	2.26		3.71997E-05	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101350	02	YZWY0101350LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:24:50	2026-06-12 08:25:03	肖李	15011045	2.26		6.27604E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101350	03	YZWY0101350LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:25:06	2026-06-12 08:25:19	肖李	15011045	2.26		6.27604E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101350	04	YZWY0101350LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:25:22	2026-06-12 08:25:37	肖李	15011045	2.26		6.27604E-06	0.34	否	扬州务园

所属装置	所属区域	所属设备	标签号	扩展号	PID图号	组件类型	尺寸(mm)	介质状态	不可达	泄漏阈值(μmol/mol)	检测日期	检测开始日期	检测结束日期	检测人	检测仪器	净检值(μmol/mol)	复测值(μmol/mol)	逸散速率(kg/h)	背景值(μmol/mol)	是否泄漏	归属公司
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101350	05	YZWY0101350LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:25:40	2026-06-12 08:25:53	肖李	15011045	2.26		1.22767E-05	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101350	06	YZWY0101350LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:25:56	2026-06-12 08:26:09	肖李	15011045	2.26		6.27604E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101350	07	YZWY0101350LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:26:12	2026-06-12 08:26:25	肖李	15011045	2.16		6.02964E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101350	08	YZWY0101350LV08D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:26:28	2026-06-12 08:26:41	肖李	15011045	2.26		1.22767E-05	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101350	09	YZWY0101350LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:26:44	2026-06-12 08:26:57	肖李	15011045	2.16		6.02964E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101360	01	YZWY0101360LC01D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:27:05	2026-06-12 08:27:21	肖李	15011045	2.16		6.02964E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101360	02	YZWY0101360LC02D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:27:24	2026-06-12 08:27:37	肖李	15011045	2.16		6.02964E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101360	03	YZWY0101360LV03D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:27:40	2026-06-12 08:27:53	肖李	15011045	2.16		1.18418E-05	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101360	04	YZWY0101360LC04D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:27:56	2026-06-12 08:28:09	肖李	15011045	2.16		6.02964E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101360	05	YZWY0101360LF05D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:28:12	2026-06-12 08:28:25	肖李	15011045	2.16		6.02964E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101360	06	YZWY0101360LV06D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:28:28	2026-06-12 08:28:44	肖李	15011045	2.16		1.18418E-05	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101360	07	YZWY0101360LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:28:47	2026-06-12 08:29:00	肖李	15011045	2.06		5.78192E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101360	08	YZWY0101360LF08D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:29:03	2026-06-12 08:29:22	肖李	15011045	2.06		5.78192E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101360	09	YZWY0101360LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:29:25	2026-06-12 08:29:41	肖李	15011045	2.06		5.78192E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101360	10	YZWY0101360LF10D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:29:44	2026-06-12 08:30:01	肖李	15011045	2.06		5.78192E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101370	01	YZWY0101370LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:30:05	2026-06-12 08:30:18	肖李	15011045	2.06		5.78192E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101370	02	YZWY0101370LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:30:21	2026-06-12 08:30:34	肖李	15011045	2.06		1.14028E-05	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101370	03	YZWY0101370LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:30:37	2026-06-12 08:30:50	肖李	15011045	2.06		5.78192E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101370	04	YZWY0101370LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:30:53	2026-06-12 08:31:07	肖李	15011045	2.06		5.78192E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101370	05	YZWY0101370LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:31:10	2026-06-12 08:31:23	肖李	15011045	1.96		1.09594E-05	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101370	06	YZWY0101370LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:31:26	2026-06-12 08:31:39	肖李	15011045	2.06		5.78192E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101370	07	YZWY0101370LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:31:42	2026-06-12 08:31:55	肖李	15011045	1.96		5.53282E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101370	08	YZWY0101370LV08D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:31:58	2026-06-12 08:32:11	肖李	15011045	1.96		1.09594E-05	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101370	09	YZWY0101370LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:32:14	2026-06-12 08:32:27	肖李	15011045	1.96		5.53282E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101380	01	YZWY0101380LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:32:30	2026-06-12 08:32:44	肖李	15011045	1.96		5.53282E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101380	02	YZWY0101380LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:32:47	2026-06-12 08:33:00	肖李	15011045	1.96		1.09594E-05	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101380	03	YZWY0101380L003D	开口管线	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:33:03	2026-06-12 08:33:16	肖李	15011045	1.86		3.40534E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101390	01	YZWY0101390LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:33:21	2026-06-12 08:33:34	肖李	15011045	1.86		5.28225E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101390	02	YZWY0101390LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:33:37	2026-06-12 08:33:58	肖李	15011045	1.86		1.05114E-05	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101390	03	YZWY0101390LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:34:03	2026-06-12 08:34:17	肖李	15011045	1.86		5.28225E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101390	04	YZWY0101390LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:34:33	2026-06-12 08:34:48	肖李	15011045	1.86		5.28225E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101390	05	YZWY0101390LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:34:51	2026-06-12 08:35:05	肖李	15011045	1.76		1.00585E-05	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101390	06	YZWY0101390LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:35:08	2026-06-12 08:35:21	肖李	15011045	1.76		5.03012E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101390	07	YZWY0101390LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:35:24	2026-06-12 08:35:37	肖李	15011045	1.76		5.03012E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101390	08	YZWY0101390LV08D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:35:40	2026-06-12 08:35:55	肖李	15011045	1.76		1.00585E-05	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101390	09	YZWY0101390LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:35:58	2026-06-12 08:36:11	肖李	15011045	1.76		5.03012E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101390	10	YZWY0101390LF10D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:36:14	2026-06-12 08:36:30	肖李	15011045	1.76		5.03012E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101390	11	YZWY0101390LV11D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:36:33	2026-06-12 08:36:46	肖李	15011045	1.66		9.60029E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101390	12	YZWY0101390LF12D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:36:49	2026-06-12 08:37:02	肖李	15011045	1.66		4.77634E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101390	13	YZWY0101390LF13D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:37:05	2026-06-12 08:37:18	肖李	15011045	1.66		4.77634E-06	0.34	否	扬州务园

所属装置	所属区域	所属设备	标签号	扩展号	PID图号	组件类型	尺寸(mm)	介质状态	不可达	泄漏阈值(μmol/mol)	检测日期	检测开始日期	检测结束日期	检测人	检测仪器	净检值(μmol/mol)	复测值(μmol/mol)	逸散速率(kg/h)	背景值(μmol/mol)	是否泄漏	归属公司
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101390	14	YZWY0101390LV14D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:37:21	2026-06-12 08:37:34	肖李	15011045	1.66		9.60029E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101390	15	YZWY0101390LF15D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:37:37	2026-06-12 08:37:50	肖李	15011045	1.66		4.77634E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101390	16	YZWY0101390LF16D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:37:53	2026-06-12 08:38:06	肖李	15011045	1.56		4.5208E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101390	17	YZWY0101390LV17D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:38:09	2026-06-12 08:38:22	肖李	15011045	1.66		9.60029E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101390	18	YZWY0101390LF18D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:38:25	2026-06-12 08:38:38	肖李	15011045	1.66		4.77634E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101400	01	YZWY0101400LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:38:41	2026-06-12 08:38:55	肖李	15011045	1.56		4.5208E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101400	02	YZWY0101400LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:38:58	2026-06-12 08:39:15	肖李	15011045	1.66		9.60029E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101400	03	YZWY0101400LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:39:29	2026-06-12 08:39:44	肖李	15011045	1.66		4.77634E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101400	04	YZWY0101400LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:39:48	2026-06-12 08:40:06	肖李	15011045	1.56		4.5208E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101400	05	YZWY0101400LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:40:09	2026-06-12 08:40:23	肖李	15011045	1.56		9.13647E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101400	06	YZWY0101400LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:40:26	2026-06-12 08:40:39	肖李	15011045	1.56		4.5208E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101400	07	YZWY0101400LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:40:42	2026-06-12 08:40:55	肖李	15011045	1.56		4.5208E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101400	08	YZWY0101400LV08D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:40:58	2026-06-12 08:41:11	肖李	15011045	1.56		9.13647E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101400	09	YZWY0101400LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:41:14	2026-06-12 08:41:27	肖李	15011045	1.46		4.26336E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101400	10	YZWY0101400LF10D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:41:30	2026-06-12 08:41:44	肖李	15011045	1.56		4.5208E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101400	11	YZWY0101400LV11D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:41:47	2026-06-12 08:42:00	肖李	15011045	1.56		9.13647E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101400	12	YZWY0101400LF12D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:42:03	2026-06-12 08:42:16	肖李	15011045	1.56		4.5208E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101400	13	YZWY0101400LF13D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:42:19	2026-06-12 08:42:32	肖李	15011045	1.46		4.26336E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101400	14	YZWY0101400LV14D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:42:37	2026-06-12 08:42:50	肖李	15011045	1.56		9.13647E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101400	15	YZWY0101400LF15D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:42:53	2026-06-12 08:43:06	肖李	15011045	1.46		4.26336E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101400	16	YZWY0101400LF16D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:43:09	2026-06-12 08:43:22	肖李	15011045	1.46		4.26336E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101400	17	YZWY0101400LV17D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:43:25	2026-06-12 08:43:38	肖李	15011045	1.56		9.13647E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101400	18	YZWY0101400LF18D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:43:41	2026-06-12 08:44:22	肖李	15011045	1.56		4.5208E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101400	19	YZWY0101400LF19D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:44:27	2026-06-12 08:44:48	肖李	15011045	1.46		4.26336E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101400	20	YZWY0101400LV20D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:44:51	2026-06-12 08:45:07	肖李	15011045	1.46		8.66657E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101400	21	YZWY0101400LF21D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:45:16	2026-06-12 08:45:29	肖李	15011045	1.46		4.26336E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101410	01	YZWY0101410LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:45:32	2026-06-12 08:45:45	肖李	15011045	1.36		4.00389E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101410	02	YZWY0101410LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:45:51	2026-06-12 08:46:04	肖李	15011045	1.46		8.66657E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101410	03	YZWY0101410LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:46:07	2026-06-12 08:46:20	肖李	15011045	1.36		4.00389E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101410	04	YZWY0101410LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:46:23	2026-06-12 08:46:36	肖李	15011045	1.46		4.26336E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101410	05	YZWY0101410LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:46:39	2026-06-12 08:46:52	肖李	15011045	1.46		8.66657E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101410	06	YZWY0101410LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:46:55	2026-06-12 08:47:10	肖李	15011045	1.46		4.26336E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101410	07	YZWY0101410LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:47:14	2026-06-12 08:47:27	肖李	15011045	1.46		4.26336E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101410	08	YZWY0101410LV08D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:47:30	2026-06-12 08:47:43	肖李	15011045	1.46		8.66657E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101410	09	YZWY0101410LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:47:46	2026-06-12 08:47:59	肖李	15011045	1.36		4.00389E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101410	10	YZWY0101410LF10D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:48:02	2026-06-12 08:48:15	肖李	15011045	1.36		4.00389E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101410	11	YZWY0101410LV11D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:48:18	2026-06-12 08:48:31	肖李	15011045	1.36		8.19009E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101410	12	YZWY0101410LF12D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:48:34	2026-06-12 08:48:47	肖李	15011045	1.36		4.00389E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101410	13	YZWY0101410LF13D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:48:50	2026-06-12 08:49:03	肖李	15011045	1.26		3.74221E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101410	14	YZWY0101410LV14D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:49:06	2026-06-12 08:49:19	肖李	15011045	1.56		9.13647E-06	0.34	否	扬州务园

所属装置	所属区域	所属设备	标签号	扩展号	PID图号	组件类型	尺寸(mm)	介质状态	不可达	泄漏阈值(μmol/mol)	检测日期	检测开始日期	检测结束日期	检测人	检测仪器	净检值(μmol/mol)	复测值(μmol/mol)	逸散速率(kg/h)	背景值(μmol/mol)	是否泄漏	归属公司
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101410	15	YZWY0101410LF15D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:49:22	2026-06-12 08:49:35	肖李	15011045	1.46		4.26336E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101420	01	YZWY0101420LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:49:40	2026-06-12 08:49:54	肖李	15011045	1.46		4.26336E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101420	02	YZWY0101420LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:49:57	2026-06-12 08:50:10	肖李	15011045	1.36		8.19009E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	P101	L-0101420	03	YZWY0101420LO03D	开口管线	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:50:13	2026-06-12 08:50:26	肖李	15011045	1.26		2.58871E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V202	L-0101430	01	YZWY0101430LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:50:29	2026-06-12 08:50:42	肖李	15011045	1.36		4.00389E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V202	L-0101430	02	YZWY0101430LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:50:45	2026-06-12 08:50:58	肖李	15011045	1.36		8.19009E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V202	L-0101430	03	YZWY0101430LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:51:01	2026-06-12 08:51:14	肖李	15011045	1.36		4.00389E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V202	L-0101430	04	YZWY0101430LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:51:17	2026-06-12 08:51:30	肖李	15011045	1.36		4.00389E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V202	L-0101430	05	YZWY0101430LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:51:33	2026-06-12 08:51:46	肖李	15011045	1.26		7.70643E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V202	L-0101430	06	YZWY0101430LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:51:49	2026-06-12 08:52:02	肖李	15011045	1.26		3.74221E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V202	L-0101430	07	YZWY0101430LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:52:05	2026-06-12 08:52:18	肖李	15011045	1.26		3.74221E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V202	L-0101430	08	YZWY0101430LV08D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:52:21	2026-06-12 08:52:34	肖李	15011045	1.26		7.70643E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V202	L-0101430	09	YZWY0101430LO09D	开口管线	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:52:37	2026-06-12 08:52:50	肖李	15011045	1.26		2.58871E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V202	L-0101430	10	YZWY0101430LF10D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:52:53	2026-06-12 08:53:06	肖李	15011045	1.26		3.74221E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V202	L-0101440	01	YZWY0101440LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:53:09	2026-06-12 08:53:39	肖李	15011045	1.26		3.74221E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V202	L-0101450	01	YZWY0101450LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:53:49	2026-06-12 08:54:03	肖李	15011045	1.26		3.74221E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V202	L-0101450	02	YZWY0101450LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:54:06	2026-06-12 08:54:28	肖李	15011045	1.26		7.70643E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V202	L-0101450	03	YZWY0101450LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:54:31	2026-06-12 08:54:45	肖李	15011045	1.26		3.74221E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V202	L-0101450	04	YZWY0101450LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:54:48	2026-06-12 08:55:01	肖李	15011045	1.26		3.74221E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V202	L-0101450	05	YZWY0101450LC05D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:55:04	2026-06-12 08:55:17	肖李	15011045	1.16		3.47813E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V202	L-0101450	06	YZWY0101450LV06D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:55:20	2026-06-12 08:55:40	肖李	15011045	1.26		7.70643E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V202	L-0101450	07	YZWY0101450LC07D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:55:43	2026-06-12 08:55:57	肖李	15011045	1.26		3.74221E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V103	L-0101460	01	YZWY0101460LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:56:00	2026-06-12 08:56:13	肖李	15011045	1.46		4.26336E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V103	L-0101460	02	YZWY0101460LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:56:16	2026-06-12 08:56:31	肖李	15011045	1.36		4.00389E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V103	L-0101460	03	YZWY0101460LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:56:34	2026-06-12 08:56:49	肖李	15011045	1.36		4.00389E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V103	L-0101460	04	YZWY0101460LV04D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:56:54	2026-06-12 08:57:08	肖李	15011045	1.46		8.66657E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V103	L-0101460	05	YZWY0101460LO05D	开口管线	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:57:11	2026-06-12 08:57:24	肖李	15011045	1.66		3.14325E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V103	L-0101460	06	YZWY0101460LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:57:27	2026-06-12 08:57:40	肖李	15011045	1.56		4.5208E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V103	L-0101470	01	YZWY0101470LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:57:43	2026-06-12 08:58:53	肖李	15011045	1.56		4.5208E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V103	L-0101470	02	YZWY0101470LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:58:56	2026-06-12 08:59:10	肖李	15011045	1.26		3.74221E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V103	L-0101470	03	YZWY0101470LV03D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:59:13	2026-06-12 08:59:26	肖李	15011045	1.26		7.70643E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V103	L-0101470	04	YZWY0101470LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:59:29	2026-06-12 08:59:42	肖李	15011045	1.16		3.47813E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V103	L-0101480	01	YZWY0101480LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 08:59:45	2026-06-12 08:59:58	肖李	15011045	1.16		3.47813E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V103	L-0101480	02	YZWY0101480LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:00:01	2026-06-12 09:00:14	肖李	15011045	1.16		7.21491E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V103	L-0101480	03	YZWY0101480LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:00:17	2026-06-12 09:00:34	肖李	15011045	1.16		3.47813E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V103	L-0101480	04	YZWY0101480LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:00:37	2026-06-12 09:00:50	肖李	15011045	1.16		3.47813E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V103	L-0101480	05	YZWY0101480LC05D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:00:53	2026-06-12 09:01:06	肖李	15011045	1.16		3.47813E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V103	L-0101480	06	YZWY0101480LV06D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:01:09	2026-06-12 09:01:22	肖李	15011045	1.26		7.70643E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V103	L-0101480	07	YZWY0101480LC07D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:01:25	2026-06-12 09:01:38	肖李	15011045	1.26		3.74221E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V103	L-0101490	01	YZWY0101490LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:01:41	2026-06-12 09:01:54	肖李	15011045	1.26		3.74221E-06	0.34	否	扬州务园

所属装置	所属区域	所属设备	标签号	扩展号	PID图号	组件类型	尺寸(mm)	介质状态	不可达	泄漏阈值(μmol/mol)	检测日期	检测开始日期	检测结束日期	检测人	检测仪器	净检值(μmol/mol)	复测值(μmol/mol)	逸散速率(kg/h)	背景值(μmol/mol)	是否泄漏	归属公司
YZWY	3#回收车间	V103	L-0101490	02	YZWY0101490LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:01:57	2026-06-12 09:02:10	肖李	15011045	1.16		7.21491E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V103	L-0101490	03	YZWY0101490LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:02:13	2026-06-12 09:02:26	肖李	15011045	1.16		3.47813E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V103	L-0101490	04	YZWY0101490LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:02:29	2026-06-12 09:02:42	肖李	15011045	1.16		3.47813E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V103	L-0101490	05	YZWY0101490LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:02:45	2026-06-12 09:02:58	肖李	15011045	1.26		7.70643E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V103	L-0101490	06	YZWY0101490LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:03:01	2026-06-12 09:03:18	肖李	15011045	1.26		3.74221E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V104	L-0101500	01	YZWY0101500LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:03:24	2026-06-12 09:03:40	肖李	15011045	1.26		3.74221E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V104	L-0101500	02	YZWY0101500LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:03:43	2026-06-12 09:03:57	肖李	15011045	1.26		7.70643E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V104	L-0101500	03	YZWY0101500LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:04:00	2026-06-12 09:04:15	肖李	15011045	1.06		3.21141E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V104	L-0101500	04	YZWY0101500LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:04:18	2026-06-12 09:04:31	肖李	15011045	0.96		6.1E-07	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V104	L-0101500	05	YZWY0101500LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:04:34	2026-06-12 09:04:47	肖李	15011045	0.96		4.9E-07	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V104	L-0101500	06	YZWY0101500LO06D	开口管线	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:04:50	2026-06-12 09:05:11	肖李	15011045	0.96		2E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V104	L-0101500	07	YZWY0101500LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:05:24	2026-06-12 09:05:40	肖李	15011045	0.86		6.1E-07	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V104	L-0101500	08	YZWY0101500LF08D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:05:47	2026-06-12 09:06:01	肖李	15011045	0.86		6.1E-07	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V104	L-0101510	01	YZWY0101510LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:06:04	2026-06-12 09:06:17	肖李	15011045	0.96		6.1E-07	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V104	L-0101510	02	YZWY0101510LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:06:20	2026-06-12 09:06:37	肖李	15011045	0.86		6.1E-07	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V104	L-0101510	03	YZWY0101510LV03D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:06:40	2026-06-12 09:06:53	肖李	15011045	0.86		4.9E-07	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V104	L-0101510	04	YZWY0101510LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:06:56	2026-06-12 09:07:09	肖李	15011045	0.86		6.1E-07	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V104	L-0101510	05	YZWY0101510LF05D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:07:12	2026-06-12 09:07:25	肖李	15011045	0.86		6.1E-07	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V104	L-0101510	06	YZWY0101510LC06D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:07:28	2026-06-12 09:07:41	肖李	15011045	0.86		6.1E-07	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V104	L-0101510	07	YZWY0101510LV07D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:07:44	2026-06-12 09:07:57	肖李	15011045	0.76		4.9E-07	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V104	L-0101510	08	YZWY0101510LC08D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:08:01	2026-06-12 09:08:18	肖李	15011045	0.86		6.1E-07	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V104	L-0101520	01	YZWY0101520LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:08:22	2026-06-12 09:08:35	肖李	15011045	0.76		6.1E-07	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V104	L-0101520	02	YZWY0101520LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:08:43	2026-06-12 09:08:57	肖李	15011045	0.86		4.9E-07	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V104	L-0101520	03	YZWY0101520LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:09:00	2026-06-12 09:09:14	肖李	15011045	0.86		6.1E-07	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V203	L-0101530	01	YZWY0101530LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:09:18	2026-06-12 09:09:32	肖李	15011045	0.86		6.1E-07	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V203	L-0101530	02	YZWY0101530LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:09:35	2026-06-12 09:09:57	肖李	15011045	0.86		6.1E-07	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V203	L-0101530	03	YZWY0101530LV03D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:10:00	2026-06-12 09:10:13	肖李	15011045	0.86		4.9E-07	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V203	L-0101530	04	YZWY0101530LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:10:16	2026-06-12 09:10:29	肖李	15011045	0.76		6.1E-07	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V203	L-0101530	05	YZWY0101530LF05D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:10:32	2026-06-12 09:10:45	肖李	15011045	0.76		6.1E-07	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V203	L-0101530	06	YZWY0101530LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:10:48	2026-06-12 09:11:01	肖李	15011045	0.76		6.1E-07	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V203	L-0101530	07	YZWY0101530LV07D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:11:04	2026-06-12 09:11:17	肖李	15011045	0.76		4.9E-07	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V203	L-0101530	08	YZWY0101530LF08D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:11:20	2026-06-12 09:11:33	肖李	15011045	0.76		6.1E-07	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V203	L-0101530	09	YZWY0101530LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:11:36	2026-06-12 09:11:49	肖李	15011045	0.86		6.1E-07	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V203	L-0101530	10	YZWY0101530LV10D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:11:55	2026-06-12 09:12:17	肖李	15011045	0.76		4.9E-07	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V203	L-0101530	11	YZWY0101530LO11D	开口管线	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:12:20	2026-06-12 09:12:33	肖李	15011045	0.86		2E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V203	L-0101540	01	YZWY0101540LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:12:38	2026-06-12 09:12:51	肖李	15011045	0.86		6.1E-07	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V203	L-0101540	02	YZWY0101540LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:12:54	2026-06-12 09:13:07	肖李	15011045	0.76		6.1E-07	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V203	L-0101550	01	YZWY0101550LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:13:10	2026-06-12 09:13:23	肖李	15011045	0.76		6.1E-07	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V203	L-0101550	02	YZWY0101550LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:13:26	2026-06-12 09:13:46	肖李	15011045	0.76		4.9E-07	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V203	L-0101550	03	YZWY0101550LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:13:54	2026-06-12 09:14:08	肖李	15011045	0.66		6.1E-07	0.34	否	扬州务园

所属装置	所属区域	所属设备	标签号	扩展号	PID图号	组件类型	尺寸(mm)	介质状态	不可达	泄漏阈值(μmol/mol)	检测日期	检测开始日期	检测结束日期	检测人	检测仪器	净检值(μmol/mol)	复测值(μmol/mol)	逸散速率(kg/h)	背景值(μmol/mol)	是否泄漏	归属公司
YZWY	3#回收车间	V203	L-0101550	04	YZWY0101550LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:14:11	2026-06-12 09:14:26	肖李	15011045	0.66		6.1E-07	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V203	L-0101550	05	YZWY0101550LC05D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:14:30	2026-06-12 09:14:44	肖李	15011045	0.66		6.1E-07	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V203	L-0101550	06	YZWY0101550LC06D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:14:47	2026-06-12 09:15:00	肖李	15011045	0.76		6.1E-07	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V203	L-0101550	07	YZWY0101550LV07D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:15:03	2026-06-12 09:15:24	肖李	15011045	0.86		4.9E-07	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V203	L-0101560	01	YZWY0101560LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:15:28	2026-06-12 09:15:42	肖李	15011045	0.86		6.1E-07	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V203	L-0101560	02	YZWY0101560LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:15:45	2026-06-12 09:15:58	肖李	15011045	0.86		6.1E-07	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V203	L-0101560	03	YZWY0101560LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:16:01	2026-06-12 09:16:15	肖李	15011045	0.96		6.1E-07	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V203	L-0101560	04	YZWY0101560LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:16:18	2026-06-12 09:16:31	肖李	15011045	0.76		6.1E-07	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V203	L-0101560	05	YZWY0101560LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:16:34	2026-06-12 09:16:48	肖李	15011045	0.86		4.9E-07	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V203	L-0101560	06	YZWY0101560LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:16:51	2026-06-12 09:17:04	肖李	15011045	0.76		6.1E-07	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V204	L-0101570	01	YZWY0101570LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:17:07	2026-06-12 09:17:20	肖李	15011045	0.76		6.1E-07	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V204	L-0101570	02	YZWY0101570LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:17:23	2026-06-12 09:17:36	肖李	15011045	0.76		4.9E-07	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V204	L-0101570	03	YZWY0101570LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:17:39	2026-06-12 09:17:52	肖李	15011045	0.76		6.1E-07	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V204	L-0101570	04	YZWY0101570LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:17:55	2026-06-12 09:18:08	肖李	15011045	0.76		6.1E-07	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V204	L-0101570	05	YZWY0101570LF05D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:18:11	2026-06-12 09:18:24	肖李	15011045	0.66		6.1E-07	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V204	L-0101570	06	YZWY0101570LV06D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:18:27	2026-06-12 09:18:43	肖李	15011045	0.66		4.9E-07	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V204	L-0101570	07	YZWY0101570LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:18:46	2026-06-12 09:18:59	肖李	15011045	0.76		6.1E-07	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V204	L-0101570	08	YZWY0101570LF08D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:19:04	2026-06-12 09:19:17	肖李	15011045	0.76		6.1E-07	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V204	L-0101570	09	YZWY0101570LV09D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:19:20	2026-06-12 09:19:34	肖李	15011045	0.76		4.9E-07	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V204	L-0101570	10	YZWY0101570LV010D	开口管线	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:19:37	2026-06-12 09:19:50	肖李	15011045	0.76		2E-06	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V204	L-0101580	01	YZWY0101580LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:19:54	2026-06-12 09:20:07	肖李	15011045	0.76		6.1E-07	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V204	L-0101580	02	YZWY0101580LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:20:10	2026-06-12 09:20:25	肖李	15011045	0.76		6.1E-07	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V204	L-0101580	03	YZWY0101580LV03D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:20:28	2026-06-12 09:20:41	肖李	15011045	0.76		4.9E-07	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V204	L-0101580	04	YZWY0101580LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:20:44	2026-06-12 09:20:57	肖李	15011045	0.86		6.1E-07	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V204	L-0101580	05	YZWY0101580LF05D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:21:00	2026-06-12 09:21:13	肖李	15011045	0.76		6.1E-07	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V204	L-0101580	06	YZWY0101580LC06D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:21:16	2026-06-12 09:21:29	肖李	15011045	0.76		6.1E-07	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V204	L-0101580	07	YZWY0101580LV07D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:21:32	2026-06-12 09:21:45	肖李	15011045	0.76		4.9E-07	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V204	L-0101580	08	YZWY0101580LC08D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:21:48	2026-06-12 09:22:01	肖李	15011045	0.76		6.1E-07	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V204	L-0101590	01	YZWY0101590LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:22:04	2026-06-12 09:22:18	肖李	15011045	0.76		6.1E-07	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V204	L-0101590	02	YZWY0101590LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:22:21	2026-06-12 09:22:34	肖李	15011045	0.76		4.9E-07	0.34	否	扬州务园
YZWY	3#回收车间	V204	L-0101590	03	YZWY0101590LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:22:37	2026-06-12 09:22:50	肖李	15011045	0.76		6.1E-07	0.34	否	扬州务园
YZWY	罐区	P701	L-0200010	01	YZWY0200010LP01D	泵	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:27:00	2026-06-12 09:27:28	肖李	15011045	0.9		7.5E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P701	L-0200010	02	YZWY0200010LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:27:31	2026-06-12 09:27:46	肖李	15011045	0.9		6.1E-07	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P701	L-0200010	03	YZWY0200010LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:27:49	2026-06-12 09:28:02	肖李	15011045	0.9		6.1E-07	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P701	L-0200010	04	YZWY0200010LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:28:05	2026-06-12 09:28:18	肖李	15011045	0.9		6.1E-07	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P701	L-0200010	05	YZWY0200010LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:28:21	2026-06-12 09:28:34	肖李	15011045	0.9		4.9E-07	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P701	L-0200010	06	YZWY0200010LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:28:37	2026-06-12 09:28:50	肖李	15011045	0.9		6.1E-07	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P701	L-0200010	07	YZWY0200010LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:28:53	2026-06-12 09:29:07	肖李	15011045	0.9		6.1E-07	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P701	L-0200010	08	YZWY0200010LV08D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:29:10	2026-06-12 09:29:23	肖李	15011045	0.8		4.9E-07	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P701	L-0200010	09	YZWY0200010LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:29:38	2026-06-12 09:29:56	肖李	15011045	0.8		6.1E-07	0.3	否	扬州务园

所属装置	所属区域	所属设备	标签号	扩展号	PID图号	组件类型	尺寸(mm)	介质状态	不可达	泄漏阈值(μmol/mol)	检测日期	检测开始日期	检测结束日期	检测人	检测仪器	净检值(μmol/mol)	复测值(μmol/mol)	逸散速率(kg/h)	背景值(μmol/mol)	是否泄漏	归属公司
YZWY	罐区	P701	L-0200010	10	YZWY0200010LF10D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:30:11	2026-06-12 09:30:38	肖李	15011045	0.9		6.1E-07	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P701	L-0200010	11	YZWY0200010LV11D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:30:41	2026-06-12 09:30:54	肖李	15011045	0.9		4.9E-07	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P701	L-0200010	12	YZWY0200010LF12D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:30:57	2026-06-12 09:31:10	肖李	15011045	0.9		6.1E-07	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P701	L-0200010	13	YZWY0200010LF13D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:31:13	2026-06-12 09:31:26	肖李	15011045	1		3.05E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P701	L-0200010	14	YZWY0200010LV14D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:31:29	2026-06-12 09:31:42	肖李	15011045	0.9		4.9E-07	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P701	L-0200010	15	YZWY0200010LF15D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:31:45	2026-06-12 09:31:58	肖李	15011045	0.8		6.1E-07	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P701	L-0200020	01	YZWY0200020LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:32:01	2026-06-12 09:32:14	肖李	15011045	0.8		6.1E-07	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P701	L-0200020	02	YZWY0200020LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:32:17	2026-06-12 09:32:40	肖李	15011045	0.8		4.9E-07	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P701	L-0200020	03	YZWY0200020LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:32:43	2026-06-12 09:32:57	肖李	15011045	0.7		6.1E-07	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P701	L-0200020	04	YZWY0200020LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:33:01	2026-06-12 09:33:15	肖李	15011045	0.8		6.1E-07	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P701	L-0200020	05	YZWY0200020LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:33:18	2026-06-12 09:33:39	肖李	15011045	0.7		4.9E-07	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P701	L-0200020	06	YZWY0200020LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:33:58	2026-06-12 09:34:12	肖李	15011045	0.8		6.1E-07	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P701	L-0200020	07	YZWY0200020LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:34:16	2026-06-12 09:34:29	肖李	15011045	0.8		6.1E-07	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P701	L-0200020	08	YZWY0200020LV08D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:34:32	2026-06-12 09:34:49	肖李	15011045	0.8		4.9E-07	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P701	L-0200020	09	YZWY0200020LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:34:53	2026-06-12 09:35:06	肖李	15011045	0.8		6.1E-07	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P701	L-0200020	10	YZWY0200020LF10D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:35:09	2026-06-12 09:35:33	肖李	15011045	1		3.05E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P701	L-0200020	11	YZWY0200020LF11D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:35:36	2026-06-12 09:35:49	肖李	15011045	1		3.05E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P701	L-0200020	12	YZWY0200020LC12D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:35:52	2026-06-12 09:36:05	肖李	15011045	1.1		3.31843E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P701	L-0200020	13	YZWY0200020LC13D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:36:15	2026-06-12 09:36:29	肖李	15011045	1		3.05E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P701	L-0200020	14	YZWY0200020LV14D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:36:32	2026-06-12 09:36:45	肖李	15011045	1.1		6.91589E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P701	L-0200020	15	YZWY0200020LC15D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:36:48	2026-06-12 09:37:01	肖李	15011045	1		3.05E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P701	L-0200030	01	YZWY0200030LC01D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:37:04	2026-06-12 09:37:17	肖李	15011045	1		3.05E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P701	L-0200030	02	YZWY0200030LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:37:20	2026-06-12 09:37:35	肖李	15011045	1		3.05E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P701	L-0200030	03	YZWY0200030LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:37:38	2026-06-12 09:37:51	肖李	15011045	1		3.05E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P701	L-0200030	04	YZWY0200030LV04D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:37:54	2026-06-12 09:38:07	肖李	15011045	1		6.41E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P701	L-0200030	05	YZWY0200030LF05D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:38:10	2026-06-12 09:38:23	肖李	15011045	1		3.05E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P701	L-0200040	01	YZWY0200040LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:38:26	2026-06-12 09:38:43	肖李	15011045	1.1		3.31843E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P701	L-0200040	02	YZWY0200040LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:38:47	2026-06-12 09:39:00	肖李	15011045	1.1		6.91589E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P701	L-0200040	03	YZWY0200040LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:39:03	2026-06-12 09:39:16	肖李	15011045	1.2		3.58406E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P701	L-0200040	04	YZWY0200040LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:39:19	2026-06-12 09:39:33	肖李	15011045	1.2		3.58406E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P701	L-0200040	05	YZWY0200040LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:39:36	2026-06-12 09:40:01	肖李	15011045	1.2		7.41251E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P701	L-0200040	06	YZWY0200040LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:40:04	2026-06-12 09:40:17	肖李	15011045	1.1		3.31843E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P701	L-0200040	07	YZWY0200040LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:40:20	2026-06-12 09:40:33	肖李	15011045	1		3.05E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P701	L-0200040	08	YZWY0200040LV08D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:40:42	2026-06-12 09:40:58	肖李	15011045	1.1		6.91589E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P701	L-0200040	09	YZWY0200040LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:41:01	2026-06-12 09:41:14	肖李	15011045	1.1		3.31843E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P701	L-0200040	10	YZWY0200040LF10D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:41:17	2026-06-12 09:41:30	肖李	15011045	1.1		3.31843E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P701	L-0200040	11	YZWY0200040LV11D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:41:33	2026-06-12 09:41:46	肖李	15011045	1		6.41E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P701	L-0200040	12	YZWY0200040LF12D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:41:49	2026-06-12 09:42:02	肖李	15011045	1.1		3.31843E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P701	L-0200050	01	YZWY0200050LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:42:05	2026-06-12 09:42:18	肖李	15011045	1		3.05E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P701	L-0200050	02	YZWY0200050LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:42:21	2026-06-12 09:42:34	肖李	15011045	1.2		7.41251E-06	0.3	否	扬州务园

所属装置	所属区域	所属设备	标签号	扩展号	PID图号	组件类型	尺寸(mm)	介质状态	不可达	泄漏阈值(μmol/mol)	检测日期	检测开始日期	检测结束日期	检测人	检测仪器	净检值(μmol/mol)	复测值(μmol/mol)	逸散速率(kg/h)	背景值(μmol/mol)	是否泄漏	归属公司
YZWY	罐区	P701	L-0200050	03	YZWY0200050LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:42:37	2026-06-12 09:42:52	肖李	15011045	1.1		3.31843E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P701	L-0200050	04	YZWY0200050LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:42:55	2026-06-12 09:43:10	肖李	15011045	1.1		3.31843E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P701	L-0200050	05	YZWY0200050LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:43:20	2026-06-12 09:43:43	肖李	15011045	1.1		6.91589E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P701	L-0200050	06	YZWY0200050LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:43:46	2026-06-12 09:44:00	肖李	15011045	1.1		3.31843E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P701	L-0200050	07	YZWY0200050LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:44:04	2026-06-12 09:44:19	肖李	15011045	1.1		3.31843E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P701	L-0200050	08	YZWY0200050LV08D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:44:22	2026-06-12 09:44:35	肖李	15011045	1.1		6.91589E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P701	L-0200050	09	YZWY0200050LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:44:38	2026-06-12 09:44:56	肖李	15011045	1.1		3.31843E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P701	L-0200050	10	YZWY0200050LF10D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:44:59	2026-06-12 09:45:12	肖李	15011045	1.2		3.58406E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P701	L-0200050	11	YZWY0200050LV11D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:45:15	2026-06-12 09:45:28	肖李	15011045	1.2		7.41251E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P701	L-0200050	12	YZWY0200050LF12D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:45:31	2026-06-12 09:45:44	肖李	15011045	1.2		3.58406E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P702	L-0200060	01	YZWY0200060LP01D	泵	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:45:47	2026-06-12 09:46:00	肖李	15011045	1.2		2.208E-05	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P702	L-0200060	02	YZWY0200060LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:46:04	2026-06-12 09:46:17	肖李	15011045	1.2		3.58406E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P702	L-0200060	03	YZWY0200060LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:46:20	2026-06-12 09:46:33	肖李	15011045	1.2		3.58406E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P702	L-0200060	04	YZWY0200060LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:46:36	2026-06-12 09:46:52	肖李	15011045	1.2		3.58406E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P702	L-0200060	05	YZWY0200060LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:46:55	2026-06-12 09:47:08	肖李	15011045	1.2		7.41251E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P702	L-0200060	06	YZWY0200060LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:47:11	2026-06-12 09:47:32	肖李	15011045	1.2		3.58406E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P702	L-0200060	07	YZWY0200060LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:47:35	2026-06-12 09:47:48	肖李	15011045	1.2		3.58406E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P702	L-0200060	08	YZWY0200060LV08D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:47:51	2026-06-12 09:48:04	肖李	15011045	1.1		6.91589E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P702	L-0200060	09	YZWY0200060LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:48:10	2026-06-12 09:48:23	肖李	15011045	1.2		3.58406E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P702	L-0200060	10	YZWY0200060LF10D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:48:26	2026-06-12 09:48:39	肖李	15011045	1.3		3.84716E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P702	L-0200060	11	YZWY0200060LV11D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:48:42	2026-06-12 09:48:55	肖李	15011045	1.3		7.9008E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P702	L-0200060	12	YZWY0200060LF12D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:48:58	2026-06-12 09:49:11	肖李	15011045	1.3		3.84716E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P702	L-0200060	13	YZWY0200060LF13D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:49:15	2026-06-12 09:49:28	肖李	15011045	1.3		3.84716E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P702	L-0200060	14	YZWY0200060LV14D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:49:31	2026-06-12 09:49:45	肖李	15011045	1.2		7.41251E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P702	L-0200060	15	YZWY0200060LF15D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:49:48	2026-06-12 09:50:01	肖李	15011045	1.2		3.58406E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P702	L-0200070	01	YZWY0200070LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:50:04	2026-06-12 09:50:21	肖李	15011045	1.2		3.58406E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P702	L-0200070	02	YZWY0200070LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:50:24	2026-06-12 09:50:37	肖李	15011045	1.3		7.9008E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P702	L-0200070	03	YZWY0200070LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:50:40	2026-06-12 09:50:53	肖李	15011045	1.2		3.58406E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P702	L-0200070	04	YZWY0200070LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:50:56	2026-06-12 09:51:10	肖李	15011045	1.3		3.84716E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P702	L-0200070	05	YZWY0200070LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:51:13	2026-06-12 09:51:26	肖李	15011045	1.3		7.9008E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P702	L-0200070	06	YZWY0200070LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:51:29	2026-06-12 09:51:44	肖李	15011045	1.3		3.84716E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P702	L-0200070	07	YZWY0200070LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:51:47	2026-06-12 09:52:00	肖李	15011045	1.3		3.84716E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P702	L-0200070	08	YZWY0200070LV08D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:52:03	2026-06-12 09:52:16	肖李	15011045	1.3		7.9008E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P702	L-0200070	09	YZWY0200070LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:52:19	2026-06-12 09:52:32	肖李	15011045	1.3		3.84716E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P702	L-0200070	10	YZWY0200070LC10D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:52:35	2026-06-12 09:52:48	肖李	15011045	1.3		3.84716E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P702	L-0200070	11	YZWY0200070LC11D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:52:51	2026-06-12 09:53:04	肖李	15011045	1.3		3.84716E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P702	L-0200070	12	YZWY0200070LV12D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:53:07	2026-06-12 09:53:20	肖李	15011045	1.4		8.38151E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P702	L-0200070	13	YZWY0200070LC13D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:53:23	2026-06-12 09:53:36	肖李	15011045	1.3		3.84716E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P702	L-0200080	01	YZWY0200080LC01D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:53:40	2026-06-12 09:54:00	肖李	15011045	1.4		4.10793E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P702	L-0200080	02	YZWY0200080LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:54:03	2026-06-12 09:54:16	肖李	15011045	1.3		3.84716E-06	0.3	否	扬州务园

所属装置	所属区域	所属设备	标签号	扩展号	PID图号	组件类型	尺寸(mm)	介质状态	不可达	泄漏阈值(μmol/mol)	检测日期	检测开始日期	检测结束日期	检测人	检测仪器	净检值(μmol/mol)	复测值(μmol/mol)	逸散速率(kg/h)	背景值(μmol/mol)	是否泄漏	归属公司
YZWY	罐区	P702	L-0200080	03	YZWY0200080LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:54:19	2026-06-12 09:54:33	肖李	15011045	1.3		3.84716E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P702	L-0200080	04	YZWY0200080LV04D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:54:36	2026-06-12 09:54:51	肖李	15011045	1.3		7.9008E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P702	L-0200080	05	YZWY0200080LF05D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:54:54	2026-06-12 09:55:07	肖李	15011045	1.4		4.10793E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P703	L-0200090	01	YZWY0200090LP01D	泵	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:55:10	2026-06-12 09:55:29	肖李	15011045	1.4		2.50705E-05	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P703	L-0200090	02	YZWY0200090LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:55:32	2026-06-12 09:55:45	肖李	15011045	1.3		3.84716E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P703	L-0200090	03	YZWY0200090LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:55:48	2026-06-12 09:56:01	肖李	15011045	1.4		4.10793E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P703	L-0200090	04	YZWY0200090LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:56:04	2026-06-12 09:56:17	肖李	15011045	1.4		4.10793E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P703	L-0200090	05	YZWY0200090LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:56:20	2026-06-12 09:56:33	肖李	15011045	1.4		8.38151E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P703	L-0200090	06	YZWY0200090LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:56:36	2026-06-12 09:56:49	肖李	15011045	1.5		4.36657E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P703	L-0200090	07	YZWY0200090LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:56:52	2026-06-12 09:57:05	肖李	15011045	1.6		4.62324E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P703	L-0200090	08	YZWY0200090LV08D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:57:09	2026-06-12 09:57:22	肖李	15011045	1.5		8.55295E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P703	L-0200090	09	YZWY0200090LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:57:25	2026-06-12 09:57:38	肖李	15011045	1.5		4.36657E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P703	L-0200090	10	YZWY0200090LF10D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:57:41	2026-06-12 09:57:54	肖李	15011045	1.6		4.62324E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P703	L-0200090	11	YZWY0200090LV11D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:57:57	2026-06-12 09:58:10	肖李	15011045	1.7		9.78421E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P703	L-0200090	12	YZWY0200090LF12D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:58:13	2026-06-12 09:58:26	肖李	15011045	1.6		4.62324E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P703	L-0200090	13	YZWY0200090LF13D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:58:29	2026-06-12 09:58:42	肖李	15011045	1.4		4.10793E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P703	L-0200090	14	YZWY0200090LV14D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:58:45	2026-06-12 09:58:58	肖李	15011045	1.3		7.9008E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P703	L-0200090	15	YZWY0200090LF15D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:59:01	2026-06-12 09:59:14	肖李	15011045	1.3		3.84716E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P703	L-0200090	16	YZWY0200090LF16D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:59:17	2026-06-12 09:59:30	肖李	15011045	1.2		3.58406E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P703	L-0200100	01	YZWY0200100LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:59:33	2026-06-12 09:59:46	肖李	15011045	1.3		3.84716E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P703	L-0200100	02	YZWY0200100LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 09:59:49	2026-06-12 10:00:03	肖李	15011045	1.3		7.9008E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P703	L-0200100	03	YZWY0200100LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:00:07	2026-06-12 10:00:20	肖李	15011045	1.3		3.84716E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P703	L-0200100	04	YZWY0200100LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:00:24	2026-06-12 10:00:37	肖李	15011045	1.3		3.84716E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P703	L-0200100	05	YZWY0200100LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:00:40	2026-06-12 10:00:53	肖李	15011045	1.2		7.41251E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P703	L-0200100	06	YZWY0200100LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:00:56	2026-06-12 10:01:09	肖李	15011045	1.2		3.58406E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P703	L-0200100	07	YZWY0200100LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:01:12	2026-06-12 10:01:28	肖李	15011045	1.2		3.58406E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P703	L-0200100	08	YZWY0200100LV08D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:01:31	2026-06-12 10:01:44	肖李	15011045	1.2		7.41251E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P703	L-0200100	09	YZWY0200100LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:01:47	2026-06-12 10:02:01	肖李	15011045	1.2		3.58406E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P703	L-0200100	10	YZWY0200100LC10D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:02:04	2026-06-12 10:02:17	肖李	15011045	1.2		3.58406E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P703	L-0200100	11	YZWY0200100LC11D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:02:20	2026-06-12 10:02:33	肖李	15011045	1.2		3.58406E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P703	L-0200100	12	YZWY0200100LV12D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:02:36	2026-06-12 10:02:51	肖李	15011045	1.2		7.41251E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P703	L-0200100	13	YZWY0200100LF13D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:02:54	2026-06-12 10:03:07	肖李	15011045	1.2		3.58406E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P703	L-0200100	14	YZWY0200100LF14D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:03:10	2026-06-12 10:03:23	肖李	15011045	1.2		3.58406E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P703	L-0200100	15	YZWY0200100LC15D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:03:26	2026-06-12 10:03:39	肖李	15011045	1.2		3.58406E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P703	L-0200110	01	YZWY0200110LC01D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:03:43	2026-06-12 10:04:01	肖李	15011045	1.2		3.58406E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P703	L-0200110	02	YZWY0200110LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:04:04	2026-06-12 10:04:17	肖李	15011045	1.2		3.58406E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P703	L-0200110	03	YZWY0200110LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:04:20	2026-06-12 10:04:33	肖李	15011045	1.1		3.31843E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P703	L-0200110	04	YZWY0200110LV04D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:04:36	2026-06-12 10:04:49	肖李	15011045	1.2		7.41251E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P703	L-0200110	05	YZWY0200110LF05D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:04:52	2026-06-12 10:05:05	肖李	15011045	1.2		3.58406E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P703	L-0200120	01	YZWY0200120LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:05:08	2026-06-12 10:05:25	肖李	15011045	1.3		3.84716E-06	0.3	否	扬州务园

所属装置	所属区域	所属设备	标签号	扩展号	PID图号	组件类型	尺寸(mm)	介质状态	不可达	泄漏阈值(μmol/mol)	检测日期	检测开始日期	检测结束日期	检测人	检测仪器	净检值(μmol/mol)	复测值(μmol/mol)	逸散速率(kg/h)	背景值(μmol/mol)	是否泄漏	归属公司
YZWY	罐区	P703	L-0200120	02	YZWY0200120LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:05:28	2026-06-12 10:05:41	肖李	15011045	1.2		7.41251E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P703	L-0200120	03	YZWY0200120LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:05:44	2026-06-12 10:05:57	肖李	15011045	1.1		3.31843E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P703	L-0200120	04	YZWY0200120LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:06:00	2026-06-12 10:06:26	肖李	15011045	1.3		3.84716E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P703	L-0200120	05	YZWY0200120LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:06:29	2026-06-12 10:06:42	肖李	15011045	1.3		7.9008E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P703	L-0200120	06	YZWY0200120LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:06:45	2026-06-12 10:06:59	肖李	15011045	1.2		3.58406E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P703	L-0200120	07	YZWY0200120LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:07:02	2026-06-12 10:07:20	肖李	15011045	1.2		3.58406E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P703	L-0200120	08	YZWY0200120LV08D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:07:23	2026-06-12 10:07:37	肖李	15011045	1.2		7.41251E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P703	L-0200120	09	YZWY0200120LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:07:40	2026-06-12 10:07:56	肖李	15011045	1.2		3.58406E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P703	L-0200120	10	YZWY0200120LF10D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:07:59	2026-06-12 10:08:12	肖李	15011045	1.2		3.58406E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P703	L-0200120	11	YZWY0200120LV11D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:08:15	2026-06-12 10:08:28	肖李	15011045	1.2		7.41251E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P703	L-0200120	12	YZWY0200120LF12D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:08:31	2026-06-12 10:08:44	肖李	15011045	1.2		3.58406E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P703	L-0200130	01	YZWY0200130LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:08:49	2026-06-12 10:09:03	肖李	15011045	1.2		3.58406E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P703	L-0200130	02	YZWY0200130LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:09:06	2026-06-12 10:09:19	肖李	15011045	1.2		7.41251E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P703	L-0200130	03	YZWY0200130LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:09:22	2026-06-12 10:09:35	肖李	15011045	1.3		3.84716E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P703	L-0200130	04	YZWY0200130LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:09:38	2026-06-12 10:09:51	肖李	15011045	1.2		3.58406E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P703	L-0200130	05	YZWY0200130LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:09:54	2026-06-12 10:10:07	肖李	15011045	1.2		7.41251E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P703	L-0200130	06	YZWY0200130LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:10:10	2026-06-12 10:10:23	肖李	15011045	1.2		3.58406E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P703	L-0200130	07	YZWY0200130LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:10:26	2026-06-12 10:10:39	肖李	15011045	1.2		3.58406E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P703	L-0200130	08	YZWY0200130LV08D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:10:42	2026-06-12 10:10:55	肖李	15011045	1.2		7.41251E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P703	L-0200130	09	YZWY0200130LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:10:58	2026-06-12 10:11:12	肖李	15011045	1.2		3.58406E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P703	L-0200130	10	YZWY0200130LF10D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:11:15	2026-06-12 10:11:28	肖李	15011045	1.2		3.58406E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P703	L-0200130	11	YZWY0200130LV11D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:11:31	2026-06-12 10:11:44	肖李	15011045	1.2		7.41251E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P703	L-0200130	12	YZWY0200130LF12D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:11:47	2026-06-12 10:12:00	肖李	15011045	1.2		3.58406E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P704	L-0200140	01	YZWY0200140LP01D	泵	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:12:03	2026-06-12 10:12:16	肖李	15011045	1.2		2.208E-05	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P704	L-0200140	02	YZWY0200140LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:12:19	2026-06-12 10:12:32	肖李	15011045	1.2		3.58406E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P704	L-0200140	03	YZWY0200140LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:12:35	2026-06-12 10:12:48	肖李	15011045	1.1		3.31843E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P704	L-0200140	04	YZWY0200140LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:12:51	2026-06-12 10:13:04	肖李	15011045	1.1		3.31843E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P704	L-0200140	05	YZWY0200140LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:13:07	2026-06-12 10:13:20	肖李	15011045	1.1		6.91589E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P704	L-0200140	06	YZWY0200140LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:13:23	2026-06-12 10:13:36	肖李	15011045	1.1		3.31843E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P704	L-0200140	07	YZWY0200140LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:13:39	2026-06-12 10:13:52	肖李	15011045	1.1		3.31843E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P704	L-0200140	08	YZWY0200140LV08D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:13:55	2026-06-12 10:14:08	肖李	15011045	1.1		6.91589E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P704	L-0200140	09	YZWY0200140LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:14:11	2026-06-12 10:14:24	肖李	15011045	1.2		3.58406E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P704	L-0200140	10	YZWY0200140LF10D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:14:27	2026-06-12 10:14:40	肖李	15011045	1.3		3.84716E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P704	L-0200140	11	YZWY0200140LV11D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:14:43	2026-06-12 10:14:56	肖李	15011045	1.3		7.9008E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P704	L-0200140	12	YZWY0200140LF12D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:14:59	2026-06-12 10:15:12	肖李	15011045	1.2		3.58406E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P704	L-0200140	13	YZWY0200140LF13D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:15:15	2026-06-12 10:15:28	肖李	15011045	1.2		3.58406E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P704	L-0200140	14	YZWY0200140LV14D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:15:31	2026-06-12 10:15:44	肖李	15011045	1.1		6.91589E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P704	L-0200140	15	YZWY0200140LF15D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:15:47	2026-06-12 10:16:00	肖李	15011045	1.1		3.31843E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P704	L-0200140	16	YZWY0200140LF16D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:16:03	2026-06-12 10:16:16	肖李	15011045	1.1		3.31843E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P704	L-0200150	01	YZWY0200150LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:16:19	2026-06-12 10:16:32	肖李	15011045	1.2		3.58406E-06	0.3	否	扬州务园

所属装置	所属区域	所属设备	标签号	扩展号	PID图号	组件类型	尺寸(mm)	介质状态	不可达	泄漏阈值(μmol/mol)	检测日期	检测开始日期	检测结束日期	检测人	检测仪器	净检值(μmol/mol)	复测值(μmol/mol)	逸散速率(kg/h)	背景值(μmol/mol)	是否泄漏	归属公司
YZWY	罐区	P704	L-0200150	02	YZWY0200150LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:16:35	2026-06-12 10:16:48	肖李	15011045	1.1		6.91589E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P704	L-0200150	03	YZWY0200150LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:16:51	2026-06-12 10:17:04	肖李	15011045	1.1		3.31843E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P704	L-0200150	04	YZWY0200150LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:17:07	2026-06-12 10:17:20	肖李	15011045	1.1		3.31843E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P704	L-0200150	05	YZWY0200150LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:17:23	2026-06-12 10:17:36	肖李	15011045	1.1		6.91589E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P704	L-0200150	06	YZWY0200150LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:17:39	2026-06-12 10:17:52	肖李	15011045	1.2		3.58406E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P704	L-0200150	07	YZWY0200150LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:17:55	2026-06-12 10:18:09	肖李	15011045	1.2		3.58406E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P704	L-0200150	08	YZWY0200150LV08D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:18:12	2026-06-12 10:18:25	肖李	15011045	1.2		7.41251E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P704	L-0200150	09	YZWY0200150LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:18:28	2026-06-12 10:18:41	肖李	15011045	1.2		3.58406E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P704	L-0200150	10	YZWY0200150LF10D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:18:44	2026-06-12 10:18:57	肖李	15011045	1.2		3.58406E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P704	L-0200150	11	YZWY0200150LF11D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:19:00	2026-06-12 10:19:13	肖李	15011045	1.3		3.84716E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P704	L-0200150	12	YZWY0200150LC12D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:19:16	2026-06-12 10:19:33	肖李	15011045	1.3		3.84716E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P704	L-0200150	13	YZWY0200150LC13D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:19:36	2026-06-12 10:19:51	肖李	15011045	1.3		3.84716E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P704	L-0200150	14	YZWY0200150LV14D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:19:54	2026-06-12 10:20:07	肖李	15011045	1.2		7.41251E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P704	L-0200150	15	YZWY0200150LC15D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:20:10	2026-06-12 10:20:23	肖李	15011045	1.2		3.58406E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P704	L-0200160	01	YZWY0200160LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:20:26	2026-06-12 10:20:39	肖李	15011045	1.1		3.31843E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P704	L-0200160	02	YZWY0200160LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:20:42	2026-06-12 10:20:55	肖李	15011045	1.1		3.31843E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P704	L-0200160	03	YZWY0200160LV03D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:20:58	2026-06-12 10:21:11	肖李	15011045	1.1		6.91589E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P704	L-0200160	04	YZWY0200160LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:21:14	2026-06-12 10:21:27	肖李	15011045	1.1		3.31843E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P704	L-0200170	01	YZWY0200170LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:21:31	2026-06-12 10:21:44	肖李	15011045	1.1		3.31843E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P704	L-0200170	02	YZWY0200170LC02D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:21:48	2026-06-12 10:22:01	肖李	15011045	1.1		3.31843E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200180	01	YZWY0200180LC01D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:22:04	2026-06-12 10:22:17	肖李	15011045	1.1		3.31843E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200180	02	YZWY0200180LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:22:20	2026-06-12 10:22:33	肖李	15011045	1.1		3.31843E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200180	03	YZWY0200180LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:22:37	2026-06-12 10:22:50	肖李	15011045	1.1		6.91589E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200180	04	YZWY0200180LV04D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:22:53	2026-06-12 10:23:07	肖李	15011045	1.1		6.91589E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200180	05	YZWY0200180LF05D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:23:10	2026-06-12 10:23:23	肖李	15011045	1.1		3.31843E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200190	01	YZWY0200190LP01D	泵	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:23:26	2026-06-12 10:23:39	肖李	15011045	1.2		2.208E-05	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200190	02	YZWY0200190LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:23:42	2026-06-12 10:23:55	肖李	15011045	1.1		3.31843E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200190	03	YZWY0200190LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:23:58	2026-06-12 10:24:11	肖李	15011045	1.2		3.58406E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200190	04	YZWY0200190LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:24:14	2026-06-12 10:24:27	肖李	15011045	1.2		3.58406E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200190	05	YZWY0200190LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:24:30	2026-06-12 10:24:43	肖李	15011045	1.2		7.41251E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200190	06	YZWY0200190LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:24:46	2026-06-12 10:24:59	肖李	15011045	1.2		3.58406E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200190	07	YZWY0200190LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:25:02	2026-06-12 10:25:16	肖李	15011045	1.1		3.31843E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200190	08	YZWY0200190LV08D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:25:19	2026-06-12 10:25:32	肖李	15011045	1.1		6.91589E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200190	09	YZWY0200190LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:25:35	2026-06-12 10:25:48	肖李	15011045	1.1		3.31843E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200190	10	YZWY0200190LF10D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:25:51	2026-06-12 10:26:04	肖李	15011045	1.1		3.31843E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200190	11	YZWY0200190LV11D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:26:07	2026-06-12 10:26:20	肖李	15011045	1.1		6.91589E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200190	12	YZWY0200190LF12D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:26:23	2026-06-12 10:26:36	肖李	15011045	1.1		3.31843E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200190	13	YZWY0200190LF13D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:26:39	2026-06-12 10:26:52	肖李	15011045	1.1		3.31843E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200190	14	YZWY0200190LV14D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:26:55	2026-06-12 10:27:08	肖李	15011045	1.1		6.91589E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200190	15	YZWY0200190LF15D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:27:11	2026-06-12 10:27:24	肖李	15011045	1.1		3.31843E-06	0.3	否	扬州务园

所属装置	所属区域	所属设备	标签号	扩展号	PID图号	组件类型	尺寸(mm)	介质状态	不可达	泄漏阈值(μmol/mol)	检测日期	检测开始日期	检测结束日期	检测人	检测仪器	净检值(μmol/mol)	复测值(μmol/mol)	逸散速率(kg/h)	背景值(μmol/mol)	是否泄漏	归属公司
YZWY	罐区	P705	L-0200190	16	YZWY0200190LF16D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:27:27	2026-06-12 10:27:40	肖李	15011045	1.1		3.31843E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200200	01	YZWY0200200LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:27:43	2026-06-12 10:27:56	肖李	15011045	1.1		3.31843E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200200	02	YZWY0200200LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:27:59	2026-06-12 10:28:12	肖李	15011045	1.1		6.91589E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200200	03	YZWY0200200LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:28:15	2026-06-12 10:28:28	肖李	15011045	1.1		3.31843E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200200	04	YZWY0200200LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:28:31	2026-06-12 10:28:44	肖李	15011045	1.1		3.31843E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200200	05	YZWY0200200LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:28:47	2026-06-12 10:29:02	肖李	15011045	1.1		6.91589E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200200	06	YZWY0200200LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:29:05	2026-06-12 10:29:18	肖李	15011045	1.1		3.31843E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200200	07	YZWY0200200LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:29:21	2026-06-12 10:29:34	肖李	15011045	1.1		3.31843E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200200	08	YZWY0200200LV08D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:29:37	2026-06-12 10:29:50	肖李	15011045	1.1		6.91589E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200200	09	YZWY0200200LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:29:53	2026-06-12 10:30:06	肖李	15011045	1.2		3.58406E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200200	10	YZWY0200200LF10D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:30:09	2026-06-12 10:30:22	肖李	15011045	1.2		3.58406E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200200	11	YZWY0200200LF11D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:30:25	2026-06-12 10:30:39	肖李	15011045	1.2		3.58406E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200200	12	YZWY0200200LC12D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:30:42	2026-06-12 10:30:55	肖李	15011045	1.2		3.58406E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200200	13	YZWY0200200LC13D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:30:58	2026-06-12 10:31:11	肖李	15011045	1.2		3.58406E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200200	14	YZWY0200200LV14D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:31:14	2026-06-12 10:31:27	肖李	15011045	1.1		6.91589E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200200	15	YZWY0200200LC15D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:31:30	2026-06-12 10:31:44	肖李	15011045	1.2		3.58406E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200210	01	YZWY0200210LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:31:47	2026-06-12 10:32:00	肖李	15011045	1.1		3.31843E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200210	02	YZWY0200210LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:32:03	2026-06-12 10:32:16	肖李	15011045	1.1		6.91589E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200210	03	YZWY0200210LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:32:19	2026-06-12 10:32:32	肖李	15011045	1		3.05E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200210	04	YZWY0200210LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:32:35	2026-06-12 10:32:48	肖李	15011045	1.1		3.31843E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200210	05	YZWY0200210LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:32:51	2026-06-12 10:33:05	肖李	15011045	1.1		6.91589E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200210	06	YZWY0200210LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:33:08	2026-06-12 10:33:21	肖李	15011045	1.1		3.31843E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200210	07	YZWY0200210LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:33:24	2026-06-12 10:33:37	肖李	15011045	1.1		6.91589E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200210	08	YZWY0200210LV08D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:33:42	2026-06-12 10:33:55	肖李	15011045	1.1		6.91589E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200210	09	YZWY0200210LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:33:58	2026-06-12 10:34:12	肖李	15011045	1.1		3.31843E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200210	10	YZWY0200210LF10D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:34:16	2026-06-12 10:34:31	肖李	15011045	1.1		3.31843E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200210	11	YZWY0200210LV11D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:34:34	2026-06-12 10:34:47	肖李	15011045	1.1		6.91589E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200210	12	YZWY0200210LF12D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:34:50	2026-06-12 10:35:03	肖李	15011045	1.1		3.31843E-06	0.3	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200220	01	YZWY0200220LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:35:11	2026-06-12 10:35:27	肖李	15011045	1.04		3.15773E-06	0.36	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200220	02	YZWY0200220LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:35:30	2026-06-12 10:35:44	肖李	15011045	1.04		6.61353E-06	0.36	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200220	03	YZWY0200220LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:36:42	2026-06-12 10:36:55	肖李	15011045	1.14		3.425E-06	0.36	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200220	04	YZWY0200220LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:36:58	2026-06-12 10:37:12	肖李	15011045	1.04		3.15773E-06	0.36	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200220	05	YZWY0200220LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:37:15	2026-06-12 10:37:28	肖李	15011045	0.94		4.9E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200220	06	YZWY0200220LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:37:31	2026-06-12 10:37:44	肖李	15011045	1.04		3.15773E-06	0.36	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200220	07	YZWY0200220LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:37:47	2026-06-12 10:38:00	肖李	15011045	1.64		4.72538E-06	0.36	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200220	08	YZWY0200220LV08D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:38:03	2026-06-12 10:38:16	肖李	15011045	0.94		4.9E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200220	09	YZWY0200220LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:38:19	2026-06-12 10:38:32	肖李	15011045	0.94		6.1E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200220	10	YZWY0200220LF10D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:38:35	2026-06-12 10:38:48	肖李	15011045	0.94		6.1E-07	0.36	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200220	11	YZWY0200220LV11D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:38:51	2026-06-12 10:39:04	肖李	15011045	1.04		6.61353E-06	0.36	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200220	12	YZWY0200220LF12D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:39:07	2026-06-12 10:39:20	肖李	15011045	0.94		6.1E-07	0.36	否	扬州务园

所属装置	所属区域	所属设备	标签号	扩展号	PID图号	组件类型	尺寸(mm)	介质状态	不可达	泄漏阈值(μmol/mol)	检测日期	检测开始日期	检测结束日期	检测人	检测仪器	净检值(μmol/mol)	复测值(μmol/mol)	逸散速率(kg/h)	背景值(μmol/mol)	是否泄漏	归属公司
YZWY	罐区	P705	L-0200230	01	YZWY0200230LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:39:23	2026-06-12 10:39:36	肖李	15011045	1.04		3.15773E-06	0.36	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200230	02	YZWY0200230LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:39:39	2026-06-12 10:39:52	肖李	15011045	1.04		6.61353E-06	0.36	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200230	03	YZWY0200230LO03D	开口管线	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:39:55	2026-06-12 10:40:08	肖李	15011045	1.04		2.26159E-06	0.36	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200230	04	YZWY0200230LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:40:11	2026-06-12 10:40:24	肖李	15011045	1.04		3.15773E-06	0.36	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200230	05	YZWY0200230LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:40:27	2026-06-12 10:40:40	肖李	15011045	1.04		6.61353E-06	0.36	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200230	06	YZWY0200230LO06D	开口管线	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:40:43	2026-06-12 10:40:56	肖李	15011045	1.04		2.26159E-06	0.36	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200230	07	YZWY0200230LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:40:59	2026-06-12 10:41:12	肖李	15011045	1.04		3.15773E-06	0.36	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200230	08	YZWY0200230LV08D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:41:15	2026-06-12 10:41:28	肖李	15011045	1.14		7.1156E-06	0.36	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200230	09	YZWY0200230LO09D	开口管线	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:41:31	2026-06-12 10:41:44	肖李	15011045	1.04		2.26159E-06	0.36	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200230	10	YZWY0200230LF10D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:41:47	2026-06-12 10:42:00	肖李	15011045	1.14		3.425E-06	0.36	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200230	11	YZWY0200230LV11D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:42:03	2026-06-12 10:42:16	肖李	15011045	1.04		6.61353E-06	0.36	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200230	12	YZWY0200230LO12D	开口管线	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:42:19	2026-06-12 10:42:32	肖李	15011045	1.14		2.41259E-06	0.36	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200230	13	YZWY0200230LF13D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:42:35	2026-06-12 10:42:48	肖李	15011045	1.04		3.15773E-06	0.36	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200230	14	YZWY0200230LV14D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:42:51	2026-06-12 10:43:04	肖李	15011045	1.04		6.61353E-06	0.36	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200230	15	YZWY0200230LO15D	开口管线	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:43:07	2026-06-12 10:43:20	肖李	15011045	1.04		2.26159E-06	0.36	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200240	01	YZWY0200240LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:43:23	2026-06-12 10:43:36	肖李	15011045	1.08		3.26498E-06	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200240	02	YZWY0200240LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:43:39	2026-06-12 10:43:52	肖李	15011045	1.08		6.81549E-06	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200240	03	YZWY0200240LO03D	开口管线	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:43:55	2026-06-12 10:44:08	肖李	15011045	1.08		2.32249E-06	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200240	04	YZWY0200240LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:44:11	2026-06-12 10:44:24	肖李	15011045	1.08		3.26498E-06	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200240	05	YZWY0200240LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:44:27	2026-06-12 10:44:40	肖李	15011045	0.98		4.9E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200240	06	YZWY0200240LO06D	开口管线	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:44:43	2026-06-12 10:44:56	肖李	15011045	0.98		2E-06	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200240	07	YZWY0200240LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:45:50	2026-06-12 10:46:04	肖李	15011045	1.08		3.26498E-06	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200240	08	YZWY0200240LV08D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:46:08	2026-06-12 10:46:21	肖李	15011045	1.08		6.81549E-06	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P705	L-0200240	09	YZWY0200240LO09D	开口管线	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:46:25	2026-06-12 10:46:44	肖李	15011045	0.98		2E-06	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P706	L-0200250	01	YZWY0200250LO01D	开口管线	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:46:48	2026-06-12 10:47:03	肖李	15011045	0.98		2E-06	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P706	L-0200250	02	YZWY0200250LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:47:07	2026-06-12 10:47:20	肖李	15011045	1.08		6.81549E-06	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P706	L-0200250	03	YZWY0200250LC03D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:47:24	2026-06-12 10:47:37	肖李	15011045	0.98		6.1E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P706	L-0200250	04	YZWY0200250LP04D	泵	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:47:41	2026-06-12 10:47:54	肖李	15011045	0.98		7.5E-06	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P706	L-0200250	05	YZWY0200250LF05D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:47:58	2026-06-12 10:48:11	肖李	15011045	0.98		6.1E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P706	L-0200250	06	YZWY0200250LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:48:15	2026-06-12 10:48:30	肖李	15011045	0.98		6.1E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P706	L-0200250	07	YZWY0200250LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:48:34	2026-06-12 10:48:48	肖李	15011045	0.98		6.1E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P706	L-0200250	08	YZWY0200250LV08D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:48:52	2026-06-12 10:49:05	肖李	15011045	0.98		4.9E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P706	L-0200250	09	YZWY0200250LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:49:09	2026-06-12 10:49:22	肖李	15011045	0.98		6.1E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P706	L-0200250	10	YZWY0200250LF10D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:49:26	2026-06-12 10:49:39	肖李	15011045	0.98		6.1E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P706	L-0200250	11	YZWY0200250LV11D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:49:43	2026-06-12 10:49:56	肖李	15011045	0.98		4.9E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P706	L-0200250	12	YZWY0200250LF12D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:50:00	2026-06-12 10:50:13	肖李	15011045	1.08		3.26498E-06	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P706	L-0200250	13	YZWY0200250LF13D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:50:17	2026-06-12 10:50:30	肖李	15011045	1.08		3.26498E-06	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P706	L-0200250	14	YZWY0200250LV14D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:50:34	2026-06-12 10:50:47	肖李	15011045	1.18		7.31388E-06	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P706	L-0200250	15	YZWY0200250LF15D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:50:51	2026-06-12 10:51:06	肖李	15011045	1.08		3.26498E-06	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P706	L-0200250	16	YZWY0200250LF16D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:51:10	2026-06-12 10:51:23	肖李	15011045	1.08		3.26498E-06	0.32	否	扬州务园

所属装置	所属区域	所属设备	标签号	扩展号	PID图号	组件类型	尺寸(mm)	介质状态	不可达	泄漏阈值(μmol/mol)	检测日期	检测开始日期	检测结束日期	检测人	检测仪器	净检值(μmol/mol)	复测值(μmol/mol)	逸散速率(kg/h)	背景值(μmol/mol)	是否泄漏	归属公司
YZWY	罐区	P706	L-0200250	17	YZWY0200250LV17D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:51:27	2026-06-12 10:51:40	肖李	15011045	1.08		6.81549E-06	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P706	L-0200250	18	YZWY0200250LF18D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:51:44	2026-06-12 10:51:57	肖李	15011045	1.08		3.26498E-06	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P706	L-0200250	19	YZWY0200250LF19D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:52:01	2026-06-12 10:52:14	肖李	15011045	1.18		3.53114E-06	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P706	L-0200260	01	YZWY0200260LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:52:18	2026-06-12 10:52:32	肖李	15011045	0.98		6.1E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P706	L-0200260	02	YZWY0200260LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:52:36	2026-06-12 10:52:50	肖李	15011045	1.08		6.81549E-06	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P706	L-0200260	03	YZWY0200260LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:52:54	2026-06-12 10:53:07	肖李	15011045	1.08		3.26498E-06	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P706	L-0200260	04	YZWY0200260LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:53:11	2026-06-12 10:53:25	肖李	15011045	1.08		3.26498E-06	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P706	L-0200260	05	YZWY0200260LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:53:29	2026-06-12 10:53:42	肖李	15011045	1.08		6.81549E-06	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P706	L-0200260	06	YZWY0200260LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:53:46	2026-06-12 10:53:59	肖李	15011045	0.98		6.1E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P706	L-0200260	07	YZWY0200260LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:54:03	2026-06-12 10:54:16	肖李	15011045	1.08		3.26498E-06	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P706	L-0200260	08	YZWY0200260LV08D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:54:20	2026-06-12 10:54:34	肖李	15011045	1.08		6.81549E-06	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P706	L-0200260	09	YZWY0200260LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:54:38	2026-06-12 10:54:51	肖李	15011045	1.08		3.26498E-06	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P706	L-0200260	10	YZWY0200260LF10D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:54:55	2026-06-12 10:55:08	肖李	15011045	1.08		3.26498E-06	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P706	L-0200260	11	YZWY0200260LF11D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:55:12	2026-06-12 10:55:25	肖李	15011045	1.08		3.26498E-06	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P706	L-0200260	12	YZWY0200260LC12D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:55:29	2026-06-12 10:55:42	肖李	15011045	1.08		3.26498E-06	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P706	L-0200260	13	YZWY0200260LC13D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:55:46	2026-06-12 10:55:59	肖李	15011045	1.08		3.26498E-06	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P706	L-0200260	14	YZWY0200260LC14D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:56:03	2026-06-12 10:56:16	肖李	15011045	1.08		3.26498E-06	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P706	L-0200260	15	YZWY0200260LC15D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:56:20	2026-06-12 10:56:33	肖李	15011045	1.08		3.26498E-06	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P706	L-0200260	16	YZWY0200260LV16D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:56:37	2026-06-12 10:56:50	肖李	15011045	0.98		4.9E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P706	L-0200270	01	YZWY0200270LC01D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:56:56	2026-06-12 10:57:10	肖李	15011045	1.08		3.26498E-06	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P706	L-0200270	02	YZWY0200270LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:57:14	2026-06-12 10:57:27	肖李	15011045	1.08		3.26498E-06	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P706	L-0200270	03	YZWY0200270LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:57:31	2026-06-12 10:57:44	肖李	15011045	0.98		6.1E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P706	L-0200270	04	YZWY0200270LV04D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:57:48	2026-06-12 10:58:01	肖李	15011045	1.08		6.81549E-06	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P706	L-0200270	05	YZWY0200270LF05D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:58:05	2026-06-12 10:58:18	肖李	15011045	1.08		3.26498E-06	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200280	01	YZWY0200280LC01D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:58:22	2026-06-12 10:58:35	肖李	15011045	1.08		3.26498E-06	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200280	02	YZWY0200280LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:58:39	2026-06-12 10:58:52	肖李	15011045	1.08		3.26498E-06	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200280	03	YZWY0200280LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:58:56	2026-06-12 10:59:10	肖李	15011045	0.98		6.1E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200280	04	YZWY0200280LV04D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:59:14	2026-06-12 10:59:27	肖李	15011045	0.88		4.9E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200280	05	YZWY0200280LF05D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:59:31	2026-06-12 10:59:44	肖李	15011045	0.88		6.1E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200290	01	YZWY0200290LP01D	泵	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 10:59:48	2026-06-12 11:00:01	肖李	15011045	0.98		7.5E-06	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200290	02	YZWY0200290LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:00:05	2026-06-12 11:00:18	肖李	15011045	0.88		6.1E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200290	03	YZWY0200290LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:00:22	2026-06-12 11:00:35	肖李	15011045	0.98		6.1E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200290	04	YZWY0200290LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:00:39	2026-06-12 11:00:52	肖李	15011045	0.88		6.1E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200290	05	YZWY0200290LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:00:56	2026-06-12 11:01:09	肖李	15011045	0.98		4.9E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200290	06	YZWY0200290LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:01:13	2026-06-12 11:01:26	肖李	15011045	0.88		6.1E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200290	07	YZWY0200290LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:01:30	2026-06-12 11:01:43	肖李	15011045	0.98		6.1E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200290	08	YZWY0200290LV08D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:01:47	2026-06-12 11:02:00	肖李	15011045	0.98		4.9E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200290	09	YZWY0200290LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:02:09	2026-06-12 11:02:23	肖李	15011045	0.98		6.1E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200290	10	YZWY0200290LF10D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:02:27	2026-06-12 11:02:40	肖李	15011045	0.98		6.1E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200290	11	YZWY0200290LV11D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:02:44	2026-06-12 11:02:57	肖李	15011045	0.98		4.9E-07	0.32	否	扬州务园

所属装置	所属区域	所属设备	标签号	扩展号	PID图号	组件类型	尺寸(mm)	介质状态	不可达	泄漏阈值(μmol/mol)	检测日期	检测开始日期	检测结束日期	检测人	检测仪器	净检值(μmol/mol)	复测值(μmol/mol)	逸散速率(kg/h)	背景值(μmol/mol)	是否泄漏	归属公司
YZWY	罐区	P707	L-0200290	12	YZWY0200290LF12D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:03:01	2026-06-12 11:03:14	肖李	15011045	0.98		6.1E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200290	13	YZWY0200290LF13D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:03:18	2026-06-12 11:03:32	肖李	15011045	0.98		6.1E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200290	14	YZWY0200290LV14D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:03:36	2026-06-12 11:03:49	肖李	15011045	0.88		4.9E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200290	15	YZWY0200290LF15D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:03:53	2026-06-12 11:04:07	肖李	15011045	0.88		6.1E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200290	16	YZWY0200290LF16D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:04:11	2026-06-12 11:04:28	肖李	15011045	0.88		6.1E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200300	01	YZWY0200300LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:04:33	2026-06-12 11:04:48	肖李	15011045	0.88		6.1E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200300	02	YZWY0200300LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:04:52	2026-06-12 11:05:05	肖李	15011045	0.88		4.9E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200300	03	YZWY0200300LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:05:09	2026-06-12 11:05:22	肖李	15011045	0.88		6.1E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200300	04	YZWY0200300LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:05:26	2026-06-12 11:05:39	肖李	15011045	0.88		6.1E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200300	05	YZWY0200300LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:05:43	2026-06-12 11:05:56	肖李	15011045	0.88		4.9E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200300	06	YZWY0200300LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:06:00	2026-06-12 11:06:13	肖李	15011045	0.88		6.1E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200300	07	YZWY0200300LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:06:17	2026-06-12 11:06:30	肖李	15011045	0.88		6.1E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200300	08	YZWY0200300LV08D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:06:34	2026-06-12 11:06:47	肖李	15011045	0.88		4.9E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200300	09	YZWY0200300LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:06:51	2026-06-12 11:07:04	肖李	15011045	0.78		6.1E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200300	10	YZWY0200300LF10D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:07:08	2026-06-12 11:07:21	肖李	15011045	0.88		6.1E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200300	11	YZWY0200300LF11D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:07:25	2026-06-12 11:07:38	肖李	15011045	0.88		6.1E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200300	12	YZWY0200300LC12D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:07:43	2026-06-12 11:07:57	肖李	15011045	0.88		6.1E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200300	13	YZWY0200300LC13D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:08:01	2026-06-12 11:08:14	肖李	15011045	0.88		6.1E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200300	14	YZWY0200300LV14D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:08:18	2026-06-12 11:08:31	肖李	15011045	0.88		4.9E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200300	15	YZWY0200300LC15D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:08:35	2026-06-12 11:08:48	肖李	15011045	0.88		6.1E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200300	16	YZWY0200300LC16D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:08:52	2026-06-12 11:09:05	肖李	15011045	0.88		6.1E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200300	17	YZWY0200300LC17D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:09:09	2026-06-12 11:09:22	肖李	15011045	0.88		6.1E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200300	18	YZWY0200300LV18D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:09:26	2026-06-12 11:09:39	肖李	15011045	0.88		4.9E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200300	19	YZWY0200300LO19D	开口管线	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:09:43	2026-06-12 11:09:56	肖李	15011045	0.88		2E-06	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200310	01	YZWY0200310LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:10:00	2026-06-12 11:10:13	肖李	15011045	0.88		6.1E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200310	02	YZWY0200310LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:10:17	2026-06-12 11:10:30	肖李	15011045	0.88		4.9E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200310	03	YZWY0200310LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:10:34	2026-06-12 11:10:47	肖李	15011045	0.98		6.1E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200310	04	YZWY0200310LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:10:51	2026-06-12 11:11:04	肖李	15011045	0.88		6.1E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200310	05	YZWY0200310LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:11:08	2026-06-12 11:11:21	肖李	15011045	0.88		4.9E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200310	06	YZWY0200310LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:11:25	2026-06-12 11:11:38	肖李	15011045	0.88		6.1E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200310	07	YZWY0200310LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:11:42	2026-06-12 11:11:55	肖李	15011045	0.88		6.1E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200310	08	YZWY0200310LV08D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:11:59	2026-06-12 11:12:12	肖李	15011045	0.88		4.9E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200310	09	YZWY0200310LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:12:16	2026-06-12 11:12:29	肖李	15011045	0.88		6.1E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200310	10	YZWY0200310LF10D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:12:34	2026-06-12 11:12:47	肖李	15011045	0.88		6.1E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200310	11	YZWY0200310LV11D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:12:51	2026-06-12 11:13:04	肖李	15011045	0.88		4.9E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200310	12	YZWY0200310LF12D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:13:08	2026-06-12 11:13:22	肖李	15011045	0.88		6.1E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200320	01	YZWY0200320LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:13:26	2026-06-12 11:13:39	肖李	15011045	0.88		6.1E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200320	02	YZWY0200320LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:13:43	2026-06-12 11:13:57	肖李	15011045	0.88		4.9E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200320	03	YZWY0200320LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:14:01	2026-06-12 11:14:14	肖李	15011045	0.88		6.1E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200320	04	YZWY0200320LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:14:18	2026-06-12 11:14:31	肖李	15011045	0.88		6.1E-07	0.32	否	扬州务园

所属装置	所属区域	所属设备	标签号	扩展号	PID图号	组件类型	尺寸(mm)	介质状态	不可达	泄漏阈值(μmol/mol)	检测日期	检测开始日期	检测结束日期	检测人	检测仪器	净检值(μmol/mol)	复测值(μmol/mol)	逸散速率(kg/h)	背景值(μmol/mol)	是否泄漏	归属公司
YZWY	罐区	P707	L-0200320	05	YZWY0200320LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:14:35	2026-06-12 11:14:48	肖李	15011045	0.88		4.9E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200320	06	YZWY0200320LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:14:52	2026-06-12 11:15:05	肖李	15011045	0.88		6.1E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200320	07	YZWY0200320LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:15:09	2026-06-12 11:15:22	肖李	15011045	0.88		6.1E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200320	08	YZWY0200320LV08D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:15:26	2026-06-12 11:15:39	肖李	15011045	0.88		4.9E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200320	09	YZWY0200320LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:15:43	2026-06-12 11:15:57	肖李	15011045	0.88		6.1E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200320	10	YZWY0200320LF10D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:16:01	2026-06-12 11:16:14	肖李	15011045	0.88		6.1E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200320	11	YZWY0200320LV11D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:16:18	2026-06-12 11:16:31	肖李	15011045	0.88		4.9E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200320	12	YZWY0200320LF12D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:16:35	2026-06-12 11:16:57	肖李	15011045	0.88		6.1E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200330	01	YZWY0200330LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:17:03	2026-06-12 11:17:19	肖李	15011045	0.88		6.1E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200330	02	YZWY0200330LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:17:23	2026-06-12 11:17:36	肖李	15011045	0.88		4.9E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200330	03	YZWY0200330LO03D	开口管线	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:17:40	2026-06-12 11:17:53	肖李	15011045	0.78		2E-06	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200330	04	YZWY0200330LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:17:57	2026-06-12 11:18:13	肖李	15011045	0.78		6.1E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200330	05	YZWY0200330LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:18:17	2026-06-12 11:18:30	肖李	15011045	0.88		4.9E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200330	06	YZWY0200330LO06D	开口管线	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:18:34	2026-06-12 11:18:47	肖李	15011045	0.88		2E-06	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200330	07	YZWY0200330LO07D	开口管线	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:18:51	2026-06-12 11:19:04	肖李	15011045	0.88		2E-06	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200330	08	YZWY0200330LV08D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:19:08	2026-06-12 11:19:22	肖李	15011045	0.78		4.9E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200330	09	YZWY0200330LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:19:26	2026-06-12 11:19:41	肖李	15011045	0.88		6.1E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200330	10	YZWY0200330LF10D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:19:45	2026-06-12 11:19:58	肖李	15011045	0.78		6.1E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200330	11	YZWY0200330LV11D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:20:02	2026-06-12 11:20:15	肖李	15011045	0.78		4.9E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200330	12	YZWY0200330LO12D	开口管线	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:20:19	2026-06-12 11:20:32	肖李	15011045	0.78		2E-06	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200330	13	YZWY0200330LO13D	开口管线	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:20:36	2026-06-12 11:20:49	肖李	15011045	0.78		2E-06	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200330	14	YZWY0200330LV14D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:20:53	2026-06-12 11:21:06	肖李	15011045	0.78		4.9E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200330	15	YZWY0200330LF15D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-12	2026-06-12 11:21:10	2026-06-12 11:21:23	肖李	15011045	0.78		6.1E-07	0.32	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200340	01	YZWY0200340LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:40:58	2026-06-04 08:41:12	袁维建	15010676	1.88		5.33248E-06	1.62	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200340	02	YZWY0200340LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:41:15	2026-06-04 08:41:28	袁维建	15010676	1.98		1.10484E-05	1.62	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200340	03	YZWY0200340LO03D	开口管线	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:41:31	2026-06-04 08:41:44	袁维建	15010676	1.88		3.43107E-06	1.62	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200340	04	YZWY0200340LO04D	开口管线	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:41:48	2026-06-04 08:42:02	袁维建	15010676	1.78		3.30155E-06	1.62	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200340	05	YZWY0200340LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:42:05	2026-06-04 08:42:18	袁维建	15010676	1.78		1.01495E-05	1.62	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200340	06	YZWY0200340LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:42:21	2026-06-04 08:42:34	袁维建	15010676	1.68		4.82724E-06	1.62	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200340	07	YZWY0200340LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:42:37	2026-06-04 08:42:50	袁维建	15010676	1.68		4.82724E-06	1.62	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200340	08	YZWY0200340LV08D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:42:53	2026-06-04 08:43:06	袁维建	15010676	1.68		9.69236E-06	1.62	否	扬州务园
YZWY	罐区	P707	L-0200340	09	YZWY0200340LO09D	开口管线	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:43:09	2026-06-04 08:43:22	袁维建	15010676	1.68		3.16986E-06	1.62	否	扬州务园
YZWY	罐区	P708	L-0200350	01	YZWY0200350LP01D	泵	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:43:39	2026-06-04 08:43:53	袁维建	15010676	1.88		3.19639E-05	1.62	否	扬州务园
YZWY	罐区	P708	L-0200350	02	YZWY0200350LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:43:56	2026-06-04 08:44:09	袁维建	15010676	1.78		5.08068E-06	1.62	否	扬州务园
YZWY	罐区	P708	L-0200350	03	YZWY0200350LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:44:12	2026-06-04 08:44:25	袁维建	15010676	1.48		4.31501E-06	1.62	否	扬州务园
YZWY	罐区	P708	L-0200350	04	YZWY0200350LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:44:28	2026-06-04 08:44:41	袁维建	15010676	1.58		4.57205E-06	1.62	否	扬州务园
YZWY	罐区	P708	L-0200350	05	YZWY0200350LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:44:44	2026-06-04 08:44:57	袁维建	15010676	1.58		9.2297E-06	1.62	否	扬州务园
YZWY	罐区	P708	L-0200350	06	YZWY0200350LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:45:00	2026-06-04 08:45:13	袁维建	15010676	1.78		5.08068E-06	1.62	否	扬州务园
YZWY	罐区	P708	L-0200350	07	YZWY0200350LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:45:29	2026-06-04 08:45:42	袁维建	15010676	10.38		2.41899E-05	1.62	否	扬州务园
YZWY	罐区	P708	L-0200350	08	YZWY0200350LV08D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:45:45	2026-06-04 08:45:58	袁维建	15010676	1.78		1.01495E-05	1.62	否	扬州务园

所属装置	所属区域	所属设备	标签号	扩展号	PID图号	组件类型	尺寸(mm)	介质状态	不可达	泄漏阈值(μmol/mol)	检测日期	检测开始日期	检测结束日期	检测人	检测仪器	净检值(μmol/mol)	复测值(μmol/mol)	逸散速率(kg/h)	背景值(μmol/mol)	是否泄漏	归属公司
YZWY	罐区	P708	L-0200350	09	YZWY0200350LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:46:01	2026-06-04 08:46:14	袁维建	15010676	1.68		4.82724E-06	1.62	否	扬州务园
YZWY	罐区	P708	L-0200350	10	YZWY0200350LF10D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:46:17	2026-06-04 08:46:30	袁维建	15010676	1.58		4.57205E-06	1.62	否	扬州务园
YZWY	罐区	P708	L-0200350	11	YZWY0200350LV11D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:46:33	2026-06-04 08:46:46	袁维建	15010676	1.58		9.2297E-06	1.62	否	扬州务园
YZWY	罐区	P708	L-0200350	12	YZWY0200350LF12D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:46:49	2026-06-04 08:47:02	袁维建	15010676	1.68		4.82724E-06	1.62	否	扬州务园
YZWY	罐区	P708	L-0200350	13	YZWY0200350LF13D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:47:05	2026-06-04 08:47:18	袁维建	15010676	1.58		4.57205E-06	1.62	否	扬州务园
YZWY	罐区	P708	L-0200350	14	YZWY0200350LV14D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:47:21	2026-06-04 08:47:34	袁维建	15010676	1.48		8.76106E-06	1.62	否	扬州务园
YZWY	罐区	P708	L-0200350	15	YZWY0200350LF15D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:47:37	2026-06-04 08:47:50	袁维建	15010676	1.38		4.05595E-06	1.62	否	扬州务园
YZWY	罐区	P708	L-0200350	16	YZWY0200350LF16D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:47:53	2026-06-04 08:48:06	袁维建	15010676	1.38		4.05595E-06	1.62	否	扬州务园
YZWY	罐区	P708	L-0200360	01	YZWY0200360LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:48:11	2026-06-04 08:48:24	袁维建	15010676	1.38		4.05595E-06	1.62	否	扬州务园
YZWY	罐区	P708	L-0200360	02	YZWY0200360LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:48:27	2026-06-04 08:48:40	袁维建	15010676	1.28		7.80377E-06	1.62	否	扬州务园
YZWY	罐区	P708	L-0200360	03	YZWY0200360LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:48:43	2026-06-04 08:48:56	袁维建	15010676	1.18		3.53114E-06	1.62	否	扬州务园
YZWY	罐区	P708	L-0200360	04	YZWY0200360LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:48:59	2026-06-04 08:49:12	袁维建	15010676	1.18		3.53114E-06	1.62	否	扬州务园
YZWY	罐区	P708	L-0200360	05	YZWY0200360LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:49:15	2026-06-04 08:49:28	袁维建	15010676	1.18		7.31388E-06	1.62	否	扬州务园
YZWY	罐区	P708	L-0200360	06	YZWY0200360LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:49:31	2026-06-04 08:49:44	袁维建	15010676	1.28		3.79473E-06	1.62	否	扬州务园
YZWY	罐区	P708	L-0200360	07	YZWY0200360LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:49:47	2026-06-04 08:50:00	袁维建	15010676	1.18		3.53114E-06	1.62	否	扬州务园
YZWY	罐区	P708	L-0200360	08	YZWY0200360LV08D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:50:03	2026-06-04 08:50:16	袁维建	15010676	1.18		7.31388E-06	1.62	否	扬州务园
YZWY	罐区	P708	L-0200360	09	YZWY0200360LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:50:19	2026-06-04 08:50:32	袁维建	15010676	1.18		3.53114E-06	1.62	否	扬州务园
YZWY	罐区	P708	L-0200360	10	YZWY0200360LF10D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:50:35	2026-06-04 08:50:48	袁维建	15010676	1.08		3.26498E-06	1.62	否	扬州务园
YZWY	罐区	P708	L-0200360	11	YZWY0200360LC11D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:50:51	2026-06-04 08:51:06	袁维建	15010676	1.28		3.79473E-06	1.62	否	扬州务园
YZWY	罐区	P708	L-0200360	12	YZWY0200360LC12D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:51:09	2026-06-04 08:51:22	袁维建	15010676	1.08		3.26498E-06	1.62	否	扬州务园
YZWY	罐区	P708	L-0200360	13	YZWY0200360LC13D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:51:25	2026-06-04 08:51:38	袁维建	15010676	0.98		6.1E-07	1.62	否	扬州务园
YZWY	罐区	P708	L-0200360	14	YZWY0200360LC14D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:51:41	2026-06-04 08:51:54	袁维建	15010676	0.98		6.1E-07	1.62	否	扬州务园
YZWY	罐区	P708	L-0200360	15	YZWY0200360LV15D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:51:57	2026-06-04 08:52:10	袁维建	15010676	0.98		4.9E-07	1.62	否	扬州务园
YZWY	罐区	P708	L-0200360	16	YZWY0200360LV16D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:52:13	2026-06-04 08:52:26	袁维建	15010676	0.78		4.9E-07	1.62	否	扬州务园
YZWY	罐区	P708	L-0200360	17	YZWY0200360LC17D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:52:29	2026-06-04 08:52:42	袁维建	15010676	0.88		6.1E-07	1.62	否	扬州务园
YZWY	罐区	P708	L-0200360	18	YZWY0200360LO18D	开口管线	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:52:45	2026-06-04 08:52:58	袁维建	15010676	0.78		2E-06	1.62	否	扬州务园
YZWY	罐区	P708	L-0200370	01	YZWY0200370LC01D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:53:42	2026-06-04 08:53:55	袁维建	15010676	0.98		6.1E-07	1.62	否	扬州务园
YZWY	罐区	P708	L-0200370	02	YZWY0200370LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:53:58	2026-06-04 08:54:11	袁维建	15010676	0.88		6.1E-07	1.62	否	扬州务园
YZWY	罐区	P708	L-0200370	03	YZWY0200370LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:54:14	2026-06-04 08:54:27	袁维建	15010676	0.78		6.1E-07	1.62	否	扬州务园
YZWY	罐区	P708	L-0200370	04	YZWY0200370LV04D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:54:30	2026-06-04 08:54:43	袁维建	15010676	0.88		4.9E-07	1.62	否	扬州务园
YZWY	罐区	P708	L-0200370	05	YZWY0200370LF05D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:54:46	2026-06-04 08:54:59	袁维建	15010676	0.88		6.1E-07	1.62	否	扬州务园
YZWY	罐区	V701	L-0200380	01	YZWY0200380LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:56:18	2026-06-04 08:56:31	袁维建	15010676	0.38		6.1E-07	1.62	否	扬州务园
YZWY	罐区	V701	L-0200380	02	YZWY0200380LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:56:34	2026-06-04 08:56:47	袁维建	15010676	0.48		4.9E-07	1.62	否	扬州务园
YZWY	罐区	V701	L-0200380	03	YZWY0200380LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:56:50	2026-06-04 08:57:03	袁维建	15010676	0.38		6.1E-07	1.62	否	扬州务园
YZWY	罐区	V701	L-0200380	04	YZWY0200380LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:57:06	2026-06-04 08:57:20	袁维建	15010676	0.48		6.1E-07	1.62	否	扬州务园
YZWY	罐区	V701	L-0200380	05	YZWY0200380LC05D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:57:23	2026-06-04 08:57:36	袁维建	15010676	0.48		6.1E-07	1.62	否	扬州务园
YZWY	罐区	V701	L-0200380	06	YZWY0200380LV06D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:57:39	2026-06-04 08:57:52	袁维建	15010676	0.28		4.9E-07	1.62	否	扬州务园
YZWY	罐区	V701	L-0200380	07	YZWY0200380LC07D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:57:55	2026-06-04 08:58:08	袁维建	15010676	0.18		6.1E-07	1.62	否	扬州务园
YZWY	罐区	V701	L-0200390	01	YZWY0200390LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:58:11	2026-06-04 08:58:24	袁维建	15010676	0.28		6.1E-07	1.62	否	扬州务园
YZWY	罐区	V701	L-0200390	02	YZWY0200390LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:58:27	2026-06-04 08:58:40	袁维建	15010676	0.18		4.9E-07	1.62	否	扬州务园

所属装置	所属区域	所属设备	标签号	扩展号	PID图号	组件类型	尺寸(mm)	介质状态	不可达	泄漏阈值(μmol/mol)	检测日期	检测开始日期	检测结束日期	检测人	检测仪器	净检值(μmol/mol)	复测值(μmol/mol)	逸散速率(kg/h)	背景值(μmol/mol)	是否泄漏	归属公司
YZWY	罐区	V701	L-0200390	03	YZWY0200390LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:58:43	2026-06-04 08:58:56	袁维建	15010676	0.18		6.1E-07	1.62	否	扬州务园
YZWY	罐区	V701	L-0200390	04	YZWY0200390LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:58:59	2026-06-04 08:59:12	袁维建	15010676	0.18		6.1E-07	1.62	否	扬州务园
YZWY	罐区	V701	L-0200390	05	YZWY0200390LF05D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:59:15	2026-06-04 08:59:28	袁维建	15010676	0.18		6.1E-07	1.62	否	扬州务园
YZWY	罐区	V701	L-0200390	06	YZWY0200390LV06D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:59:31	2026-06-04 08:59:44	袁维建	15010676	0.08		4.9E-07	1.62	否	扬州务园
YZWY	罐区	V701	L-0200390	07	YZWY0200390LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 08:59:47	2026-06-04 09:00:00	袁维建	15010676	0.08		6.1E-07	1.62	否	扬州务园
YZWY	罐区	V701	L-0200390	08	YZWY0200390LF08D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:00:03	2026-06-04 09:00:16	袁维建	15010676	0.08		6.1E-07	1.62	否	扬州务园
YZWY	罐区	V701	L-0200390	09	YZWY0200390LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:00:19	2026-06-04 09:00:32	袁维建	15010676	0.08		6.1E-07	1.62	否	扬州务园
YZWY	罐区	V701	L-0200390	10	YZWY0200390LV10D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:00:35	2026-06-04 09:00:48	袁维建	15010676	0.08		4.9E-07	1.62	否	扬州务园
YZWY	罐区	V701	L-0200400	01	YZWY0200400LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:01:19	2026-06-04 09:01:32	袁维建	15010676	0.9		6.1E-07	0.8	否	扬州务园
YZWY	罐区	V701	L-0200400	02	YZWY0200400LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:01:35	2026-06-04 09:01:48	袁维建	15010676	0.8		6.1E-07	0.8	否	扬州务园
YZWY	罐区	V701	L-0200400	03	YZWY0200400LV03D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:01:51	2026-06-04 09:02:04	袁维建	15010676	0.8		4.9E-07	0.8	否	扬州务园
YZWY	罐区	V701	L-0200400	04	YZWY0200400LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:02:07	2026-06-04 09:02:20	袁维建	15010676	0.8		6.1E-07	0.8	否	扬州务园
YZWY	罐区	V701	L-0200400	05	YZWY0200400LF05D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:02:23	2026-06-04 09:02:36	袁维建	15010676	0.8		6.1E-07	0.8	否	扬州务园
YZWY	罐区	V701	L-0200400	06	YZWY0200400LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:02:39	2026-06-04 09:03:39	袁维建	15010676	0.8		6.1E-07	0.8	否	扬州务园
YZWY	罐区	V701	L-0200410	01	YZWY0200410LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:03:47	2026-06-04 09:04:01	袁维建	15010676	0.8		6.1E-07	0.8	否	扬州务园
YZWY	罐区	V701	L-0200410	02	YZWY0200410LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:04:05	2026-06-04 09:04:18	袁维建	15010676	0.8		6.1E-07	0.8	否	扬州务园
YZWY	罐区	V701	L-0200410	03	YZWY0200410LV03D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:04:21	2026-06-04 09:04:34	袁维建	15010676	0.8		4.9E-07	0.8	否	扬州务园
YZWY	罐区	V701	L-0200410	04	YZWY0200410LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:04:37	2026-06-04 09:04:50	袁维建	15010676	0.7		6.1E-07	0.8	否	扬州务园
YZWY	罐区	V701	L-0200420	01	YZWY0200420LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:04:56	2026-06-04 09:05:10	袁维建	15010676	0.7		6.1E-07	0.8	否	扬州务园
YZWY	罐区	V701	L-0200420	02	YZWY0200420LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:05:23	2026-06-04 09:05:37	袁维建	15010676	0.7		6.1E-07	0.8	否	扬州务园
YZWY	罐区	V701	L-0200420	03	YZWY0200420LV03D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:05:40	2026-06-04 09:05:53	袁维建	15010676	0.6		4.9E-07	0.8	否	扬州务园
YZWY	罐区	V701	L-0200420	04	YZWY0200420LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:05:56	2026-06-04 09:06:09	袁维建	15010676	0.6		6.1E-07	0.8	否	扬州务园
YZWY	罐区	V701	L-0200430	01	YZWY0200430LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:06:59	2026-06-04 09:07:13	袁维建	15010676	0.6		6.1E-07	0.8	否	扬州务园
YZWY	罐区	V701	L-0200430	02	YZWY0200430LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:07:16	2026-06-04 09:07:29	袁维建	15010676	0.6		4.9E-07	0.8	否	扬州务园
YZWY	罐区	V701	L-0200430	03	YZWY0200430LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:07:32	2026-06-04 09:07:45	袁维建	15010676	0.6		6.1E-07	0.8	否	扬州务园
YZWY	罐区	V701	L-0200430	04	YZWY0200430LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:07:48	2026-06-04 09:08:01	袁维建	15010676	0.5		6.1E-07	0.8	否	扬州务园
YZWY	罐区	V701	L-0200430	05	YZWY0200430LC05D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:08:04	2026-06-04 09:08:17	袁维建	15010676	0.5		6.1E-07	0.8	否	扬州务园
YZWY	罐区	V701	L-0200430	06	YZWY0200430LV06D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:08:20	2026-06-04 09:08:33	袁维建	15010676	0.5		4.9E-07	0.8	否	扬州务园
YZWY	罐区	V701	L-0200430	07	YZWY0200430LC07D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:08:36	2026-06-04 09:08:49	袁维建	15010676	0.5		6.1E-07	0.8	否	扬州务园
YZWY	罐区	V703	L-0200440	01	YZWY0200440LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:08:52	2026-06-04 09:09:06	袁维建	15010676	0.5		6.1E-07	0.8	否	扬州务园
YZWY	罐区	V703	L-0200440	02	YZWY0200440LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:09:09	2026-06-04 09:09:23	袁维建	15010676	0.4		4.9E-07	0.8	否	扬州务园
YZWY	罐区	V703	L-0200440	03	YZWY0200440LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:09:26	2026-06-04 09:09:39	袁维建	15010676	0.5		6.1E-07	0.8	否	扬州务园
YZWY	罐区	V703	L-0200440	04	YZWY0200440LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:09:42	2026-06-04 09:09:55	袁维建	15010676	0.6		6.1E-07	0.8	否	扬州务园
YZWY	罐区	V703	L-0200440	05	YZWY0200440LF05D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:09:58	2026-06-04 09:10:11	袁维建	15010676	0.5		6.1E-07	0.8	否	扬州务园
YZWY	罐区	V703	L-0200440	06	YZWY0200440LV06D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:10:14	2026-06-04 09:10:27	袁维建	15010676	0.6		4.9E-07	0.8	否	扬州务园
YZWY	罐区	V703	L-0200440	07	YZWY0200440LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:10:30	2026-06-04 09:10:43	袁维建	15010676	0.6		6.1E-07	0.8	否	扬州务园
YZWY	罐区	V703	L-0200440	08	YZWY0200440LF08D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:10:46	2026-06-04 09:10:59	袁维建	15010676	0.6		6.1E-07	0.8	否	扬州务园
YZWY	罐区	V703	L-0200440	09	YZWY0200440LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:11:02	2026-06-04 09:11:15	袁维建	15010676	0.5		6.1E-07	0.8	否	扬州务园
YZWY	罐区	V703	L-0200440	10	YZWY0200440LV10D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:11:18	2026-06-04 09:11:31	袁维建	15010676	0.4		4.9E-07	0.8	否	扬州务园
YZWY	罐区	V703	L-0200450	01	YZWY0200450LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:11:35	2026-06-04 09:11:48	袁维建	15010676	0.4		6.1E-07	0.8	否	扬州务园

所属装置	所属区域	所属设备	标签号	扩展号	PID图号	组件类型	尺寸(mm)	介质状态	不可达	泄漏阈值(μmol/mol)	检测日期	检测开始日期	检测结束日期	检测人	检测仪器	净检值(μmol/mol)	复测值(μmol/mol)	逸散速率(kg/h)	背景值(μmol/mol)	是否泄漏	归属公司
YZWY	罐区	V703	L-0200450	02	YZWY0200450LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:11:51	2026-06-04 09:12:04	袁维建	15010676	0.4		6.1E-07	0.8	否	扬州务园
YZWY	罐区	V703	L-0200450	03	YZWY0200450LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:12:07	2026-06-04 09:12:20	袁维建	15010676	0.3		6.1E-07	0.8	否	扬州务园
YZWY	罐区	V703	L-0200450	04	YZWY0200450LV04D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:12:23	2026-06-04 09:12:36	袁维建	15010676	0.3		4.9E-07	0.8	否	扬州务园
YZWY	罐区	V703	L-0200450	05	YZWY0200450LF05D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:12:39	2026-06-04 09:12:52	袁维建	15010676	0.3		6.1E-07	0.8	否	扬州务园
YZWY	罐区	V703	L-0200460	01	YZWY0200460LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:12:58	2026-06-04 09:13:59	袁维建	15010676	0.3		6.1E-07	0.8	否	扬州务园
YZWY	罐区	V703	L-0200460	02	YZWY0200460LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:14:04	2026-06-04 09:14:17	袁维建	15010676	0.3		6.1E-07	0.8	否	扬州务园
YZWY	罐区	V703	L-0200470	01	YZWY0200470LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:14:22	2026-06-04 09:14:35	袁维建	15010676	0.2		6.1E-07	0.8	否	扬州务园
YZWY	罐区	V703	L-0200470	02	YZWY0200470LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:14:38	2026-06-04 09:14:51	袁维建	15010676	0.2		4.9E-07	0.8	否	扬州务园
YZWY	罐区	V703	L-0200470	03	YZWY0200470LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:14:54	2026-06-04 09:15:07	袁维建	15010676	0.2		6.1E-07	0.8	否	扬州务园
YZWY	罐区	V703	L-0200470	04	YZWY0200470LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:15:10	2026-06-04 09:15:23	袁维建	15010676	0.2		6.1E-07	0.8	否	扬州务园
YZWY	罐区	V703	L-0200480	01	YZWY0200480LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:15:41	2026-06-04 09:15:55	袁维建	15010676	0.2		6.1E-07	0.8	否	扬州务园
YZWY	罐区	V703	L-0200480	02	YZWY0200480LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:15:58	2026-06-04 09:16:11	袁维建	15010676	0.1		4.9E-07	0.8	否	扬州务园
YZWY	罐区	V703	L-0200480	03	YZWY0200480LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:16:14	2026-06-04 09:16:27	袁维建	15010676	0.1		6.1E-07	0.8	否	扬州务园
YZWY	罐区	V703	L-0200490	01	YZWY0200490LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:17:20	2026-06-04 09:17:33	袁维建	15010676	0.64		6.1E-07	0.46	否	扬州务园
YZWY	罐区	V703	L-0200490	02	YZWY0200490LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:17:51	2026-06-04 09:18:05	袁维建	15010676	0.64		4.9E-07	0.46	否	扬州务园
YZWY	罐区	V703	L-0200490	03	YZWY0200490LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:18:08	2026-06-04 09:18:21	袁维建	15010676	0.64		6.1E-07	0.46	否	扬州务园
YZWY	罐区	V703	L-0200490	04	YZWY0200490LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:18:24	2026-06-04 09:18:37	袁维建	15010676	0.64		6.1E-07	0.46	否	扬州务园
YZWY	罐区	V703	L-0200490	05	YZWY0200490LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:18:40	2026-06-04 09:18:53	袁维建	15010676	0.64		4.9E-07	0.46	否	扬州务园
YZWY	罐区	V703	L-0200490	06	YZWY0200490LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:18:56	2026-06-04 09:19:09	袁维建	15010676	0.64		6.1E-07	0.46	否	扬州务园
YZWY	罐区	V703	L-0200490	07	YZWY0200490LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:19:12	2026-06-04 09:19:25	袁维建	15010676	0.64		6.1E-07	0.46	否	扬州务园
YZWY	罐区	V703	L-0200490	08	YZWY0200490LC08D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:19:28	2026-06-04 09:19:41	袁维建	15010676	0.64		6.1E-07	0.46	否	扬州务园
YZWY	罐区	V703	L-0200490	09	YZWY0200490LV09D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:19:44	2026-06-04 09:19:57	袁维建	15010676	0.54		4.9E-07	0.46	否	扬州务园
YZWY	罐区	V703	L-0200490	10	YZWY0200490LC10D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:20:00	2026-06-04 09:20:13	袁维建	15010676	0.54		6.1E-07	0.46	否	扬州务园
YZWY	罐区	V705	L-0200500	01	YZWY0200500LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:20:41	2026-06-04 09:20:55	袁维建	15010676	0.44		6.1E-07	0.46	否	扬州务园
YZWY	罐区	V705	L-0200500	02	YZWY0200500LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:20:58	2026-06-04 09:21:11	袁维建	15010676	0.44		4.9E-07	0.46	否	扬州务园
YZWY	罐区	V705	L-0200500	03	YZWY0200500LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:21:14	2026-06-04 09:21:27	袁维建	15010676	0.44		6.1E-07	0.46	否	扬州务园
YZWY	罐区	V705	L-0200500	04	YZWY0200500LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:21:30	2026-06-04 09:21:43	袁维建	15010676	0.44		6.1E-07	0.46	否	扬州务园
YZWY	罐区	V705	L-0200500	05	YZWY0200500LC05D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:21:46	2026-06-04 09:21:59	袁维建	15010676	0.44		6.1E-07	0.46	否	扬州务园
YZWY	罐区	V705	L-0200500	06	YZWY0200500LV06D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:22:02	2026-06-04 09:22:15	袁维建	15010676	0.34		4.9E-07	0.46	否	扬州务园
YZWY	罐区	V705	L-0200500	07	YZWY0200500LC07D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:22:18	2026-06-04 09:22:31	袁维建	15010676	0.44		6.1E-07	0.46	否	扬州务园
YZWY	罐区	V705	L-0200500	08	YZWY0200500LF08D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:22:34	2026-06-04 09:22:47	袁维建	15010676	0.34		6.1E-07	0.46	否	扬州务园
YZWY	罐区	V705	L-0200500	09	YZWY0200500LV09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:22:50	2026-06-04 09:23:03	袁维建	15010676	0.34		6.1E-07	0.46	否	扬州务园
YZWY	罐区	V705	L-0200500	10	YZWY0200500LV10D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:23:06	2026-06-04 09:23:19	袁维建	15010676	0.34		4.9E-07	0.46	否	扬州务园
YZWY	罐区	V705	L-0200500	11	YZWY0200500LF11D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:23:22	2026-06-04 09:23:35	袁维建	15010676	0.34		6.1E-07	0.46	否	扬州务园
YZWY	罐区	V705	L-0200510	01	YZWY0200510LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:24:02	2026-06-04 09:24:15	袁维建	15010676	0.34		6.1E-07	0.46	否	扬州务园
YZWY	罐区	V705	L-0200510	02	YZWY0200510LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:24:18	2026-06-04 09:24:31	袁维建	15010676	0.34		4.9E-07	0.46	否	扬州务园
YZWY	罐区	V705	L-0200510	03	YZWY0200510LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:24:34	2026-06-04 09:24:47	袁维建	15010676	0.34		6.1E-07	0.46	否	扬州务园
YZWY	罐区	V705	L-0200510	04	YZWY0200510LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:24:50	2026-06-04 09:25:03	袁维建	15010676	0.24		6.1E-07	0.46	否	扬州务园
YZWY	罐区	V705	L-0200510	05	YZWY0200510LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:25:06	2026-06-04 09:25:19	袁维建	15010676	0.24		4.9E-07	0.46	否	扬州务园
YZWY	罐区	V705	L-0200510	06	YZWY0200510LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:25:22	2026-06-04 09:25:35	袁维建	15010676	0.24		6.1E-07	0.46	否	扬州务园

所属装置	所属区域	所属设备	标签号	扩展号	PID图号	组件类型	尺寸(mm)	介质状态	不可达	泄漏阈值(μmol/mol)	检测日期	检测开始日期	检测结束日期	检测人	检测仪器	净检值(μmol/mol)	复测值(μmol/mol)	逸散速率(kg/h)	背景值(μmol/mol)	是否泄漏	归属公司
YZWY	罐区	V705	L-0200510	07	YZWY0200510LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:25:38	2026-06-04 09:25:51	袁维建	15010676	0.24		6.1E-07	0.46	否	扬州务园
YZWY	罐区	V705	L-0200510	08	YZWY0200510LC08D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:25:54	2026-06-04 09:26:07	袁维建	15010676	0.24		6.1E-07	0.46	否	扬州务园
YZWY	罐区	V705	L-0200510	09	YZWY0200510LV09D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:26:10	2026-06-04 09:26:23	袁维建	15010676	0.24		4.9E-07	0.46	否	扬州务园
YZWY	罐区	V705	L-0200510	10	YZWY0200510LC10D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:26:26	2026-06-04 09:26:39	袁维建	15010676	0.14		6.1E-07	0.46	否	扬州务园
YZWY	罐区	V705	L-0200520	01	YZWY0200520LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:27:02	2026-06-04 09:27:16	袁维建	15010676	0.14		6.1E-07	0.46	否	扬州务园
YZWY	罐区	V705	L-0200520	02	YZWY0200520LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:27:19	2026-06-04 09:27:32	袁维建	15010676	0.14		4.9E-07	0.46	否	扬州务园
YZWY	罐区	V705	L-0200520	03	YZWY0200520LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:27:35	2026-06-04 09:27:48	袁维建	15010676	0.14		6.1E-07	0.46	否	扬州务园
YZWY	罐区	V705	L-0200520	04	YZWY0200520LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:27:51	2026-06-04 09:28:04	袁维建	15010676	0.14		6.1E-07	0.46	否	扬州务园
YZWY	罐区	V705	L-0200520	05	YZWY0200520LF05D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:28:07	2026-06-04 09:28:20	袁维建	15010676	0.14		6.1E-07	0.46	否	扬州务园
YZWY	罐区	V705	L-0200520	06	YZWY0200520LV06D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:28:23	2026-06-04 09:28:36	袁维建	15010676	0.14		4.9E-07	0.46	否	扬州务园
YZWY	罐区	V705	L-0200520	07	YZWY0200520LV07D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:28:40	2026-06-04 09:28:54	袁维建	15010676	0.14		4.9E-07	0.46	否	扬州务园
YZWY	罐区	V705	L-0200520	08	YZWY0200520LF08D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:28:57	2026-06-04 09:29:10	袁维建	15010676	0.14		6.1E-07	0.46	否	扬州务园
YZWY	罐区	V705	L-0200520	09	YZWY0200520LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:29:13	2026-06-04 09:29:26	袁维建	15010676	0.14		6.1E-07	0.46	否	扬州务园
YZWY	罐区	V705	L-0200520	10	YZWY0200520LF10D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:29:29	2026-06-04 09:29:42	袁维建	15010676	0.14		6.1E-07	0.46	否	扬州务园
YZWY	罐区	V705	L-0200520	11	YZWY0200520LF11D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:29:47	2026-06-04 09:30:00	袁维建	15010676	0.04		6.1E-07	0.46	否	扬州务园
YZWY	罐区	V705	L-0200530	01	YZWY0200530LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:30:29	2026-06-04 09:31:30	袁维建	15010676	0.388		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V705	L-0200530	02	YZWY0200530LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:31:34	2026-06-04 09:31:48	袁维建	15010676	0.288		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V705	L-0200540	01	YZWY0200540LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:31:52	2026-06-04 09:32:05	袁维建	15010676	0.288		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V705	L-0200540	02	YZWY0200540LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:32:08	2026-06-04 09:32:21	袁维建	15010676	0.288		4.9E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V705	L-0200540	03	YZWY0200540LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:32:24	2026-06-04 09:32:37	袁维建	15010676	0.288		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V705	L-0200540	04	YZWY0200540LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:32:41	2026-06-04 09:32:54	袁维建	15010676	0.288		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V705	L-0200540	05	YZWY0200540LC05D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:32:57	2026-06-04 09:33:10	袁维建	15010676	0.188		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V705	L-0200550	01	YZWY0200550LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:33:33	2026-06-04 09:33:47	袁维建	15010676	0.288		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V705	L-0200550	02	YZWY0200550LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:33:50	2026-06-04 09:34:03	袁维建	15010676	0.188		4.9E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V705	L-0200550	03	YZWY0200550LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:34:06	2026-06-04 09:34:19	袁维建	15010676	0.288		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V707	L-0200560	01	YZWY0200560LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:34:33	2026-06-04 09:34:47	袁维建	15010676	0.188		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V707	L-0200560	02	YZWY0200560LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:34:50	2026-06-04 09:35:03	袁维建	15010676	0.088		4.9E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V707	L-0200560	03	YZWY0200560LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:35:06	2026-06-04 09:35:19	袁维建	15010676	0.088		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V707	L-0200560	04	YZWY0200560LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:35:22	2026-06-04 09:35:35	袁维建	15010676	0.088		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V707	L-0200560	05	YZWY0200560LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:35:38	2026-06-04 09:35:51	袁维建	15010676	0.088		4.9E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V707	L-0200560	06	YZWY0200560LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:35:54	2026-06-04 09:36:07	袁维建	15010676	0.088		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V707	L-0200560	07	YZWY0200560LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:36:10	2026-06-04 09:36:23	袁维建	15010676	0.088		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V707	L-0200560	08	YZWY0200560LC08D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:36:26	2026-06-04 09:36:39	袁维建	15010676	0.088		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V707	L-0200560	09	YZWY0200560LV09D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:36:42	2026-06-04 09:36:55	袁维建	15010676	0.088		4.9E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V707	L-0200560	10	YZWY0200560LC10D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:39:41	2026-06-04 09:39:55	袁维建	15010676	1.788		5.10088E-06	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V707	L-0200560	11	YZWY0200560LF11D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:39:58	2026-06-04 09:40:11	袁维建	15010676	0.988		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V707	L-0200560	12	YZWY0200560LV12D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:40:14	2026-06-04 09:40:27	袁维建	15010676	0.988		4.9E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V707	L-0200560	13	YZWY0200560LF13D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:40:30	2026-06-04 09:40:43	袁维建	15010676	0.988		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V707	L-0200560	14	YZWY0200560LF14D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:40:46	2026-06-04 09:40:59	袁维建	15010676	0.988		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V707	L-0200570	01	YZWY0200570LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:41:06	2026-06-04 09:41:19	袁维建	15010676	0.988		6.1E-07	0.212	否	扬州务园

所属装置	所属区域	所属设备	标签号	扩展号	PID图号	组件类型	尺寸(mm)	介质状态	不可达	泄漏阈值(μmol/mol)	检测日期	检测开始日期	检测结束日期	检测人	检测仪器	净检值(μmol/mol)	复测值(μmol/mol)	逸散速率(kg/h)	背景值(μmol/mol)	是否泄漏	归属公司
YZWY	罐区	V707	L-0200570	02	YZWY0200570LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:41:22	2026-06-04 09:41:35	袁维建	15010676	0.888		4.9E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V707	L-0200570	03	YZWY0200570LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:41:38	2026-06-04 09:41:51	袁维建	15010676	0.888		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V707	L-0200570	04	YZWY0200570LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:41:54	2026-06-04 09:42:07	袁维建	15010676	0.888		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V707	L-0200570	05	YZWY0200570LF05D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:42:10	2026-06-04 09:42:23	袁维建	15010676	0.788		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V707	L-0200570	06	YZWY0200570LV06D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:42:26	2026-06-04 09:42:39	袁维建	15010676	0.788		4.9E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V707	L-0200570	07	YZWY0200570LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:42:44	2026-06-04 09:42:57	袁维建	15010676	0.888		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V707	L-0200570	08	YZWY0200570LF08D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:43:00	2026-06-04 09:43:13	袁维建	15010676	0.888		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V707	L-0200570	09	YZWY0200570LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:43:16	2026-06-04 09:43:29	袁维建	15010676	0.888		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V707	L-0200570	10	YZWY0200570LV10D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:43:32	2026-06-04 09:43:45	袁维建	15010676	0.888		4.9E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V707	L-0200570	11	YZWY0200570LF11D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:43:48	2026-06-04 09:44:01	袁维建	15010676	0.788		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V707	L-0200580	01	YZWY0200580LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:44:13	2026-06-04 09:45:14	袁维建	15010676	0.888		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V707	L-0200580	02	YZWY0200580LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:45:20	2026-06-04 09:45:33	袁维建	15010676	0.788		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V707	L-0200590	01	YZWY0200590LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:45:41	2026-06-04 09:45:54	袁维建	15010676	0.788		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V707	L-0200590	02	YZWY0200590LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:45:57	2026-06-04 09:46:10	袁维建	15010676	0.788		4.9E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V707	L-0200590	03	YZWY0200590LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:46:13	2026-06-04 09:46:26	袁维建	15010676	0.688		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V707	L-0200590	04	YZWY0200590LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:46:31	2026-06-04 09:46:44	袁维建	15010676	0.688		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V707	L-0200590	05	YZWY0200590LC05D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:46:47	2026-06-04 09:47:00	袁维建	15010676	0.688		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V708	L-0200600	01	YZWY0200600LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:47:21	2026-06-04 09:47:34	袁维建	15010676	0.888		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V708	L-0200600	02	YZWY0200600LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:47:37	2026-06-04 09:47:50	袁维建	15010676	0.888		4.9E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V708	L-0200600	03	YZWY0200600LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:47:53	2026-06-04 09:48:06	袁维建	15010676	0.888		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V708	L-0200600	04	YZWY0200600LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:48:09	2026-06-04 09:48:22	袁维建	15010676	0.888		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V708	L-0200600	05	YZWY0200600LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:48:25	2026-06-04 09:48:38	袁维建	15010676	0.888		4.9E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V708	L-0200600	06	YZWY0200600LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:48:41	2026-06-04 09:48:54	袁维建	15010676	0.888		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V708	L-0200600	07	YZWY0200600LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:48:57	2026-06-04 09:49:10	袁维建	15010676	0.788		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V708	L-0200600	08	YZWY0200600LC08D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:49:13	2026-06-04 09:49:26	袁维建	15010676	0.788		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V708	L-0200600	09	YZWY0200600LV09D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:49:29	2026-06-04 09:49:42	袁维建	15010676	0.788		4.9E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V708	L-0200600	10	YZWY0200600LC10D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:49:45	2026-06-04 09:49:58	袁维建	15010676	0.788		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V708	L-0200600	11	YZWY0200600LF11D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:50:01	2026-06-04 09:50:15	袁维建	15010676	0.788		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V708	L-0200600	12	YZWY0200600LF12D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:50:18	2026-06-04 09:50:31	袁维建	15010676	0.688		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V708	L-0200600	13	YZWY0200600LV13D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:50:34	2026-06-04 09:50:47	袁维建	15010676	0.688		4.9E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V708	L-0200600	14	YZWY0200600LF14D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:50:50	2026-06-04 09:51:03	袁维建	15010676	0.688		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V708	L-0200610	01	YZWY0200610LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:51:30	2026-06-04 09:51:43	袁维建	15010676	0.688		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V708	L-0200610	02	YZWY0200610LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:51:46	2026-06-04 09:51:59	袁维建	15010676	0.688		4.9E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V708	L-0200610	03	YZWY0200610LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:52:02	2026-06-04 09:52:17	袁维建	15010676	0.688		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V708	L-0200610	04	YZWY0200610LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:52:20	2026-06-04 09:52:35	袁维建	15010676	0.688		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V708	L-0200610	05	YZWY0200610LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:52:38	2026-06-04 09:52:51	袁维建	15010676	0.688		4.9E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V708	L-0200610	06	YZWY0200610LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:52:54	2026-06-04 09:53:07	袁维建	15010676	0.688		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V708	L-0200610	07	YZWY0200610LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:53:10	2026-06-04 09:53:23	袁维建	15010676	0.688		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V708	L-0200610	08	YZWY0200610LC08D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:53:26	2026-06-04 09:53:39	袁维建	15010676	0.688		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V708	L-0200610	09	YZWY0200610LV09D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:53:42	2026-06-04 09:53:55	袁维建	15010676	0.688		4.9E-07	0.212	否	扬州务园

所属装置	所属区域	所属设备	标签号	扩展号	PID图号	组件类型	尺寸(mm)	介质状态	不可达	泄漏阈值(μmol/mol)	检测日期	检测开始日期	检测结束日期	检测人	检测仪器	净检值(μmol/mol)	复测值(μmol/mol)	逸散速率(kg/h)	背景值(μmol/mol)	是否泄漏	归属公司
YZWY	罐区	V708	L-0200610	10	YZWY0200610LC10D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:53:58	2026-06-04 09:54:11	袁维建	15010676	0.688		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V708	L-0200620	01	YZWY0200620LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:54:31	2026-06-04 09:54:44	袁维建	15010676	0.688		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V708	L-0200620	02	YZWY0200620LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:54:47	2026-06-04 09:55:00	袁维建	15010676	0.688		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V708	L-0200620	03	YZWY0200620LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:55:03	2026-06-04 09:55:16	袁维建	15010676	0.688		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V708	L-0200620	04	YZWY0200620LV04D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:55:19	2026-06-04 09:55:32	袁维建	15010676	0.688		4.9E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V708	L-0200620	05	YZWY0200620LF05D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:55:38	2026-06-04 09:55:51	袁维建	15010676	0.588		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V708	L-0200620	06	YZWY0200620LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:55:54	2026-06-04 09:56:07	袁维建	15010676	0.588		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V708	L-0200620	07	YZWY0200620LV07D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:56:10	2026-06-04 09:56:23	袁维建	15010676	0.588		4.9E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V708	L-0200620	08	YZWY0200620LF08D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:56:26	2026-06-04 09:56:39	袁维建	15010676	0.588		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V708	L-0200620	09	YZWY0200620LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:56:42	2026-06-04 09:56:55	袁维建	15010676	0.588		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V708	L-0200620	10	YZWY0200620LC10D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:56:58	2026-06-04 09:57:11	袁维建	15010676	0.588		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V708	L-0200630	01	YZWY0200630LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:57:18	2026-06-04 09:58:18	袁维建	15010676	0.588		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V708	L-0200630	02	YZWY0200630LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:58:22	2026-06-04 09:58:36	袁维建	15010676	0.588		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V708	L-0200630	03	YZWY0200630LV03D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:58:39	2026-06-04 09:58:52	袁维建	15010676	0.488		4.9E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V708	L-0200630	04	YZWY0200630LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:58:55	2026-06-04 09:59:08	袁维建	15010676	0.488		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V708	L-0200640	01	YZWY0200640LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:59:15	2026-06-04 09:59:28	袁维建	15010676	0.488		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V708	L-0200640	02	YZWY0200640LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:59:31	2026-06-04 09:59:44	袁维建	15010676	0.488		4.9E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V708	L-0200640	03	YZWY0200640LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 09:59:47	2026-06-04 10:00:00	袁维建	15010676	0.488		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V708	L-0200640	04	YZWY0200640LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:00:04	2026-06-04 10:00:18	袁维建	15010676	0.488		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V706	L-0200650	01	YZWY0200650LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:00:40	2026-06-04 10:00:53	袁维建	15010676	0.688		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V706	L-0200650	02	YZWY0200650LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:00:56	2026-06-04 10:01:09	袁维建	15010676	0.688		4.9E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V706	L-0200650	03	YZWY0200650LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:01:12	2026-06-04 10:01:25	袁维建	15010676	0.688		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V706	L-0200650	04	YZWY0200650LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:01:28	2026-06-04 10:01:41	袁维建	15010676	0.688		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V706	L-0200650	05	YZWY0200650LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:01:44	2026-06-04 10:01:57	袁维建	15010676	0.688		4.9E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V706	L-0200650	06	YZWY0200650LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:02:00	2026-06-04 10:02:13	袁维建	15010676	0.688		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V706	L-0200650	07	YZWY0200650LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:02:16	2026-06-04 10:02:29	袁维建	15010676	0.688		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V706	L-0200650	08	YZWY0200650LC08D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:02:32	2026-06-04 10:02:45	袁维建	15010676	0.688		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V706	L-0200650	09	YZWY0200650LV09D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:02:48	2026-06-04 10:03:01	袁维建	15010676	0.588		4.9E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V706	L-0200650	10	YZWY0200650LC10D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:03:04	2026-06-04 10:03:17	袁维建	15010676	0.588		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V706	L-0200650	11	YZWY0200650LF11D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:03:20	2026-06-04 10:03:33	袁维建	15010676	0.588		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V706	L-0200650	12	YZWY0200650LF12D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:03:36	2026-06-04 10:03:49	袁维建	15010676	0.588		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V706	L-0200650	13	YZWY0200650LV13D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:03:52	2026-06-04 10:04:05	袁维建	15010676	0.588		4.9E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V706	L-0200650	14	YZWY0200650LF14D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:04:08	2026-06-04 10:04:21	袁维建	15010676	0.588		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V706	L-0200660	01	YZWY0200660LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:05:00	2026-06-04 10:05:13	袁维建	15010676	0.488		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V706	L-0200660	02	YZWY0200660LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:05:16	2026-06-04 10:05:29	袁维建	15010676	0.388		4.9E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V706	L-0200660	03	YZWY0200660LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:05:32	2026-06-04 10:05:45	袁维建	15010676	0.388		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V706	L-0200660	04	YZWY0200660LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:05:48	2026-06-04 10:06:01	袁维建	15010676	0.488		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V706	L-0200660	05	YZWY0200660LC05D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:06:04	2026-06-04 10:06:17	袁维建	15010676	0.488		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V706	L-0200670	01	YZWY0200670LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:06:32	2026-06-04 10:07:32	袁维建	15010676	0.388		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V706	L-0200670	02	YZWY0200670LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:07:35	2026-06-04 10:07:48	袁维建	15010676	0.388		6.1E-07	0.212	否	扬州务园

所属装置	所属区域	所属设备	标签号	扩展号	PID图号	组件类型	尺寸(mm)	介质状态	不可达	泄漏阈值(μmol/mol)	检测日期	检测开始日期	检测结束日期	检测人	检测仪器	净检值(μmol/mol)	复测值(μmol/mol)	逸散速率(kg/h)	背景值(μmol/mol)	是否泄漏	归属公司
YZWY	罐区	V706	L-0200670	03	YZWY0200670LV03D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:07:51	2026-06-04 10:08:04	袁维建	15010676	0.388		4.9E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V706	L-0200670	04	YZWY0200670LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:08:07	2026-06-04 10:08:20	袁维建	15010676	0.388		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V704	L-0200680	01	YZWY0200680LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:08:49	2026-06-04 10:09:02	袁维建	15010676	0.388		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V704	L-0200680	02	YZWY0200680LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:09:05	2026-06-04 10:09:20	袁维建	15010676	0.388		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V704	L-0200680	03	YZWY0200680LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:09:23	2026-06-04 10:09:36	袁维建	15010676	0.388		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V704	L-0200680	04	YZWY0200680LV04D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:09:39	2026-06-04 10:09:52	袁维建	15010676	0.388		4.9E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V704	L-0200680	05	YZWY0200680LF05D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:09:55	2026-06-04 10:10:08	袁维建	15010676	0.288		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V704	L-0200680	06	YZWY0200680LC06D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:10:11	2026-06-04 10:10:24	袁维建	15010676	0.288		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V704	L-0200680	07	YZWY0200680LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:10:27	2026-06-04 10:10:40	袁维建	15010676	0.288		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V704	L-0200680	08	YZWY0200680LV08D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:10:43	2026-06-04 10:10:56	袁维建	15010676	0.288		4.9E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V704	L-0200680	09	YZWY0200680LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:10:59	2026-06-04 10:11:12	袁维建	15010676	0.188		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V704	L-0200680	10	YZWY0200680LF10D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:11:15	2026-06-04 10:11:28	袁维建	15010676	0.288		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V704	L-0200690	01	YZWY0200690LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:11:41	2026-06-04 10:11:55	袁维建	15010676	0.288		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V704	L-0200690	02	YZWY0200690LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:11:58	2026-06-04 10:12:12	袁维建	15010676	0.288		4.9E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V704	L-0200690	03	YZWY0200690LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:12:15	2026-06-04 10:12:28	袁维建	15010676	0.288		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V704	L-0200690	04	YZWY0200690LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:12:31	2026-06-04 10:12:44	袁维建	15010676	0.288		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V704	L-0200690	05	YZWY0200690LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:12:47	2026-06-04 10:13:00	袁维建	15010676	0.288		4.9E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V704	L-0200690	06	YZWY0200690LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:13:03	2026-06-04 10:13:16	袁维建	15010676	0.288		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V704	L-0200690	07	YZWY0200690LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:13:19	2026-06-04 10:13:32	袁维建	15010676	0.288		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V704	L-0200690	08	YZWY0200690LC08D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:13:35	2026-06-04 10:13:48	袁维建	15010676	0.388		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V704	L-0200690	09	YZWY0200690LV09D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:13:51	2026-06-04 10:14:04	袁维建	15010676	0.288		4.9E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V704	L-0200690	10	YZWY0200690LC10D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:14:07	2026-06-04 10:14:20	袁维建	15010676	0.288		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V704	L-0200690	11	YZWY0200690LF11D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:14:23	2026-06-04 10:14:36	袁维建	15010676	0.288		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V704	L-0200690	12	YZWY0200690LF12D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:14:39	2026-06-04 10:14:52	袁维建	15010676	0.288		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V704	L-0200690	13	YZWY0200690LV13D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:14:55	2026-06-04 10:15:08	袁维建	15010676	0.288		4.9E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V704	L-0200690	14	YZWY0200690LF14D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:15:11	2026-06-04 10:15:24	袁维建	15010676	0.388		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V704	L-0200700	01	YZWY0200700LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:15:51	2026-06-04 10:16:04	袁维建	15010676	0.288		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V704	L-0200700	02	YZWY0200700LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:16:07	2026-06-04 10:16:20	袁维建	15010676	0.388		4.9E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V704	L-0200700	03	YZWY0200700LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:16:23	2026-06-04 10:16:36	袁维建	15010676	0.288		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V704	L-0200700	04	YZWY0200700LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:16:39	2026-06-04 10:16:52	袁维建	15010676	0.288		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V704	L-0200700	05	YZWY0200700LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:16:55	2026-06-04 10:17:08	袁维建	15010676	0.288		4.9E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V704	L-0200700	06	YZWY0200700LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:17:11	2026-06-04 10:17:24	袁维建	15010676	0.288		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V704	L-0200700	07	YZWY0200700LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:17:27	2026-06-04 10:17:40	袁维建	15010676	0.288		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V704	L-0200700	08	YZWY0200700LC08D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:17:43	2026-06-04 10:17:56	袁维建	15010676	0.288		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V704	L-0200700	09	YZWY0200700LV09D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:17:59	2026-06-04 10:18:12	袁维建	15010676	0.188		4.9E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V704	L-0200700	10	YZWY0200700LC10D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:18:15	2026-06-04 10:18:28	袁维建	15010676	0.188		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V704	L-0200710	01	YZWY0200710LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:19:02	2026-06-04 10:19:16	袁维建	15010676	0.188		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V704	L-0200710	02	YZWY0200710LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:19:19	2026-06-04 10:19:32	袁维建	15010676	0.188		4.9E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V704	L-0200710	03	YZWY0200710LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:19:35	2026-06-04 10:19:48	袁维建	15010676	0.188		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V704	L-0200710	04	YZWY0200710LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:19:52	2026-06-04 10:20:05	袁维建	15010676	0.188		6.1E-07	0.212	否	扬州务园

所属装置	所属区域	所属设备	标签号	扩展号	PID图号	组件类型	尺寸(mm)	介质状态	不可达	泄漏阈值(μmol/mol)	检测日期	检测开始日期	检测结束日期	检测人	检测仪器	净检值(μmol/mol)	复测值(μmol/mol)	逸散速率(kg/h)	背景值(μmol/mol)	是否泄漏	归属公司
YZWY	罐区	V704	L-0200720	01	YZWY0200720LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:20:17	2026-06-04 10:21:17	袁维建	15010676	0.188		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V704	L-0200720	02	YZWY0200720LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:21:21	2026-06-04 10:21:35	袁维建	15010676	0.188		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V704	L-0200720	03	YZWY0200720LV03D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:21:38	2026-06-04 10:21:51	袁维建	15010676	0.188		4.9E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V704	L-0200720	04	YZWY0200720LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:21:54	2026-06-04 10:22:07	袁维建	15010676	0.088		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V704	L-0200730	01	YZWY0200730LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:22:34	2026-06-04 10:22:47	袁维建	15010676	0.188		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V704	L-0200730	02	YZWY0200730LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:22:50	2026-06-04 10:23:03	袁维建	15010676	0.188		4.9E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V704	L-0200730	03	YZWY0200730LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:23:06	2026-06-04 10:23:19	袁维建	15010676	0.188		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V704	L-0200730	04	YZWY0200730LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:23:22	2026-06-04 10:23:35	袁维建	15010676	0.188		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V704	L-0200730	05	YZWY0200730LF05D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:23:38	2026-06-04 10:23:51	袁维建	15010676	0.188		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V704	L-0200730	06	YZWY0200730LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:23:54	2026-06-04 10:24:07	袁维建	15010676	0.088		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V704	L-0200730	07	YZWY0200730LV07D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:24:10	2026-06-04 10:24:23	袁维建	15010676	0.088		4.9E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V704	L-0200730	08	YZWY0200730LF08D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:24:26	2026-06-04 10:24:39	袁维建	15010676	0.088		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V704	L-0200730	09	YZWY0200730LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:24:42	2026-06-04 10:24:55	袁维建	15010676	0.088		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V702	L-0200740	01	YZWY0200740LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:25:06	2026-06-04 10:25:19	袁维建	15010676	0.088		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V702	L-0200740	02	YZWY0200740LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:25:22	2026-06-04 10:25:35	袁维建	15010676	0.088		4.9E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V702	L-0200740	03	YZWY0200740LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:25:38	2026-06-04 10:25:51	袁维建	15010676	0.088		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V702	L-0200740	04	YZWY0200740LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:25:54	2026-06-04 10:26:07	袁维建	15010676	0.088		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V702	L-0200740	05	YZWY0200740LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:26:10	2026-06-04 10:26:23	袁维建	15010676	0		4.9E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V702	L-0200740	06	YZWY0200740LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:26:26	2026-06-04 10:26:39	袁维建	15010676	0.088		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V702	L-0200740	07	YZWY0200740LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:26:42	2026-06-04 10:26:55	袁维建	15010676	0.088		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V702	L-0200740	08	YZWY0200740LC08D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:26:58	2026-06-04 10:27:11	袁维建	15010676	0.088		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V702	L-0200740	09	YZWY0200740LV09D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:27:14	2026-06-04 10:27:27	袁维建	15010676	0		4.9E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V702	L-0200740	10	YZWY0200740LC10D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:27:30	2026-06-04 10:27:43	袁维建	15010676	0		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V702	L-0200740	11	YZWY0200740LF11D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:27:46	2026-06-04 10:27:59	袁维建	15010676	0.088		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V702	L-0200740	12	YZWY0200740LF12D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:28:02	2026-06-04 10:28:15	袁维建	15010676	0		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V702	L-0200740	13	YZWY0200740LV13D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:28:18	2026-06-04 10:28:31	袁维建	15010676	0.088		4.9E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V702	L-0200740	14	YZWY0200740LF14D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:28:34	2026-06-04 10:28:47	袁维建	15010676	0		6.1E-07	0.212	否	扬州务园
YZWY	罐区	V702	L-0200750	01	YZWY0200750LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:31:22	2026-06-04 10:31:36	袁维建	15010676	0.356		6.1E-07	0.344	否	扬州务园
YZWY	罐区	V702	L-0200750	02	YZWY0200750LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:31:39	2026-06-04 10:31:52	袁维建	15010676	0.256		4.9E-07	0.344	否	扬州务园
YZWY	罐区	V702	L-0200750	03	YZWY0200750LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:31:55	2026-06-04 10:32:08	袁维建	15010676	0.356		6.1E-07	0.344	否	扬州务园
YZWY	罐区	V702	L-0200750	04	YZWY0200750LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:32:11	2026-06-04 10:32:24	袁维建	15010676	0.256		6.1E-07	0.344	否	扬州务园
YZWY	罐区	V702	L-0200760	01	YZWY0200760LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:32:35	2026-06-04 10:33:36	袁维建	15010676	0.256		6.1E-07	0.344	否	扬州务园
YZWY	罐区	V702	L-0200760	02	YZWY0200760LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:33:39	2026-06-04 10:33:53	袁维建	15010676	0.256		6.1E-07	0.344	否	扬州务园
YZWY	罐区	V702	L-0200760	03	YZWY0200760LV03D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:33:56	2026-06-04 10:34:09	袁维建	15010676	0.256		4.9E-07	0.344	否	扬州务园
YZWY	罐区	V702	L-0200760	04	YZWY0200760LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:34:12	2026-06-04 10:34:25	袁维建	15010676	0.256		6.1E-07	0.344	否	扬州务园
YZWY	罐区	V702	L-0200770	01	YZWY0200770LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:34:37	2026-06-04 10:34:51	袁维建	15010676	0.256		6.1E-07	0.344	否	扬州务园
YZWY	罐区	V702	L-0200770	02	YZWY0200770LF02D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:34:54	2026-06-04 10:35:08	袁维建	15010676	0.256		6.1E-07	0.344	否	扬州务园
YZWY	罐区	V702	L-0200770	03	YZWY0200770LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:35:11	2026-06-04 10:35:24	袁维建	15010676	0.156		6.1E-07	0.344	否	扬州务园
YZWY	罐区	V702	L-0200770	04	YZWY0200770LV04D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:35:27	2026-06-04 10:35:40	袁维建	15010676	0.156		4.9E-07	0.344	否	扬州务园
YZWY	罐区	V702	L-0200770	05	YZWY0200770LF05D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:35:43	2026-06-04 10:35:56	袁维建	15010676	0.256		6.1E-07	0.344	否	扬州务园

所属装置	所属区域	所属设备	标签号	扩展号	PID图号	组件类型	尺寸(mm)	介质状态	不可达	泄漏阈值(μmol/mol)	检测日期	检测开始日期	检测结束日期	检测人	检测仪器	净检值(μmol/mol)	复测值(μmol/mol)	逸散速率(kg/h)	背景值(μmol/mol)	是否泄漏	归属公司
YZWY	罐区	V702	L-0200770	06	YZWY0200770LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:35:59	2026-06-04 10:36:12	袁维建	15010676	0.256		6.1E-07	0.344	否	扬州务园
YZWY	罐区	V702	L-0200770	07	YZWY0200770LV07D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:36:15	2026-06-04 10:36:28	袁维建	15010676	0.156		4.9E-07	0.344	否	扬州务园
YZWY	罐区	V702	L-0200770	08	YZWY0200770LF08D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:36:31	2026-06-04 10:36:44	袁维建	15010676	0.156		6.1E-07	0.344	否	扬州务园
YZWY	罐区	V702	L-0200770	09	YZWY0200770LF09D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:36:47	2026-06-04 10:37:00	袁维建	15010676	0.156		6.1E-07	0.344	否	扬州务园
YZWY	罐区	V702	L-0200780	01	YZWY0200780LF01D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:37:28	2026-06-04 10:37:41	袁维建	15010676	0.156		6.1E-07	0.344	否	扬州务园
YZWY	罐区	V702	L-0200780	02	YZWY0200780LV02D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:37:44	2026-06-04 10:37:57	袁维建	15010676	0.156		4.9E-07	0.344	否	扬州务园
YZWY	罐区	V702	L-0200780	03	YZWY0200780LF03D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:38:00	2026-06-04 10:38:13	袁维建	15010676	0.156		6.1E-07	0.344	否	扬州务园
YZWY	罐区	V702	L-0200780	04	YZWY0200780LF04D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:38:16	2026-06-04 10:38:29	袁维建	15010676	0.156		6.1E-07	0.344	否	扬州务园
YZWY	罐区	V702	L-0200780	05	YZWY0200780LV05D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:38:32	2026-06-04 10:38:45	袁维建	15010676	0.156		4.9E-07	0.344	否	扬州务园
YZWY	罐区	V702	L-0200780	06	YZWY0200780LF06D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:38:48	2026-06-04 10:39:01	袁维建	15010676	0.156		6.1E-07	0.344	否	扬州务园
YZWY	罐区	V702	L-0200780	07	YZWY0200780LF07D	法兰	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:39:04	2026-06-04 10:39:17	袁维建	15010676	0.156		6.1E-07	0.344	否	扬州务园
YZWY	罐区	V702	L-0200780	08	YZWY0200780LC08D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:39:20	2026-06-04 10:39:33	袁维建	15010676	0.056		6.1E-07	0.344	否	扬州务园
YZWY	罐区	V702	L-0200780	09	YZWY0200780LV09D	阀门	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:39:36	2026-06-04 10:39:49	袁维建	15010676	0.056		4.9E-07	0.344	否	扬州务园
YZWY	罐区	V702	L-0200780	10	YZWY0200780LC10D	连接件	120	重液体	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:39:52	2026-06-04 10:40:05	袁维建	15010676	0.156		6.1E-07	0.344	否	扬州务园
YZWY	罐区	V701(TOP)	L-0200790	01	YZWY0200790GF01D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:43:58	2026-06-04 10:44:13	袁维建	15010676	0.15		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V701(TOP)	L-0200790	02	YZWY0200790GF02D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:44:16	2026-06-04 10:44:29	袁维建	15010676	0.15		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V701(TOP)	L-0200790	03	YZWY0200790GV03D	阀门	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:44:32	2026-06-04 10:44:45	袁维建	15010676	0.15		6.6E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V701(TOP)	L-0200800	01	YZWY0200800GV01D	阀门	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:44:55	2026-06-04 10:45:08	袁维建	15010676	0.25		6.6E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V701(TOP)	L-0200800	02	YZWY0200800G002D	开口管线	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:45:11	2026-06-04 10:45:24	袁维建	15010676	0.25		2E-06	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V701(TOP)	L-0200800	03	YZWY0200800GF03D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:45:27	2026-06-04 10:45:40	袁维建	15010676	0.25		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V701(TOP)	L-0200800	04	YZWY0200800GF04D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:45:43	2026-06-04 10:46:44	袁维建	15010676	0.25		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V701(TOP)	L-0200800	05	YZWY0200800GF05D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:46:47	2026-06-04 10:47:01	袁维建	15010676	0.25		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V701(TOP)	L-0200810	01	YZWY0200810GF01D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:47:06	2026-06-04 10:47:19	袁维建	15010676	0.35		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V701(TOP)	L-0200810	02	YZWY0200810GF02D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:47:22	2026-06-04 10:47:35	袁维建	15010676	0.25		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V701(TOP)	L-0200810	03	YZWY0200810GR03D	泄压设备	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:47:38	2026-06-04 10:47:51	袁维建	15010676	0.25		7.5E-06	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V701(TOP)	L-0200810	04	YZWY0200810G004D	开口管线	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:47:54	2026-06-04 10:48:07	袁维建	15010676	0.25		2E-06	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V701(TOP)	L-0200810	05	YZWY0200810GF05D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:48:10	2026-06-04 10:48:23	袁维建	15010676	0.25		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V701(TOP)	L-0200810	06	YZWY0200810GF06D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:48:26	2026-06-04 10:48:39	袁维建	15010676	0.25		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V701(TOP)	L-0200810	07	YZWY0200810GF07D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:48:42	2026-06-04 10:48:55	袁维建	15010676	0.25		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V701(TOP)	L-0200810	08	YZWY0200810GF08D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:48:58	2026-06-04 10:49:11	袁维建	15010676	0.25		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V703(TOP)	L-0200820	01	YZWY0200820G001D	开口管线	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:49:38	2026-06-04 10:49:51	袁维建	15010676	0.25		2E-06	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V703(TOP)	L-0200820	02	YZWY0200820GF02D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:49:54	2026-06-04 10:50:07	袁维建	15010676	0.25		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V703(TOP)	L-0200820	03	YZWY0200820GF03D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:50:10	2026-06-04 10:50:23	袁维建	15010676	0.25		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V703(TOP)	L-0200820	04	YZWY0200820GF04D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:50:26	2026-06-04 10:50:39	袁维建	15010676	0.25		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V703(TOP)	L-0200820	05	YZWY0200820GF05D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:50:42	2026-06-04 10:50:55	袁维建	15010676	0.25		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V703(TOP)	L-0200820	06	YZWY0200820GF06D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:50:58	2026-06-04 10:51:11	袁维建	15010676	0.25		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V703(TOP)	L-0200820	07	YZWY0200820GF07D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:51:14	2026-06-04 10:51:27	袁维建	15010676	0.25		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V703(TOP)	L-0200820	08	YZWY0200820GR08D	泄压设备	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:51:30	2026-06-04 10:51:43	袁维建	15010676	0.25		7.5E-06	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V703(TOP)	L-0200830	01	YZWY0200830G001D	开口管线	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:51:52	2026-06-04 10:52:05	袁维建	15010676	0.15		2E-06	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V703(TOP)	L-0200830	02	YZWY0200830GV02D	阀门	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:52:08	2026-06-04 10:52:21	袁维建	15010676	0.15		6.6E-07	0.15	否	扬州务园

所属装置	所属区域	所属设备	标签号	扩展号	PID图号	组件类型	尺寸(mm)	介质状态	不可达	泄漏阈值(μmol/mol)	检测日期	检测开始日期	检测结束日期	检测人	检测仪器	净检值(μmol/mol)	复测值(μmol/mol)	逸散速率(kg/h)	背景值(μmol/mol)	是否泄漏	归属公司
YZWY	罐区	V703(TOP)	L-0200830	03	YZWY0200830GF03D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:52:24	2026-06-04 10:52:37	袁维建	15010676	0.15		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V703(TOP)	L-0200830	04	YZWY0200830GF04D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:52:40	2026-06-04 10:53:41	袁维建	15010676	0.25		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V703(TOP)	L-0200830	05	YZWY0200830GF05D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:53:44	2026-06-04 10:53:57	袁维建	15010676	0.25		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V705(TOP)	L-0200840	01	YZWY0200840G001D	开口管线	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:54:25	2026-06-04 10:54:38	袁维建	15010676	0.25		2E-06	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V705(TOP)	L-0200840	02	YZWY0200840GF02D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:54:41	2026-06-04 10:54:54	袁维建	15010676	0.25		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V705(TOP)	L-0200840	03	YZWY0200840GF03D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:54:57	2026-06-04 10:55:10	袁维建	15010676	0.25		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V705(TOP)	L-0200840	04	YZWY0200840GF04D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:55:13	2026-06-04 10:55:26	袁维建	15010676	0.25		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V705(TOP)	L-0200840	05	YZWY0200840GF05D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:55:29	2026-06-04 10:55:42	袁维建	15010676	0.25		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V705(TOP)	L-0200840	06	YZWY0200840GF06D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:55:45	2026-06-04 10:55:58	袁维建	15010676	0.25		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V705(TOP)	L-0200840	07	YZWY0200840GF07D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:56:01	2026-06-04 10:56:14	袁维建	15010676	0.25		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V705(TOP)	L-0200840	08	YZWY0200840GV08D	阀门	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:56:17	2026-06-04 10:56:30	袁维建	15010676	0.25		6.6E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V705(TOP)	L-0200850	01	YZWY0200850G001D	开口管线	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:56:37	2026-06-04 10:56:50	袁维建	15010676	0.35		2E-06	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V705(TOP)	L-0200850	02	YZWY0200850GV02D	阀门	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:56:53	2026-06-04 10:57:06	袁维建	15010676	0.25		6.6E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V705(TOP)	L-0200850	03	YZWY0200850GF03D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:57:09	2026-06-04 10:57:22	袁维建	15010676	0.25		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V705(TOP)	L-0200850	04	YZWY0200850GF04D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:57:25	2026-06-04 10:58:26	袁维建	15010676	0.25		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V705(TOP)	L-0200850	05	YZWY0200850GF05D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:58:29	2026-06-04 10:58:42	袁维建	15010676	0.35		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V707(TOP)	L-0200860	01	YZWY0200860G001D	开口管线	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:59:07	2026-06-04 10:59:21	袁维建	15010676	0.25		2E-06	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V707(TOP)	L-0200860	02	YZWY0200860GF02D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:59:24	2026-06-04 10:59:37	袁维建	15010676	0.25		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V707(TOP)	L-0200860	03	YZWY0200860GF03D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:59:40	2026-06-04 10:59:54	袁维建	15010676	0.15		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V707(TOP)	L-0200860	04	YZWY0200860GF04D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 10:59:57	2026-06-04 11:00:11	袁维建	15010676	0.25		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V707(TOP)	L-0200860	05	YZWY0200860GF05D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:00:14	2026-06-04 11:00:27	袁维建	15010676	0.15		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V707(TOP)	L-0200860	06	YZWY0200860GF06D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:00:30	2026-06-04 11:00:43	袁维建	15010676	0.15		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V707(TOP)	L-0200860	07	YZWY0200860GF07D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:00:46	2026-06-04 11:00:59	袁维建	15010676	0.25		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V707(TOP)	L-0200860	08	YZWY0200860G0R8D	泄压设备	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:01:02	2026-06-04 11:01:15	袁维建	15010676	0.15		7.5E-06	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V707(TOP)	L-0200870	01	YZWY0200870G001D	开口管线	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:01:24	2026-06-04 11:01:37	袁维建	15010676	0.15		2E-06	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V707(TOP)	L-0200870	02	YZWY0200870GV02D	阀门	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:01:40	2026-06-04 11:01:53	袁维建	15010676	0.15		6.6E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V707(TOP)	L-0200870	03	YZWY0200870GF03D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:01:56	2026-06-04 11:02:09	袁维建	15010676	0.15		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V707(TOP)	L-0200870	04	YZWY0200870GF04D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:02:12	2026-06-04 11:03:13	袁维建	15010676	0.15		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V707(TOP)	L-0200870	05	YZWY0200870GF05D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:03:16	2026-06-04 11:03:29	袁维建	15010676	0.15		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V708(TOP)	L-0200880	01	YZWY0200880GF01D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:04:07	2026-06-04 11:05:08	袁维建	15010676	0.15		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V708(TOP)	L-0200880	02	YZWY0200880GF02D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:05:11	2026-06-04 11:05:24	袁维建	15010676	0.05		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V708(TOP)	L-0200880	03	YZWY0200880GV03D	阀门	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:05:27	2026-06-04 11:05:40	袁维建	15010676	0.05		6.6E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V708(TOP)	L-0200880	04	YZWY0200880G004D	开口管线	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:05:43	2026-06-04 11:05:56	袁维建	15010676	0.05		2E-06	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V708(TOP)	L-0200880	05	YZWY0200880GF05D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:06:00	2026-06-04 11:06:14	袁维建	15010676	0.25		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V708(TOP)	L-0200890	01	YZWY0200890GF01D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:06:17	2026-06-04 11:06:30	袁维建	15010676	0.45		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V708(TOP)	L-0200890	02	YZWY0200890GF02D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:06:33	2026-06-04 11:06:46	袁维建	15010676	0.15		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V708(TOP)	L-0200890	03	YZWY0200890G0R3D	泄压设备	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:06:49	2026-06-04 11:07:02	袁维建	15010676	0.05		7.5E-06	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V708(TOP)	L-0200890	04	YZWY0200890GF04D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:07:05	2026-06-04 11:07:18	袁维建	15010676	0.05		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V708(TOP)	L-0200890	05	YZWY0200890GF05D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:07:21	2026-06-04 11:07:34	袁维建	15010676	0.05		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V708(TOP)	L-0200890	06	YZWY0200890GF06D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:07:37	2026-06-04 11:07:50	袁维建	15010676	0.05		6.1E-07	0.15	否	扬州务园

所属装置	所属区域	所属设备	标签号	扩展号	PID图号	组件类型	尺寸(mm)	介质状态	不可达	泄漏阈值(μmol/mol)	检测日期	检测开始日期	检测结束日期	检测人	检测仪器	净检值(μmol/mol)	复测值(μmol/mol)	逸散速率(kg/h)	背景值(μmol/mol)	是否泄漏	归属公司
YZWY	罐区	V708(TOP)	L-0200890	07	YZWY0200890GF07D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:07:53	2026-06-04 11:08:06	袁维建	15010676	0.05		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V708(TOP)	L-0200890	08	YZWY0200890G008D	开口管线	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:08:09	2026-06-04 11:08:22	袁维建	15010676	0.15		2E-06	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V706(TOP)	L-0200900	01	YZWY0200900G001D	开口管线	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:08:47	2026-06-04 11:09:00	袁维建	15010676	0.05		2E-06	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V706(TOP)	L-0200900	02	YZWY0200900G02D	阀门	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:09:03	2026-06-04 11:09:16	袁维建	15010676	0.05		6.6E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V706(TOP)	L-0200900	03	YZWY0200900GF03D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:09:19	2026-06-04 11:09:32	袁维建	15010676	0.05		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V706(TOP)	L-0200900	04	YZWY0200900GF04D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:09:35	2026-06-04 11:10:00	袁维建	15010676	0.05		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V706(TOP)	L-0200900	05	YZWY0200900GF05D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:10:03	2026-06-04 11:11:03	袁维建	15010676	0.05		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V706(TOP)	L-0200910	01	YZWY0200910GF01D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:11:11	2026-06-04 11:11:24	袁维建	15010676	0.15		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V706(TOP)	L-0200910	02	YZWY0200910GF02D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:11:27	2026-06-04 11:11:40	袁维建	15010676	0.15		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V706(TOP)	L-0200910	03	YZWY0200910GR03D	泄压设备	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:11:43	2026-06-04 11:11:56	袁维建	15010676	0.05		7.5E-06	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V706(TOP)	L-0200910	04	YZWY0200910GF04D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:11:59	2026-06-04 11:12:12	袁维建	15010676	0.15		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V706(TOP)	L-0200910	05	YZWY0200910GF05D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:12:15	2026-06-04 11:12:28	袁维建	15010676	0.15		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V706(TOP)	L-0200910	06	YZWY0200910GF06D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:12:31	2026-06-04 11:12:44	袁维建	15010676	0.15		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V706(TOP)	L-0200910	07	YZWY0200910GF07D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:12:47	2026-06-04 11:13:00	袁维建	15010676	0.15		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V706(TOP)	L-0200910	08	YZWY0200910G008D	开口管线	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:13:03	2026-06-04 11:13:16	袁维建	15010676	0.15		2E-06	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V704(TOP)	L-0200920	01	YZWY0200920G001D	开口管线	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:13:41	2026-06-04 11:13:54	袁维建	15010676	0.15		2E-06	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V704(TOP)	L-0200920	02	YZWY0200920GV02D	阀门	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:13:57	2026-06-04 11:14:10	袁维建	15010676	0.15		6.6E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V704(TOP)	L-0200920	03	YZWY0200920GF03D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:14:13	2026-06-04 11:14:26	袁维建	15010676	0.05		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V704(TOP)	L-0200920	04	YZWY0200920GF04D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:14:29	2026-06-04 11:14:42	袁维建	15010676	0.05		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V704(TOP)	L-0200920	05	YZWY0200920GF05D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:14:45	2026-06-04 11:15:45	袁维建	15010676	0.05		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V704(TOP)	L-0200930	01	YZWY0200930GF01D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:15:55	2026-06-04 11:16:08	袁维建	15010676	0.05		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V704(TOP)	L-0200930	02	YZWY0200930GF02D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:16:11	2026-06-04 11:16:24	袁维建	15010676	0.05		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V704(TOP)	L-0200930	03	YZWY0200930GR03D	泄压设备	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:16:27	2026-06-04 11:16:56	袁维建	15010676	0.15		7.5E-06	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V704(TOP)	L-0200930	04	YZWY0200930GF04D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:16:59	2026-06-04 11:17:12	袁维建	15010676	0.15		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V704(TOP)	L-0200930	05	YZWY0200930GF05D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:17:15	2026-06-04 11:17:28	袁维建	15010676	0.15		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V704(TOP)	L-0200930	06	YZWY0200930GF06D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:17:31	2026-06-04 11:17:44	袁维建	15010676	0.15		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V704(TOP)	L-0200930	07	YZWY0200930GF07D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:17:47	2026-06-04 11:18:00	袁维建	15010676	0.15		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V704(TOP)	L-0200930	08	YZWY0200930G008D	开口管线	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:18:03	2026-06-04 11:18:16	袁维建	15010676	0.05		2E-06	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V702(TOP)	L-0200940	01	YZWY0200940G001D	开口管线	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:18:47	2026-06-04 11:19:01	袁维建	15010676	0.05		2E-06	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V702(TOP)	L-0200940	02	YZWY0200940GV02D	阀门	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:19:04	2026-06-04 11:19:17	袁维建	15010676	0.05		6.6E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V702(TOP)	L-0200940	03	YZWY0200940GF03D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:19:20	2026-06-04 11:19:33	袁维建	15010676	0.05		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V702(TOP)	L-0200940	04	YZWY0200940GF04D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:19:36	2026-06-04 11:19:49	袁维建	15010676	0.05		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V702(TOP)	L-0200940	05	YZWY0200940GF05D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:19:52	2026-06-04 11:20:54	袁维建	15010676	0.05		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V702(TOP)	L-0200950	01	YZWY0200950GF01D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:20:57	2026-06-04 11:21:10	袁维建	15010676	0.05		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V702(TOP)	L-0200950	02	YZWY0200950GF02D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:21:13	2026-06-04 11:21:26	袁维建	15010676	0.05		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V702(TOP)	L-0200950	03	YZWY0200950GR03D	泄压设备	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:21:29	2026-06-04 11:21:42	袁维建	15010676	0.05		7.5E-06	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V702(TOP)	L-0200950	04	YZWY0200950GF04D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:21:45	2026-06-04 11:21:58	袁维建	15010676	0.05		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V702(TOP)	L-0200950	05	YZWY0200950GF05D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:22:01	2026-06-04 11:22:14	袁维建	15010676	0.05		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V702(TOP)	L-0200950	06	YZWY0200950GF06D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:22:17	2026-06-04 11:22:30	袁维建	15010676	0.05		6.1E-07	0.15	否	扬州务园
YZWY	罐区	V702(TOP)	L-0200950	07	YZWY0200950GF07D	法兰	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:22:33	2026-06-04 11:22:46	袁维建	15010676	0.05		6.1E-07	0.15	否	扬州务园

所属装置	所属区域	所属设备	标签号	扩展号	PID图号	组件类型	尺寸(mm)	介质状态	不可达	泄漏阈值(μmol/mol)	检测日期	检测开始日期	检测结束日期	检测人	检测仪器	净检值(μmol/mol)	复测值(μmol/mol)	逸散速率(kg/h)	背景值(μmol/mol)	是否泄漏	归属公司
YZWY	罐区	V702 (TOP)	L-0200950	08	YZWY0200950G008D	开口管线	120	气体/蒸汽	否	500	2026-06-04	2026-06-04 11:22:49	2026-06-04 11:23:02	袁维建	15010676	0.05		2E-06	0.15	否	扬州务园